

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 «МК-3 Вставка» АЦДР.425921.005 (далее – вставка) предназначена для увеличения расстояния от потолка до чувствительного элемента пожарных извещателей при установке их в монтажные комплекты «МК-2» или «МК-3», в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. Вставка применяется для установки пожарных извещателей производства АО НВП «Болид» «ДИП-34А-03», «ДИП-34А-04», «ДИП-34А-05», «ДИП-34ПА-03», «С2000-ИП-03», «С2000-ИП-ПА-03», «С2000-ИПГ», «СОНет» и других в аналогичном корпусе, а также «ДИП-31». Вставка размещается внутри монтажных комплектов «МК-2» или «МК-3».

1.1.2 Конструкция вставки не предусматривает её использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Обеспечиваемое расстояние от потолка до чувствительного элемента пожарного извещателя, установленное требованиями СП 484.1311500.2020, не менее, мм	25
1.2.2 Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 3
1.2.3 Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение, g	10-150 0,5
1.2.4 Диапазон рабочих температур, °С	от минус 30 до + 50
1.2.5 Относительная влажность воздуха, при +40 °С, %, не более	93
1.2.6 Масса вставки, кг	0,02
1.2.7 Габаритные размеры вставки, мм	16×Ø102
1.2.8 Средний срок службы вставки, лет	10

1.3 Состав изделия

Комплект поставки вставки соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Наименование	Количество, шт.
«МК-3 Вставка» АЦДР.425921.005	10
Руководство по эксплуатации АЦДР.425921.005 РЭ	1

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Конструкция вставки удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50571.3.

2.2 Вставка представляет из себя пластмассовую гибкую фигурную деталь. Вставка устанавливается в «МК-2» или «МК-3». Для «МК-2» необходимо расположить вставку, не перекрывая крепёжные отверстия «МК-2». Для «МК-3» вспомогательные дуги вставки совмещаются с крепёжными отверстиями «МК-3». База пожарного извещателя прикручивается к полученной конструкции саморезами в крепёжные отверстия «МК-2» или «МК-3». Подключение проводов связи производится к базе пожарного извещателя, установленного в «МК-2» или «МК-3» совместно со вставкой.

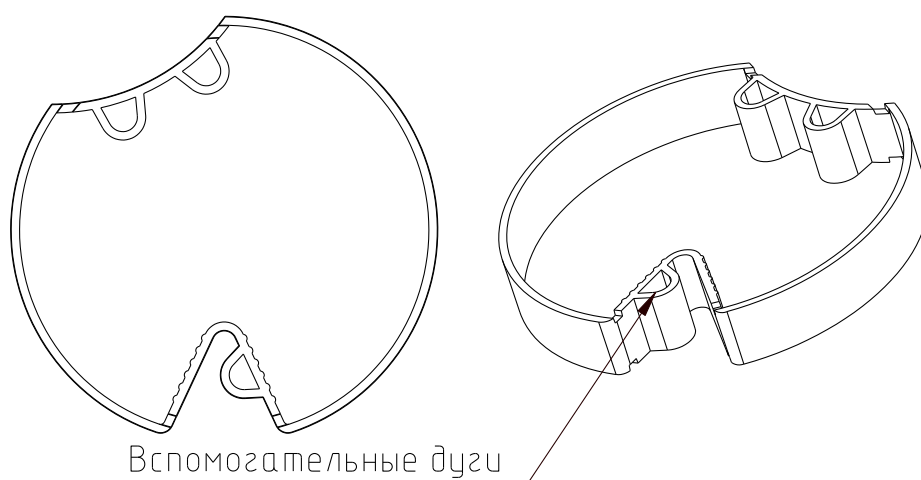


Рисунок 2.2.1. «МК-3 Вставка».

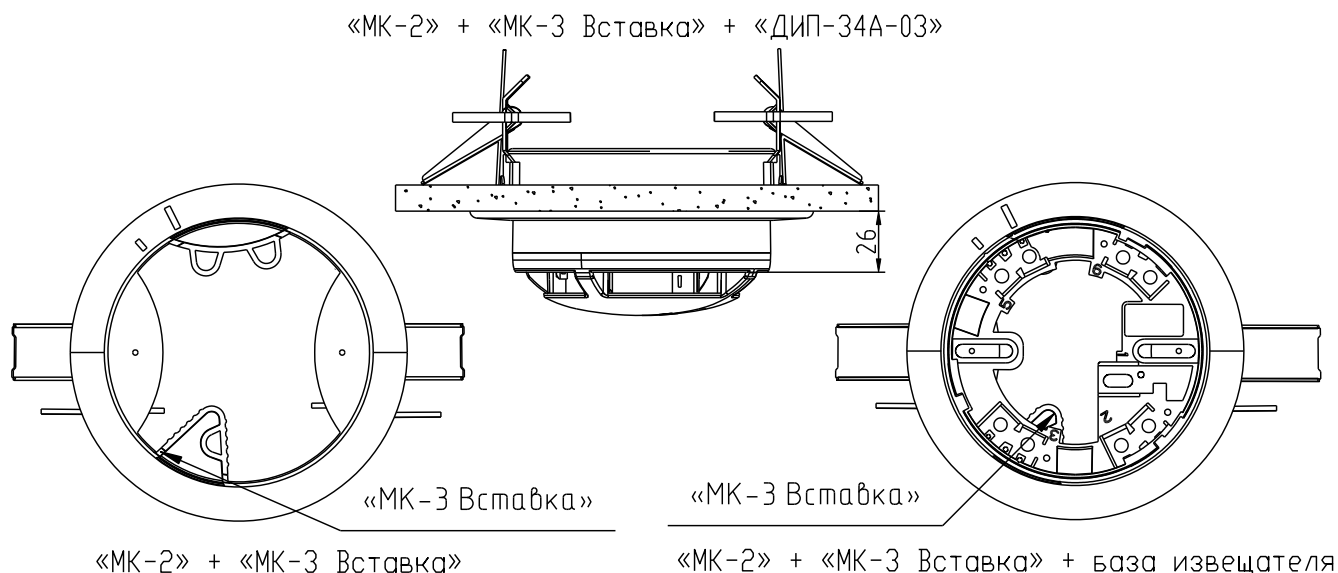


Рисунок 2.2.2. «МК-3 Вставка» совместно с монтажным комплектом «МК-2».

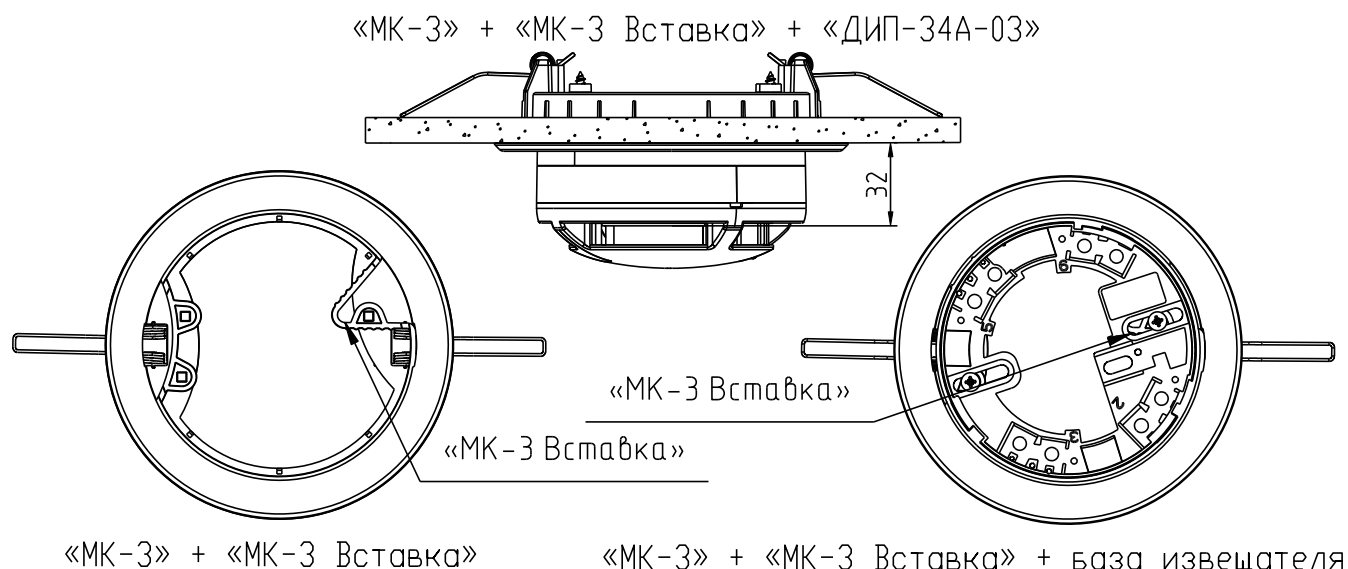


Рисунок 2.2.3. «МК-3 Вставка» совместно с монтажным комплектом «МК-3».

2.3 Монтаж и установку производить при отключенном напряжении питания.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Техническое обслуживание вставки не требуется.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия не производится.

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5 УПАКОВКА

Комплект вставок совместно с эксплуатационной документацией упакованы в картонную коробку.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

6.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортировка изделий допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Утилизация вставки производится с учётом отсутствия в ней токсичных компонентов, драгоценных металлов.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

«МК-3 Вставка» АЦДР.425921.005 изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

