

dg1_rus 04/06

Микропроцессорные, цифровые извещатели газа серии DG-1 отличаются высокой надежностью и небольшим потреблением тока. Благодаря механизму цифровой компенсации температуры они могут работать в широком температурном диапазоне. При превышении пороговой концентрации газа срабатывает оптическая и акустическая сигнализация тревоги. Извещатели могут работать в рамках системы безопасности или как автономные устройства.


Серия цифровых извещателей газа DG-1 включает следующие продукты:

DG-1 CO - извещатель угарного газа (оксида углерода);

DG-1 LPG - извещатель пропан-бутан;

DG-1 ME - извещатель природного газа (метана);

DG-1 TCM - извещатель усыпляющих газов (напр. паров хлороформа).

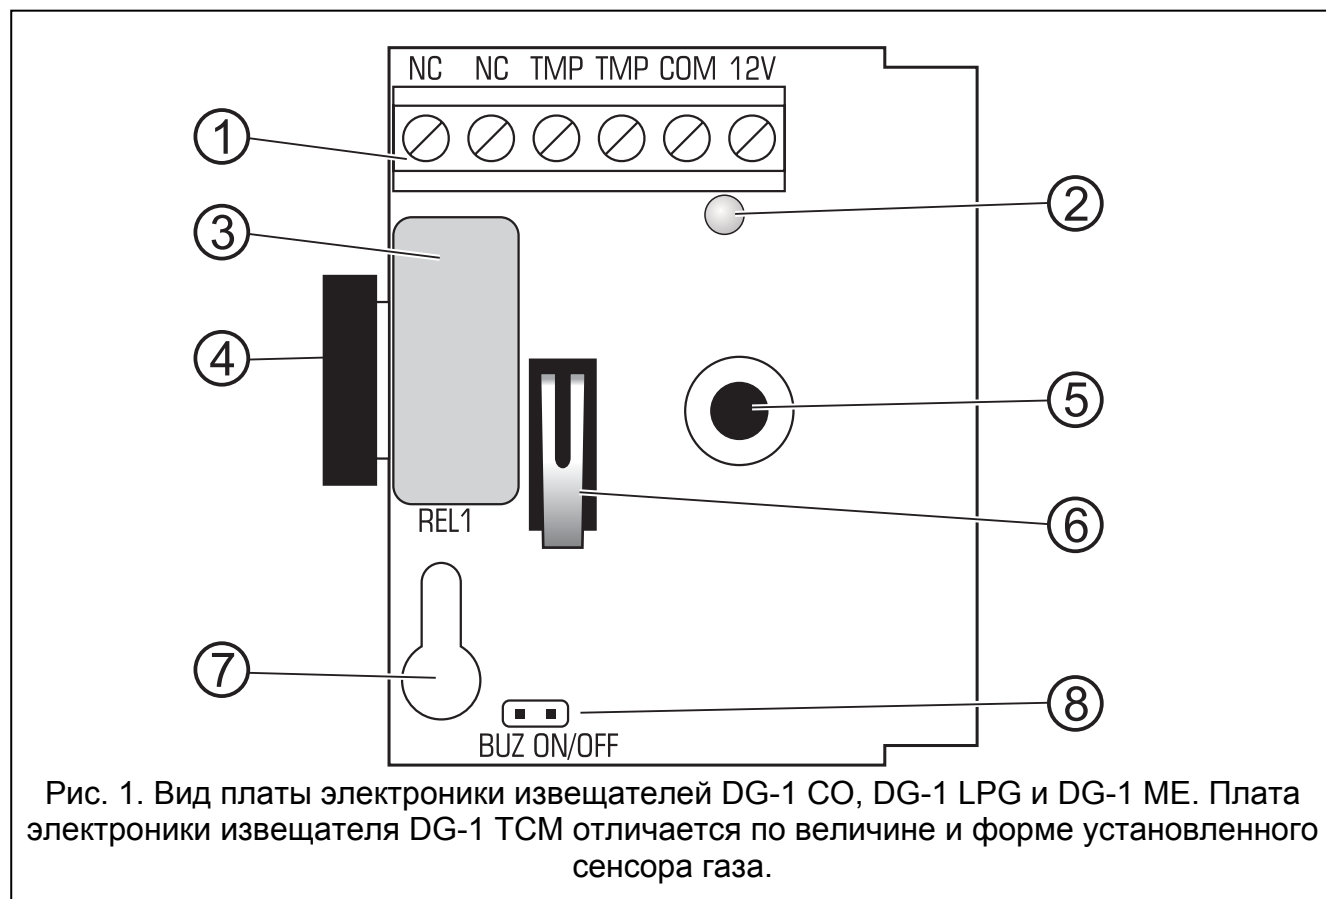

Пояснения к Рис. 1:

1 – зажимы:

NC – реле (NC)

TMP – тамперный контакт

COM – масса (общий, 0В)

12V – вход питания

2 – светодиодный индикатор. Сигнализирует миганием срабатывание, аварию и тревогу извещателя. В зависимости от типа извещателя используются светодиоды следующего цвета:

- **красный** – **DG-1 CO**

- **зеленый** – **DG-1 LPG**

- **желтый** – **DG-1 ME**

- **синий** – **DG-1 TCM**

3 – тревожное реле типа NC (нормально замкнутое).

4 – зуммер. Сигнализирует акустически срабатывание, аварию и тревогу извещателя.

5 – сенсор газа.

6 – тамперный контакт. Открытие корпуса сигнализируется на зажимах TMP.

7 – отверстие под монтажный винт.

8 – штырьки для включения/выключения зуммера. Звуковой сигнал включен при установленной перемычке и выключен при снятой.

1. Тревожная сигнализация

Условия, в которых сигнализируется тревога различны и обусловлены типом датчика. Они указаны в Таблице 1. Дополнительно, в извещателях DG-1 LPG и DG-1 ME предусмотрена функция **предварительной тревоги**.

	DG-1 CO	DG-1 LPG	DG-1 ME	DG-1 TCM
Концентрация газа, вызывающая тревогу	50ppm в теч. 75 минут 100ppm в теч. 25 минут 300ppm в теч. 1 минуты	20% нижнего предела взрываемости		3000ppm CHCl ₃
Концентрация газа, вызывающая предварительную тревогу	-	10% нижнего предела взрываемости		-

Таблица 1. Условия сигнализации тревоги /предварительной тревоги извещателями

Когда концентрация газа достигает опасного уровня, срабатывает тревожная сигнализация (оптическая и акустическая) и происходит размыкание тревожного реле. Тревога сигнализируется длинными звуками и миганием диода, которые разделены длинными перерывами (свечение диода /звук в течение 1 секунда, перерыв в 1 секунду, и т.д.). Сигнализация тревоги продолжается в течение всего времени опасной концентрации газа. Реле также остается разомкнутым пока концентрация газа не падет ниже тревожного уровня. **Поскольку сенсор газа реагирует с замедлением на снижение опасной концентрации газа, конец сигнализации тревоги может произойти даже несколько минут после падения концентрации газа ниже тревожного уровня.**

Предварительная тревога сигнализируется короткими звуками и миганием светодиода, которые разделены длинными перерывами (свечение диода /звук в течение 0,25 секунды, перерыв в 1,75 секунды, и т.д.). Сигнализация продолжается до тех пор, пока концентрация метана / пропана-бутана превышает 10% нижнего предела

взрываемости, но не доходит до 20% нижнего предела взрываемости. Предварительная тревога не имеет влияния на состояние тревожного реле.

2. Автодиагностика

Извещатель контролирует напряжение питания (при падении напряжения ниже 9В ($\pm 5\%$) срабатывает сигнализация аварии) и тестирует работоспособность сенсора газа. Авария сигнализируется короткими звуковыми сигналами и миганием светодиода, попеременно с короткими перерывами (свечение диода / звуки в течение 0,25 секунды, перерыв в 0,25 секунды и т.д.).

3. Установка и пуск



Цифровые извещатели газа DG-1 предназначены для монтажа внутри помещений.

Ввиду специфического характера обнаруживаемых газов, извещатели DG-1 TCM и DG-1 LPG следует устанавливать низко, сразу над полом, извещатель DG-1 ME высоко, близко потолка, зато извещатель DG-1 CO на высоте ок. 1,5 метра.

1. Открыть корпус как указано на Рис. 2.


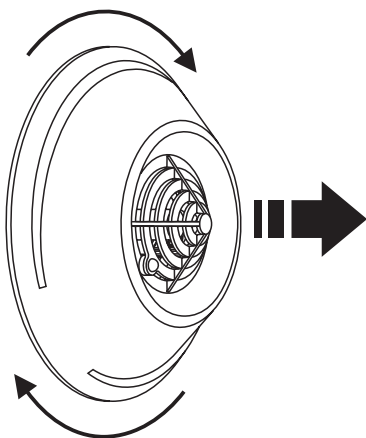


Рис. 2. Способ открытия корпуса.

2. Удалить плату электроники.
3. Выполнить соответствующие отверстия для шурупов и кабеля в задней панели корпуса.
4. Протянуть кабель через подготовленное отверстие.
5. Закрепить заднюю панель корпуса на стене.
6. Установить плату электроники.
7. Подключить провода к соответствующим зажимам.
8. Определить с помощью перемычки, должен ли зуммер быть включен или нет.
9. Закрыть корпус извещателя, убедившись что указатели на крышке и задней панели корпуса совпадают (см. Рис. 3).
10. Включить питание системы безопасности (если извещатель работает как часть системы безопасности), или самого извещателя (если извещатель работает как автономное устройство). Пуск извещателя в работу сигнализируется тремя короткими звуками, сопровождаемыми миганием светодиода.

Примечание: Во время работы извещателя сенсор газа нагревается.

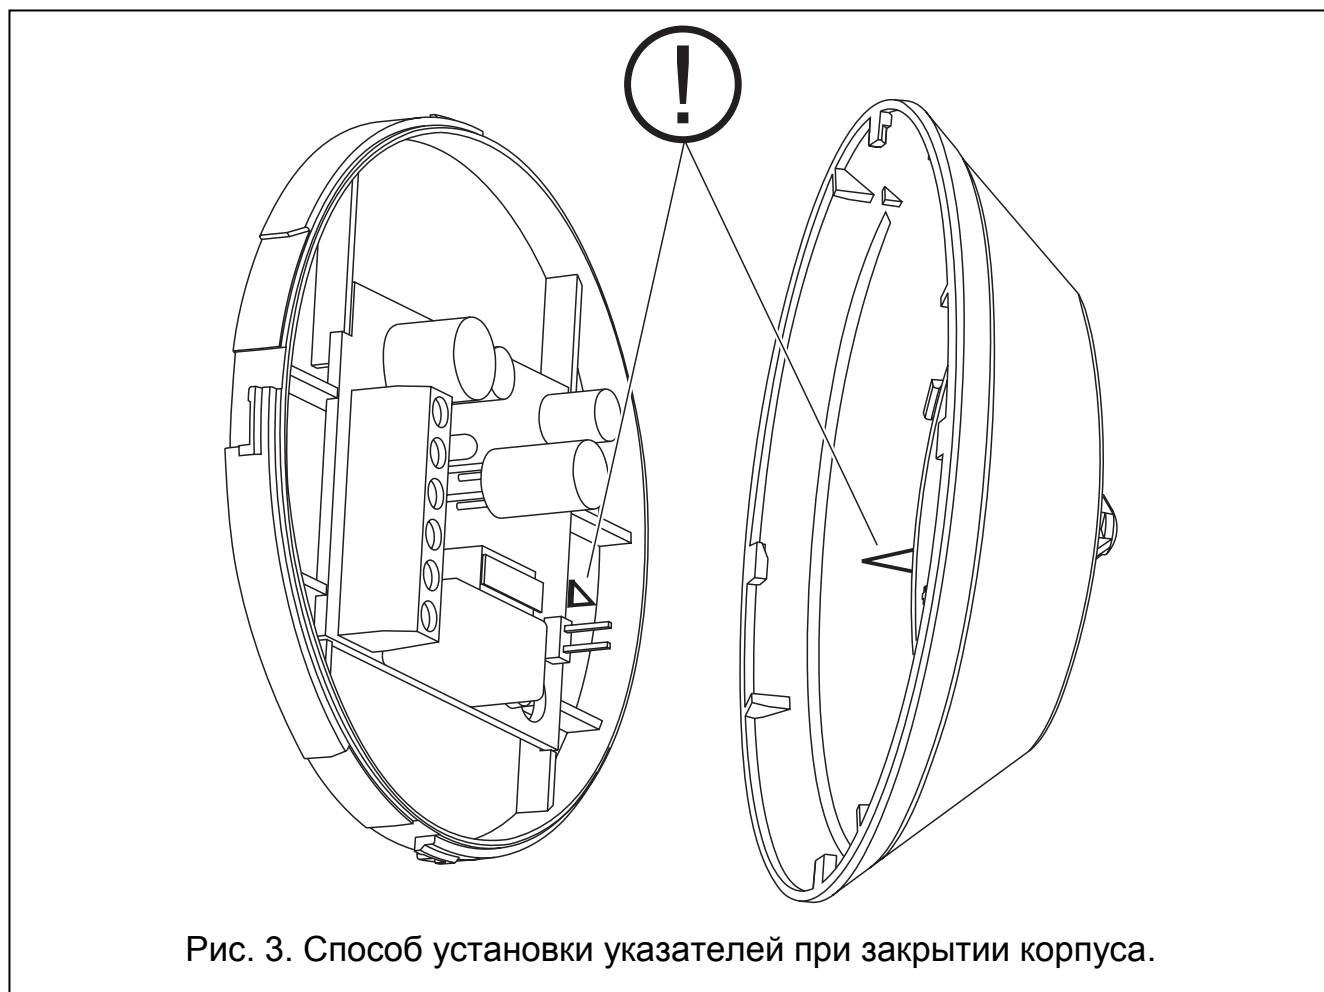

4. Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12V DC
Среднее потребление тока ($\pm 10\%$): DG-1 CO	12mA
DG-1 LPG	35mA
DG-1 ME	35mA
DG-1 TCM	80mA
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Размеры	ø97x36mm

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
Вы можете скачать с веб-сайта **www.satel.pl**

