



ОКПД2 26.30.50.110

Утвержден

ФРСБ.441439.001ПС-ЛУ

## **ДК-ТЕСТЕР**

Паспорт

ФРСБ.441439.001ПС

г. Заречный

2022

## 1. Общие сведения и технические характеристики

### 1.1 Общие сведения

ДК-ТЕСТЕР предназначен для проведения дистанционной проверки работоспособности однопозиционных извещателей «ЗЕБРА», а также других однопозиционных извещателей с рабочей частотой от 5 до 25 ГГц..

Применение ДК-ТЕСТЕРА заменяет проведение контрольных проходов человеком на месте эксплуатации.

ДК-ТЕСТЕР располагается в зоне обнаружения извещателя, по возможности ближе к осевой линии. Размеры и форма зоны обнаружения приведены в ЭД на извещатели.

Для имитации контрольного прохода необходимо подать на ДК-ТЕСТЕР напряжение на 1 -2 с.

ДК-ТЕСТЕР устанавливается с помощью кронштейна как на опору с применением хомутов, так и на плоскую поверхность (крепёж в комплект поставки не входит).

### 1.2 Технические характеристики

| Наименование параметра                          | Значение               |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Напряжение электропитания постоянного тока, В   | 24                     |
| Диапазон напряжения электропитания, В           | 15 - 30                |
| Потребляемый ток, А, не более                   | 0,1                    |
| Диапазон рабочих температур, °С                 | от минус 50 до плюс 70 |
| Степень защиты корпуса извещателя               | IP55                   |
| Время проверки работоспособности, с             | 1 - 2                  |
| Вынос от опоры или поверхности, мм              | 350                    |
| Угол поворота, °:                               |                        |
| Вправо-влево                                    | 180                    |
| Вверх-вниз                                      | 180                    |
| Вокруг опоры                                    | 360                    |
| Длина кабеля подключения, м, не более           | 1                      |
| Материал корпуса                                | пластик                |
| Габаритные размеры без кронштейна, мм, не более | 213×165×197            |
| Масса, кг, не более                             | 2                      |

Входные цепи имеют защиту от кратковременных электрических наводок (в том числе грозовых) амплитудой до 900 В.

ДК-ТЕСТЕР не рассчитан на защиту от прямого попадания молнии в подключенные линии.

Максимальное время непрерывной подачи электропитания – 15 мин., после чего следует сделать перерыв не менее 30 мин.

## 2. Комплектность

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| ДК-ТЕСТЕР (с кронштейном)                     | 1шт.        |
| Паспорт                                       | 1шт.        |
| Упаковка                                      | 1шт.        |
| Коробка распределительная Барьер-КРМ (пласт.) | – по заказу |

### 3 Порядок распаковки, установки и подключения

3.1 Распаковать ДК-ТЕСТЕР, внимательно изучить паспорт.

3.2 Соединить основной блок с кронштейном.

3.3 Установить ДК-ТЕСТЕР на опору или поверхность в зоне обнаружения извещателя.

ДК-ТЕСТЕР устанавливать максимально близко к осевой линии извещателя навстречу направлению излучения извещателя (сориентировать с помощью прицела).

3.4 Произвести подключение ДК-ТЕСТЕРА к цепям электропитания соблюдая полярность.

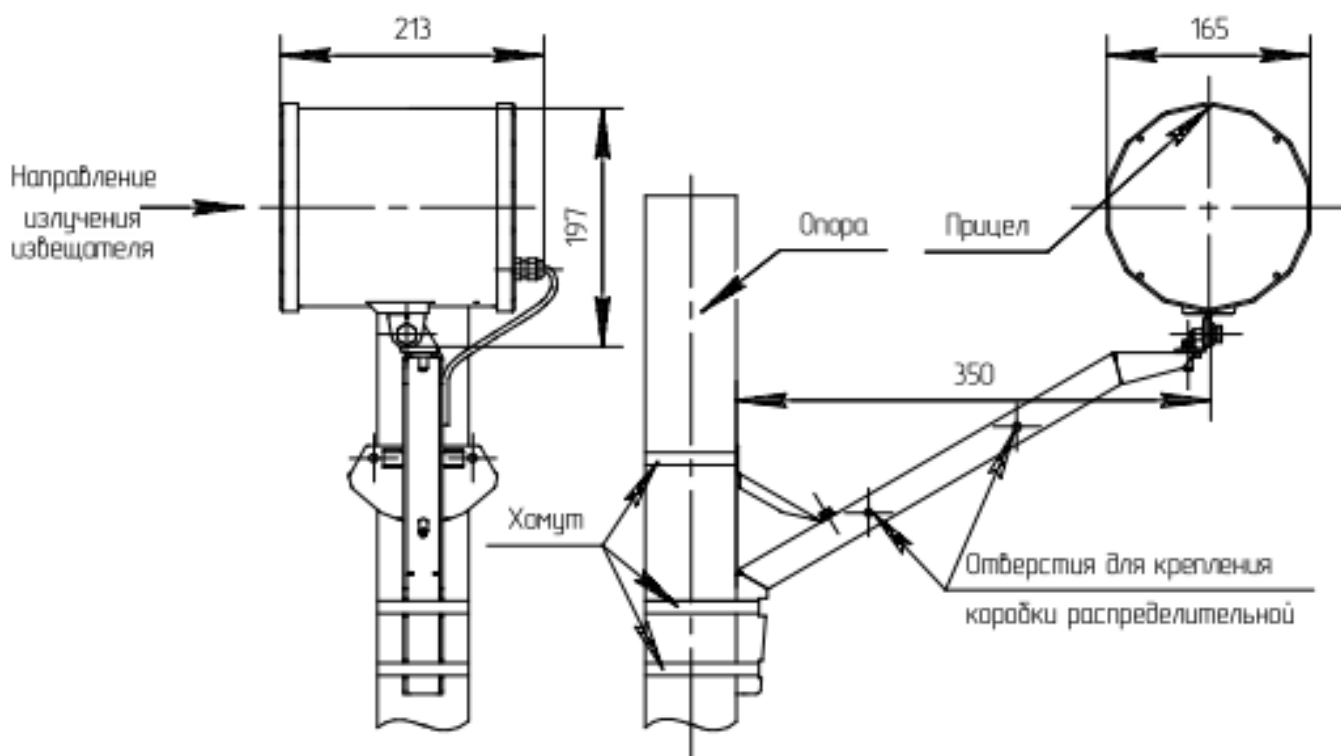


Рисунок 3.1 – ДК-ТЕСТЕР

### 4 Срок хранения, гарантии изготовителя

4.1 Срок хранения 24 месяца в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

4.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем или торговой организацией.

4.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (пожар, наводнение, прямое попадание молнии).

#### 5 Свидетельство об упаковывании

ДК-ТЕСТЕР упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

#### 6 Свидетельство о приёмке

ДК-ТЕСТЕР изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ Д.С. Егоров

МП

20\_\_\_\_\_  
год    месяц    число

#### 7 Сведения об утилизации

После окончания службы ДК-ТЕСТЕР подлежит утилизации. Утилизация производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав ДК-ТЕСТЕРА не входят экологически опасные элементы.

8 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

#### **Изготовитель**

ООО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: ot@forteza.ru  
www.forteza.ru