

**ДАТЧИК НАЛИЧИЯ СЕТИ
ДНС-1**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.753812.033 ЭТ-1


Датчик представляет собой устройство для выдачи информационного сообщения о наличии напряжения в электрической сети в формате “СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ” и реализован в виде модуля с гибкими проводниками и выходной колодкой.

Датчик подключается к электрической сети гибкими проводниками согласно фазировке.

Выходные контакты выведены на клеммную колодку АСОН.

Датчик обеспечивает гальваническую развязку выходных контактов.

1. При наличии сетевого напряжения контакты замкнуты
2. При отсутствии сетевого напряжения контакты разомкнуты
3. Сопротивление между замкнутыми контактами, не более 50 Ом
4. Сопротивление между разомкнутыми контактами, не менее 100 Ком
5. Ток контактов, не более 50мА

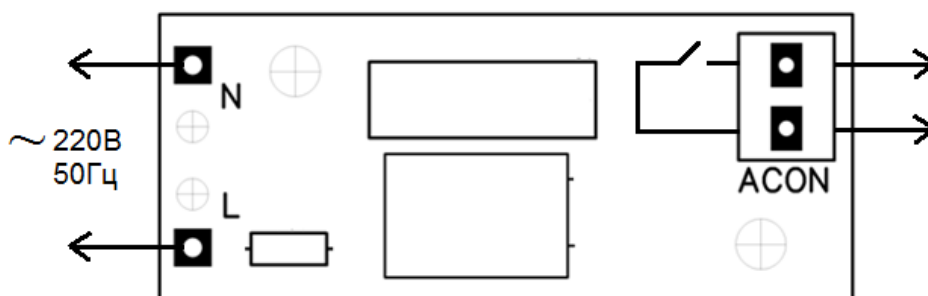

изготовитель

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

(863) 203-58-30

**www.bast.ru** — основной сайт**teplo.bast.ru** — электрооборудование для систем отопления**skat.bast.ru** — электротехническое оборудование**telecom.bast.ru** — источники питания для систем связи**daniiosvet.ru** — системы освещения

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru