

SEC.RU

[illegible]

**для управления средствами оповещения,
блочно-модульный, расширяемый**

**Элемент дистанционного управления
Выносной пульт
(ЭДУ ВП)**

ПАСПОРТ

TY 4371-006-50856982-2014



Санкт-Петербург

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ52.B.00451

0116491
(учетный номер бланка)

Прибор управления пожарный «RU БЛЮЗ» для управления средствами оповещения, блочно-модульный в составе:
блок базовый (ББ);
блоки линейные (БЛ-1, БЛ-2, БЛ-3, БЛ-4, БЛ-5);
элементы дистанционного управления (ЭДУ).

Национальный стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1 (за искл. б), 7.4.3-7.4.5, 7.6.1 (за искл. п.п. 7.6.1.5, 7.6.1.7, 7.6.1.8), 7.6.3 (за искл. п.п. 7.6.3.2 г), 7.6.3.3), 7.6.4 (за искл. п. 7.6.4.4), 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00).

SEC.RU
Короткий путь к информации

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.П. ТР


М. Киселев

А. Сметанин

- а) Установить ЭД ВП на рабочей поверхности стола
- в) Закрепить КР (коробку распределительную) в удобном для монтажа, обслуживания месте (входит в комплект поставки)
- г) Подключить к КР линии связи согласно схемы подключения Приложения №1
- д) Закрепить КР (коробку распределительную) в удобном для монтажа, обслуживания месте (входит в комплект поставки) в непосредственной близости от блока базового ББ.
- е) Подсоединить разъем КР ББ в соответственное гнездо разъема блока базового ББ
- ж) Подключить к КР ББ линию связи согласно схемы подключения Приложения №1
- з) проверить работоспособность ЭДУ ВП совместно с ППУ во всех режимах.

Приложение №1

Соединение ББ и ЭДУ ВП.

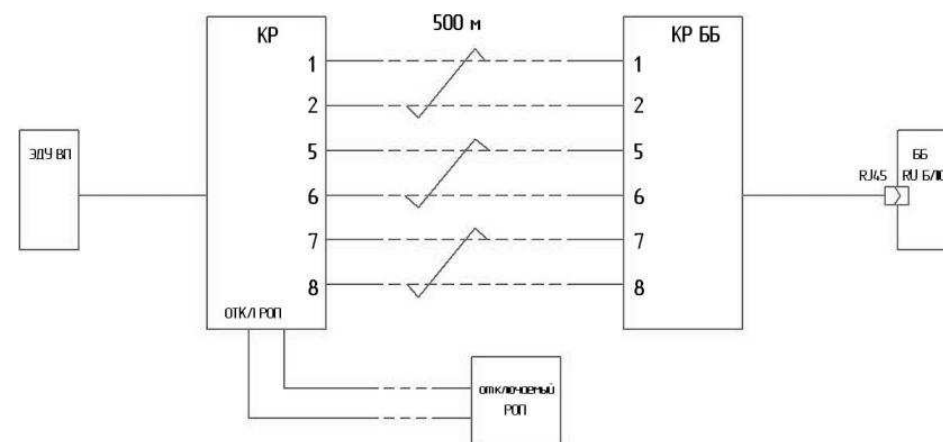

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.2 ЭДУ ВП должен эксплуатироваться в строгом соответствии с его техническими характеристиками и указаниями в паспорте.

5.3 Учет работы ЭДУ ВП должен вестись в таблице 1 постоянно в течение всего срока эксплуатации.

5.4 Учет неисправностей, возникших в процессе эксплуатации ЭДУ ВП, ведется в таблице 2 постоянно в течение всего срока его эксплуатации.

Примечание: при нехватке места в таблицах, вклеиваются дополнительные листы с аналогичными графами..

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Элемент дистанционного управления
ЭДУ ВП ППУ «РУ.БЛЮЗ»

Комплектность ЭДУ ВП с кабелем и
КР -1 шт.
КР ББ с кабелем и пульсом -1 шт.

Соответствуют требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 (раздел 7), ТУ 4371-006-50856982-20014 и признаны годным к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Дата изготовления

Дата продажи

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53325-2012 (раздел 7), ТУ 4371-006-50856982-2014 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня изготовления

Примечание: при наличии паспорта изделия и заполненных таблиц 1 и 2.

8. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СИСТЕМСЕРВИС», 197110 РОССИЯ, Санкт-Петербург, а/я 349

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ52.В.00451**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0630138**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Системсервис»
ОГРН 1037828018887
197110, г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 15, лит. О
тел./факс: (812) 655-02-35, 655-02-36, 230-80-20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Системсервис»
ОГРН 1037828018887
197110, г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 15, лит. О
тел./факс: (812) 655-02-35, 655-02-36, 230-80-20

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г., 121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Прибор управления пожарный «РУ БЛЮЗ» для управления средствами оповещения, блочно-модульный, выпускаемый по техническим условиям ТУ 4371-006-50856982-2014 (см. Приложение) Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 101, ст. 103 (см. Приложение)

код ОК 005 (ОКП)
43 7132

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8531 10

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 84ТР-14 от 26.09.2014 г., № 18ТР ЭМС-14 от 26.09.2014 г. ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010 г. Акт № 66ТР-14 от 17.09.2014 г. о результатах анализа состояния производства

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и органом по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2014 **по** 30.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин