



ЭРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


СЧИТЫВАТЕЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ НАСТЕННОГО серии ЭРА

(Для моделей: ЭРА-MF, ЭРА-MF+)


Сделано в России
Редакция 16.02.2026 г.

EAC


1 Схема электрическая подключения счетчиков к контроллеру ЭРА-500

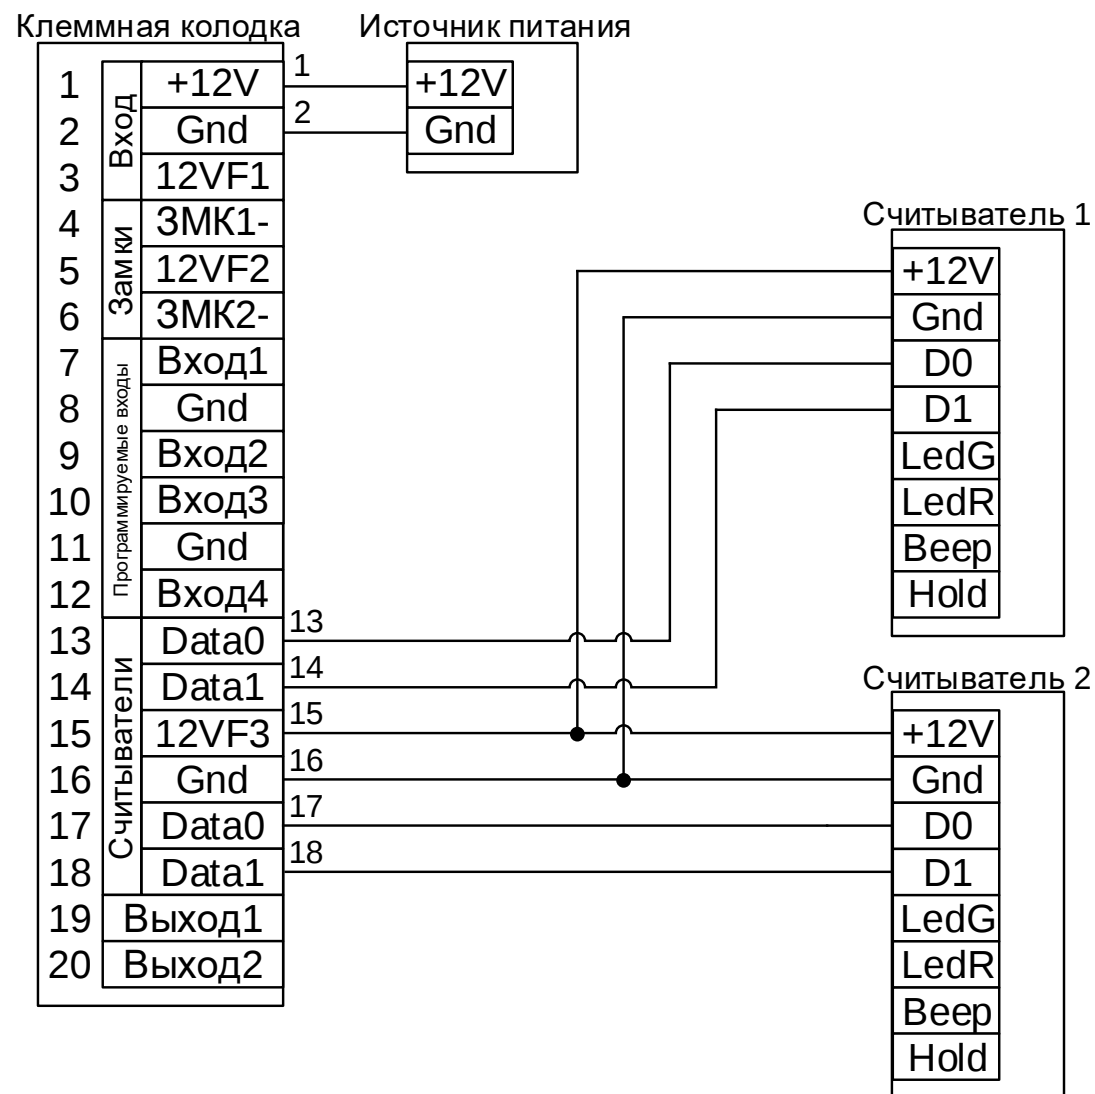

2 Схема электрическая подключения считывателей к контроллеру ЭРА-2000/10000/60000

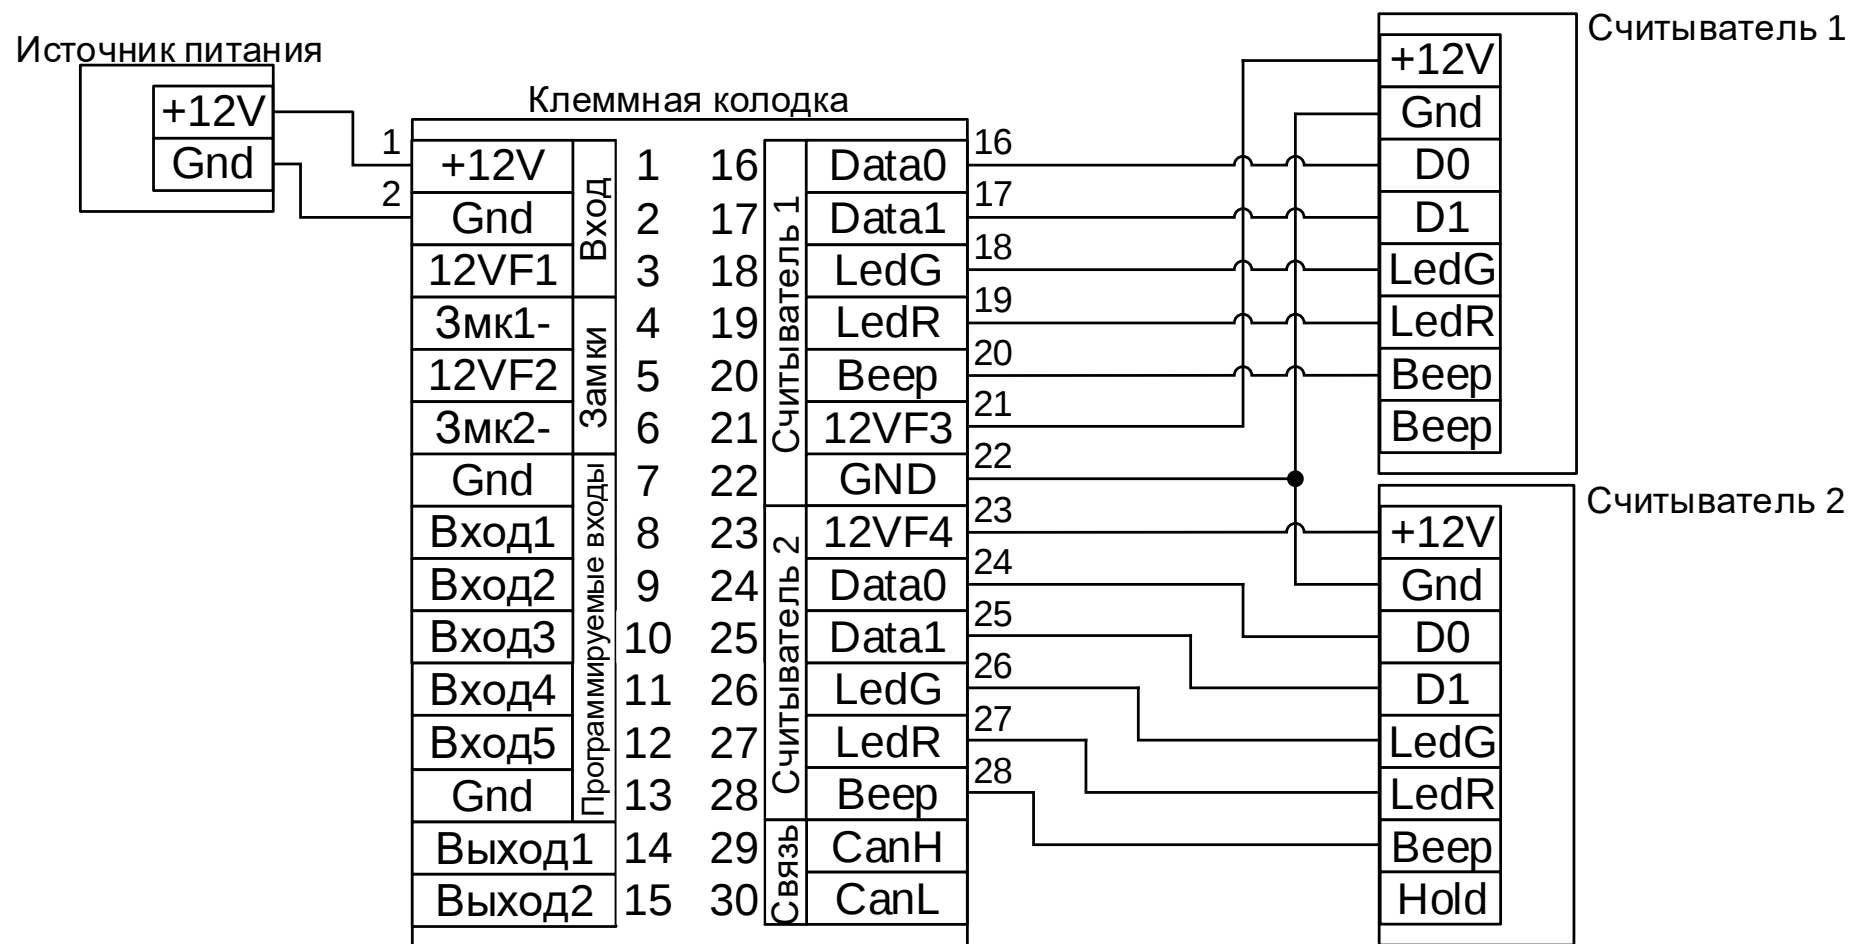


3 Схема электрическая подключения считывателя к плате управления замком Lbrd 1.0 (применяется в режиме «зоны прохода»)

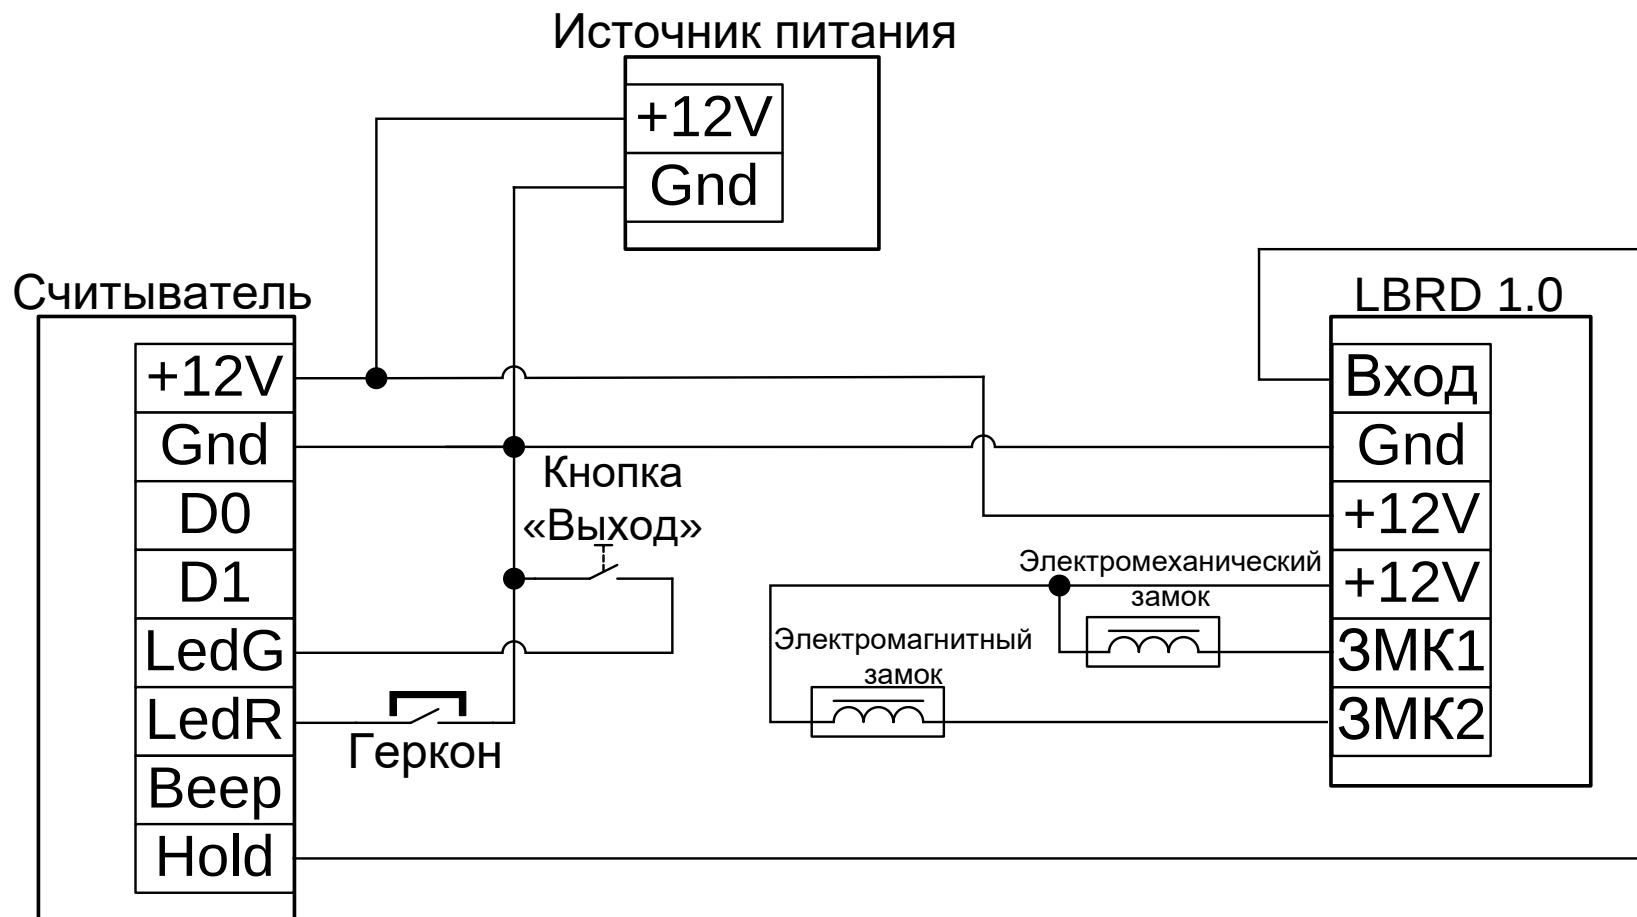

Единоновременно можно подключить один замок.
На 3МК1 подключается электромеханический замок.
На 3МК2 подключается электромагнитный замок.
Контакты геркона должны быть НЗ. Контакты кнопки должны быть НО.

4 Схема электрическая подключения считывателя к электромеханическому/электромагнитному замкам
(применяется в режиме «зоны прохода»)

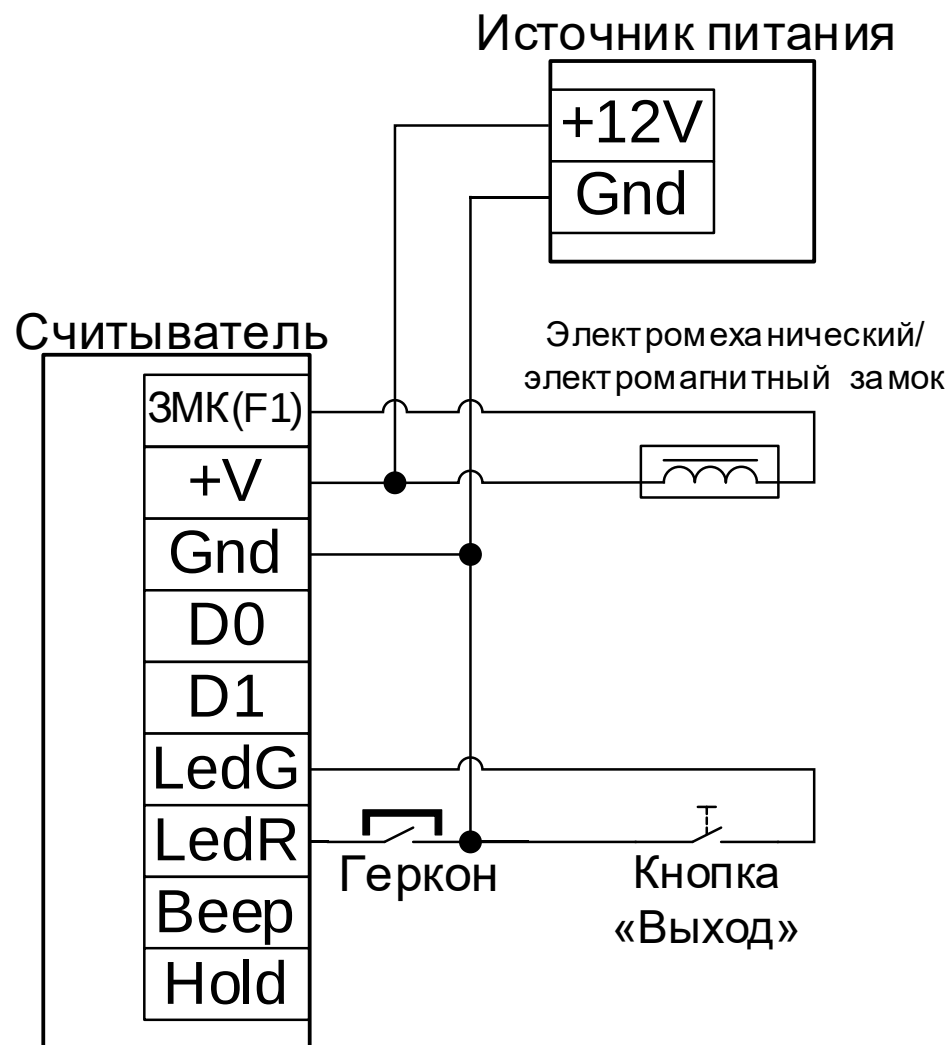

Данное подключение возможно только на платах считывателя Rdr v0.95 и выше.
Контакты геркона должны быть НЗ. Контакты кнопки должны быть НО.
На плате установлен самовосстанавливающийся предохранитель номиналом 1А.