


**Схема электрических
подключений контроллера
ЭРА-500 к различным
турникетам**

Схема электрических подключений контроллера ЭРА 500 к турникету
РостЕвроСтрой С платой IB (W)

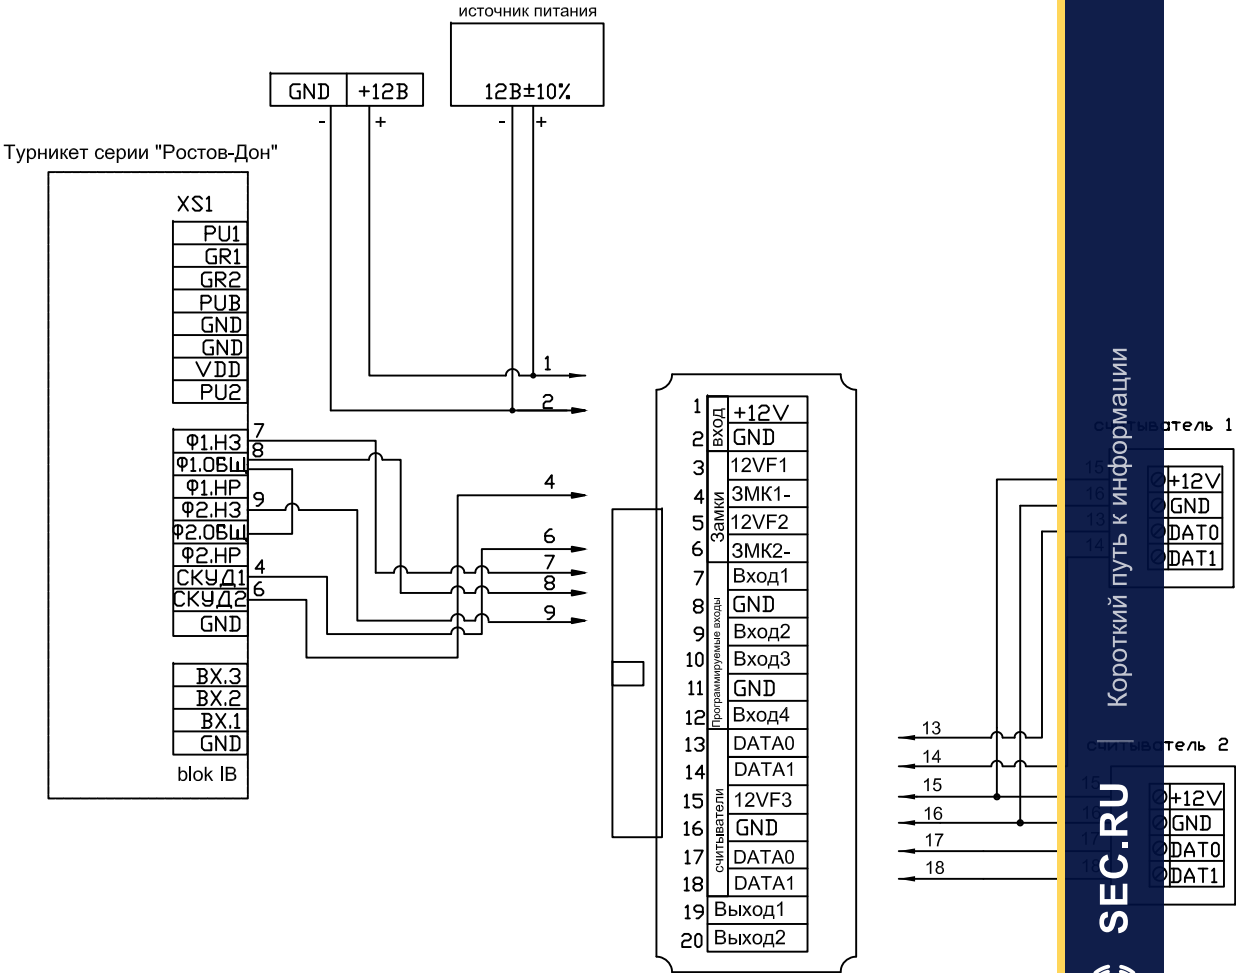

Короткий путь к информации

SEC.RU

Схема электрических подключений контроллера ЭРА 500 к турникетам РостЕвроСтрой С платой IB и картоприемнику (W)



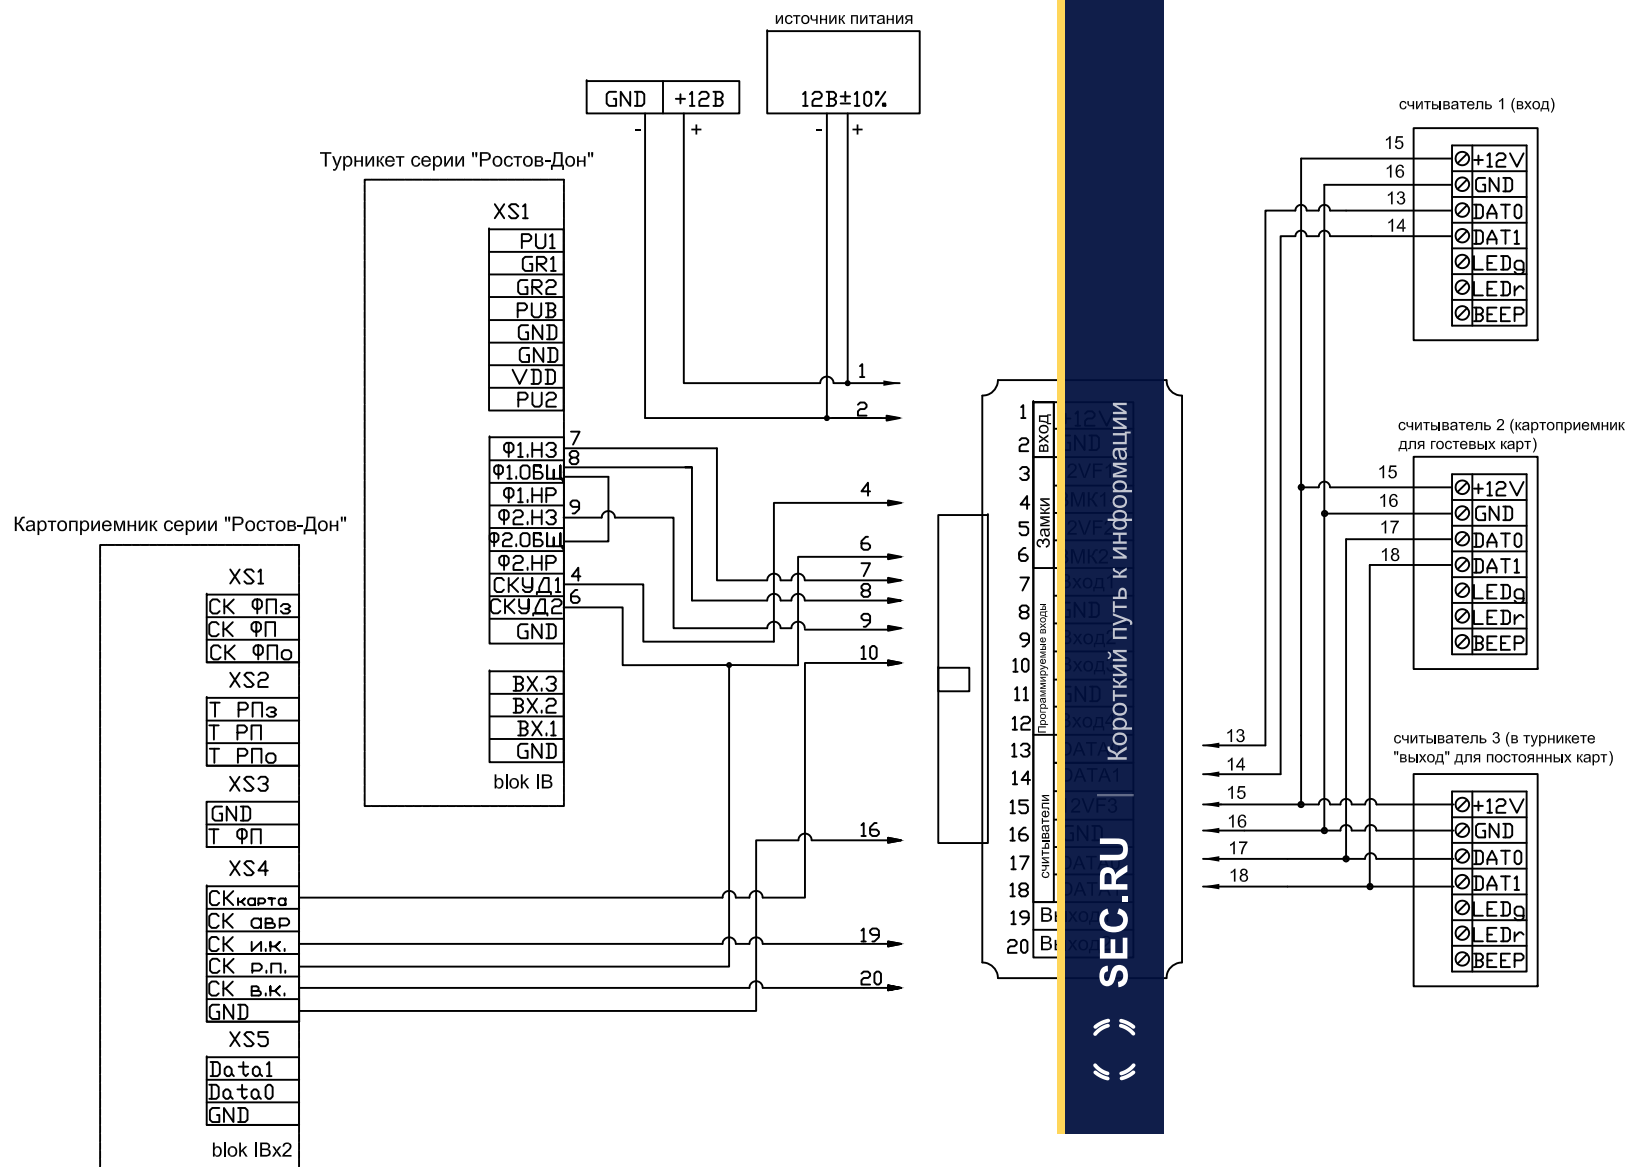


Схема электрических подключений контроллера ЭРА500 к турникету и картоприемнику Практика завода "Возрождение".

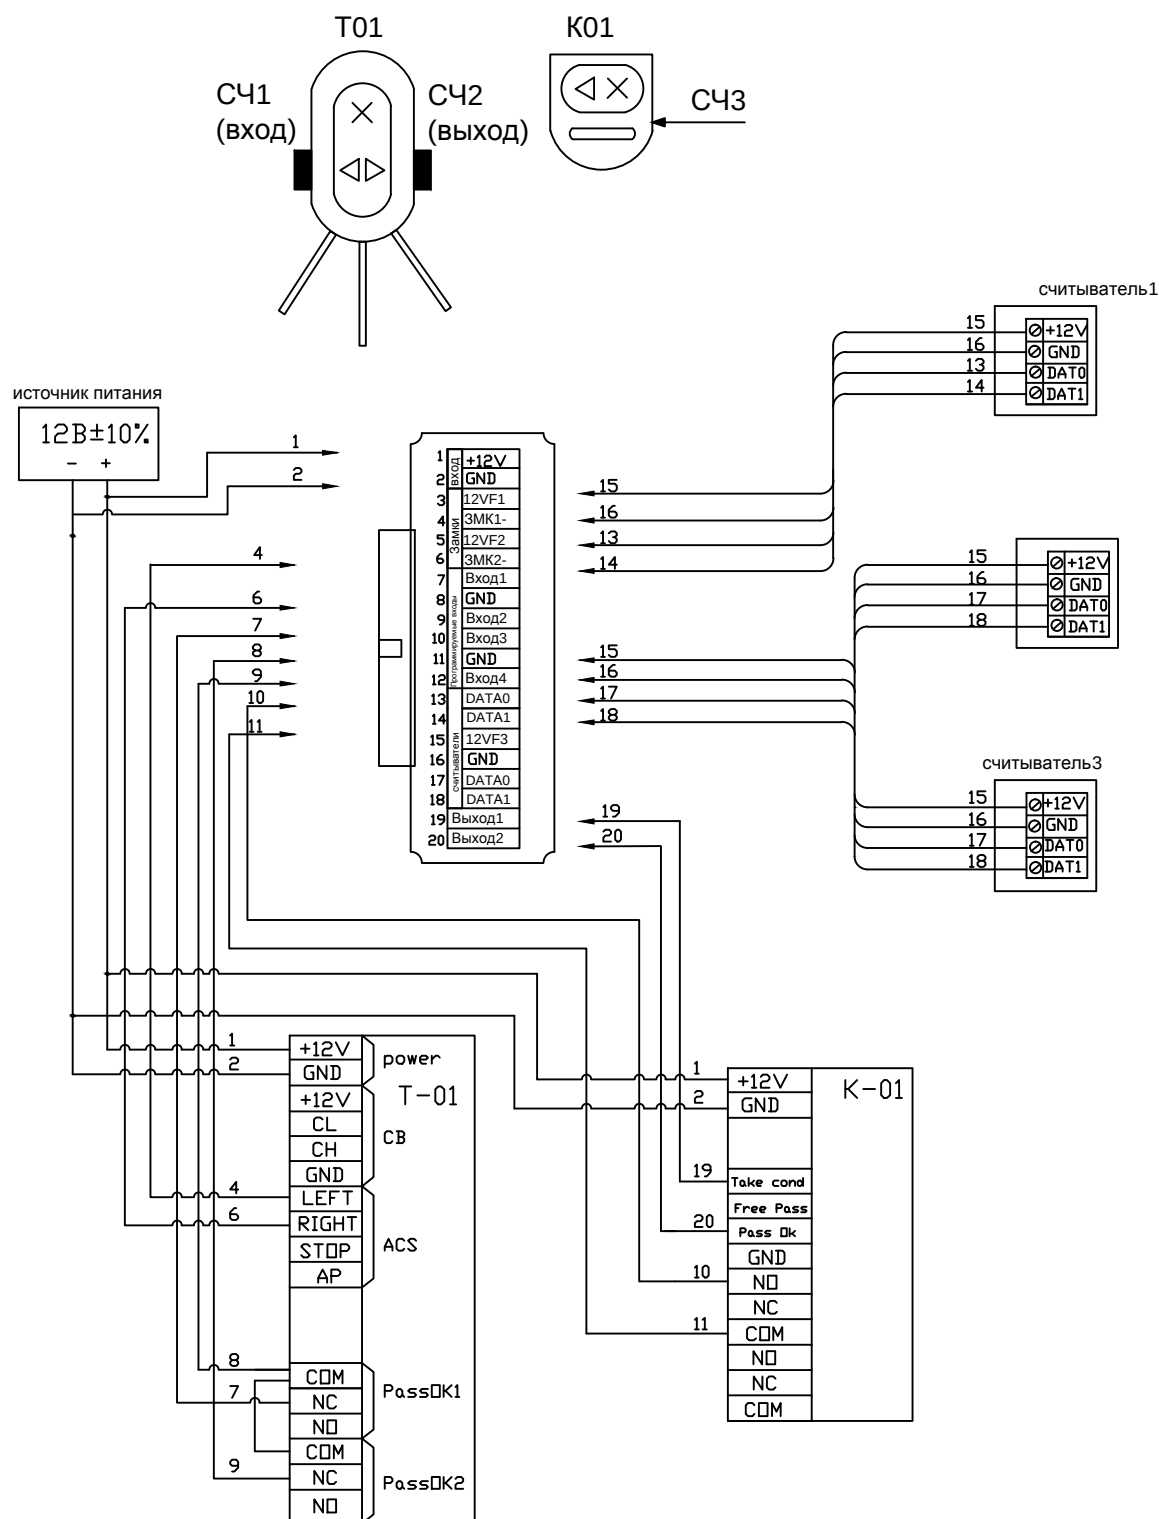


Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Perco с платой CLB (W)

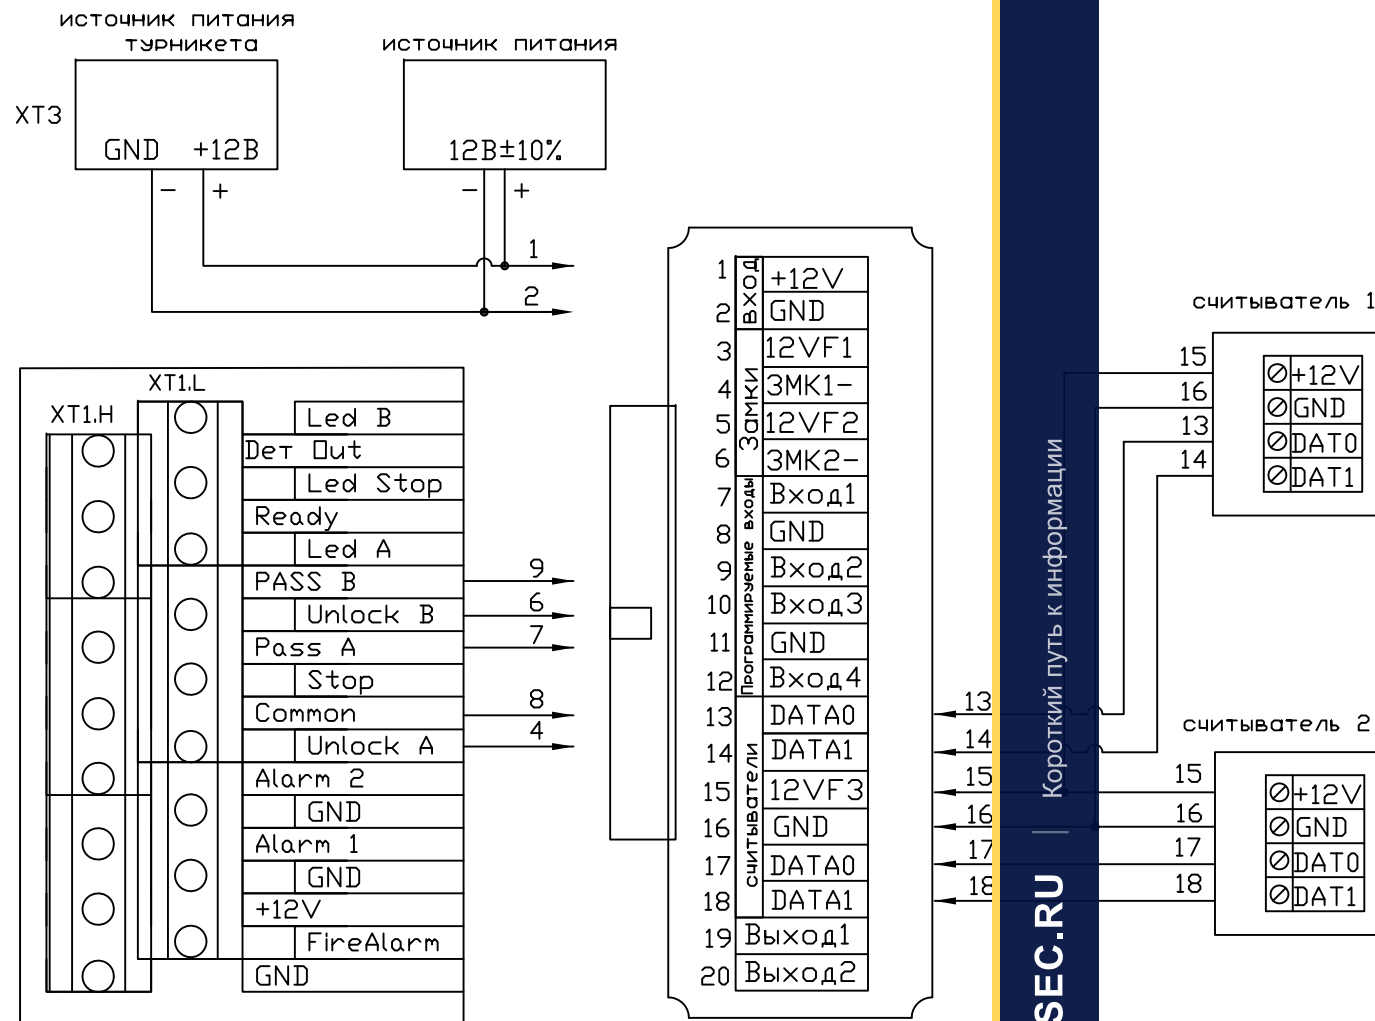

" " " SEC.RU "



Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету ОМА

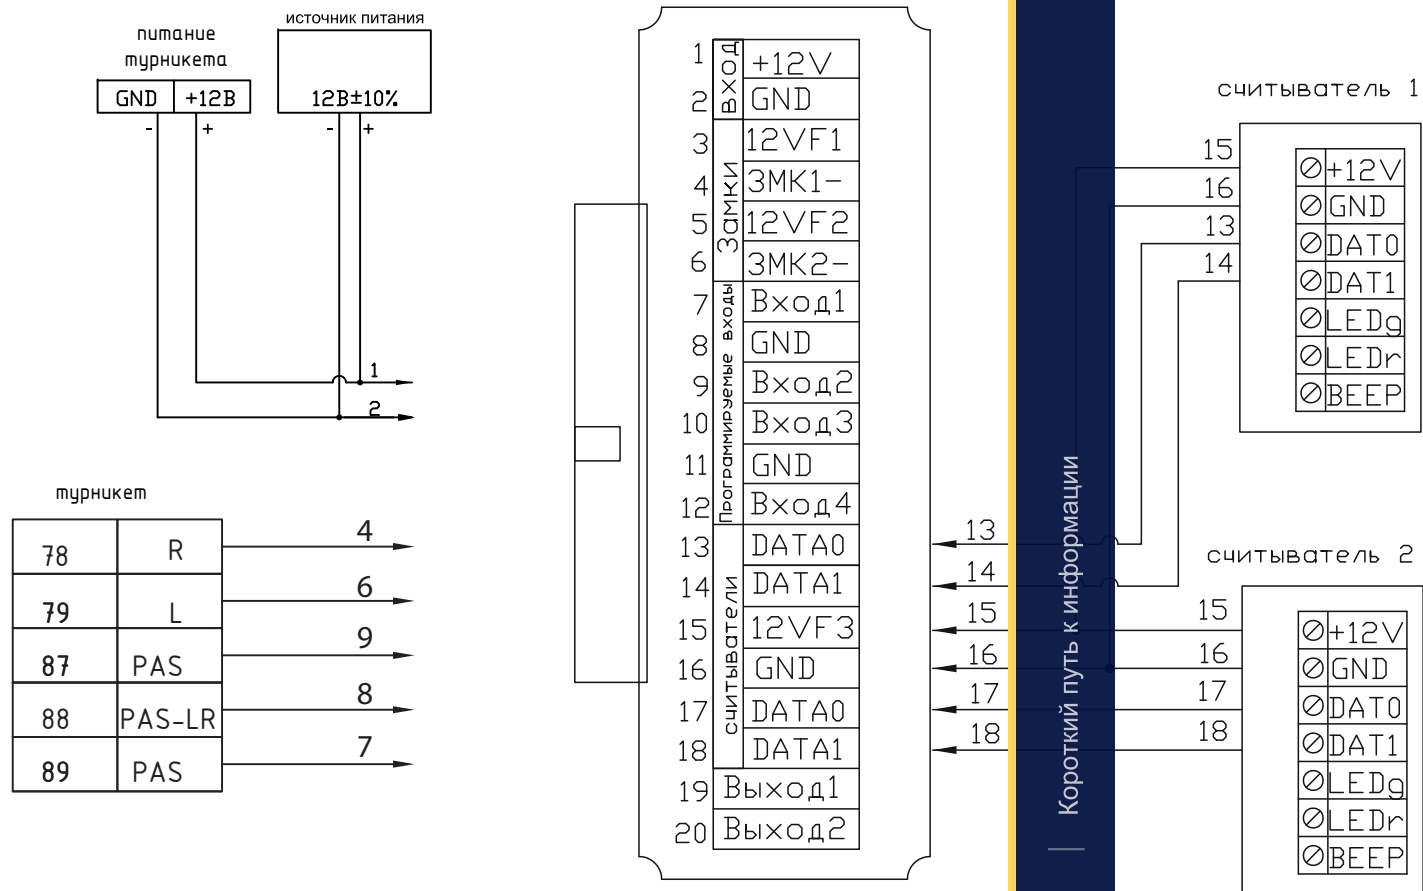


Описание

Используются потенциальные входы.

Также можно использовать контакты пульта

Подключение контроллера контроллера ЭРА-500 к турникету SA 301

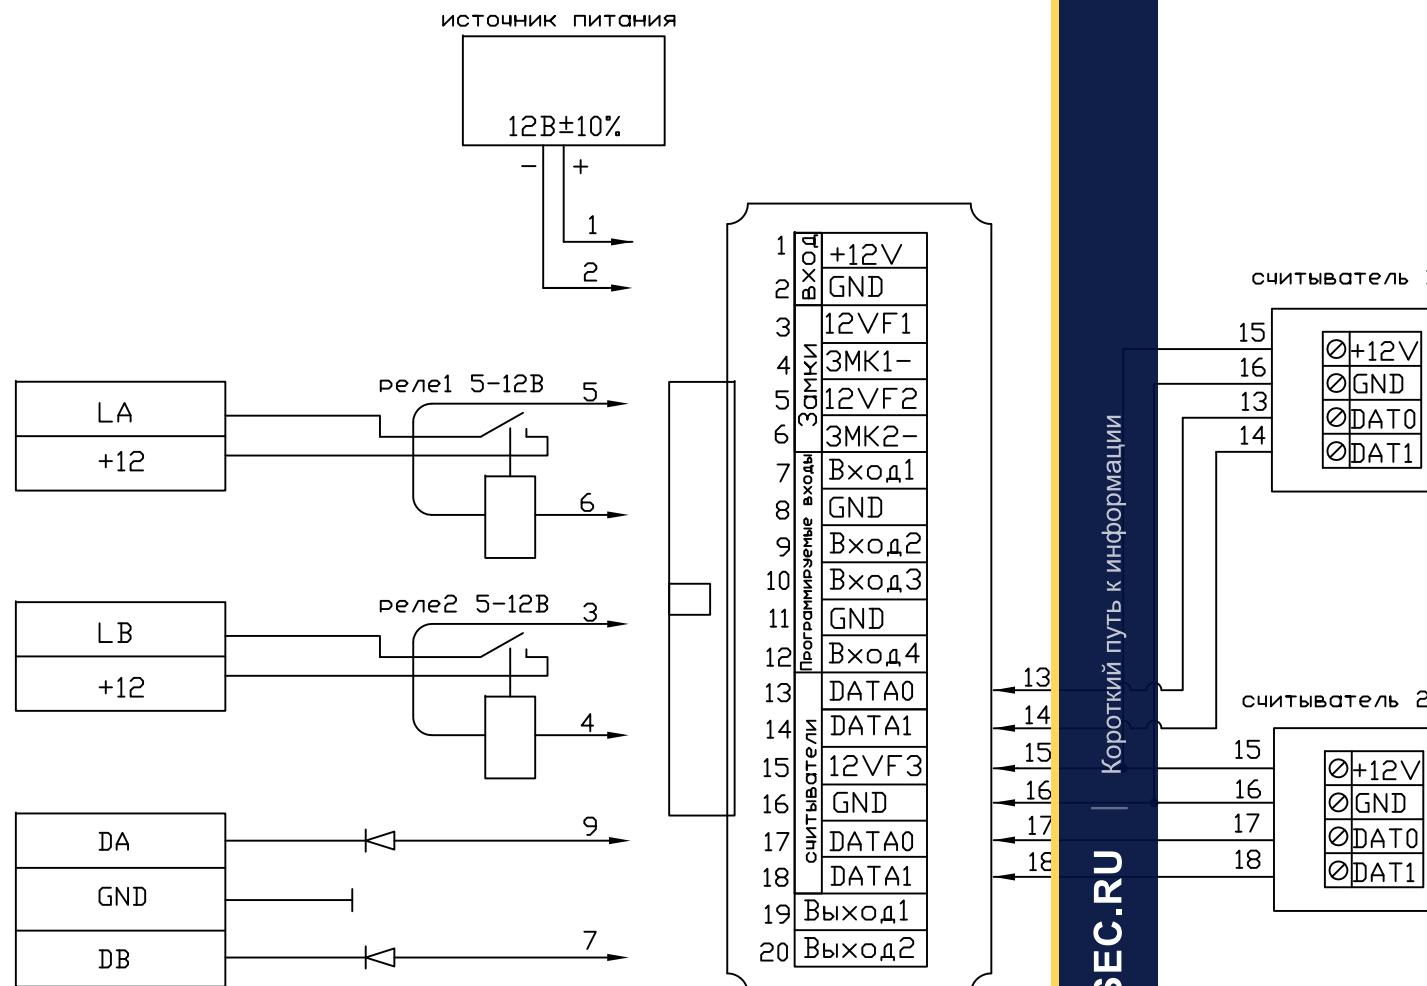


Короткий путь к информации

SEC.RU

» »
« «


Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету через релейную развязку

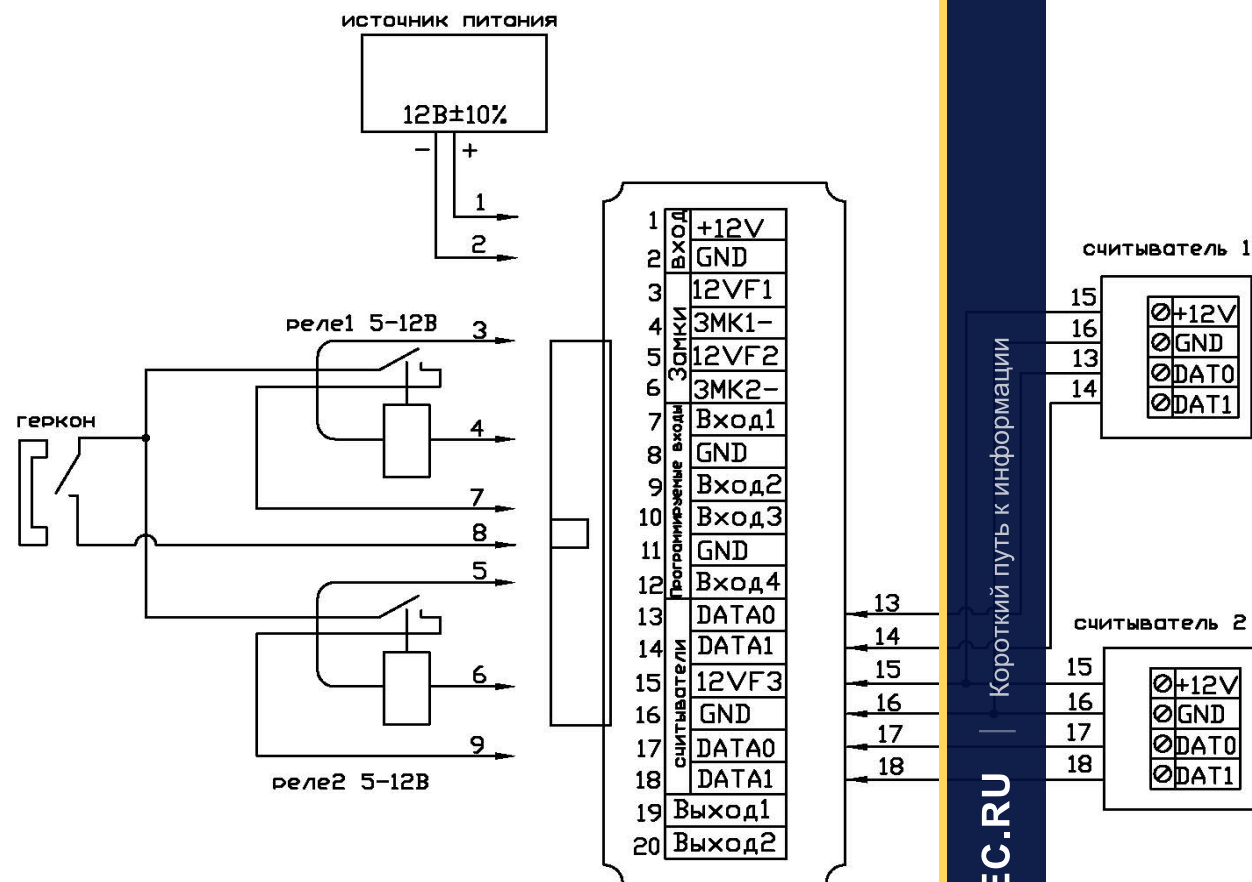


Короткий путь к информации

» SEC.RU «



Подключение контроллера ЭРА-500 к картоприемнику Арго CR-04P

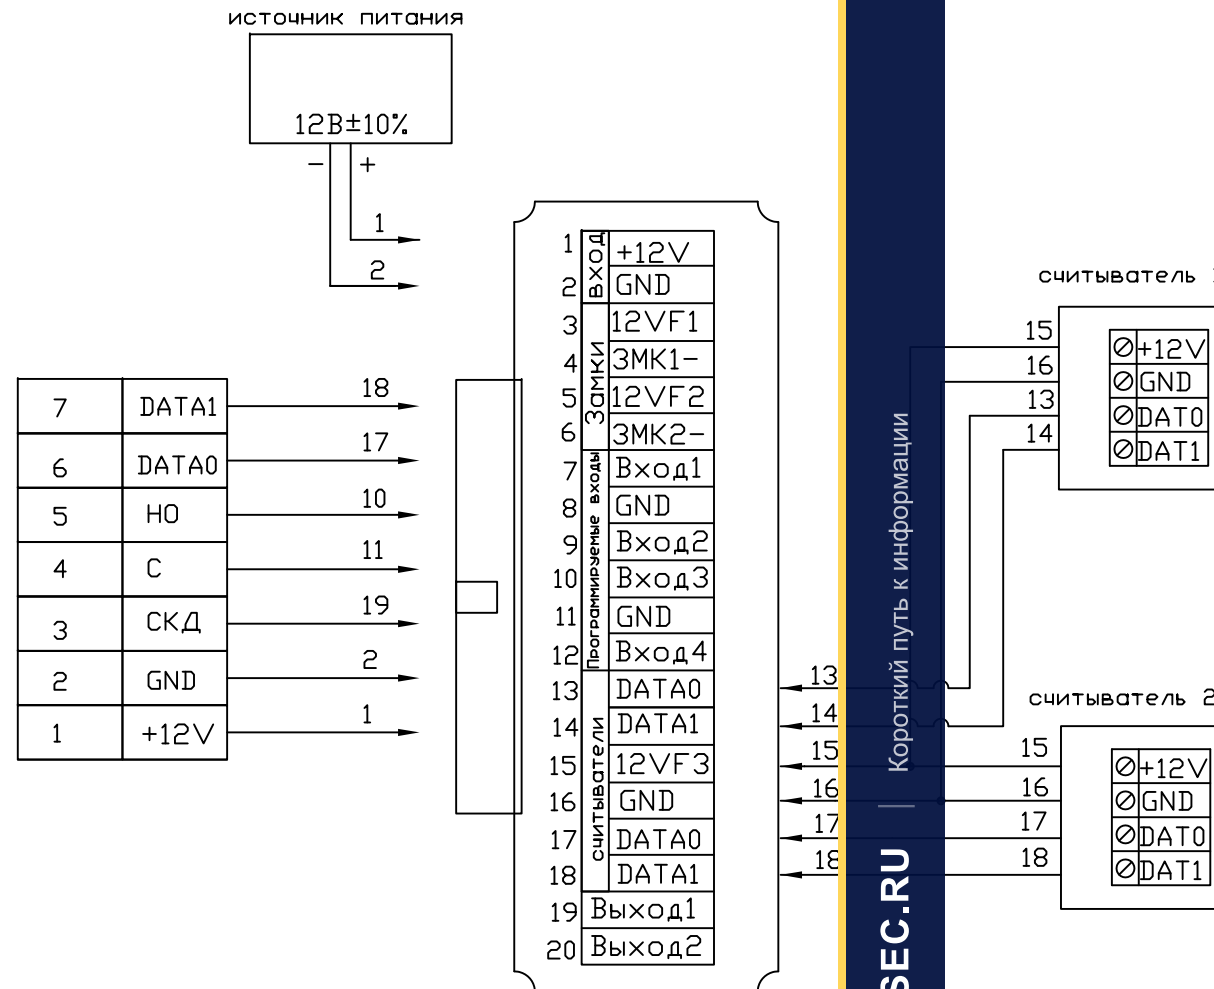

Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Smartec TS1000

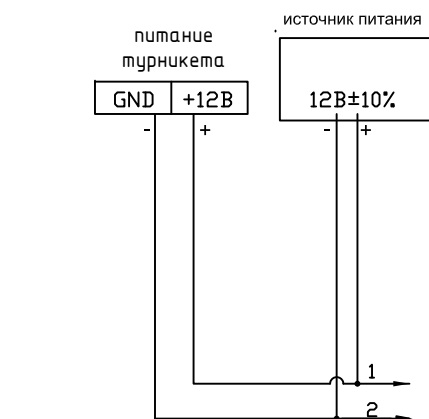

турникет

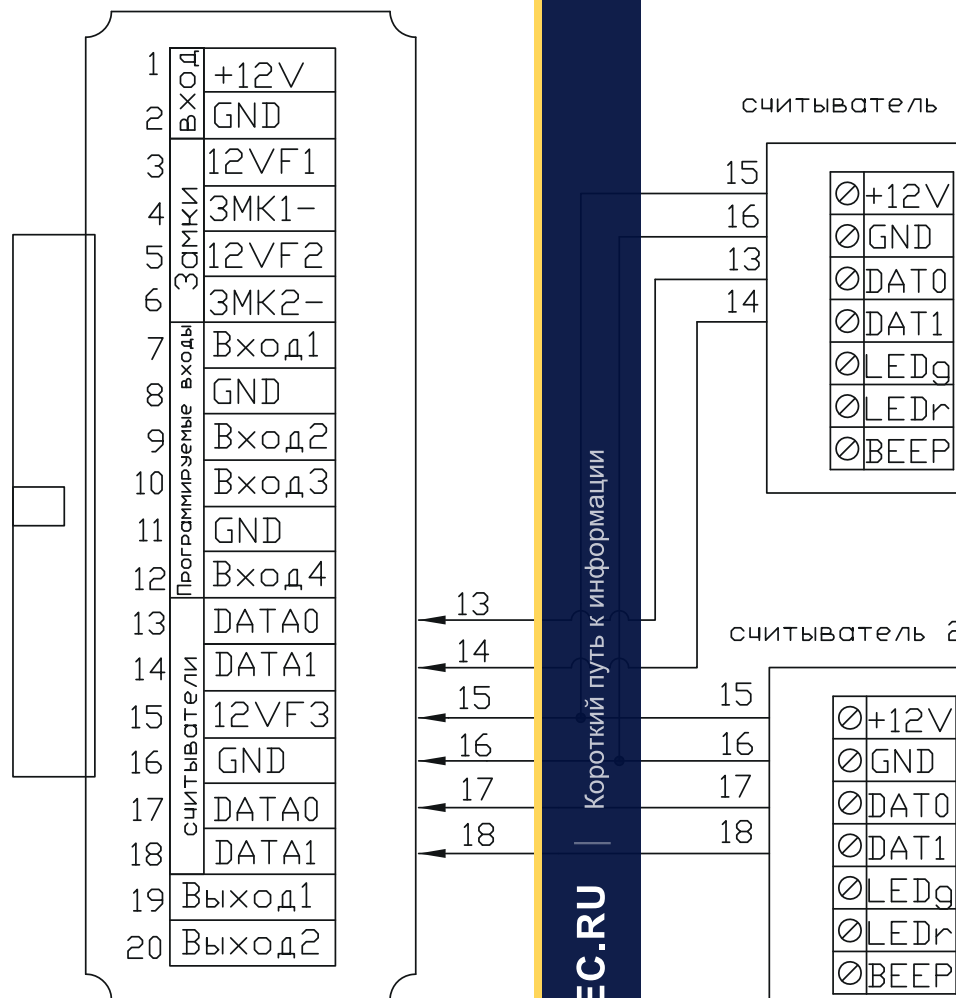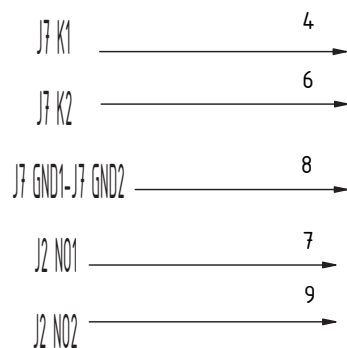


» SEC.RU «

Описание

Тип геркона - нормально-разомкнутый Длительность управляющего импульса - 5 сек. (для корректного учета рабочего времени)

Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Cardex с платой CBU 235

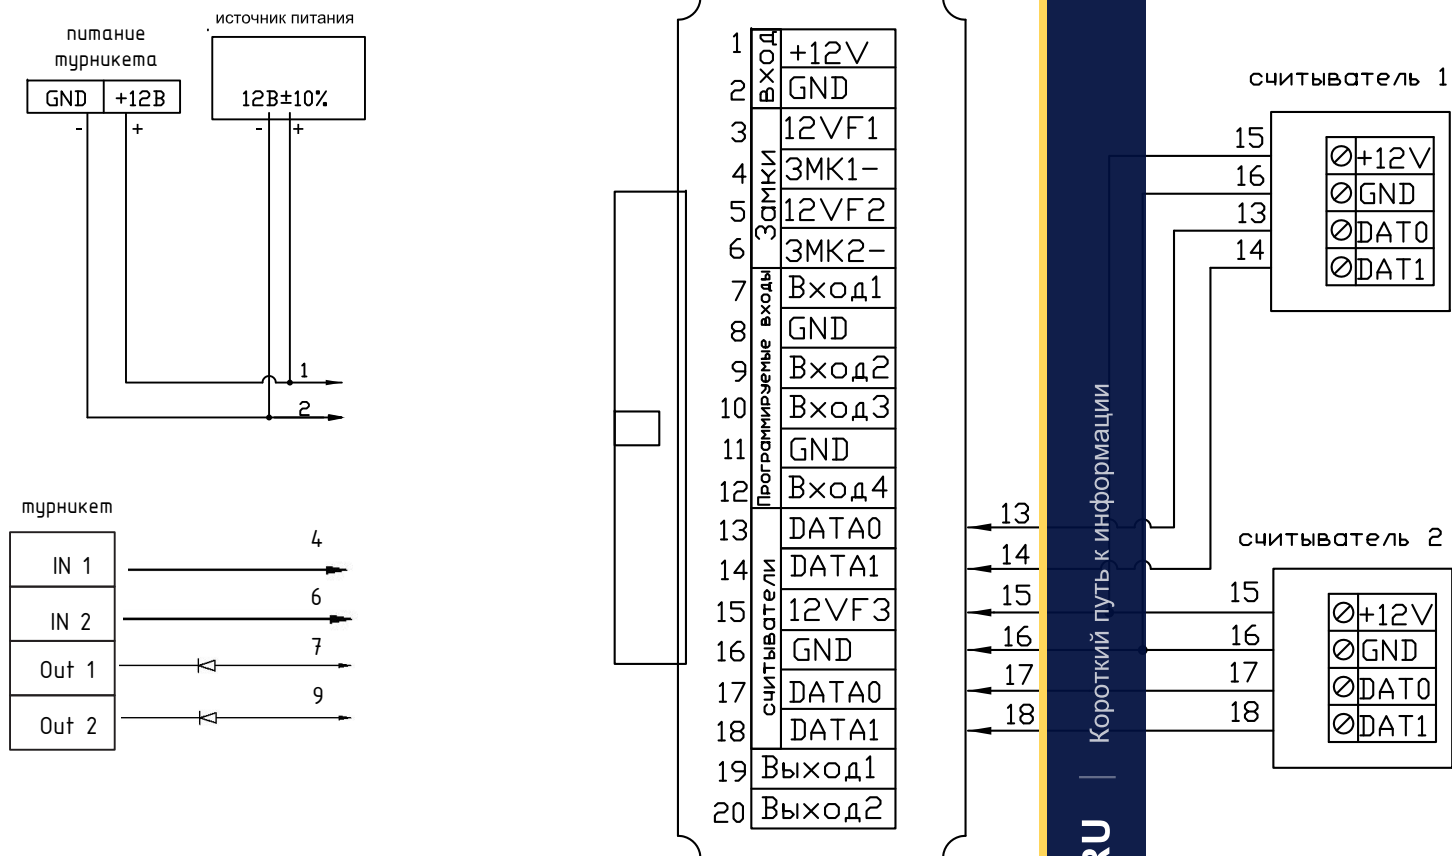


Описание

Тип геркона – нормально-разомкнутый


Длительность управляющего импульса – 5 сек.

(для корректного учета рабочего времени)




Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Cardex с платой CBU 235 и картолриемнику Cardex

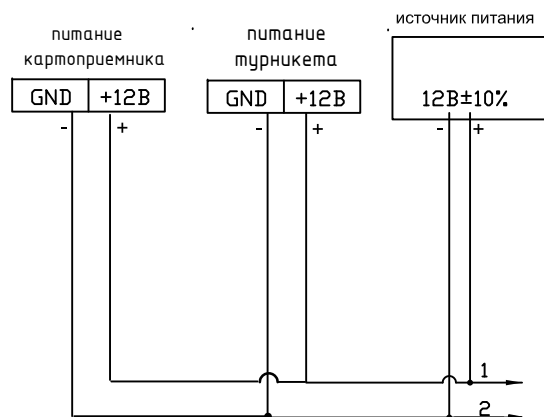

турникет

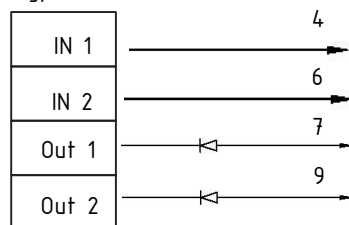

картолриемник

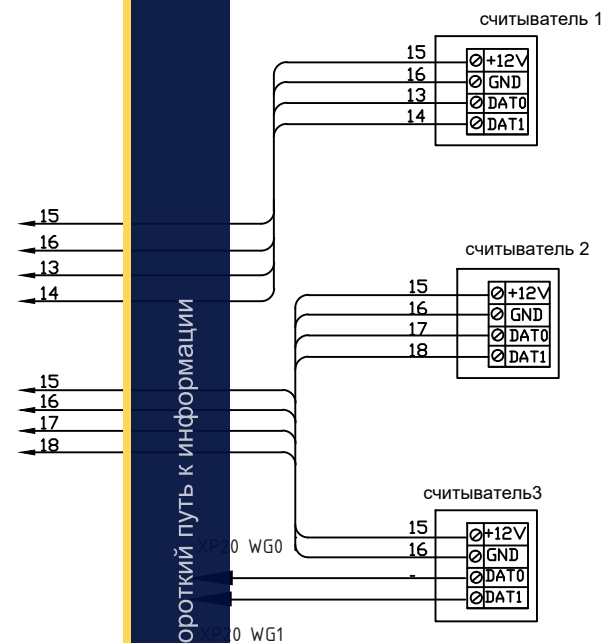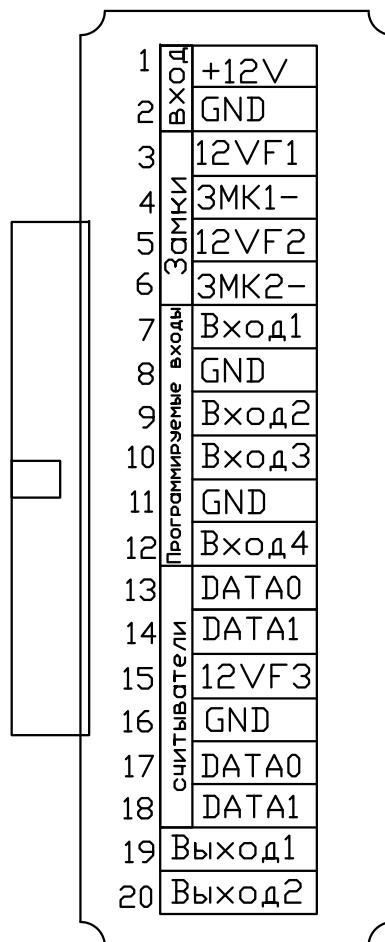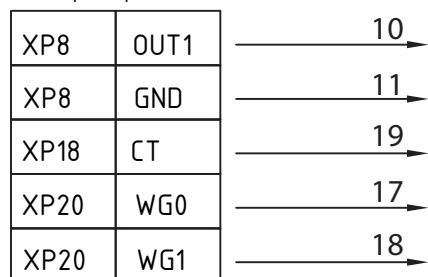

Короткий путь к информации

SEC.RU

Описание

Считыватель установленный в картолриемнике подключается к плате управления картолриемником, после чего с платы управления на контроллер.