

Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8СТ

ЭТИКЕТКА

1 Основные сведения об изделии

Изделие предназначено для установки или замены вентиляторного модуля в шкафах Штиль.

Составные части изделия расположены в корпусе 1U, предназначенном для размещения в шкафах стандарта 19 дюймов по ГОСТ 28601.1-90.

Модуль вентиляторный предназначен для циркуляции воздуха внутри шкафов и отвода тепла из них. Он устанавливается в верхней части шкафа. Направление движения воздушного потока – снизу вверх.

Питание вентиляторного модуля осуществляется от источника переменного напряжения ~ 220 В 50Гц.

Габаритные размеры изделия представлены на рисунке 1.

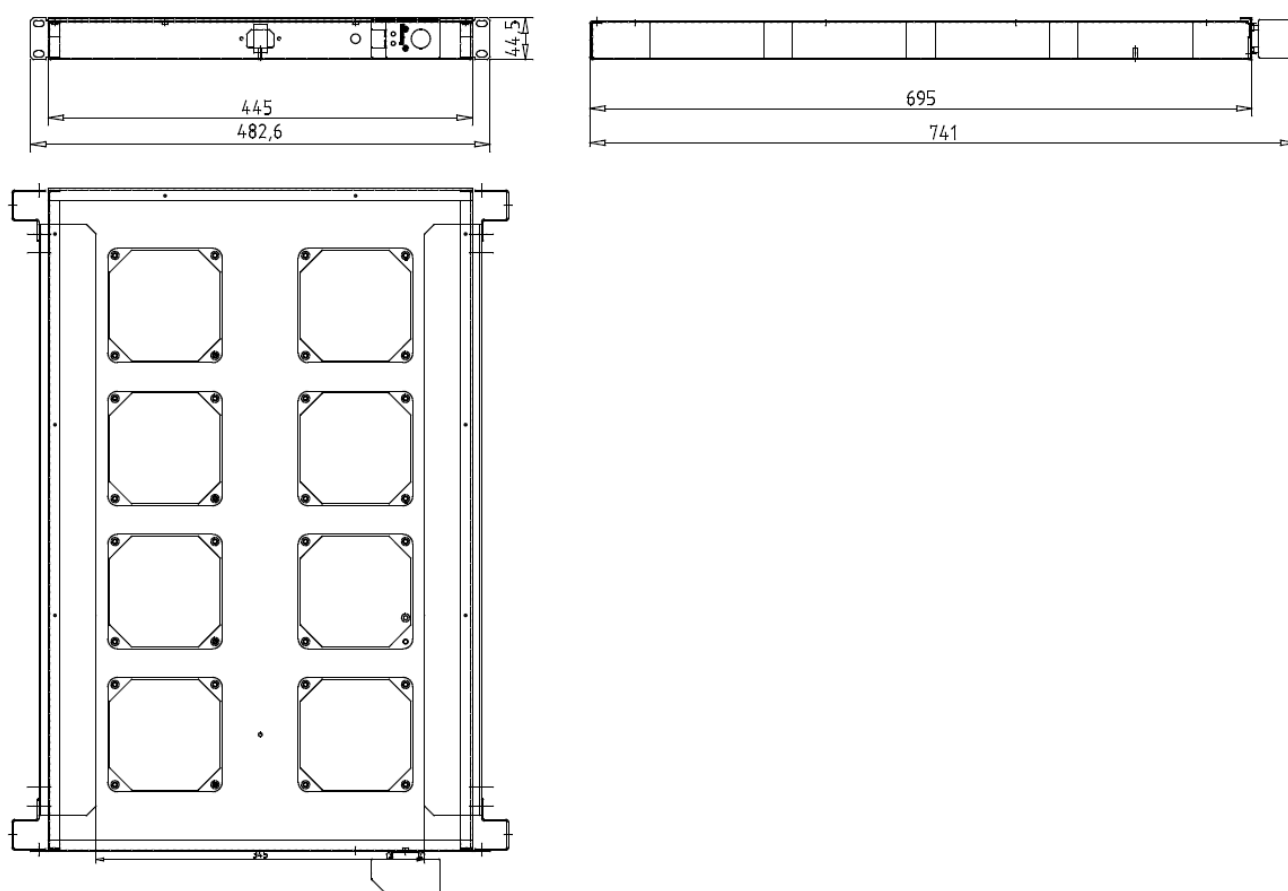


Рисунок 1 – Габаритные размеры изделия

Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность изделия

Наименование	Кол-во, шт.
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8СТ, в составе:	1
- корпус модуля;	1
- вентилятор 120x120x38 220В;	8
- вилка сетевая блочная С14;	11
- автомат защиты 10А;	1
- термостат FLZ530;	1
- кабель питания (<i>тип входного и выходного соединений: «Schuko-C13»</i>), длиной 1,5 м	1

Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Основные технические характеристики модуля вентиляторного

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное входное напряжение питания переменного напряжения, В	220
Номинал выключателя защиты, А	10
Конструктивные особенности	
Количество вентиляторов в модуле, шт.	8
Габаритные размеры, ВxШxГ ¹⁾ , мм	44,5x482,6x741,0
Масса, не более, кг	14
1) - В – высота, Ш – ширина, Г – глубина	

2 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, а также при отсутствии в этикетке отметки о дате продажи и штампа торгующей организации.

3 Свидетельство о приемке и продаже

Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8СТ

заводской № _____ соответствует техническим
требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » 20 _____ г.

Дата продажи « _____ » 20 _____ г.

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

М.П.

4 Изготовитель

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д. 39

Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63

E-mail: company@shtyl.ru, <http://www.shtyl.ru>