

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол ПН-5» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В, мм	Вес, кг
ПН-5	5	98	180 х 72	0,51

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В


Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 0,8 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

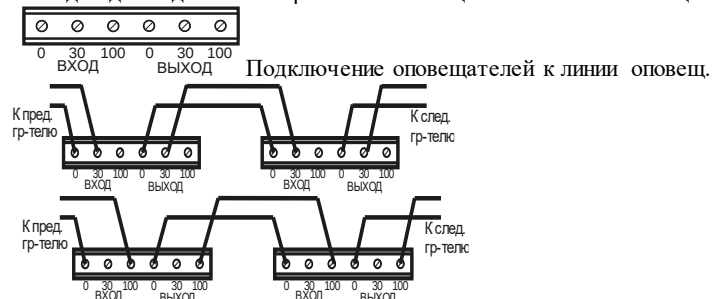

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5»

Дата изготовления

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «Глагол ПН-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой потолочный

«Глагол ПН-5»

Паспорт

ДВТР.425542.019ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: 8-800-707-65-06
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой потолочный

«Глагол ПН-5»

Паспорт

ДВТР.425542.019ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол ПН-5» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»). Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)


Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В, мм	Вес, кг
ПН-5	5	98	180 x 72	0,51

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,
Номинальное напряжение – 30 В, 100 В
Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 0,8 мм²
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

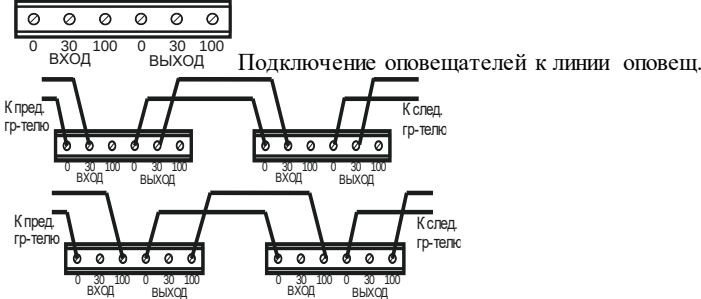

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:
- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «Глагол ПН-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.