

**ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
ИВЭПР 12/1,2**

**Инструкция по монтажу и подключению
ПАСН.436234.001 ИМ**

Редакция 1

1 При размещении и эксплуатации источника вторичного электропитания резервированного ИВЭПР 12/1,2 (далее – источник) необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

2 Источник устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к источнику.

3 Корпус источника рекомендуется крепить на вертикальную поверхность тремя дюбелями с шурупами диаметром 4×30 . При этом расстояние от корпуса источника до других приборов должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИСТОЧНИКА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

4 Монтаж источника следует производить в следующей последовательности (рисунок 1):

- а) разметить точки крепления;
- б) засверлить отверстия под дюбели сверлом $\varnothing 6$, глубиной не менее 40 мм;
- в) завести провода к источнику (сверху или снизу), предварительно удалив защитную перегородку;
- г) ввести провода внутрь источника через монтажные колодцы;
- д) закрепить корпус источника на стене с помощью дюбелей и шурупов.

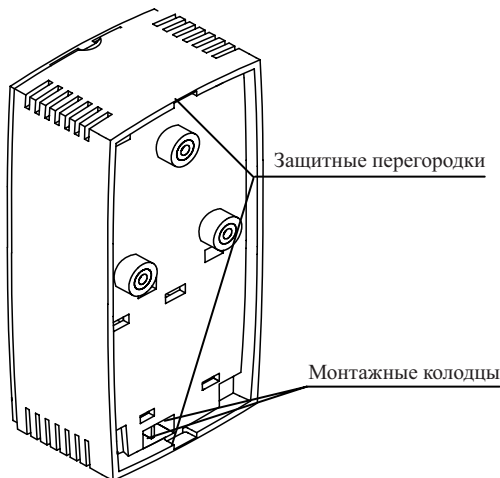


Рисунок 1

5 Для подключения источника следует использовать провода с сечением:

- в клеммник «230 V» – не более $2,5 \text{ мм}^2$;
- в остальные клеммники – не более $1,5 \text{ мм}^2$.

**ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ В СООТВЕТСТВИИ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАКСИМАЛЬНОМУ ТОКУ ИСТОЧНИКА!**

6 Подключение источника следует производить в следующей последовательности (рисунок 2):

- а) подключить нагрузку источника к клеммам «+12 V» и «⊥» или «+13 V» и «⊥»;
- б) подключить сеть к клеммам «230 V»;
- в) подключить аккумуляторную батарею в соответствии с маркировкой клемм источника (красный провод – «плюс», провод другого цвета – «минус»);
- г) подать напряжение 230 В.

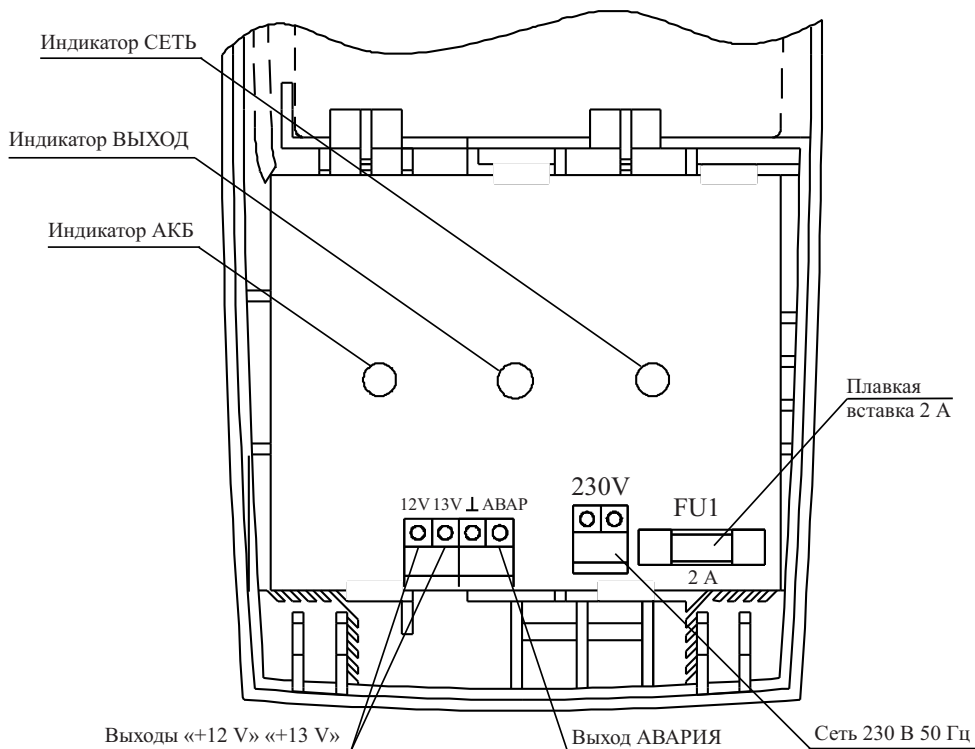


Рисунок 2

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.