



Извещатель охранный Д9-00-2000, Д9-01-2000  
АТФЕ 425119.068 ПС (групповые ПАШК.425119.008 ТУ)



### ПАСПОРТ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.34626/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.  
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.42430/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.  
Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.Н.09471 срок действия с 26.01.2022г. по 25.01.2027г.  
Сертификат соответствия № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00602 с 05.10.2022г. по 04.10.2027г.

#### Технические данные

Извещатель охранный точечный магнито-контактный Д9-00-2000, Д9-01-2000 предназначен для блокировки дверей, окон, ящиков столов и подобных объектов, выполненных из немагнитных материалов.

Извещатели используются в цепях тока не более 0,25А при напряжении 30В±10%. Работоспособность извещателей сохраняется при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности 98% при температуре 35°С.

Контакт магнитоуправляемый в сборе состоит из корпуса, изготовленного из стали и залитого в него компаундом герметичного контакта (геркона). Два вывода (Д9-00-2000) или три вывода (Д9-01-2000) из провода МГШВ 0,12Б или 0,14Б имеют длину не менее 2000мм. Магнит извещателя изготовлен в корпусе из пластмассы.

Работоспособность извещателя заключается в замыкании и размыкании (Д9-00-2000) или переключении (Д9-01-2000) контактов геркона. Контакты геркона замкнут электрическую цепь, в которую он включён, при приближении магнита к контакту магнитоуправляемому на расстоянии меньше 8мм (при установке без смещения) или меньше 5мм (при смещении продольных осей на 5мм) и разомкнёт её при удалении магнита от контакта на расстояние больше 20мм.

Обслуживание извещателя заключается в периодической проверке крепления магнита и контакта магнито-управляемого и состояния проводки от датчика до стационарного аппарата.


Извещатель является не восстанавливаемым изделием.

Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

Габаритные и установочные размеры приведены на рис.1.

#### Комплектность

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| - контакт магнито-управляемый | - 1шт |
| - магнит                      | - 1шт |
| - паспорт                     | - 1шт |
- (на одну транспортную тару)

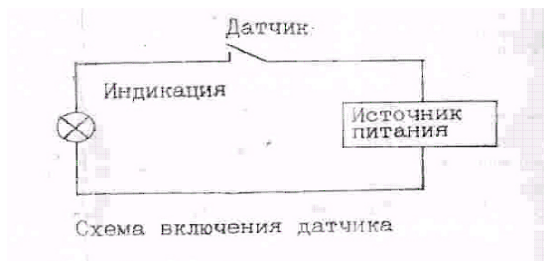

#### Транспортирование, хранение, утилизация

Транспортирование должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов

#### Свидетельство о приёмке и гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий АТФЕ 425119.068 ТУ, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. **Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.**

Все претензии и заявки направлять по адресу: РОССИЯ 390027 г. Рязань, ул. Новая д.51В  
ООО НПП «Магнито-контакт» тел./ факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

Партия извещателей охранных точечных магнито-контактных Д9-00-2000, Д9-01-2000


в количестве \_\_\_\_\_ штук соответствует техническим условиям АТФЕ 425119.068 ТУ (групповые ПАШК.425119.008 ТУ) и признана годной к эксплуатации.

Подпись \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_



390027 г. Рязань ул. Новая 51/В, пом.Н4 т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88

e-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru)

сайт: <http://www.m-kontakt.ru>

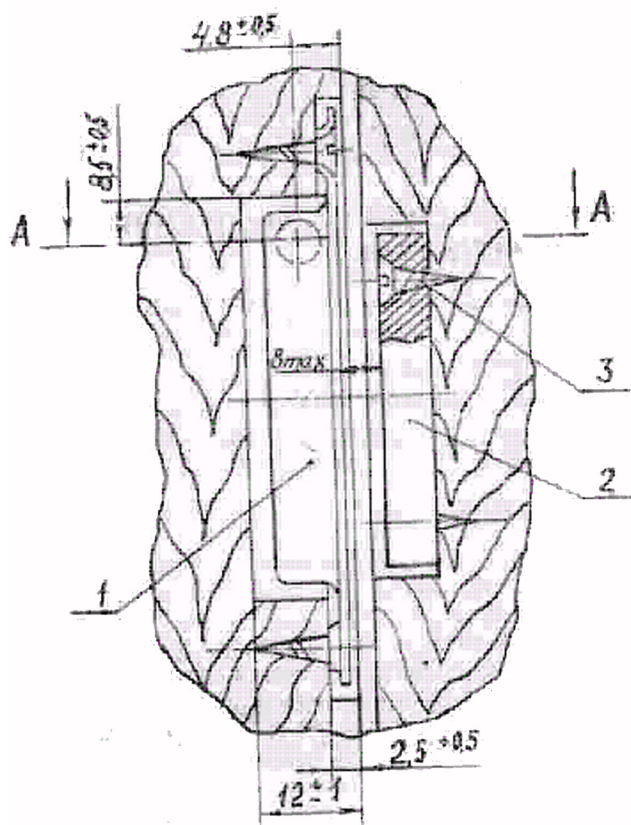

Разметка под крепление  
контакта поз.1

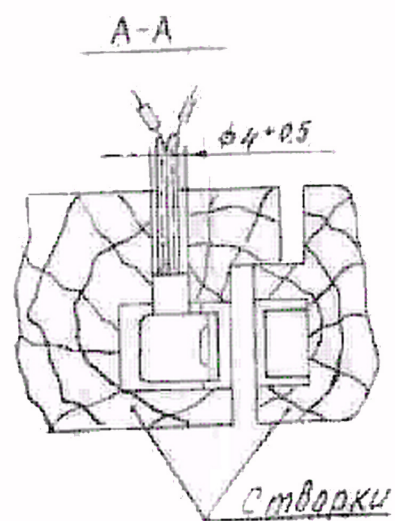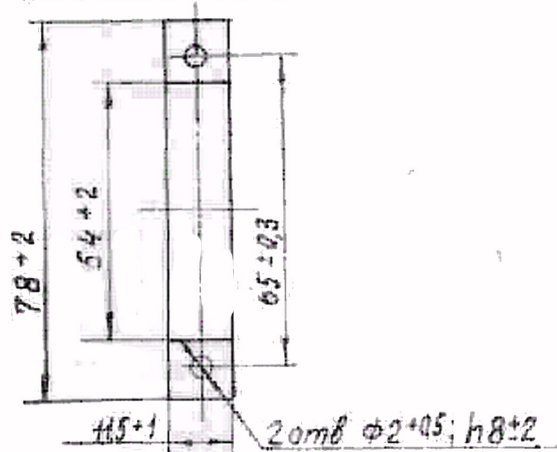

Разметка под крепление  
магнита поз.2

