



Keno

«Узел коммутации KN-SWB-L08P-HCR(A)»

Паспорт

Технические условия № 26.30.23-001-66974212-2024



Назначение

Узел коммутации KN-SWB-L08P-HCR(A) (далее изделие), предназначен для обеспечения работы до 8-ми оконечных устройств компьютерной сети с питанием по технологии PoE и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических или медных линий связи.

Пример условного обозначения:

KN-SWB-L08P-HCR(A) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель и вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; АС 180...264В; корпус металл IP55, IK10; -60...+60°C; 500x400x250 мм, версия (Arctic).

Комплект поставки

1. Изделие..... 1 шт.
2. Блок АКБ..... 1 шт.
3. Комплект документации..... 1 шт.
4. Упаковочная тара... 2 шт.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения
Модель	KN-SWB-L08P-HCR(A)
Порты 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE	8
Порты 1000 Base-X SFP	2
Консольный порт	1
PoE стандарты	802.3af/at/bt (1,2 порт)
Общий бюджет PoE	240 Вт
Питание изделия	180...264В АС, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	400 Вт
Встроенная грозозащита	6 кВ
Материал и толщина корпуса	Сталь, 1мм
Цвет (порошковая окраска)	RAL 7035
Степень защиты (ГОСТ 14254-2015)	IP55
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)	УХЛ1, 5
Диапазон рабочих температур	от -60°C до +60°C
Габаритные размеры (без кабельных вводов)	500 x 400 x 250 мм
Масса (с упаковкой)	25 кг

Комплектация и устройство изделия

№	Наименование	№	Наименование
1	Корпус ударопрочный металл	8	Шина (РЕ) земля
2	Автоматический выключатель для АКБ	9	Автоматический выключатель
3	Термостат «Холодный старт»	10	Термостат NC «Нагрев»
4	Источник бесперебойного питания	11	Кросс бокс оптический 4SC Simplex SM
5	Нагреватель	12	Вентилятор охлаждения + фильтр
6	Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 8 PoE портов	13	Термостат NO «Охлаждение»
7	АКБ 12 7Ач 4 шт.		

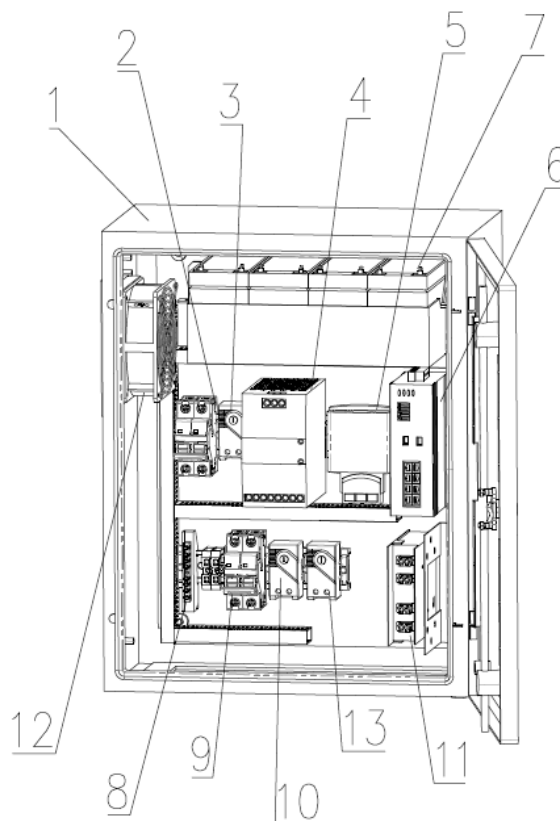


Рисунок 1 – Устройство изделия

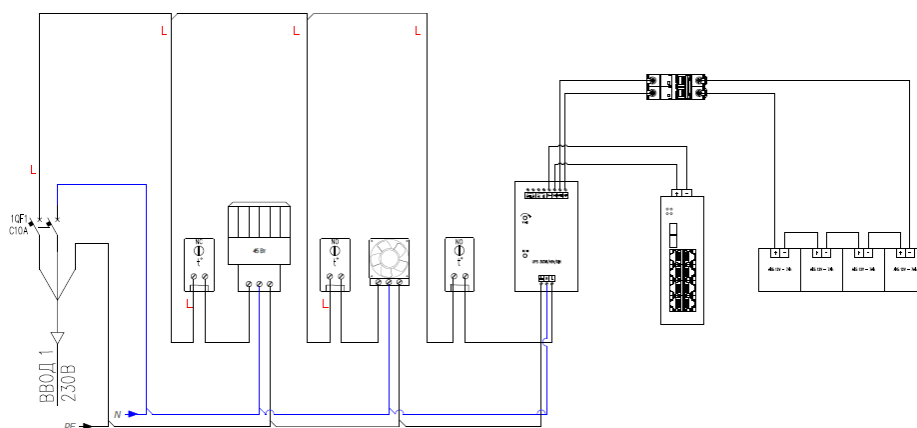


Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать группе 2 по ГОСТ15150-69. Изделия могут эксплуатироваться вне помещений в атмосфере с категорией коррозионной активности С2 по ГОСТ 9.104-2018. Также изделия могут эксплуатироваться в атмосфере с категорией коррозионной активности С3, но в этом случае необходимо дополнительно устанавливать крышу дождевую оцинкованную. Шкафы должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от -50°С до +45°С, относительной влажности воздуха до 80% (при плюс 20°С). Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, производитель производит ремонт или замену изделия. Производитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 121596, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 21/3.

тел.: 8-800-511-02-01

e-mail: info@mirarus.ru

Свидетельство о приёме

Изделие соответствует ТУ 26.30.23-001-66974212-2024 и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер: _____

Дата производства: _____

Штамп ОТК