


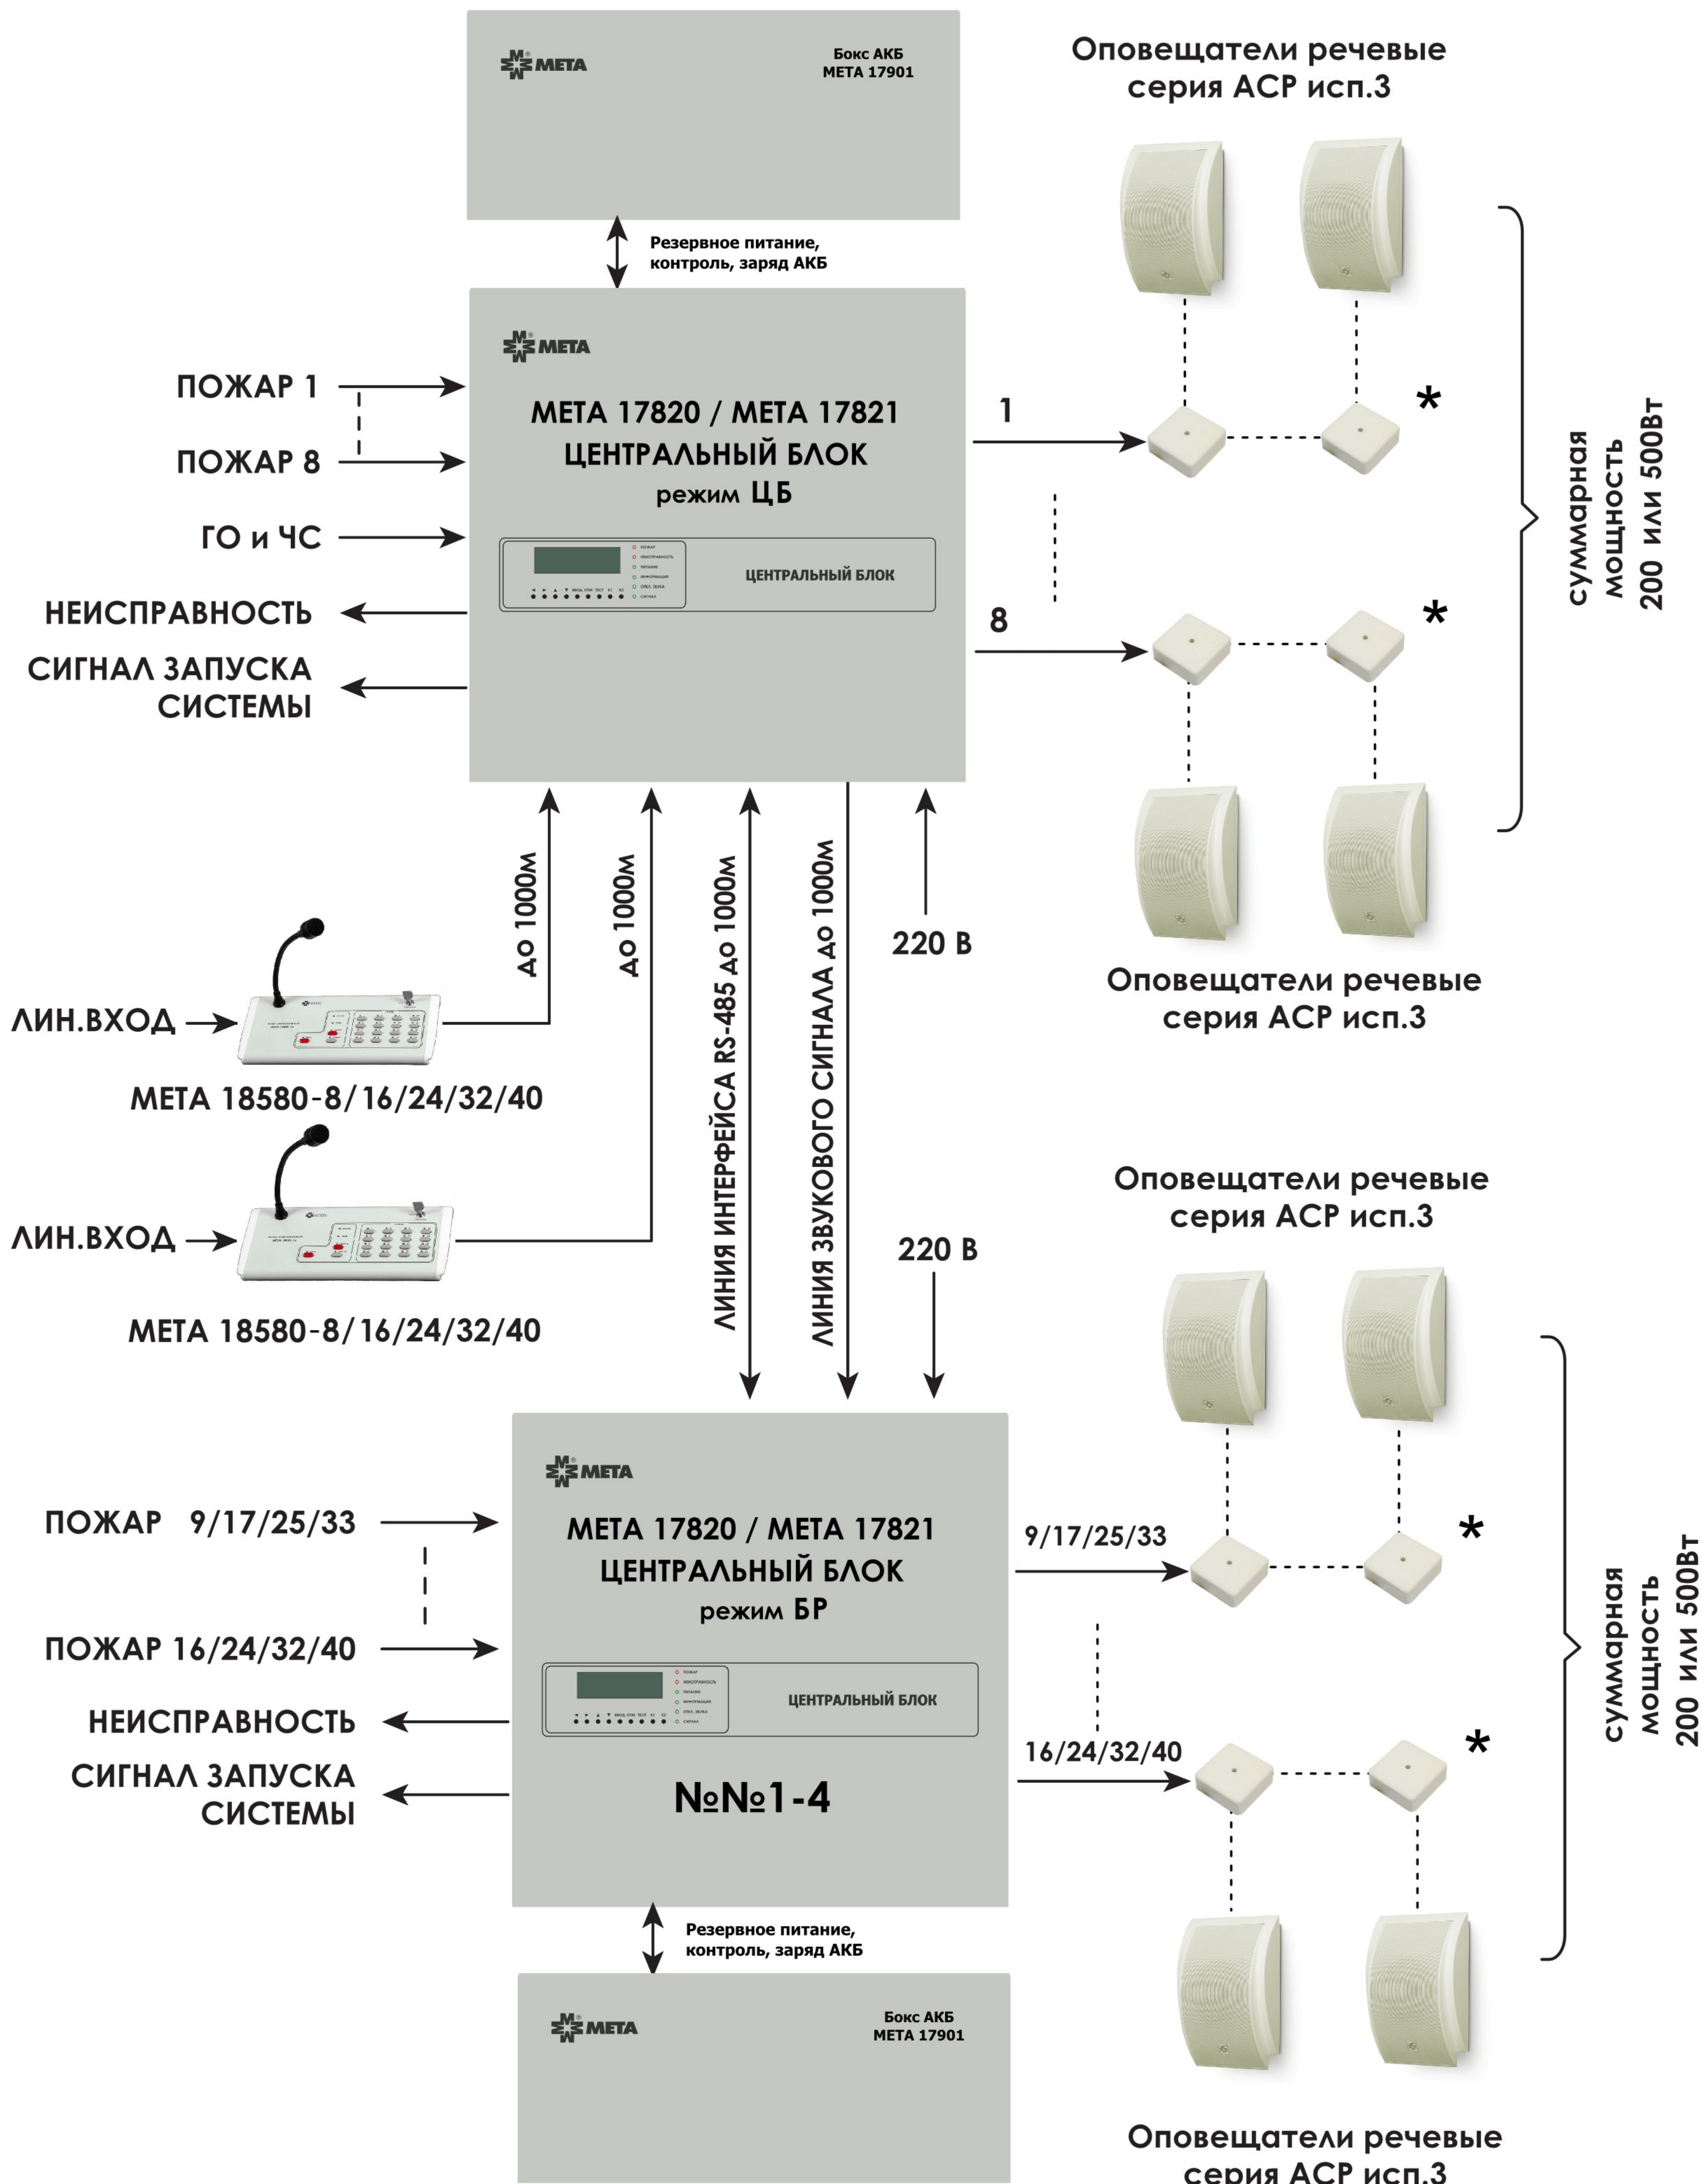

* Ветвление линии рекомендуем осуществлять через огнестойкие коммутационные коробки
МЕТА 7403-Х (Х-количество контактов)