


ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ЦОД

Наименование и
адрес объекта

Контактное лицо

Телефон

E-mail

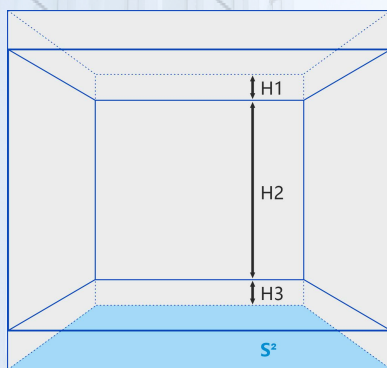

Технические характеристики помещения

Высота фальш
потолка¹, H1, м

Общая высота, м

Высота основного
пространства, H2, м

Высота фальш
пола H3, м

Площадь, S

Длина, м

Ширина, м

Площадь постоянно
открытых проемов, м²

Если не знаете площадь,
оставьте прочерк

Назначение
помещения²

Хладон
125

Хладон
227ea

ФК-5-1-12

A1

A2

B1

B2

Ё

ГОТВ.

Класс пожара
по ГОСТ(27331-87)

Да

Нет

Высота объекта над
уровнем моря, м

Наличие электрокон-
тактного манометра

Минимальная T воздуха
в защищаемом
помещении, °C

Разрешен ли доступ
пожарных после
окончания работы
АУГП

Да

Нет

Наличие вентиляции /
дымоудаления

Да

Нет

Наличие в
воздуховодах
противопожарных
клапанов³

Да

Нет

¹ Для проникновения ГОТВ за фальшпотолок системы «Амстронг» необходимо произвести замену части плиток на вентиляционные решетки соответствующих размеров (определяется расчетом)

² При тушении бумаги, картона, тканей и т.п. необходимое количество ГОТВ увеличивается в 1,3 согласно п. Д. 3 Приложение Д СП 485.1311500.2020

³ Если клапан воздуховода отсутствует, то вентиляционные проемы учитываются при определении площади постоянно открытых проемов, согласно п.9.14.3 СП 485.1311500.2020