


Комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами «Спрут-2»

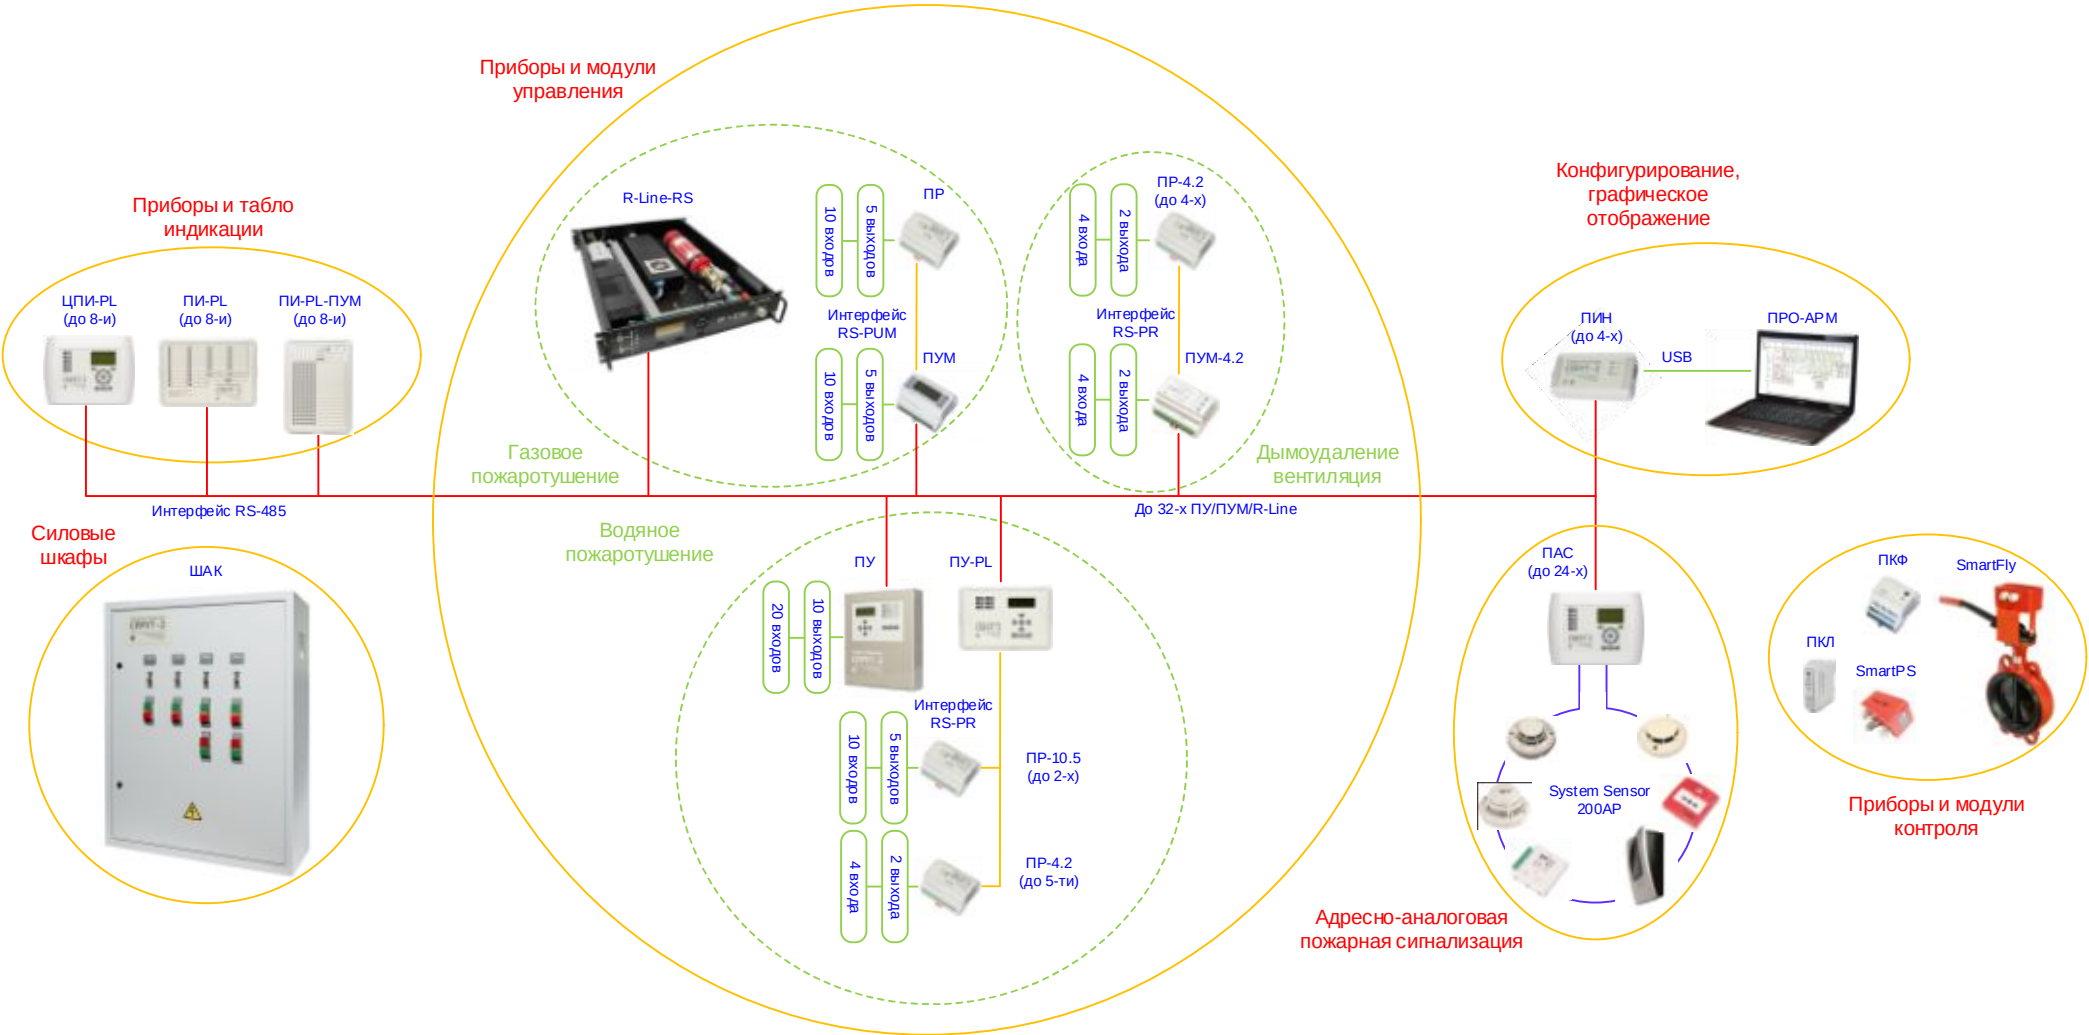

Состав комплекта устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами Спрут-2

Наименование	Децимальный номер	Сокращен. наимен.	Максимальное количество	Комментарии
Шкаф аппаратуры коммутации	АВУЮ 634.211.020	ШАК	не ограничено	Предназначен для коммутации силовых цепей устройств. Управление от ПУ или ПУ-PL
Шкаф управления и коммутации	АВУЮ 634.211.027	ШУК		Предназначен для коммутации силовых цепей устройств. Управление при помощи «сухих контактов» рассчитанных на напряжение 220В
Прибор управления	АВУЮ 634.211.021	ПУ	32	По сигналам ПУ/ПУМ возможно управление устройствами любого ПУ/ПУМ, ПАС. ПУМ, в отличие от ПУ, не имеет возможности управлять ШАК.
Прибор управления модификации PL	АВУЮ 634.211.039	ПУ-PL		
Прибор управления малый	АВУЮ 634.211.028	ПУМ		
Прибор управления малый модификации 4.2	АВУЮ 634.211.045	ПУМ-4.2		
Прибор расширения	АВУЮ 634.211.029	ПР	до 1-го к ПУМ	Предназначен для расширения входов/выходов ПУ-PL/ПУМ
Прибор расширения модификации 4.2	АВУЮ 634.211.046	ПР-4.2	до 4-х к ПУМ-4.2 до 5-и к ПУ-PL	
Прибор расширения модификации 10.5	АВУЮ 634.211.047	ПР-10.5	до 2-х к ПУ-PL	
Прибор адресной сигнализации	АВУЮ 634.211.032	ПАС	24	ПАС поддерживает адресно-аналоговый протокол System Sensor 200+. По сигналам ПАС возможно управление устройствами любого ПУ/ПУМ, ПАС.
Прибор индикации (снят с производства)	АВУЮ 634.211.022	ПИ	8	Предназначен для сигнализации 32-я светодиодами состояния любых шлейфов/устройств, ПУ/ПУМ, ПАС.
Прибор индикации модификации PL	АВУЮ 634.211.034	ПИ-PL		
Прибор индикации модификации PL исп.ПУМ	АВУЮ 634.211.035	ПИ-PL-ПУМ	8	Предназначен для сигнализации 96-и светодиодами состояния любых шлейфов/устройств ПУМ
Центральный прибор индикации (снят с пр-ва)	АВУЮ 634.211.023	ЦПИ	8	Предназначен для сигнализации состояния любых ПУ/ПУМ, ПАС, ПИ, ЦПИ.
Центральный прибор индикации модификации PL	АВУЮ 634.211.033	ЦПИ-PL		
Прибор интеграции	АВУЮ 634.211.026	ПИН	4	Для интеграции комплекта «Спрут-2» с ПК и оборудованием сторонних производителей.
Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly	АВУЮ 634.211.000	SmartFly	не ограничено	Предназначен для автоматического контроля открытого и закрытого положения заслонки ручного дискового затвора. Обычно применяется в составе СПРУТ-НС.
Автономное устройство газового шкафного пожаротушения R-line	АТСД.425521.002	R-line	32	Предназначено для раннего обнаружения возгораний и ликвидации очагов пожаров классов А, В и электрооборудования под напряжением.
Прибор контроля фаз	АВУЮ 634.211.024	ПКФ	не ограничено	Предназначен для контроля исправности фаз двух вводов электропитания, использования в системах АВР. Обычно применяется в составе ШАК.
Прибор контроля линий	АВУЮ 634.211.042	ПКЛ	не ограничено	Предназначен для контроля наличия напряжения и исправности цепей подключения электропривода переменного тока. Обычно применяется в составе ШАК.