
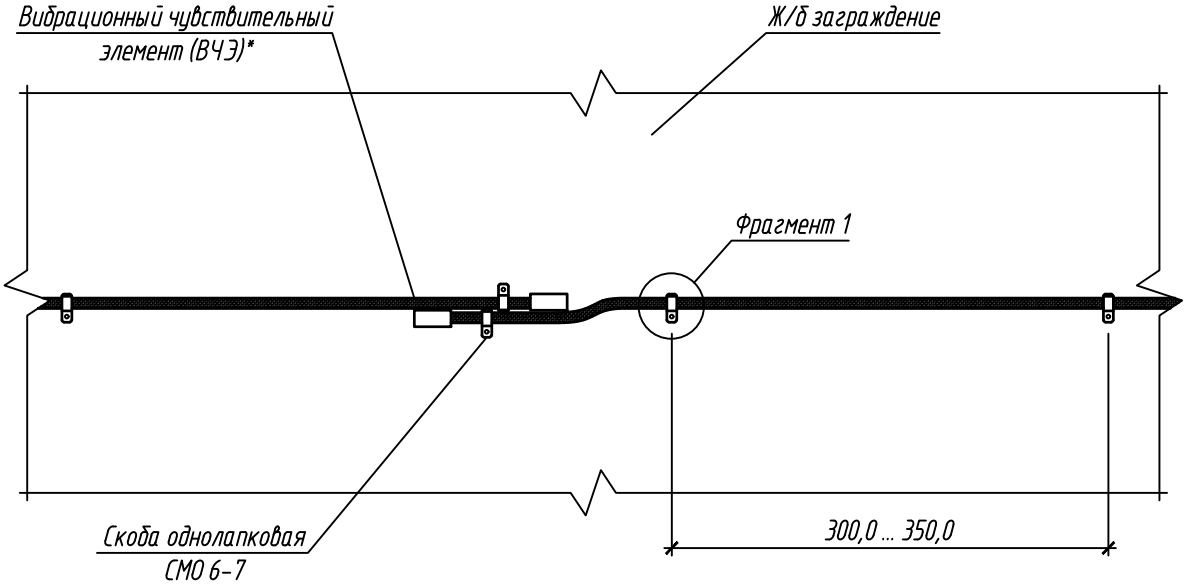


Фрагмент 1

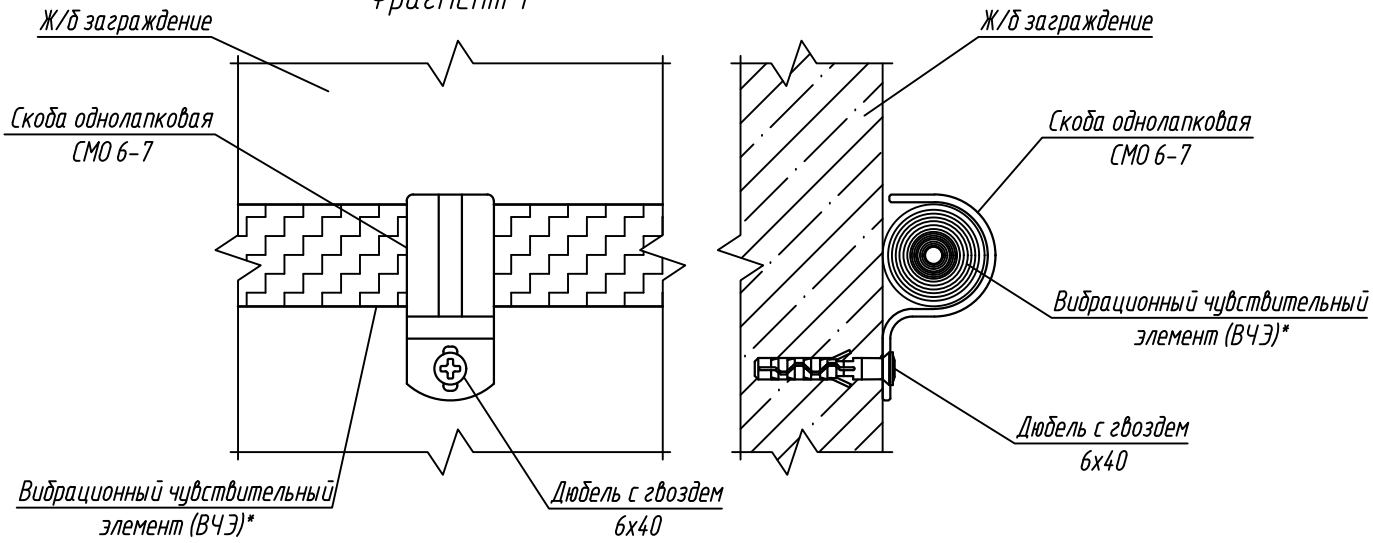

1. * Вибрационный чувствительный элемент показан условно. Тип вибрационного чувствительного элемента определить проектом. Типы применяемых ВЧЭ:
- ЮСДП.425119.005 – ВЧЭ длиной 250 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой;
- ЮСДП.425119.005-01 – ВЧЭ длиной 125 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой;
- ЮСДП.425119.009 – ВЧЭ длиной 250 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой, повышенной чувствительности;
- ЮСДП.425119.009-01 – ВЧЭ длиной 125 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой, повышенной чувствительности.

2. Крепление вибрационного чувствительного элемента производить с помощью скоб однолапковых каждые 300...350 мм исключая провисание.

3. Размер скоб показан условно. Размер скоб выбирать в зависимости от типа применяемого вибрационного чувствительного элемента.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

АО "ЮМИРС"

Разраб.		Типовые проектные решения	Стадия: — / Лист: 1 / Листов: —
Проверил			
ГИП		Схема прокладки вибрационного чувствительного элемента по ж/б заграждению	Umirs
Н.контр.			

Формат А4