

NetAgentA

SNMP агент для ИБП

Руководство пользователя

Техническая поддержка и контактная информация

ООО «Парус электро»

115404, Россия, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.9

тел. 8(800)301-05-38, +7(495)518-92-92

www.parus-electro.ru

info@parus-electro.ru

Сервисная служба:

тел. +7(495)518-92-82

support@parus-electro.ru



Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. <i>Функциональные возможности</i>	3
1.2. <i>Применение</i>	4
ЧАСТЬ 2. СЕРИИ NETAGENTA	5
2.1 <i>Модели NetAgentA Mini</i>	5
2.2 <i>Светодиодная индикация NetAgentA Mini</i>	5
ЧАСТЬ 3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	7
3.1 <i>Установка ПО</i>	7
ЧАСТЬ 4. НАСТРОЙКА NETAGENTA	8
4.1 <i>Введение</i>	8
4.2 <i>Процедура подключения NetAgentA</i>	9
4.3 <i>Netility – ПО для поиска SNMP карт в локальной сети</i>	10
4.4 <i>NetAgentA Работа с ВЕБ-интерфейсом</i>	19
• <i>Информация > Статус ИБП</i>	19
• <i>Информация > Состояние системы</i>	19
• <i>Информация > Удалённое управление</i>	21
• <i>Информация > Состояние модема</i>	22
• <i>Информация > NetFeeler</i>	22
• <i>Конфигурация > Конфигурация ИБП</i>	23
• <i>Конфигурация > Расписание Вкл/Выкл ИБП</i>	25
• <i>Конфигурация > Сеть</i>	30
• <i>Конфигурация > Wireless LAN</i>	35
• <i>Конфигурация > SNMP</i>	38
• <i>Конфигурация > Уведомление</i>	41
• <i>Конфигурация > Web/Telnet/FTP</i>	48
• <i>Конфигурация > BACnet</i>	55
• <i>Конфигурация > NetFeeler</i>	56
• <i>Конфигурация > Система</i>	57
• <i>Логи > Лог событий</i>	60
• <i>Логи > Лог данных</i>	61
• <i>Логи > Журнал испытаний батареи</i>	63
• <i>Управление > Netility Web</i>	63
• <i>Управление > Управление файлами</i>	64
• <i>Управление > Отладочный порт</i>	65
• <i>Управление > Справка</i>	66
• <i>Управление > Информация</i>	66
ЧАСТЬ 5. CLIENTMATE - ПО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ WINDOWS	68
ЧАСТЬ 6. SNMPVIEW – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИБП ДЛЯ WINDOWS	77
ЧАСТЬ 7. ПРИЛОЖЕНИЕ	101

Часть 1. Введение

1.1. Функциональные возможности

NetAgentA - это семейство карт SNMP (Simple Network Management Protocol) для мониторинга ИБП. Карты позволяют осуществлять удаленный мониторинг и управление ИБП, а также мониторинг окружающей среды при подключении дополнительного датчика температуры, влажности и наличия воды. При использовании датчика NetFeeler возможно получение данных от дополнительных датчиков дыма, газа, открывания окон и дверей. Доступно подключение внешнего, совместимого модема для рассылки СМС сообщений (опционально).

Поддерживаемые коммуникационные протоколы включают «сухие» контакты, RS232[MegaTec], RS232[Phoenixtec], SEC 2400, SEC 9600, MegaTec Three Phase и др. NetAgentA обеспечивает простую процедуру установки и настройки IP-адреса при помощи специальной утилиты. Кроме того, доступны программы для завершения работы нескольких систем, подключенных к локальной сети и централизованного мониторинга для разных операционных систем. Прочие дополнительные возможности конфигурации могут быть реализованы через ВЕБ-браузер.

Основные характеристики карт NetAgentA:

- (1) Поддержка SNMP MIB для мониторинга и управления ИБП;
- (2) Автоопределение сети 10M/100M/1000M Fast Ethernet;
- (3) Управление и конфигурация через Telnet, ВЕБ-браузер или NMS;
- (4) Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, Modbus, BACnet;
- (5) Поддержка шифрования SSL/TLS, SSH Encryptions;
- (6) Простая настройка и обновление через утилиту Netility;
- (7) Отправка SNMP Trap, E-mail and SMS для оповещения о событиях;
- (8) Автоматическая отправка по email ежедневного отчета ИБП;
- (9) Корректное завершение работы или гибернации системы при помощи ПО ClientMate;
- (10) Дополнительный датчик NetFeeler для контроля температуры, влажности, наличия воды, а также дополнительных датчиков дыма и открывания окон и дверей;
- (11) Возможность подключения внешнего Wi-Fi модема для доступа к беспроводным сетям (опционально);
- (12) Возможность подключения внешнего GPRS модема для рассылки СМС сообщений (опционально).

1.2. Применение

■ NetAgentA делает Ваш ИБП доступным через Интернет

При подключении NetAgentA к ИБП системный администратор может проверить любой из параметров каждого ИБП в локальной сети с помощью стандартного Интернет-браузера. Получить доступ для мониторинга и управления ИБП можно набрав IP-адрес NetAgentA в адресной строке браузера. При аварии электропитания NetAgentA может отправлять trap-сообщение, чтобы принять надлежащие меры.

■ NetAgentA использует утилиты для завершения работы

Если на компьютер установлены утилиты NetAgentA, и он подключен к локальной сети, то можно подключиться к любой из карт NetAgentA в этой сети. Когда ИБП, в котором установлена карта NetAgentA, переходит на работу от аккумуляторов или его аккумуляторы разряжены, операционная система может сохранить данные в открытых файлах и аккуратно завершить работу. Это позволяет избежать повреждений данных и системы при внезапном прерывании питания.

■ NetAgentA для мониторинга окружающей среды

Карта NetAgentA с дополнительными портами RJ45 или USB может использоваться совместно с внешним датчиком NetFeeler, который позволяет получать значения температуры и влажности окружающей среды, а также сигналы от датчиков дыма, огня и безопасности. Вся эта информация доступна через ВЕБ-страницу карты. При отклонении параметров от заданных значений, карты могут отправлять trap-сообщения, электронную почту, SMS, сообщения в мессенджерах для привлечения внимания администраторов системы.

Когда рекомендуется использовать NetAgentA?

- ❶ Когда Вам необходим удаленный мониторинг и управление ИБП. Например, системный администратор может контролировать через Интернет все ИБП, находящиеся в разных местах на большом удалении. При установке утилиты для завершения работы «ClientMate», при возникновении проблем с электропитанием возможно автоматическое сохранение данных и завершение работы системы.
- ❷ Когда Вам необходим удаленный мониторинг состояния окружающей среды в серверной комнате или других помещениях. Например, при использовании NetAgentA с дополнительными портами в комплекте с датчиком NetFeeler, системный администратор может получить информацию о температуре, влажности, наличии воды и дыма в помещении при помощи стандартного ВЕБ-браузера.


Часть 2. Серия NetAgentA

2.1 Модели NetAgentA Mini

Модели NetAgentA Mini									
Название модели	Комплект поставки	Внутр.	Внешн.	RJ45 порт	RS232 порт	ENV порт	USB порт	Одна фаза	Три фазы
DA522	1. NetAgentA Mini SNMP карта 2. NetAgentA Utility CD диск с ПО (опция)* 3. Руководство по установке (опция)*		V	V				V	V
DA806	1. NetAgentA Mini SNMP карта 2. NetAgentA Utility CD диск с ПО (опция)* 3. Руководство по установке (опция)* 4. M2509 кабель USB (опция)	V		V			V	V	V
BA506	1. NetAgentA SNMP карта 2. NetAgentA Utility CD диск с ПО (опция)* 3. Руководство по установке (опция)*	V		V		V	V	V	V

* ПО и руководства пользователя доступны для скачивания на сайте Парус электро.

2.2 Светодиодная индикация NetAgentA Mini

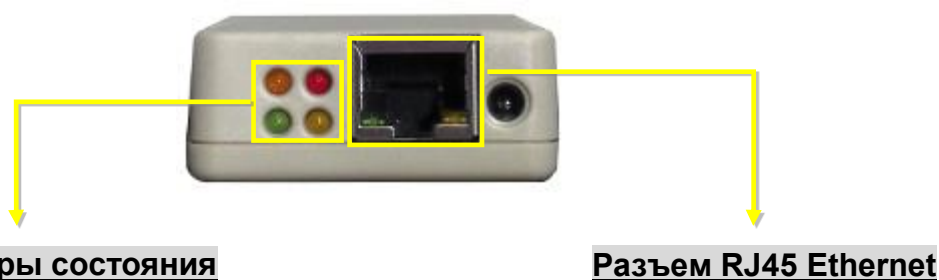

Индикаторы состояния

Разъем RJ45 Ethernet

Оранжевый 		Красный 	
Коммуникация		Статус соединения с ИБП	
Мигает		Мигает	Выключен
Обмен данными с ИБП		Потеря соединения	Соединение с ИБП
Зелёный 		Жёлтый 	
Статус питания		Состояние NetAgentA Mini	
Вкл	Выкл	Вкл	Выкл
Нормальный	Нет питания	В работе	Отключен

Зелёный	
Вкл	Мигает
100 Мбит/с	Приём / Передача Данных
Желтый	
Вкл	Мигает
10 Мбит/с	Приём / Передача Данных

Когда зеленый и желтый индикаторы светятся одновременно, скорость обмена данными – 1000 Мбит/с.

Внимание: При обновлении прошивки красный и желтый светодиодные индикаторы попеременно мигают, не отключайте питание!

Карта NetAgentA miniGo USB

D5		D4
Зелёный		Синий
		
Питание		Коммуникация
Вкл	Выкл	Мигает
Нормальное	Нет питания	Приём / Передача Данных



Красный	
	
Соединение с ИБП	
Мигает	Выкл
Потеря соединения	Подключение к ИБП
Желтый	
	
Состояние NetAgentA Mini	
Вкл	Выкл
Работает	Не работает



Карта NetAgent9 mini-U USB



Состояние	Питание	Потеряно соединение	Запись прошивки
Желтый	Вкл	Вкл	Выкл
			
Состояние NetAgentA Mini 9	Выкл	Мигает	Мигает
Красный			
	Вкл	Вкл	Вкл
Коммуникация с ИБП			
Зелёный	Вкл	Вкл	Вкл
			
Питание	Вкл	Вкл	Вкл

Часть 3. Установка программного обеспечения

3.1 Установка ПО

Все программы для SNMP карт NetAgent, необходимые для управления ИБП и выключения оборудования, доступны на сайте компании Парус электро в разделе: Документация и ПО.

Карта удаленного управления SNMP DA806 для ИБП "Связь инжиниринг"

ПОД ЗАКАЗ

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядные станции электромобилей

Аккумуляторные батареи

Системы позиционного контроля АКБ

Шкафы и стеллажи для АКБ

Телекоммуникационные шкафы

Устройства гарантированного питания

Мобильные ЦОД

Инверторы солнечные сетевые

Климатические антивандальные шкафы

Распределение электропитания

Светодиодные светильники

Специальная комплектация

Документация и ПО


 Описание и спецификация 274,7 кб	 Краткая инструкция по установке (0,43 Mb) 432,6 кб	 Руководство по эксплуатации (7,9 Mb) 7,9 мб
 Информационный MIB-файл (9 Kb) 8,7 кб	 Карта регистров Modbus (0,9 Mb) 909,6 кб	 Программное обеспечение Netlity версии 5.1 под Windows для настройки карт NetAgent (4,2 Mb) 4,6 мб
 Программное обеспечение Netlity версии 1.1 под Linux для настройки карт NetAgent (14,1 Mb) 13,8 мб	 Программное обеспечение Netlity версии 1.1 под FreeBSD для настройки карт NetAgent (1,7 Mb) 1,7 мб	 Программное обеспечение Netlity версии 1.2 под MAC для настройки карт NetAgent (0,97 Mb) 970,8 кб
 Программное обеспечение ClientMate версии 6.1 для завершения работы ОС Windows (10 Mb) 10 мб	 Программное обеспечение ClientMate версии 5.3 для завершения работы ОС Linux (16,1 Mb) 15,7 мб	 Программное обеспечение ClientMate версии 5.3 для завершения работы ОС FreeBSD (3,7 Mb) 3,6 мб
 Программное обеспечение ClientMate версии 5.3b для завершения работы ОС MAC (2,3 Mb) 2,2 мб	 Программное обеспечение ClientMate версии 3.51 для завершения работы VMware (0,45 Mb) 445,6 кб	 Программное обеспечение SNMPView версии 5.81 для контроля ИБП в локальной сети (8,22 Mb) 8 мб
 Микропрограммное обеспечение версии 3.10 карты NetAgent DA806 для ИБП СИПБ/СИП380A 21,3 мб		

Назад

Часть 4. Настройка NetAgentA

4.1 Введение

К NetAgentA возможен доступ через ВЕБ-интерфейс или терминал с использованием протокола и шифрования HTTP/HTTPS/SSH/Telnet. Для подключения введите IP-адрес NetAgentA в браузере и приступите к конфигурации или мониторингу состояния ИБП.

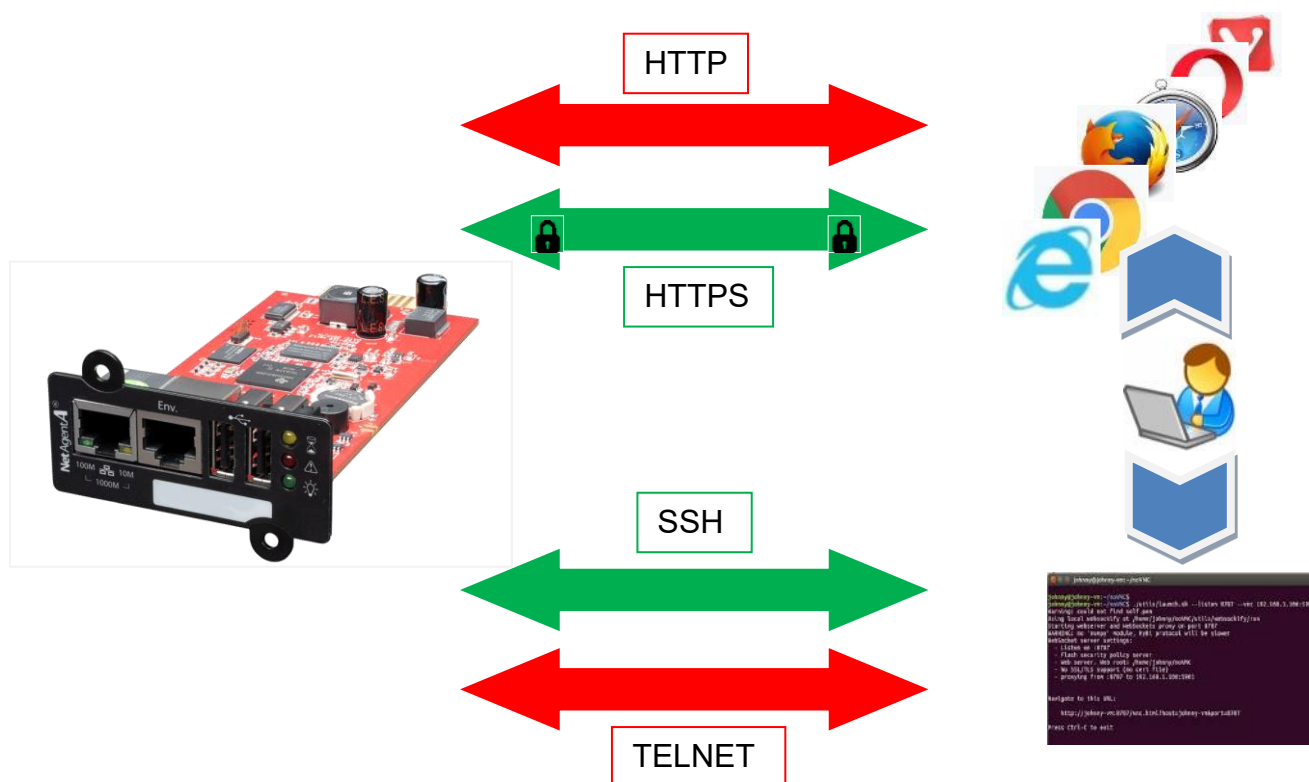

4.2 Процедура подключения NetAgentA

1. Подключите NetAgent к локальной сети

2. Установите ПО Netility в той же сети

3. Netility выполнит поиск всех доступных карт NetAgent в этой сети

4. Задайте IP-адреса карт NetAgent:
(1)DHCP IP (по умолчанию) (2)Статический IP

5. Введите IP-адрес NetAgent в браузере (ПК должен находиться в той же подсети)

5. Дважды нажмите на NetAgent в Netility

5. Войдите через HyperTerminal

6. Выберите соответствующий ИБП протокол на ВЕБ-странице конфигурации ИБП NetAgent


7. Введите прочие параметры на ВЕБ-странице NetAgent

Примечание 1: Каждая карта NetAgent имеет уникальный серийный номер, MAC-адрес и пароль. Эта информация приведена на наклейке на каждом устройстве. Она помогает идентифицировать карту в Netility.




Примечание 2: Внешняя карта NetAgent с ЖК-дисплеем может отображать IP-адрес.

Пример формата отображения на ЖК-дисплее приведен ниже:

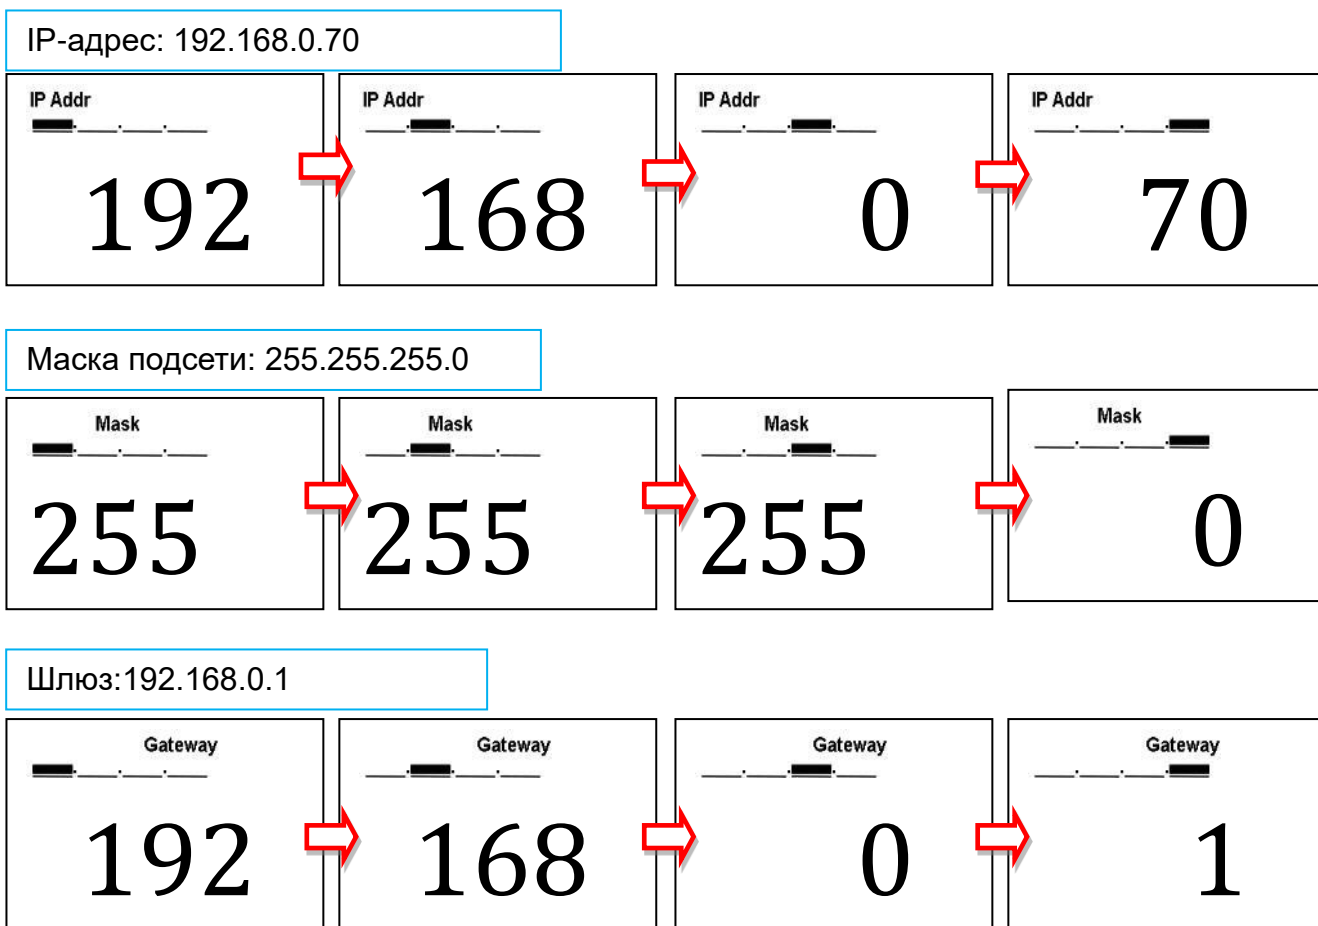


Если известен IP-адрес NetAgentA введите этот адрес в браузере для входа (ПК должен находиться в одной подсети с картой). Для модели NetAgentA без ЖК-дисплея установите ПО Netility для поиска и конфигурации IP-адреса.

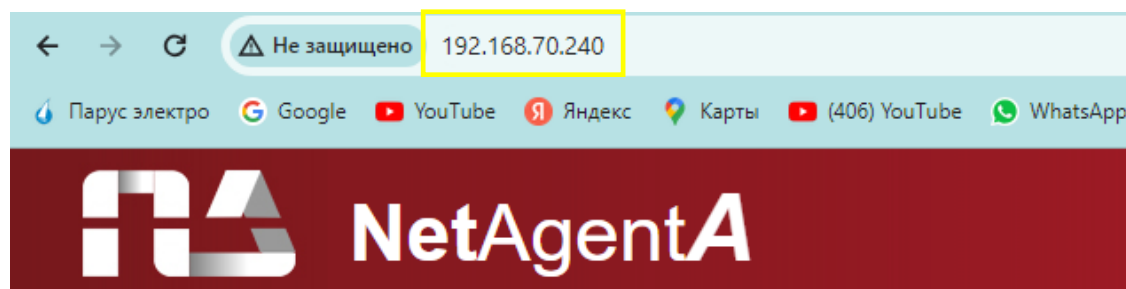

4.3 Netility – ПО для поиска SNMP карт в локальной сети

4.3.1 Установка Netility


ПО Netility - это утилита, позволяющая пользователю найти все доступные карты NetAgent в локальной сети, а также установить IP-адреса и обновить прошивки карт. Утилита доступна для скачивания на сайте компании Парус электро в разделе: Документация и ПО.

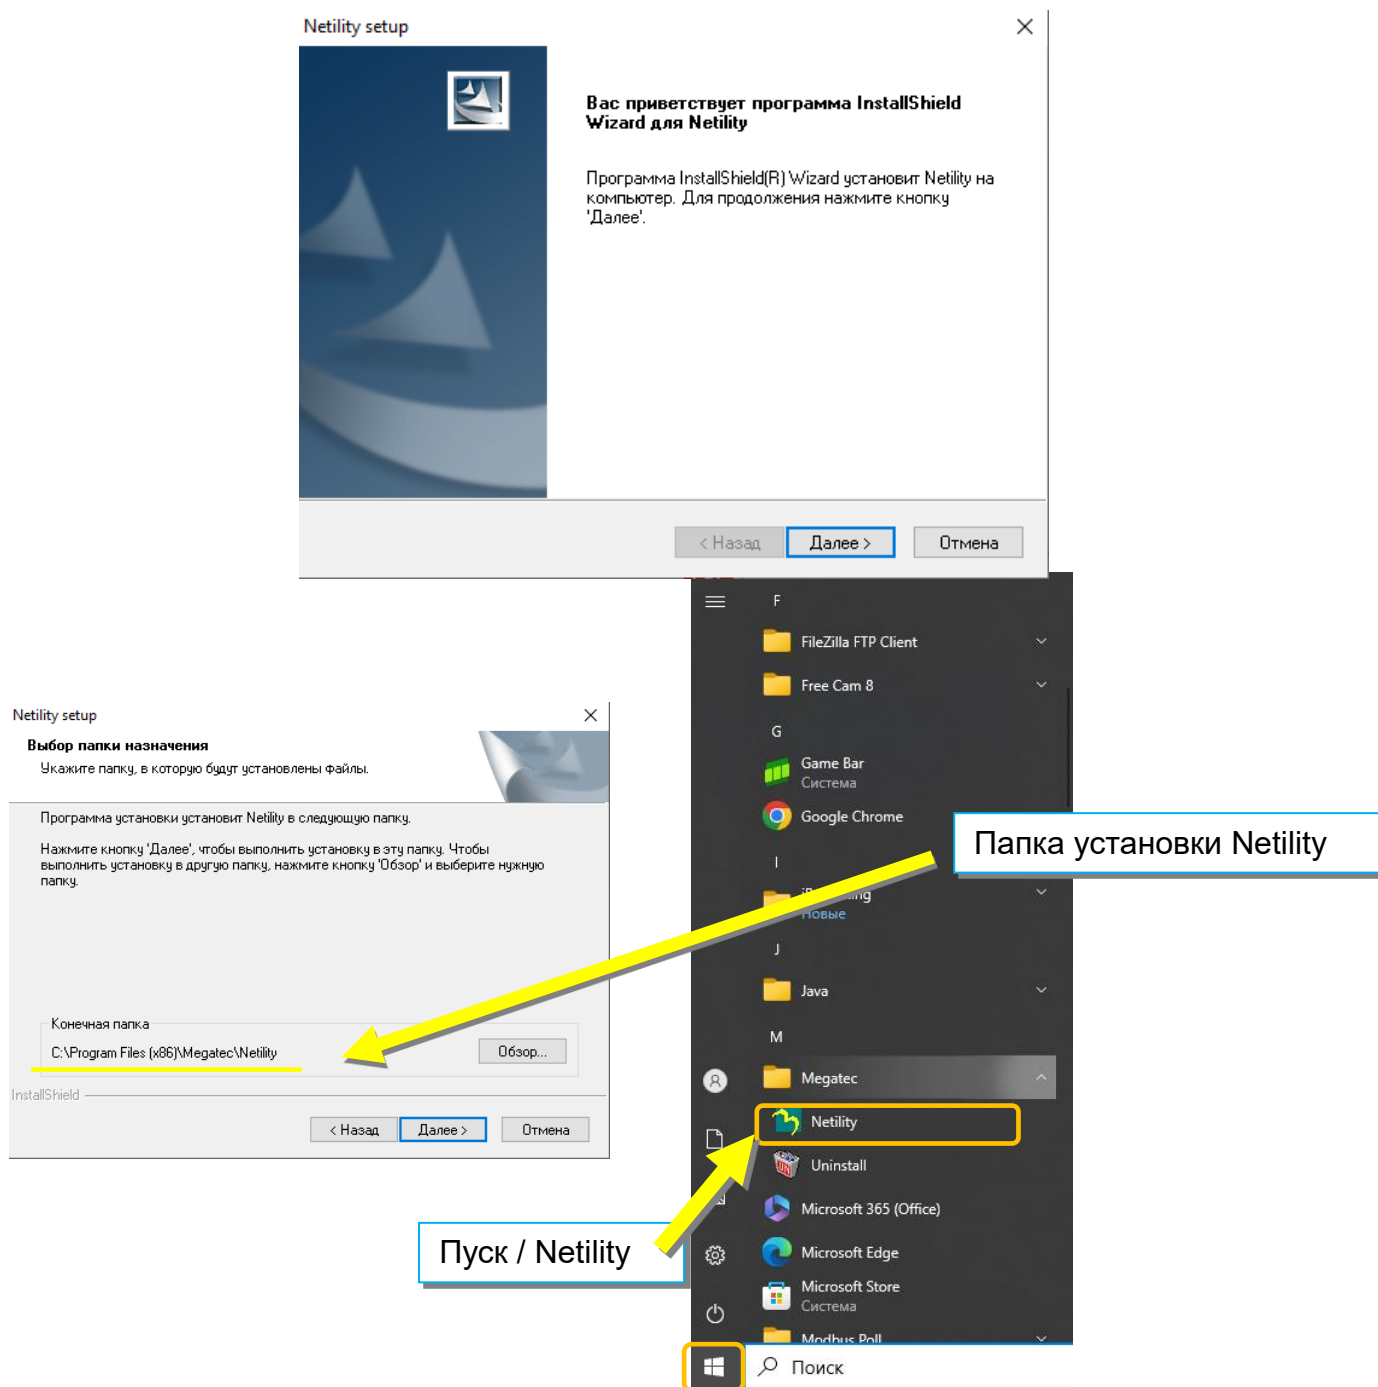

4.3.2 Настройка и использование Netlity

Основное окно Netlity состоит из двух частей:

1. Список подключенных карт NetAgent
2. Функциональные кнопки

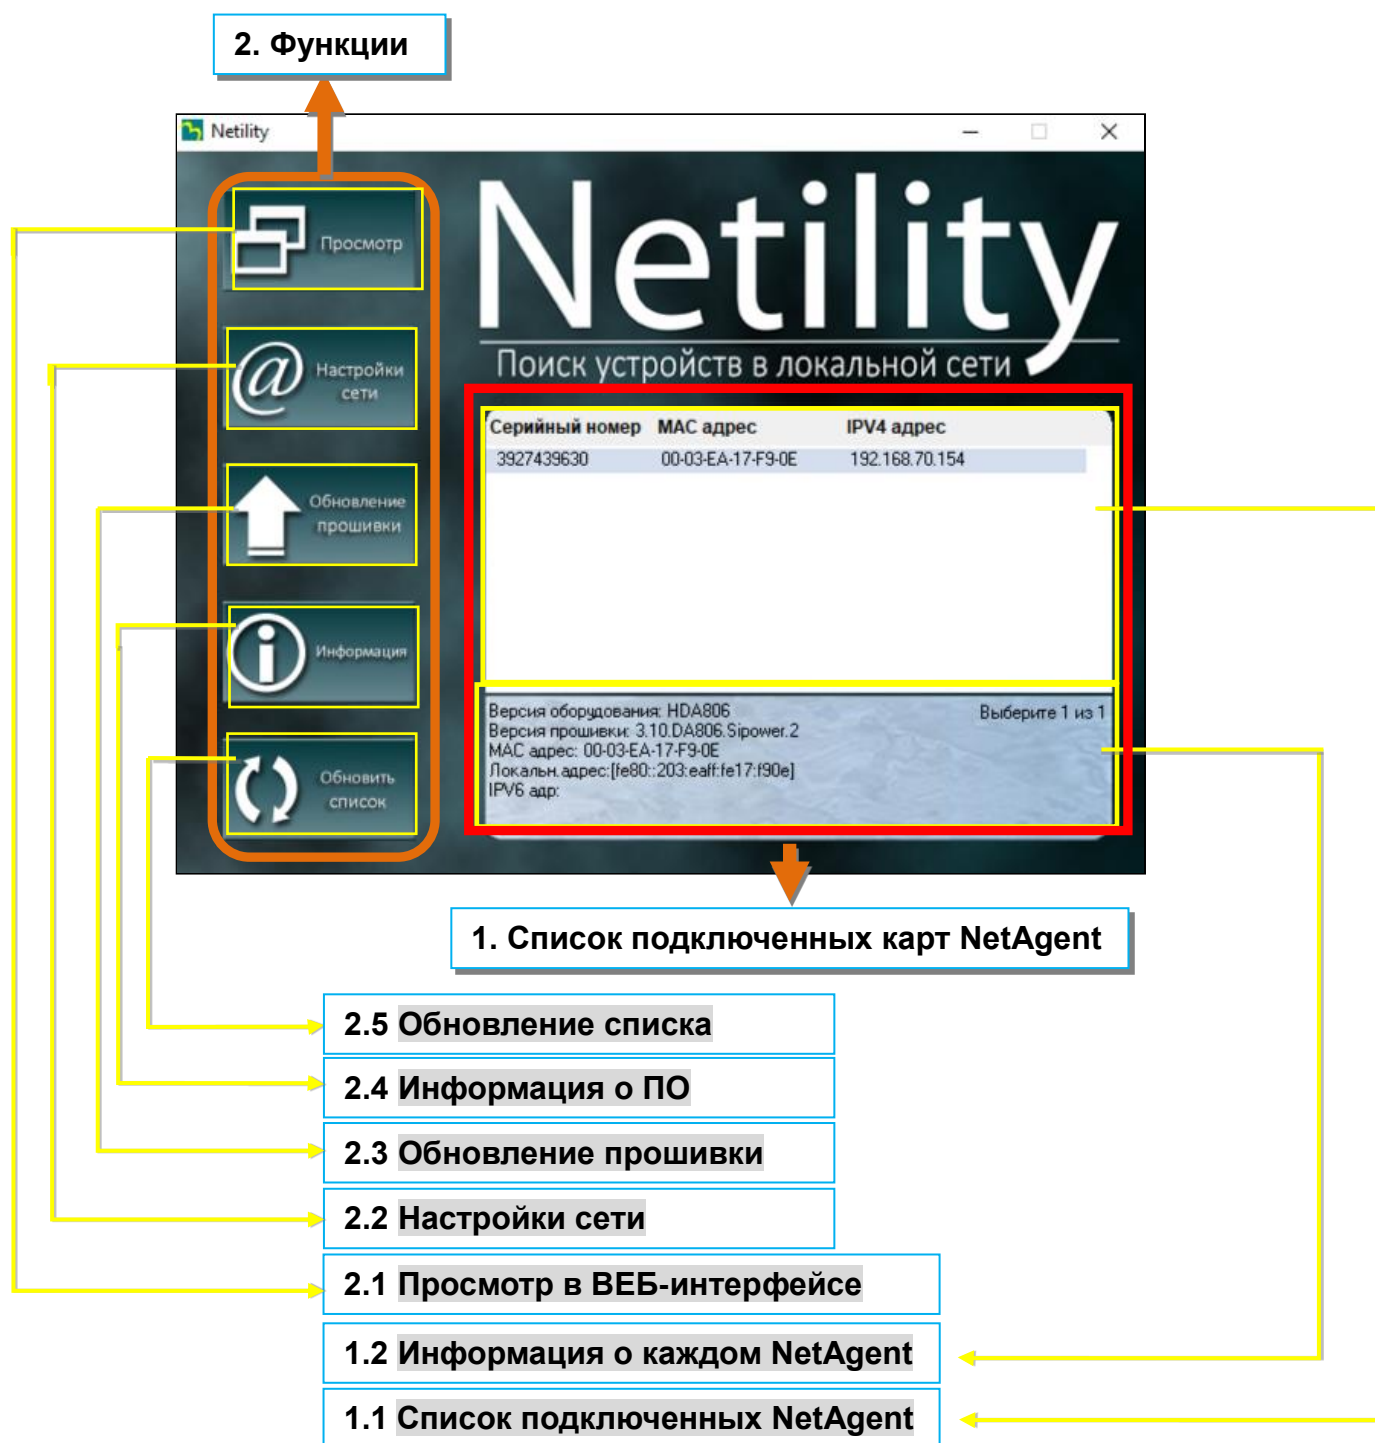


4.3.3 Список подключенных NetAgent

При запуске, Netility автоматически выполнит поиск всех карт NetAgent, подключенных к локальной сети, с отображением серийных номеров, MAC-адресов, IP-адресов. Дважды нажмите на выбранный NetAgent с действующим IP-адресом для перехода на его ВЕБ-страницу (список автоматически обновляется каждые 2 минуты).



4.3.4 Информация о каждом NetAgent


Нажмите на выбранный NetAgent, в нижнем поле будет отображаться модель карты (версия оборудования), версия прошивки и MAC-адрес. Также указан порядковый номер NetAgent и их общее количество в списке.

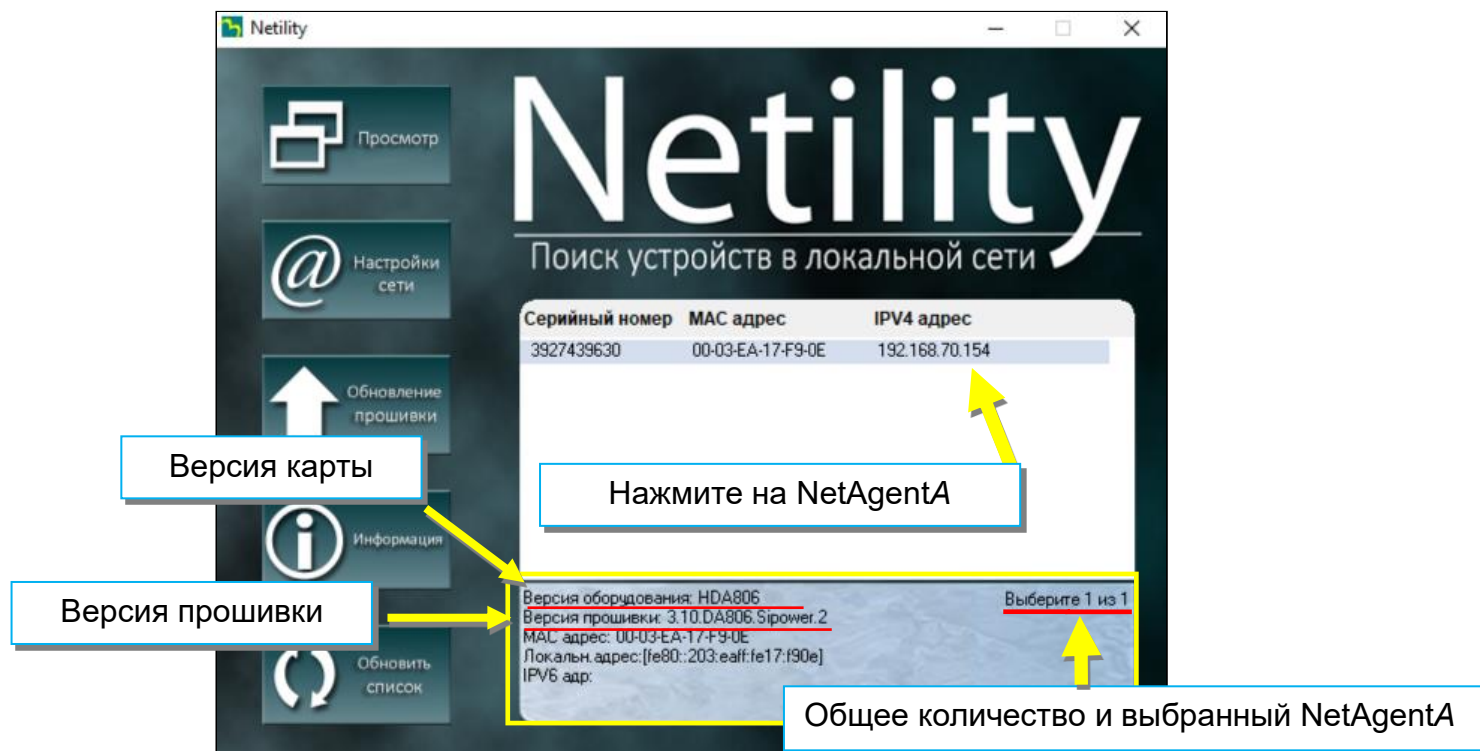

4.3.5 Просмотр в ВЕБ-интерфейсе

Выберите нужный NetAgentA из списка и нажмите кнопку «Просмотр» для входа на страницу ВЕБ-интерфейса NetAgentA.

2. Просмотр
через
ВЕБ-страницу

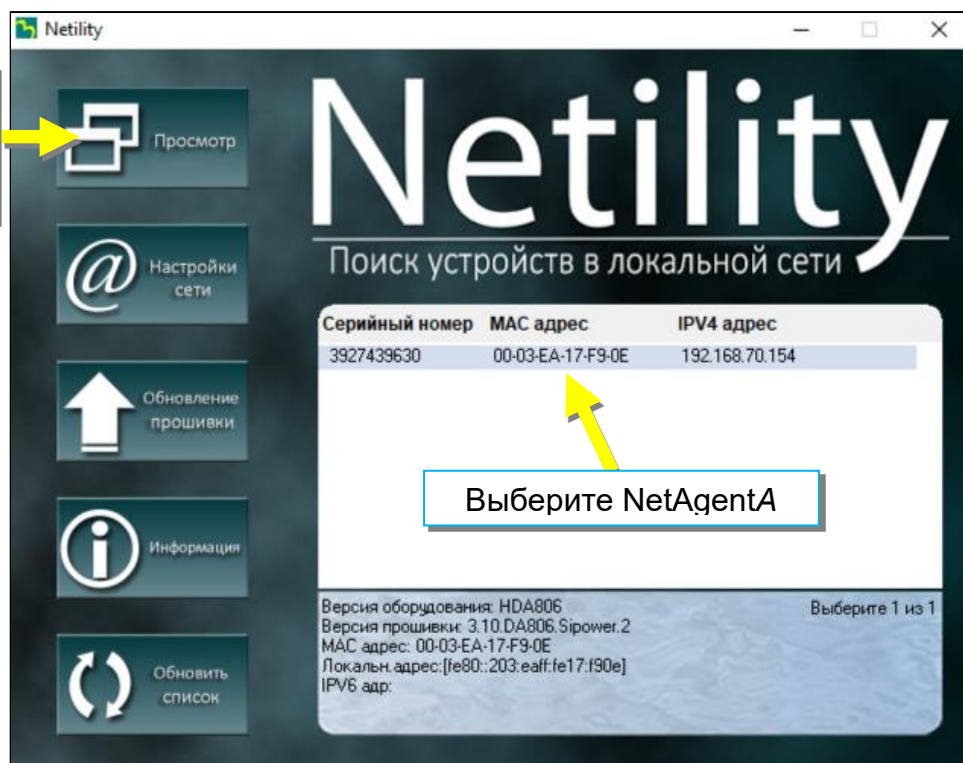

Откроется ВЕБ-страница NetAgentA



4.3.6 Настройки сети

- При первом подключении NetAgentA, проверьте корректность установки IP-адреса и прочие настройки локальной сети для входа через ВЕБ-страницу при помощи браузера или терминала.
- При установке получения IP-адреса через DHCP или BOOTP, IP-адрес и прочие настройки будут назначены сетью.
- NetAgentA поддерживает 4 сетевых протокола - HTTP / HTTPS / TELNET / SSH для управления с поддержкой безопасности. При настройке порта необходимо ввести полный IP-адрес с номером порта для входа.

Например: порт HTTP изменен на 81

Полный адрес, вводимый в браузер должен быть `http://X.X.X.X:81`

(где X.X.X.X - IP-адрес NetAgentA)

Например: порт Telnet изменен на 24

Полный адрес, вводимый в терминальном окне должен быть `Telnet X.X.X.X 24` (где X.X.X.X - IP-адрес NetAgentA)

- Если включен ввод пароля NetAgentA необходимо ввести корректный пароль перед внесением изменений или обновлением прошивки.

The image shows the Netility web interface and a Network Settings dialog box. The Netility interface has a sidebar with buttons: 'Просмотр' (View), 'Настройки сети' (Network Settings), 'Обновление прошивки' (Firmware Update), and 'Информация' (Information). The main area displays a table of devices with columns for 'Серийный номер' (Serial Number), 'MAC адрес' (MAC Address), and 'IPv4 адрес' (IPv4 Address). A table with one row is shown: Serial Number 3927439630, MAC address 00-03-EA-17-F9-0E, and IPv4 address 192.168.70.154. The 'Network Settings' dialog box is open, showing the 'IPv4 адрес' tab. It has radio buttons for 'Получить IP адрес от DHCP' (selected), 'Получить IP адрес от Bootp', and 'Использовать статический IP адрес'. Below these are input fields for 'IP адреса' (IP address), 'Маска подсети' (Subnet mask), and 'Шлюз' (Gateway). The IP address field contains '192 . 168 . 70 . 154', the subnet mask contains '255 . 255 . 254 . 0', and the gateway contains '192 . 168 . 70 . 1'. Annotations with arrows point to these elements: '1. Нажмите на выбранный NetAgentA' points to the table row; '2. Нажмите на настройки сети' points to the 'Настройки сети' button; 'Выберите для назначения IP через DHCP' points to the DHCP radio button; 'Поля для ввода статического IP-адреса' points to the static IP input fields.

1. Нажмите на выбранный NetAgentA

2. Нажмите на настройки сети

Выберите для назначения IP через DHCP

Поля для ввода статического IP-адреса

Network Settings

IPV4 адрес | IPV6 адрес | Расширенный | Пароль

Протокол управления

- ☒ Вкл функцию
Номер порта HTTP (1-65534) 80
- ☒ Вкл функцию HTTPS
Номер порта HTTPS (1-65534) 443
- ☒ Вкл функцию Telnet
Номер порта Telnet (1-65534) 23
- ☒ Вкл функцию SSH
Номер порта SSH (1-65534) 22

OK Отмена

Порты по умолчанию для каждого протокола

Network Settings

IPV4 адрес | IPV6 адрес | Расширенный | Пароль

Пароль устройства

- ☒ Включить настройки пароля

Новый пароль

Подтвердите пароль

OK Отмена

Ввод пароля

После установки и включения пароля необходимо вводить правильный пароль при изменении любой настройки или обновлении прошивки

Пароль

Netility Пароль:

OK Отмена

Netility

Поиск устройств в локальной сети


Серийный номер	MAC адрес	IPV4 адрес
3927439630	00-03-EA-17-F9-0E	192.168.70.154

Версия оборудования: HDA806
 Версия прошивки: 3.10.DA806.Sipower.2
 MAC адрес: 00-03-EA-17-F9-0E
 Локальн. адрес: [fe80::203:eaff:fe17:f90e]
 IPV6 адр:


Выберите 1 из 1

4.3.7 Обновление прошивки

- Этот раздел позволяет обновлять программное обеспечение NetAgentA. Последние версии прошивок доступны на сайте Парус электро. Проверьте модель NetAgentA для выбора корректной версии прошивки (*.bin)
- Процедура выбора NetAgentA для обновления прошивки:
 - (1) Нажмите для выбора одного NetAgentA из списка Netility
 - (2) Нажмите и удерживайте кнопку CTRL для выбора нескольких NetAgentA из списка для обновления нескольких устройств за один раз
 - (3) Или выберите первый NetAgentA из списка, затем нажмите и удерживайте кнопку SHIFT и нажмите на последний NetAgentA в списке для выбора всех
- ✱ **ВНИМАНИЕ:** При выборе списком убедитесь, что все выбранные модели NetAgentA одной модели! Загрузка некорректной прошивки может привести к неработоспособности устройства.
- При возникновении ошибки, во время обновления прошивки повторите процедуру обновления снова до успешного выполнения.
- В процессе обновления красный и желтый светодиодный индикаторы на карте будут мигать поочередно или будет мигать только красный светодиодный индикатор. Не отключайте электропитание и коммуникационный кабель от NetAgentA. После успешного обновления NetAgentA автоматически перезагрузиться.

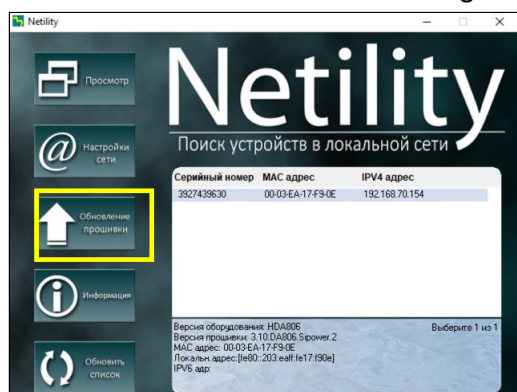

Выберите один или несколько NetAgent из списка для обновления

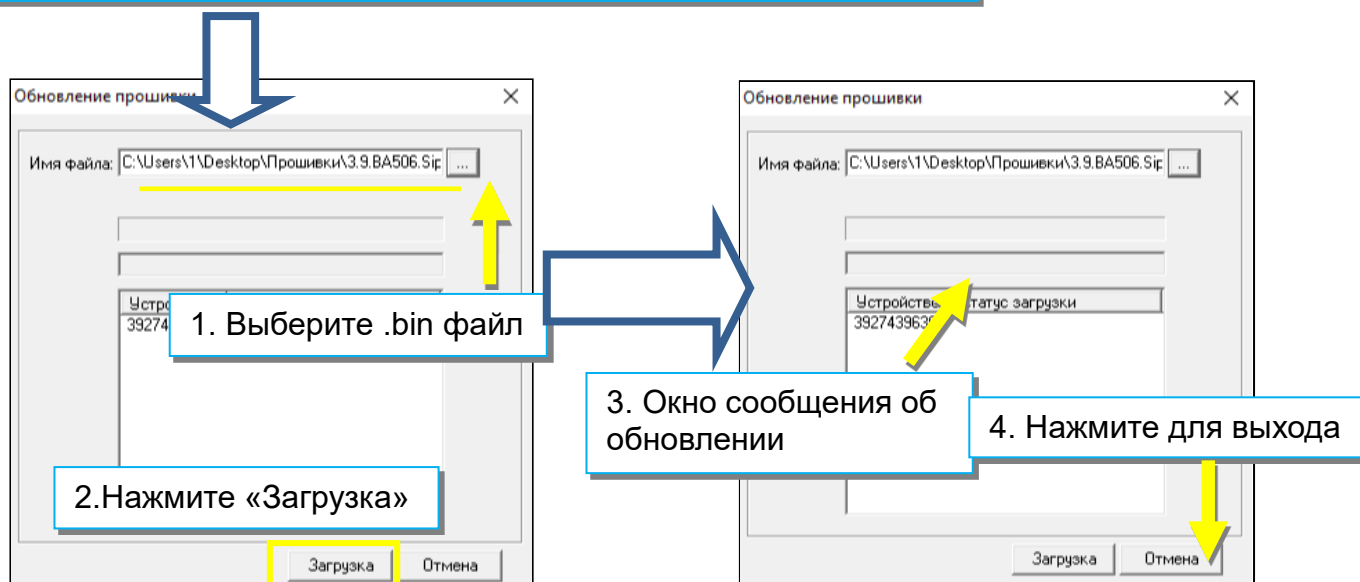


4.3.8 Информация о ПО

В этом окне «Информация» отображается текущая версия ПО Netility



4.3.9 Обновление списка

Список карт, доступных в окне Netility, автоматически обновляется каждые 2 минуты, тем не менее, его можно обновить принудительно.

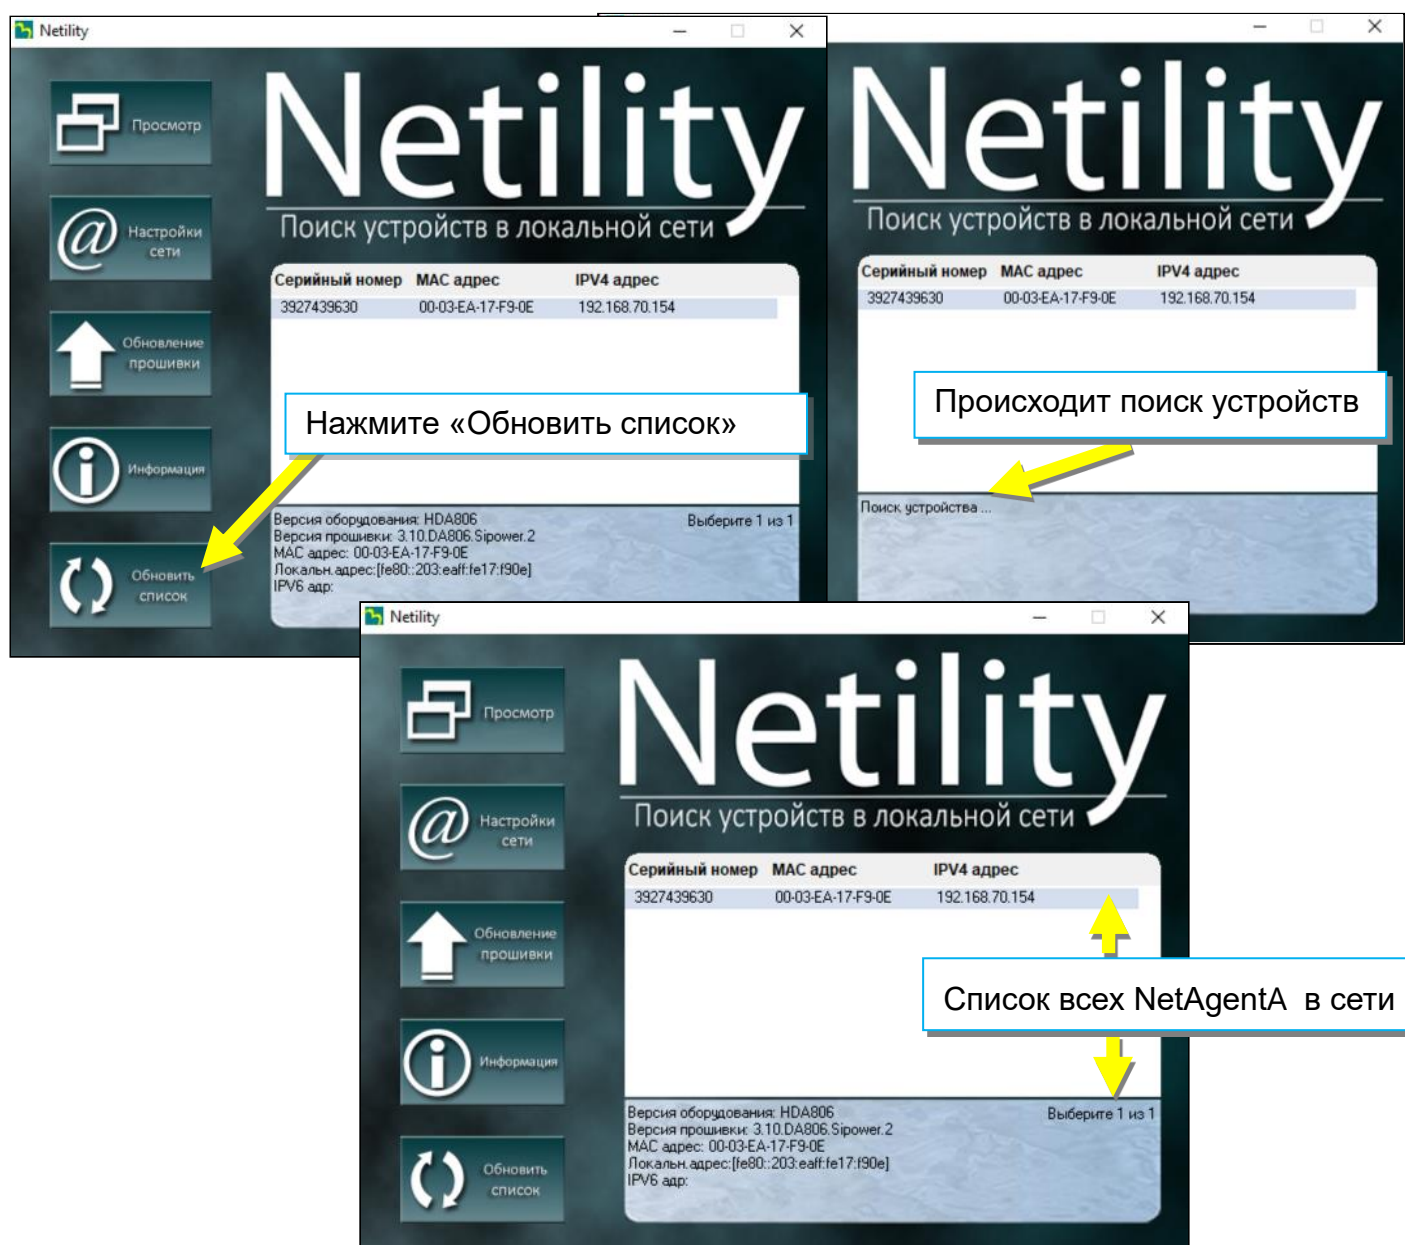

4.4 NetAgentA Работа с ВЕБ-интерфейсом

- Информация > Статус ИБП

Статус ИБП


На этой странице, в графическом виде, представлено текущее состояние ИБП с указанием напряжения, частоты и прочей информации.



- Информация > Состояние системы

Системная информация

На этой странице представлена вся основная информация о карте NetAgentA включая версию аппаратного обеспечения, версию прошивки, серийный номер изделия, время работы после включения. Данная вкладка так же содержит некоторые параметры ИБП, отображенные в правом столбце.

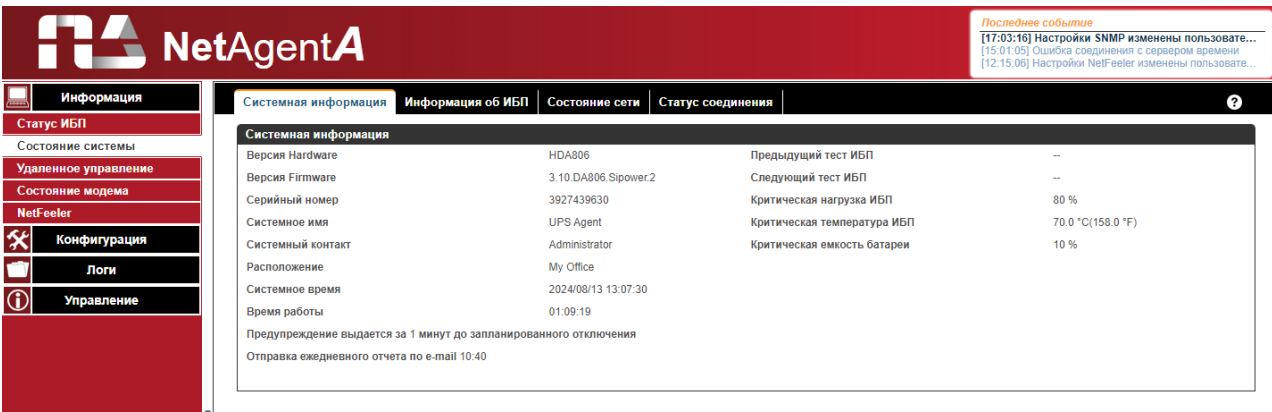

- **Информация > Состояние системы**

Информация об ИБП

На этой странице выводится информация об ИБП, батареях, номинальные значения основных параметров. Представленные данные извлекаются из ответов ИБП на опросы, инициируемых картой, или установок, выполненных на страницах конфигурации.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация

- Статус ИБП
- Состояние системы
- Удаленное управление
- Состояние модема
- NetFeeler
- Конфигурация
- Логи
- Управление

Системная информация | **Информация об ИБП** | Состояние сети | Статус соединения

Информация об ИБП

Производитель ИБП	Sipower
Версия Firmware ИБП	V070B010D0
Модель ИБП	SIPB1KA10

Информация о батареях

Дата последней замены батарей	
Число батарей	3
Зарядное напряжение батарей	2.267 В

Информация о номинальных значениях

Номинальное напряжение батарей	220.0 В
Номинальная частота	50.0 Гц
Номинальное напряжение батарей	36.00 В

- **Информация > Состояние системы**

Состояние сети

На данной странице представлена сетевая информация NetAgentA.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация

- Статус ИБП
- Состояние системы
- Удаленное управление
- Состояние модема
- NetFeeler
- Конфигурация
- Логи
- Управление

Системная информация | **Информация об ИБП** | **Состояние сети** | Статус соединения

Ethernet

MAC адрес	00:03:EA:17:F9:0E
Тип соединения	1000Mbps Full-Duplex

Основной

Email сервер	smtp.mail.ru
Сервер времени	ntp0.ntp-servers.net
PPPoE IP	
PPPoE IPv6	

IPv4

IP адрес	192.168.70.154
Маска подсети	255.255.254.0
Шлюз	192.168.70.1
Первичный DNS-сервер	212.15.127.1
Вторичный DNS-сервер	8.8.8.8

IPv6

IP адрес	
Адреса Link-Local	fe80::203:eaff:fe17:f90e/64
Адреса 6to4	
Шлюз	
Первичный DNS-сервер	
Вторичный DNS-сервер	

- Информация > Состояние системы

Статус соединения

На этой странице выводится информация о подключениях к карте по протоколам HTTP(S), TELNET/SSH, FTP/FTPS, MODBUS, SNMP.

NetAgent4

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Системная информация | Информация об ИБП | Состояние сети | **Статус соединения**

HTTP/HTTPS
[2024/08/13 11:58:40] ::ffff:192.168.70.176 login

TELNET/SSH
Нет новых данных.

FTP/FTPS
Нет новых данных.

Modbus
Нет новых данных.

SNMP
[2024/08/13 13:13:31] UDP: [192.168.70.176]:60886 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:28] UDP: [192.168.70.176]:49679 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:24] UDP: [192.168.70.176]:54776 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:21] UDP: [192.168.70.176]:54767 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:18] UDP: [192.168.70.176]:54758 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:15] UDP: [192.168.70.176]:54749 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:12] UDP: [192.168.70.176]:54740 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:09] UDP: [192.168.70.176]:54731 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:06] UDP: [192.168.70.176]:60297 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0
[2024/08/13 13:13:03] UDP: [192.168.70.176]:60288 Get. 1.3.6.1.4.1.935.1.1.2.1.1.0

- Информация > Удалённое управление

На этой странице пользователи могут удалённо запустить несколько видов тестов ИБП. После выбора желаемого теста, пожалуйста, нажмите на кнопку «Применить» для начала его выполнения.

NetAgent4

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация | Статус ИБП | Состояние системы | **Удалённое управление** | Состояние модема | NetFeeler | Конфигурация | Логи | Управление

Тестирование ИБП
☒ 10-секундный тест
☐ Глубокий тест батарей на минут
☐ Тест батарей до состояния % заряда
☐ Тест до разряда батарей
☐ Отмена тестирования

Прочее
☐ Выключить ИБП при аварии сетевого напряжения
☐ Перевести ИБП в спящий режим через минут
☐ Пробуждение ИБП
☐ Перегрузка ИБП
☐ Выключение первой группы розеток через Минут
☐ Выключение второй группы розеток через Минут
☐ Отмена выключения первой группы розеток
☐ Отмена выключения второй группы розеток
☐ Включить/выключить звуковой сигнал

Применить Сброс

- **Информация > Состояние модема**

На данной странице отображается состояние GPRS модема при его использовании совместно с картой NetAgentA.

NetAgentA

Последнее событие
 [17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
 [15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
 [12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация
 Статус ИБП
 Состояние системы
 Удаленное управление
 Состояние модема
 NetFeeler
 Конфигурация
 Логи
 Управление

Состояние модема

Информация о модеме
 Производитель модема
 Модель модема
 Версия Firmware модема

Текущий статус GSM-модема
 Сервис провайдер
 Номер SMS-центра
 Уровень сигнала
 PIN-код SIM-карты корректен или нет

- **Информация > NetFeeler**

Данная страница показывает состояние окружающей среды при использовании датчиков USB NetFeeler, с соответствующими аксессуарами, совместимыми с NetAgentA.

NetAgentA

Последнее событие
 [17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
 [15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
 [12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация
 Статус ИБП
 Состояние системы
 Удаленное управление
 Состояние модема
 NetFeeler
 Конфигурация
 Логи
 Управление

NetFeeler

Состояние NetFeeler

Температура окружающей среды	Неизвестно	Датчик безопасности 1	Неизвестно
Влажность окружающей среды	Неизвестно	Датчик безопасности 2	Неизвестно
Состояние датчика воды	Неизвестно	Датчик безопасности 3	Неизвестно
Состояние датчика газа	Неизвестно	Датчик безопасности 4	Неизвестно
Состояние датчика дыма	Неизвестно	Датчик безопасности 5	Неизвестно
		Датчик безопасности 6	Неизвестно
		Датчик безопасности 7	Неизвестно

Сброс тревоги

- **Конфигурация > Конфигурация ИБП**

Свойства ИБП

Тип связи с ИБП:

Для установления связи между картой NetAgentA и ИБП, выберите из списка один из протоколов, поддерживаемых ИБП.

Выбор не поддерживаемого протокола может привести к отсутствию коммуникации с ИБП.

(По умолчанию используется протокол MegaTec).

Количество батарей:

Поле для ввода кол-ва батарей, установленных в ИБП

Напряжение полного заряда батарей (В):

Ввод напряжения полного заряда в пересчёте на одну ячейку АКБ (по умолчанию 2.267 В; не рекомендуется менять данное значение)

Напряжение разряженной батареи (В):

Ввод напряжения полного разряда в пересчёте на одну ячейку АКБ (по умолчанию 1.667 В; не рекомендуется менять данное значение).

Дата последней замены батарей (ММ/ДД/ГГГГ):

Поле для ввода даты замены батарей

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The main panel is titled 'Свойства ИБП' (Battery Properties). It contains several input fields: 'Тип связи с ИБП' (Connection type) set to 'MegaTec', 'Количество батарей' (Number of batteries) set to '3', 'Напряжение полного заряда батарей (В)' (Full charge voltage) set to '2.267', and 'Напряжение разряженной батареи (В)' (Discharged voltage) set to '1.667'. There is also a field for 'Дата последней замены батарей (ММ/ДД/ГГГГ)' (Last battery replacement date). At the bottom right of the form are 'Применить' (Apply) and 'Сброс' (Reset) buttons. On the left is a sidebar with a menu: 'Информация' (Information), 'Конфигурация' (Configuration), 'Журнал тестов' (Test log), 'Пороговые значения аварийных предупреждений' (Threshold values for emergency warnings), 'Конфигурация ИБП' (Battery configuration), 'Расписание Вкл/Выкл ИБП' (Battery on/off schedule), 'Сеть' (Network), 'Wireless LAN', 'SNMP', '+ Уведомление' (+ Notification), 'Web/Telnet/FTP', 'BACnet', 'NetFeeder', 'Система' (System), 'Логи' (Logs), and 'Управление' (Management). The top right corner shows a 'Последнее событие' (Last event) log with timestamps and messages.

Журнал тестов

Период тестирования ИБП:

Следующие периоды доступны для выбора: Нет / Неделя / 2 Недели / Месяц / Квартал

Время запуска тестирования ИБП (ЧЧ:ММ):

Выбор времени начала тестирования ИБП

Тип теста ИБП:

Выберите тип теста из выпадающего списка (10-ти секундный тест / Тест до разряда батарей / Глубокий тест батареи до заданного предела / Тест батарей до состояния)

Лог данных ИБП:

Выберите временной интервал записи данных в лог файл (журнал ИБП)

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Свойства ИБП

Журнал тестов

Пороговые значения аварийных предупреждений

Тестирование ИБП

Период тестирования ИБП

Нет

Время запуска тестирования ИБП (ЧЧ:ММ) (24-часовой формат времени)

Тип теста ИБП

10-секундный тест

Журналы ИБП

Лог данных ИБП

0

минут (ы) (-1 = Остановка записи)

Применить

Сброс

Пороговые значения аварийных предупреждений

Время после разрыва связи:

Через выбранный промежуток времени, после потери коммуникации между NetAgentA и ИБП, карта пошлёт сигнал аварии

Критическая нагрузка (%):

Карта NetAgentA отправит предупреждающий сигнал при достижении заданной нагрузки ИБП в % от номинальной.

Критическая температура (°C):

Карта NetAgentA пошлёт предупреждающий сигнал при достижении заданной температуры ИБП.

Критическая ёмкость (%):

Карта NetAgentA пошлёт предупреждающий сигнал при достижении заданной ёмкости аккумуляторных батарей в % во время разряда.

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Свойства ИБП

Журнал тестов

Пороговые значения аварийных предупреждений

Время после разрыва связи

30 секунд

Критическая нагрузка (%)

80

Критическая температура

70.0

°C

Критическая ёмкость (%)

10

Применить

Сброс

- Конфигурация > Расписание Вкл/Выкл ИБП

Действия ИБП

Конфигурация выключения ИБП или удалённых хостов при наступлении заданных событий в определённый промежуток времени.

NetAgentA

Последнее событие
 [17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
 [15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени...
 [12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Действия ИБП | Удаленное выключение | Недельное расписание | Расписание по датам | Пробуждение по сети

В течение 00:00 - 23:59, если **Перегрузка ИБП** происходит, тогда **выключение ИБП** после 1 минут(ы). Добавить Сброс

номер	Интервал времени (ЧЧ:мм)	События	Устройство	Время задержки	Удалить
1	00:00 - 23:59	Превышение уровня Температуры ИБП	UPS	1	☐
2	00:00 - 23:59	Перегрузка ИБП	host1()	1	☐
3	00:00 - 23:59	Отключено питание сети	host1()	1	☐

Применить

Удалённое выключение

Этот раздел используется для удалённого выключения сетевых серверов, без использования специального ПО выключения питания (ClientMate), при возникновении определённых условий.

Для работы функции задайте необходимое условие в меню Действия ИБП, после чего введите IP адрес сервера (хоста), который необходимо выключить. Из списка выберите протокол SSH или Telnet и введите корректную команду выключения сервера (зависит от типа используемой ОС). Протоколы Telnet или SSH должны быть разрешены на сервере (хосте).

Пример.

Выключение компьютера 1 (Хост 1 – сервер Windows) и компьютера 2 (Хост 2 – сервер Linux), спустя 1 минуту после пропадания питания.

- 1) В меню Действия ИБП выберите событие “Отключено питание сети”, далее выберите “выключение узла 1” и нажмите кнопку Добавить. Данное действие появится в списке действий ниже.
- 2) Повторите описанную процедуру для второго компьютера.
- 3) После того как процедуры выключения компьютеров появились в списке действий перейдите на вкладку “Удалённое выключение”. Добавьте IP-адреса для Хост 1 и Хост 2. Выберите протоколы доступа к хостам: Telnet / SSH, введите имена пользователей и пароли и команду выключения серверов, в зависимости от типа операционной системы. Для серверов на Windows используйте команду “shutdown /s”. Для Linux используйте команду “halt”. Для MAC – команду “sudo shutdown”.

Для получения справочной информации выполните:

- Windows: shutdown/s
- Linux: shutdown –help
- MAC: sudo shutdown

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Действия ИБП | Удалённое выключение | Недельное расписание | Расписание по датам | Пробуждение по сети

В течение 00:00 - 23:59, если Перегрузка ИБП происходит, тогда [выключение ИБП] после 1 минут(ы). [Добавить] [Сброс]

номер	Интервал времени (ЧЧ:мм)	События	Устройство	Время задержки	[Удалить]
1	00:00 - 23:59	Превышение уровня Температуры ИБП	UPS	1	☐
2	00:00 - 23:59	Перегрузка ИБП	host1()	1	☐
3	00:00 - 23:59	Отключено питание сети	host1()	1	☐
4	00:00 - 23:59	Перегрузка ИБП	UPS	1	☐

[Применить]

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Действия ИБП

Удаленное выключение

Недельное расписание

Расписание по датам

Пробуждение по сети

2

Имя домена / IP

Режим входа

Порт

Имя пользователя

Пароль

Команда выключения

Хост 1	192.168.66.22	Telnet	23	admin_123	*****	shutdown/s	Тест
Хост 2		SSH	22			halt	Тест
Хост 3		SSH	22			halt	Тест
Хост 4		SSH	22			halt	Тест
Хост 5		SSH	22			halt	Тест
Хост 6		SSH	22			halt	Тест
Хост 7		SSH	22			halt	Тест
Хост 8		SSH	22			halt	Тест

Применить

Сброс

Последнее событие

[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...

[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени

[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Недельное расписание

Данный раздел используется для установки (выбора) времени включения / выключения ИБП в каждый из дней недели. Для выбора времени и действия (включение / выключение ИБП) нажмите мышью на пересечении колонки с днём недели и строки с нужным временем, откорректируйте время и задайте действие.

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Действия ИБП

Удаленное выключение

Недельное расписание

Расписание по датам

Пробуждение по сети

Выключение

Включение

Период вкл ИБП

Применить

Сброс

	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

Предупреждение будет выдано за 1 минута до запрограммированного отключения

27

SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Расписание по датам

Данный раздел используется для настройки (выбора) времени включения / выключения ИБП в произвольные дни года.

Настройки данной вкладки имеют более высокий приоритет по сравнению с настройками вкладки «Недельное расписание».

Предупреждение будет выдано за X минут до запрограммированного отключения

Карта NetAgentA выдаст предупреждение до запрограммированного отключения. Данный переключатель устанавливает время задержки между выдачей предупреждения и временем начала запрограммированного выключения сервера (хоста).

 **NetAgentA**

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Действия ИБП

Удаленное выключение

Недельное расписание

Расписание по датам

Пробуждение по сети

Дата (ГГГГ/ММ/ДД)	Включение (ЧЧ:мм) (24-часовой формат)	Выключение (ЧЧ:мм) (24-часовой формат)
2024/03/26	16:23	16:28

Предупреждение будет выдано за 1 минута до запрограммированного отключения

Применить Сброс

Пробуждение по сети

Этот раздел используется для пробуждения ПК по сети, после появления питания на входе ИБП или после того как ёмкость батарей достигнет заданного порога в %.

Перед использованием, убедитесь в том, что ПК поддерживает данную функцию и активизируйте её в БИОСе компьютера.

Введите IP адрес для конфигурации функции и нажмите кнопку «Применить». Карта выполнит поиск соответствующего MAC-адреса автоматически.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Действия ИБП | Удаленное выключение | Недельное расписание | Расписание по датам | Пробуждение по сети

Общие настройки

Хост	IP	MAC	Тест
Хост 1	192.168.70.182	80:6E:BF:80:BE:E1	Тест
Хост 2			Тест
Хост 3			Тест
Хост 4			Тест
Хост 5			Тест
Хост 6			Тест
Хост 7			Тест
Хост 8			Тест

Прочее

☒ Включение удаленного компьютера после восстановления питания

☒ Ожидать пока заряд аккумулятора достигнет 70 %

☐ Пробуждение удаленного узла после восстановления мощности ИБП

☐ Ожидать пока заряд аккумулятора достигнет 0 %

Применить Сброс

• Конфигурация > Сеть

Данный раздел служит для установки сетевых настроек карты NetAgentA.

IPv4

Карте NetAgentA можно назначить IP адрес, маску подсети, адрес шлюза, адреса DNS серверов вручную либо с использованием протоколов DHCP/Bootp.

Выберите предпочтительную опцию из выпадающего списка «Получить IP адрес».

Если IP адрес карты и адреса DNS серверов были назначены с использованием ПО Netility, изменения автоматически отобразятся на этой странице.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

IPv4 | IPv6 | Ethernet | Динамический DNS | PPPoE

IP адрес

IP адрес: 192.168.70.154

Маска подсети: 255.255.254.0

Шлюз: 192.168.70.1

Получить IP адрес: Используя DHCP

IP DNS-сервера

IP первичного DNS-сервера: 212.15.127.1

IP вторичного DNS-сервера: 8.8.8.8


Получить IP DNS-сервера: автоматически

* - Система должна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.

Применить Сброс

IPv6

Все карты NetAgentA поддерживают протокол IPv6. В выпадающем списке «Получить IP адрес» можно выбрать правила получения адресов: Автоматически, DHCPV6 без сохранения состояния, DHCPV6, Вручную.

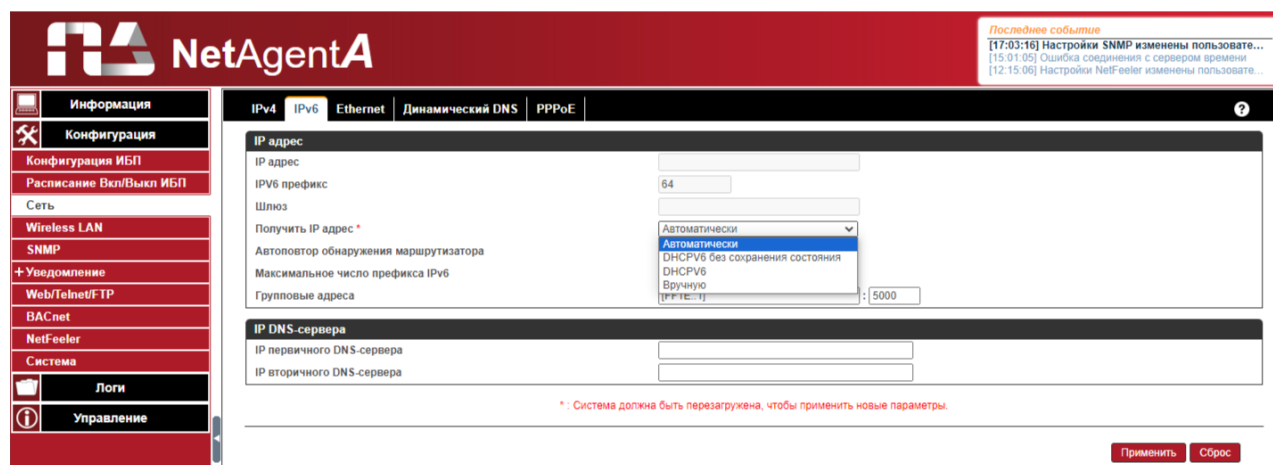

✳ Для активации внесённых изменений нажмите на кнопку «Применить». Карта NetAgentA перезагрузится.

Ethernet

Тип соединения


Данный список позволяет выбрать тип соединения и скорость на порту Ethernet.

Остановить связь с ИБП, если сеть потеряна

Включение данной функции позволяет остановить коммуникацию между NetAgentA и ИБП при потере связи по сети Ethernet.

ID устройства Модбас на TCP

Адрес устройства для протокола Modbus TCP.

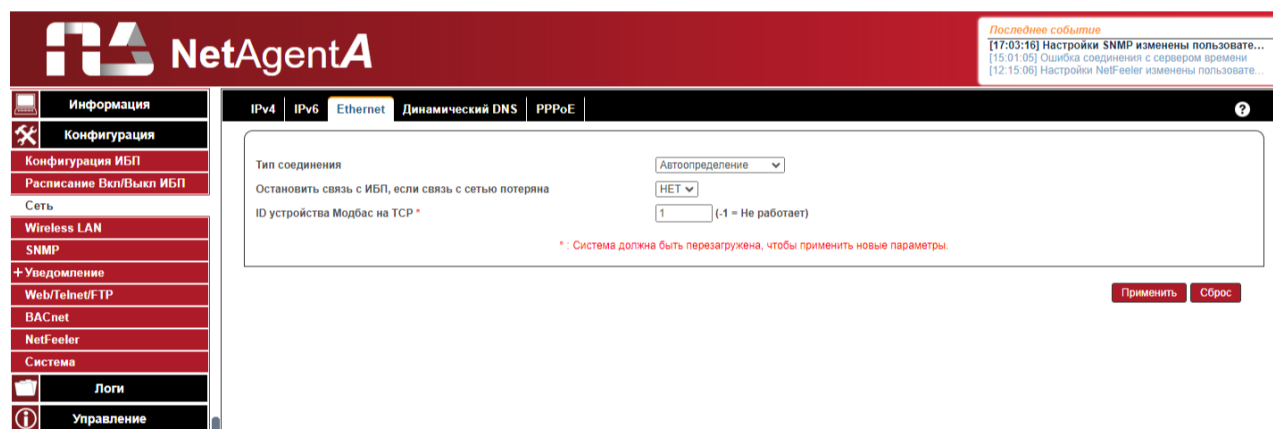

✳ Для активации внесённых изменений нажмите на кнопку «Применить». Карта NetAgentA перезагрузится.

Динамический DNS

Динамический DNS это бесплатный сервис, который позволяет связать динамически назначаемый IP адрес со статическим именем хоста. Убедитесь в том, что имя пользователя / пароль были подтверждены провайдером услуги Динамического DNS.

Сервис-провайдер:

Выберите провайдера услуги Динамического DNS из выпадающего списка.

Имя домена:

Созданное Вами доменное имя от выбранного DDNS провайдера.

Имя:


Имя/аккаунт, которое задается при выборе DDNS провайдера.

Пароль:

Введите пароль для имени, заданного в окне выше.

Использовать внешний STUN-сервер, чтобы получить публичный IP для регистрации:

Выберите Да, если планируете использовать NetAgentA с публичным IP адресом для внесения соответствующих изменений в базу DDNS сервера.

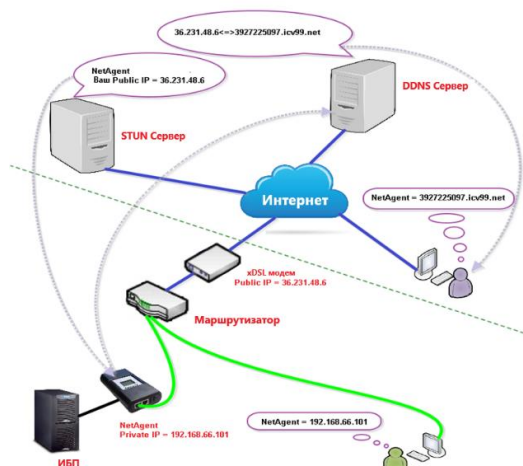

Если в качестве провайдера DDNS выбран сервис icv99.net, который запущен на стороннем сервере, то следуйте приведённой ниже инструкции:

1. Убедитесь в том, что с карты NetAgentA открыт доступ в сеть Интернет. Выберите icv99.net в выпадающем списке сервисных провайдеров DDNS. Поля - доменное имя и логин будут заполнены автоматически серийным номером карты. Введите пароль, который напечатан на этикетке (лейбле) наклеенной на карту NetAgentA и нажмите «Применить».

1. Выберите icv99.net

2. Введите пароль

3. Нажмите «Применить»

- Если используется роутер, выполните вход (логин) и включите функцию «проброса» портов (port forwarding) для внутреннего IP адреса карты и номера порта. Обратитесь к инструкции по эксплуатации роутера за более подробной информацией.

Пример конфигурации роутера

Name	IP Address	Port	Traffic Type	Schedule
BY506	192.168.66.101	80	TCP	Always

- При правильной конфигурации, спустя 20 минут, пользователи получают доступ к карте NetAgentA по сети Интернет по доменному имени DDNS.

4. Для изменения домена или пароля, перейдите по ссылке



Dynamic Domain Name Server (DDNS) Logout

Step 1 : Registration Step 2 : Set Domain Name and Click Done

Product Serial number	3927225097
Register IP	127.0.0.1
Default Domain Name	3927225097.iCV99.net

Set New Domain Name	bty505.iCV99.net	Новое доменное имя
Must be 4 to 31 letters or digits.		
Domain Password		Введите новый пароль
Re-enter Password		
* Blank = Use existing password Required, if a new domain name is assigned. Must be 4 to 10 characters (0-9, a-z, A-Z only).		Введите email
E-mail address	ttc@gmail.com	
Required field. Used to retrieve Lost/Forget password.		Нажмите «Done»

Done

Функция PPPoE (PPP over Ethernet)

Используйте эту функцию для того, чтобы разрешить карте NetAgentA подключаться к сети Интернет через xDSL модем с использованием протокола PPPoE.

Для подключения введите логин и пароль доступа в соответствующих полях. После конфигурации NetAgentA подключится к сети Интернет напрямую. В случае прерывания соединения, связь будет автоматически восстанавливаться.



Выберите «Соединяться всегда»

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

IPv4 | IPv6 | Ethernet | Динамический DNS | PPPoE

Когда соединение должно быть установлено: Не активно

Имя

Пароль

Введите имя пользователя

Введите пароль


Применить Сброс

- **Конфигурация > Wireless LAN**

Этот раздел используется для подключения карты NetAgentA к беспроводной Wi-Fi сети, с помощью совместимого USB WiFi модема. Убедитесь, что Ваш Wi-Fi роутер содержит функцию WPS. Дальнейшая инструкция приведена для роутера ASUS RT-AC53.

Войдите в настройки сети Вашего беспроводного маршрутизатора

- (1) SSID: Присвойте имя беспроводной сети (если не сделано ранее)
- (2) Authorization: Выберите **WPA2-Personal**
- (3) WPAEncryption: Выберите **AES**
- (4) WPA-PSKKey: Задайте пароль доступа к беспроводной сети (8~63 символов в ASCII кодировке)
- (5) В меню навигации выберите Дополнительные настройки > Беспроводная связь > WPS
- (6) Переведите ползунок WPS в положение "ON".
- (7) По умолчанию WPS использует частоту 2.4 ГГц. Проверьте, что частота WPS соответствует частоте USB Wi-Fi модема.
- (8) Подключите совместимый USB-Wi-Fi модем, например, U1 Tamio модем, к USB порту карты NetAgentA (если используется модель DA806, используйте кабель M2509 в качестве конвертера USB <-> мини USB).
- (9) Зажмите кнопку WPS на модеме Tamio в течение 2~3 секунд, дождитесь пока желтый светодиод не начнёт мигать.

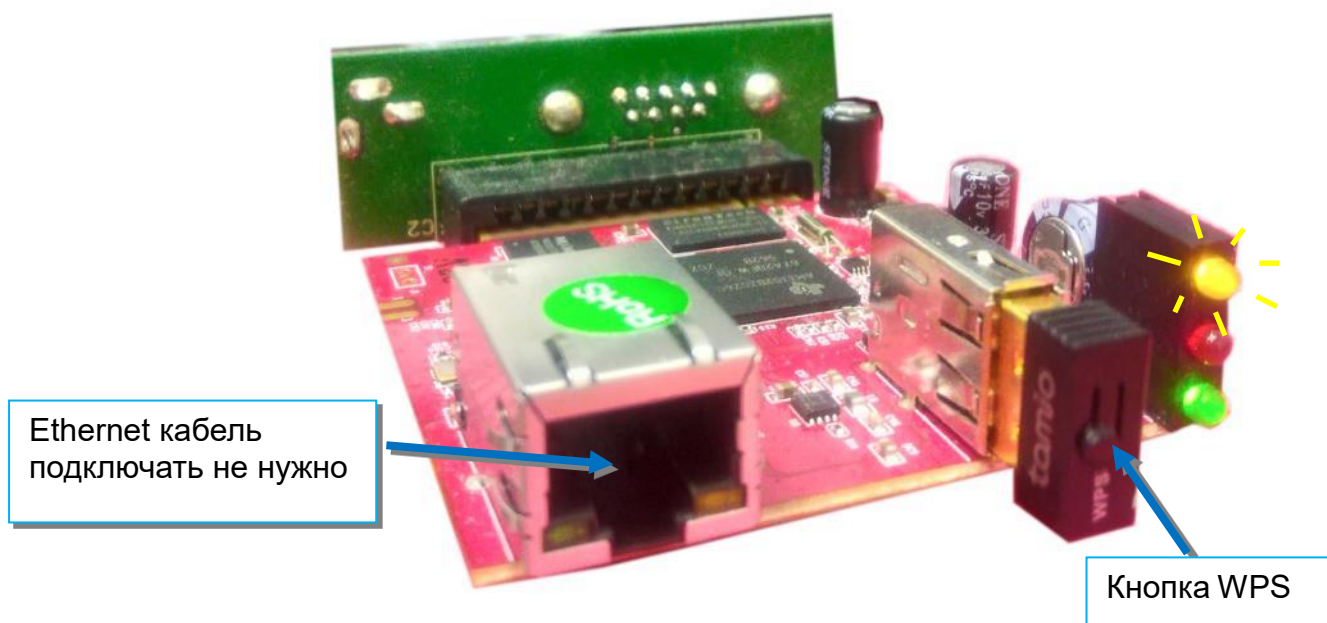



Настройка WPS на беспроводном маршрутизаторе:

Пока мигает жёлтый светодиод на карте NetAgent, откройте страницу настроек WPS в меню настройки беспроводного маршрутизатора. В поле WPS connection mode:

- (1) Выберите переключатель "**WPS**"
- (2) Нажмите на кнопку "**Start**"
- (3) Дождитесь, когда Ваш маршрутизатор найдет устройство в сети.

Запустите ПО Netility для подключения к NetAgentA :

- (1) После того, как карта NetAgentA подключится к беспроводной сети через WPS, ПО Netility сможет найти эту карту в сети.
- (2) Откройте ВЕБ-интерфейс карты NetAgentA и выполните вход. На странице **Конфигурация > Wireless Lan** будет показан сигнал беспроводной сети.
(На расстоянии 6-10 метров от роутера RT-AC53 модем будет детектировать сигнал полной мощности).

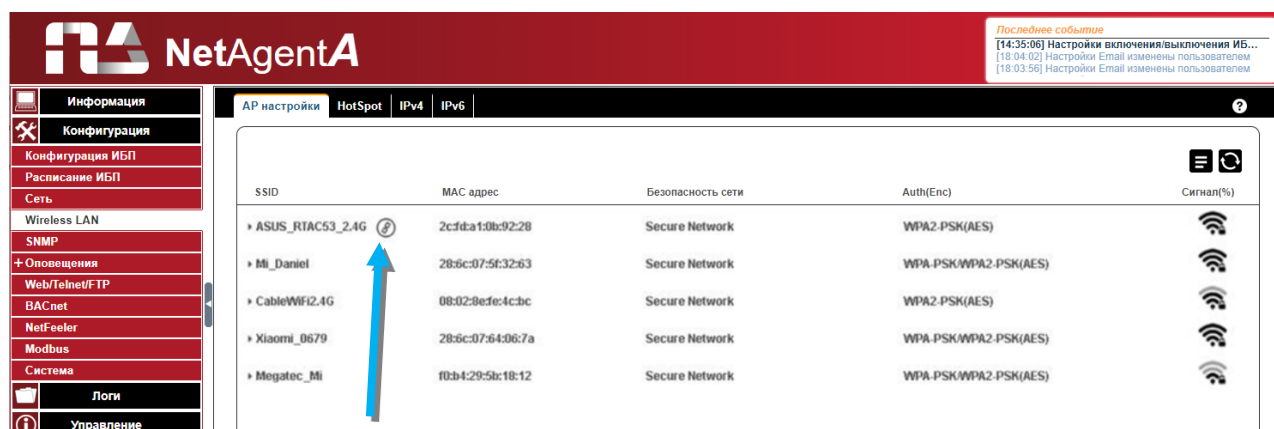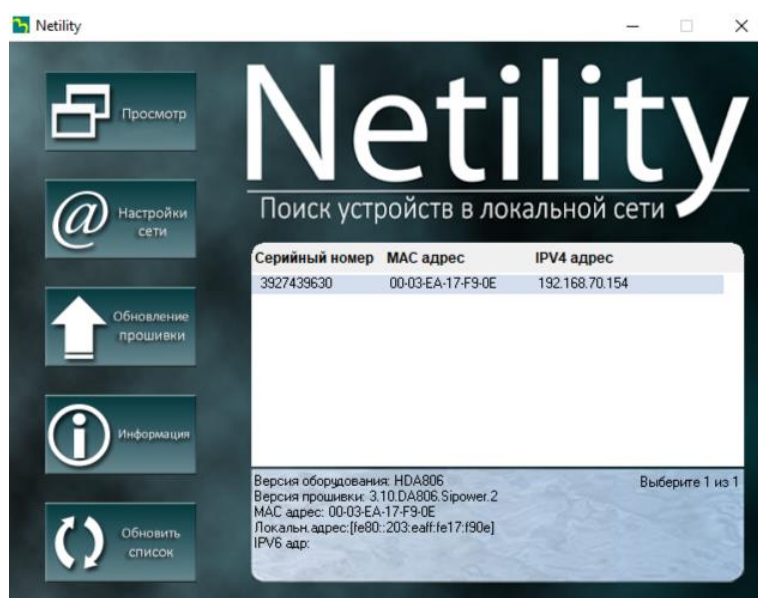


После подключения карты NetAgentA к беспроводному роутеру, интерфейс карты знаком  покажет сеть, к которой подключена карта.

- **Конфигурация > SNMP**

Данная страница позволяет конфигурировать параметры SNMP на карте NetAgentA для её интеграции с NMS (Network Management System – Системой Управления Сетью).

Например: ПО SNMPView, доступно на сайте компании Парус электро.

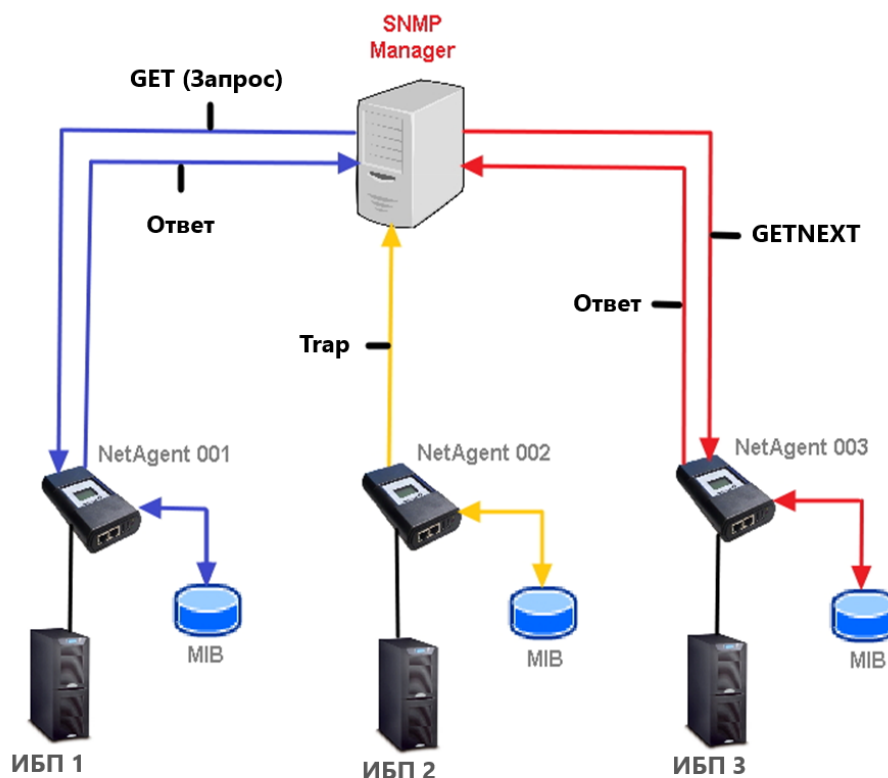

Система MIB

Имя системы:

В этом поле можно присвоить имя карте NetAgentA.

Контакт системы:

В этом поле можно ввести имя администратора.

Расположение системы:

В этом поле можно задать расположение карты NetAgentA.

SNMP UDP Порт

SNMP NetAgent порт:

Порт, на котором NetAgentA принимает и отправляет команды SNMP. (По умолчанию 161)

Порт получения trap:

Порт используемый для отсылки трап-сообщений. (По умолчанию 162)

SNMPv3 ID устройства (SNMPv3 Engine ID)

SNMPv3 ID устройства тип формата:

При использовании SNMPv3, карте NetAgentA необходимо присвоить т.н. идентификатор устройства (Engine ID) для идентификации и

генерации ключей аутентификации и шифрования. В качестве идентификатора устройства можно использовать следующие опции: MAC адрес / IPv4 / IPv6 / Вручную. Их можно выбрать в выпадающем списке.

SNMPv3 текст ID устройства:

Содержимое SNMPv3 Engine ID (при выборе типа ID – «Вручную»).

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The top header is red with the NetAgentA logo. A sidebar on the left contains navigation links: Информация, Конфигурация, Конфигурация ИБП, Расписание Вкл/Выкл ИБП, Сеть, Wireless LAN, SNMP, + Уведомление, Web/Telnet/FTP, BACnet, NetFeeder, Система, Лог, and Управление. The main content area has tabs: Общие, Контроль доступа, Тарг-оповещения, and Устройство подключено. The 'Общие' tab is active, showing the 'Система MIB' section with fields for 'Имя системы' (UPS Agent), 'Контакт системы' (Administrator), and 'Расположение системы' (My Office). Below this is the 'SNMP UDP порт' section with fields for 'SNMP NetAgent порт' (161) and 'Порт получения trap' (162). The 'SNMPv3 ID устройства' section contains a dropdown for 'SNMPv3 ID устройства тип формата' (set to 'MAC адрес') and a text field for 'SNMPv3 текст ID устройства' (80003461030003ea17190e). A red message at the bottom states: '* : Система должна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.' At the bottom right are 'Применить' and 'Сброс' buttons.

✳ Для активации внесённых изменений нажмите кнопку «Применить». После чего карта NetAgentA перезагрузится.

Контроль доступа

IP-адрес администратора:

В этом поле устанавливается IP адрес ПК администратора, с которого возможно управлять картой NetAgentA. Можно ввести до 8 различных IP адресов. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией введите требуемый IP адрес вместо *.*.* в свободном поле **IP-адрес администратора**.

Версия:

Служит для выбора используемой версии протокола SNMP. В выпадающем списке можно выбрать между SNMPv1 & v2C, SNMPv3 или Все. При выборе V3 или Все необходимо дополнительно задать имя пользователя, пароль, протокол аутентификации, тип шифрования и пароль для шифрования.

Сообщество:

Поле используется для установки Сообщества (Community String) для SNMP V1 и V2. Имя сообщества должно совпадать с именем сообщества используемым в NMS. (По умолчанию используется public).

Полномочия:

Используется для установки уровней доступа администраторов. Из списка можно выбрать: Нет доступа / Чтение/ Чтение-запись.

Описание:

Это опциональное поле может быть использовано для дополнительных (служебных) заметок в помощь администраторам системы.

Описание:

Это опциональное поле может быть использовано для дополнительных (служебных) заметок в помощь администраторам системы.

События :

Нажмите кнопку «Выбор» для выбора событий, при наступлении которых будут высылаться трап-сообщения. В открывшемся окне по умолчанию отмечены все события. При отсутствии необходимости, часть событий можно убрать (добавить) из списка. В окне присутствуют 2 вкладки для событий ИБП и для событий, регистрируемых датчиком NetFeeler.

После выбора нажмите кнопку «Применить» и закройте окно. Кнопка «Тест» позволяет отослать тестовое трап-сообщение и убедиться в корректности настроек.

Запустить прерывания восстановления питания и адаптера X раз с интервалом в X секунд.

Позволяет задать число высылаемых трап-сообщений и интервал между ними после возобновления питания карты NetAgentA. Функция может использоваться для того, чтобы убедиться в надёжности связи между приёмником трап-сообщений и NetAgentA после восстановления электропитания.

Информационные запросы SNMP

В этих полях устанавливается количество попыток, когда NetAgentA может запросить ответ от отправляющего Inform узла с заданным значением (по умолчанию 3 раза и интервалом 5 секунд).

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация | Конфигурация | Общее | Контроль доступа | **Трап-оповещения** | Устройство подключено

Конфигурация ИБП
Расписание Вкл/Выкл ИБП
Сеть
Wireless LAN
SNMP
+ Уведомление
Web/Telnet/FTP
BACnet
NetFeeler
Система
Логи
Управление

IP-адрес получателя	Принять	Сообщество	Тип тралов	Степень важности	Описание	События
192.168.70.182	(SNMPv2 Trap)	public	PPC	Информация		Выбор Тест
192.168.1.52	(SNMPv2 Информация)	public	PPC	Предупреждение		Выбор Тест
192.168.1.53	(SNMPv3 Информация)	public	PPC	Критическое предупреждение		Выбор Тест
	(HET)	public	PPC	Информация		Выбор Тест
	(HET)	public	PPC	Информация		Выбор Тест
	(HET)	public	PPC	Информация		Выбор Тест
	(HET)	public	PPC	Информация		Выбор Тест
	(HET)	public	PPC	Информация		Выбор Тест
	(HET)	public	PPC	Информация		Выбор Тест

Запустить прерывания восстановления питания и адаптера [0] раз с интервалом в [0] секунды(м).

Информационные запросы SNMP

Количество попыток	3
Время ожидания (сек)	5

Применить Сброс

Имя пользователя: admin
Авторизация: MD5
Безопасность: DES
Manager Engine ID:

Пароль аутентификации:
Личный пароль:

Устройство подключено

Эта вкладка служит для установки используемой мощности и статуса подключения других устройств, которые подключены к тому же ИБП, что и используемый NetAgentA.

	Устройство подключено	Номинал (%)	Подключено
1		0	HET
2		0	HET
3		0	HET
4		0	HET

- **Конфигурация > Уведомление**

- **Уведомление / Email:** используется для отсылки по электронной почте уведомлений при наступлении заданных событий или ежедневных отчётов.

Настройки e-mail

Сервер e-mail:

Введите адрес сервера электронной почты

Порт e-mail:

Введите номер порта для отправки электронной почты (порт smtp)

Включить SSL при передаче электронной почты:

Выберите тип SSL для передачи сообщений

E-mail адрес отправителя:

Введите адрес отправителя сообщений (т.е. почтового ящика из которого будут отправляться сообщения)

E-mail сервер требует авторизации:

Выберите Да/Нет в зависимости от настроек сервера электронной почты и аккаунта

Имя пользователя:

Введите имя пользователя (только если сервер требует авторизации)

Пароль:

Введите пароль (только если сервер требует авторизации)

Отправить тестовое сообщение:

Для проверки сервиса введите в поле адрес электронной почты, на который будет отправлено тестовое сообщение и нажмите кнопку «Тест почты».

NetAgentA

Последнее событие
 [17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
 [15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени...
 [12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

Уведомление

• Email

• SMS

• Telegram

• Skype

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Настройки e-mail

Email для лога событий

Email для ежедневного отчета

Сервер e-mail
 Порт e-mail
 Включить SSL при передаче электронной почты
 E-mail адрес отправителя
 E-mail сервер требует авторизации
 Имя пользователя
 Пароль
 Отправить тестовое сообщение

Пример тестового письма

ups_test_1@mail.ru

UPS Agent(192.168.70.191):Это информационное сообщение e-mail

Если Вы получили это тестовое сообщение, настройки e-mail корректны

Email для лога событий

Вкладка позволяет установить до 8 адресов электронной почты на которые будут высылаться оповещения при наступлении заданных событий (аварии ИБП, переход на батареи и разряд АКБ ниже заданного порога, состояние питающей сети, превышение температуры и пр.) и отредактировать список таких событий.

NetAgentA

Последнее событие
 [17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
 [15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени...
 [12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

Уведомление

• Email

• SMS

• Telegram

• Skype

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Настройки e-mail

Email для лога событий

Email для ежедневного отчета

Посылать e-mail, если происходит событие

Получатель 1		Выбор
Получатель 2		Выбор
Получатель 3		Выбор
Получатель 4		Выбор
Получатель 5		Выбор
Получатель 6		Выбор
Получатель 7		Выбор
Получатель 8		Выбор

Email для ежедневного отчета

Вкладка позволяет установить до 4 адресов электронной почты, на которые, в установленное время, будут высылаются ежедневные отчёты.

В ежедневные отчёты входит информация из журнала (лога) событий и информация из журнала (лога) данных за истекший период.

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The left sidebar contains a menu with items like 'Информация', 'Конфигурация', 'Конфигурация ИБП', 'Расписание Вкл/Выкл ИБП', 'Сеть', 'Wireless LAN', 'SNMP', 'Уведомление' (with sub-items: Email, SMS, Telegram, Skype), 'Web/Telnet/FTP', 'BACnet', 'NetFeeder', 'Система', 'Логи', and 'Управление'. The main content area is titled 'Email для ежедневного отчета' and contains four input fields for 'Получатель 1' through 'Получатель 4'. Below these is a checkbox for 'Отправить e-mail для ежедневного отчета (чч:мм) (24-часовой формат времени)' with a dropdown set to 'ДА' and a time field set to '10:40'. At the bottom right are 'Применить' and 'Сброс' buttons. A top status bar shows the last event: '[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...'.

- Уведомление / SMS


Карта NetAgentA позволяет отправлять и получать SMS сообщения при помощи внешнего GSM/GPRS/CDMA модема, в случае возникновения определённых событий. Эта опция доступна для четырехпортового NetAgent, как показано на рисунке ниже.



Настройки SMS модема (Опция)

SMS модем является опцией для карт SNMP. Если совместимый GPRS модем подключен к NetAgentA, то карта может посылать SMS сообщения при возникновении событий.

□ Подготовка модема

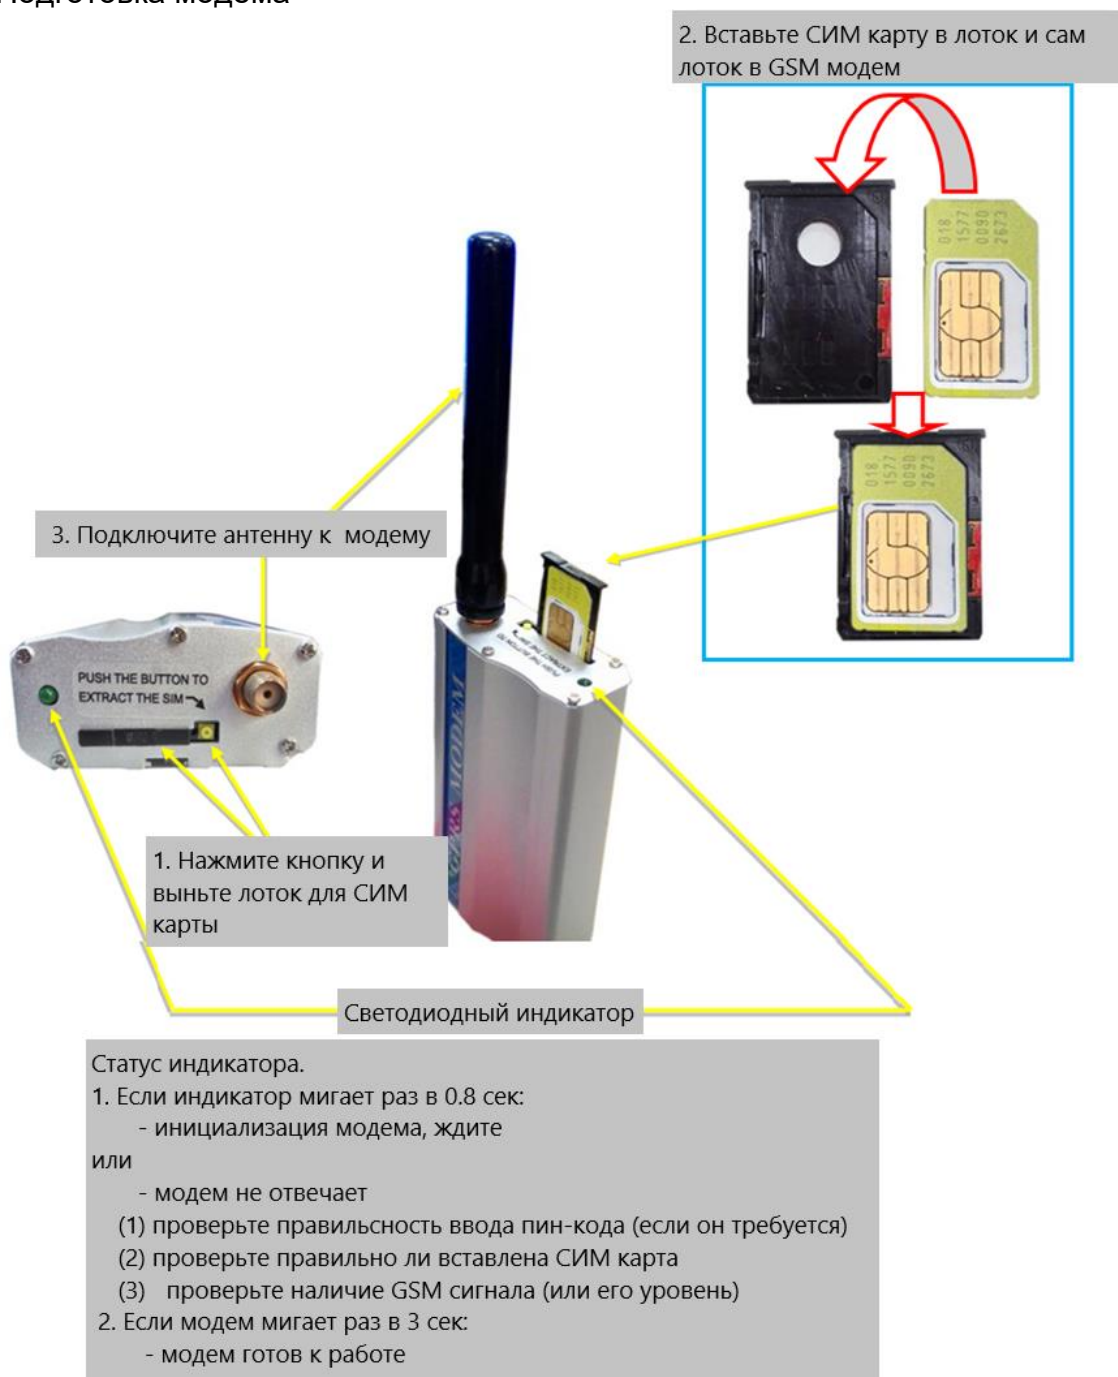

Коммуникационный порт модема:

Выберите "ttyUSB0" для USB модема, подключенного непосредственно к NetAgentA

SMS связь:

Выберите между GPRS или CDMA

PIN-код SIM-карты:

Введите ПИН код SIM карты (если требуется)

Подтвердить PIN-код SIM-карты:

Повторно введите ПИН код для подтверждения

Выполнив описанную процедуру нажмите кнопку «Применить».

Информацию о модеме и его статус можно проверить в пункте меню Информация > Состояние модема.

✱ После нажатия кнопки «Применить» карта NetAgentA перезагрузится.

Отправить сообщение:

Введите номер в окне «Номер мобильного телефона» и текст сообщения в окне «Содержание СМС» и нажмите кнопку «Отправить».

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The top header is red with the NetAgentA logo. A sidebar on the left contains a menu with items like 'Информация', 'Конфигурация', 'Сеть', 'Wireless LAN', 'SNMP', 'Уведомление', 'Email', 'SMS', 'Telegram', 'Skype', 'Web/Telnet/FTP', 'BACnet', 'Net-Feeler', 'Система', 'Логи', and 'Управление'. The main content area has tabs for 'Настройки CMC модема', 'Настройки SMS', and 'Мобильный для лог событий'. The 'Настройки CMC модема' tab is active, showing fields for 'Коммуникационный порт модема' (set to 'Нет'), 'SMS связь' (set to 'GPRS'), 'PIN-код SIM-карты', and 'Подтвердить PIN-код SIM-карты'. Below this is the 'Отправить сообщение' section with fields for 'Номер мобильного телефона' and 'Содержание СМС (макс. 70 символов)', and radio buttons for 'Юникод' and 'Символ'. A 'Последнее событие' box in the top right corner shows log entries.

Настройки SMS

Отправка SMS при наступлении событий:

- ☐ Отменить: Не использовать сервис SMS
- ☐ Используя локальный модем: Для случаев прямого подключения модема к NetAgentA
- ☐ Используя удалённый сервис: Для случаев подключения модема к сетевому серверу или ПК с установленным ПО SMS сервера

SMS сервер:

В случае выбора удалённого (сетевого) сервера для рассылки SMS введите IP адрес удалённого SMS сервера (ПК с установленным ПО SMS сервера).

SMS порт:

В случае выбора удалённого (сетевого) сервера для рассылки SMS, введите номер порта, используемый сервером для рассылки SMS сообщений (по умолчанию используется порт 80).

Имя пользователя:

В случае выбора удалённого (сетевого) сервера, введите имя

пользователя (аккаунт) выданный провайдером сервиса SMS (при необходимости).

Пароль:

В случае выбора удалённого (сетевого) сервера, введите пароль, подтверждённый провайдером сервиса SMS (при необходимости).

Отправка тестового SMS:

После завершения конфигурации введите номер мобильного телефона для отправки тестового SMS сообщения.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Настройки CMC модема | **Настройки SMS** | Мобильный для лога событий

Отправка SMS при наступлении событий:

SMS сервер:

SMS порт:

Имя пользователя:

Пароль:

Отправка тестового SMS: **Тест SMS**

Применить **Сброс**

Мобильный для лога событий

Эта вкладка позволяет ввести до 8 телефонных номеров абонентов, которым будут отсылааться SMS уведомления о событиях, фиксируемых картой или датчиком NetFeeler.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Настройки CMC модема | **Настройки SMS** | **Мобильный для лога событий**

Мобильный номер 1: **Выбор**

Мобильный номер 2: **Выбор**

Мобильный номер 3: **Выбор**

Мобильный номер 4: **Выбор**

Мобильный номер 5: **Выбор**

Мобильный номер 6: **Выбор**

Мобильный номер 7: **Выбор**

Мобильный номер 8: **Выбор**

Выбор события



События ИБП	Да	Нет
Запрограммированное отключение	☒	☐
Неисправность ИБП	☒	☐
ИБП переходит в режим тестирования	☒	☐
ИБП переходит в режим сна	☒	☐
Перегрузка	☒	☐
Потеряна связь с ИБП	☒	☐
Выключение ИБП	☒	☐
Авария входного напряжения	☒	☐
Батареи ИБП разряжены	☒	☐
Перегрев ИБП	☒	☐
Емкость батарей ИБП ниже предельной	☒	☐
Недопустимая частота на байпасе	☒	☐

Выбрать все **Очистить все** **Применить**

Применить **Сброс**

- Уведомление > Telegram/Skype

При возникновении событий в ИБП возможна отправка мгновенных сообщений с помощью таких мессенджеров как Telegram и Skype.

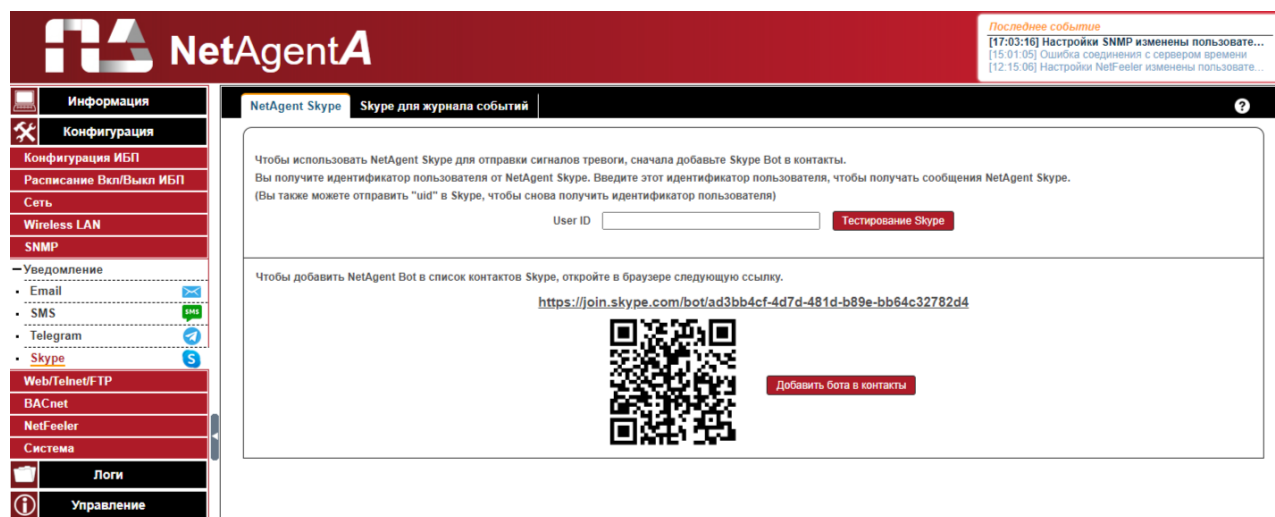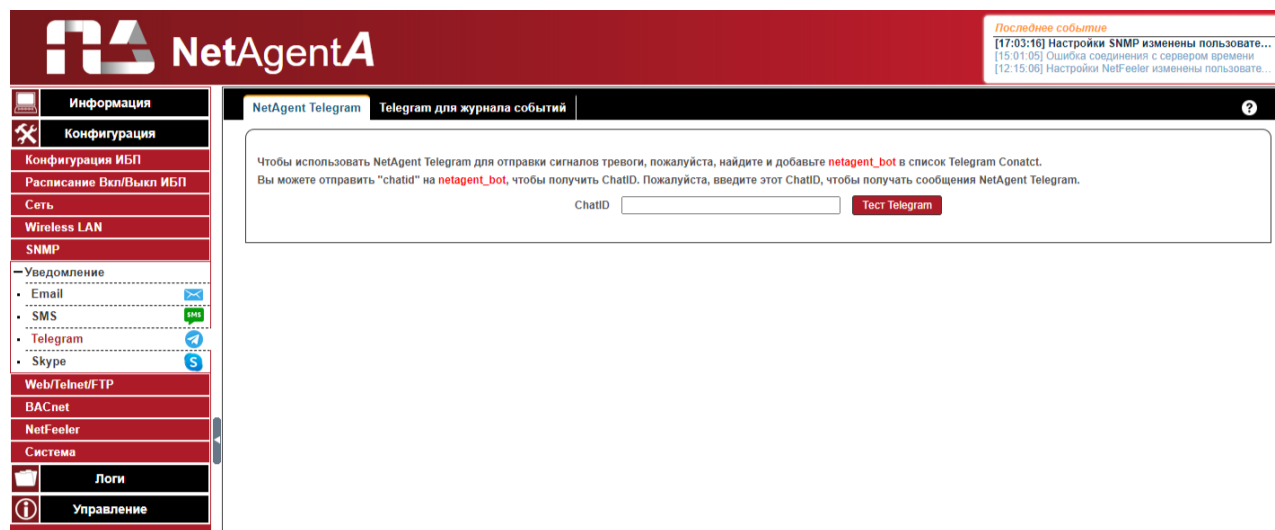

• Конфигурация > Web/Telnet/FTP

Данный раздел используется для конфигурации пользовательских учётных записей для работы через ВЕБ-интерфейс, а также по протоколам Telnet и FTP. Допускается конфигурация до 8 аккаунтов. Позволяет назначить порты для работы по протоколам HTTP/HTTPS, Telnet/ SSH и FTP либо запретить использование этих протоколов.

HTTP/HTTPS

Введите желаемые номера портов для использования HTTP, HTTP proxy, HTTPS, либо запретите использование этих протоколов.

Учётная запись HTTP/HTTPS

Имя пользователя:

Введите имя пользователя для доступа к карте NetAgentA через ВЕБ-интерфейс.

Пароль:

Введите пароль для доступа к карте NetAgentA через ВЕБ-интерфейс.

Полномочия:

Выберите уровень доступа (полномочия) пользователя из списка: Нет доступа, Чтение, Чтение/Запись.

✱ Правило формирования списка пользователей и полномочий: По меньшей мере один пользователь должен иметь уровень Чтение/Запись.

✱ Правило формирования списка пользователей и полномочий: Имя пользователя с уровнем доступа Чтение/Запись не должно быть пустым.

IP-адрес администратора:

Только с указанных IP адресов будет возможен доступ к NetAgentA

✱ *.*.*.* означает любой IP адрес, т.е. разрешает доступ с любого адреса.

Автоматическое отключение после простоя в течение X минут (0: Отключить)

✱ Задаёт время бездействия, по истечению которого, NetAgentA автоматически завершит сеанс работы пользователей ВЕБ-интерфейса. Для продолжения работы будет необходима повторная авторизация.

Для коммуникации по протоколу HTTPS в окне «Конфигурация» - «WEB/Telnet/FTP» - «Информация SSL» загрузите сертификат безопасности формата .pem, ключ формата .key, затем отключите использование протокола HTTP в окне «Конфигурация» - «WEB/Telnet/FTP» - «HTTP/HTTPS».

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The top header is red with the NetAgentA logo and a 'Последнее событие' (Last event) log showing two entries: '[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...' and '[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени' and '[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...'. The left sidebar contains a menu with 'Информация', 'Конфигурация', 'Конфигурация ИБП', 'Расписание Вкл/Выкл ИБП', 'Сеть', 'Wireless LAN', 'SNMP', '+ Уведомление', 'Web/Telnet/FTP', 'BACnet', 'NetFeeler', 'Система', 'Логи', and 'Управление'. The main content area is titled 'HTTP/HTTPS' and has tabs for 'TELNET/SSH', 'FTP/FTP-SSL', 'Информация SSL', 'Настройки RADIUS Сервера', and 'Настройки LDAP Сервера'. The 'HTTP/HTTPS' tab is active, showing 'Протокол управления' (Management protocol) settings. It includes checkboxes for 'Включить функцию HTTP' (checked), 'Включить функцию HTTP PROXY' (checked), and 'Включить функцию HTTPS' (checked). Below these are input fields for 'HTTP порт' (80), 'HTTP PROXY порт' (81), 'HTTPS порт' (443), and 'HTTPS проху порт' (444). The 'Учетная запись HTTP/HTTPS' (HTTP/HTTPS account) section has a table with columns: 'Имя пользователя' (Username), 'Пароль' (Password), 'Полномочия' (Permissions), and 'IP-адрес администратора' (Administrator IP address). The table has 6 rows, all with 'Нет доступа' (No access) in the permissions column. At the bottom, there is a field for 'Автоматическое отключение после простоя в течение' (Automatic disconnection after idle time) set to '0' minutes, with a note '* Система должна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.' (The system must be restarted to apply the new parameters). At the very bottom right are 'Применить' (Apply) and 'Сброс' (Reset) buttons.

Telnet/SSH

Введите желаемые номера портов для использования Telnet/SSH, либо запретите использование этих протоколов.

Учетная запись Telnet/SSH

Учетная запись и пароль как для HTTP:

Позволяет использовать учётные записи и полномочия пользователей со страницы конфигурации доступа по HTTP.

Имя пользователя:

Введите имя пользователя для доступа к NetAgentA по протоколу Telnet/SSH.

Пароль:

Введите пароль для доступа к NetAgentA по протоколу Telnet/SSH.

Полномочия:

Выберите уровень доступа (полномочия) пользователя из списка: Нет доступа, Чтение, Чтение/Запись.

✱ Правило формирования списка пользователей и полномочий: По меньшей мере один пользователь должен иметь уровень Чтение/Запись.

✱ Правило формирования списка пользователей и полномочий: Имя пользователя с уровнем доступа Чтение/Запись не должно быть пустым.

IP-адрес администратора:

Только с указанных IP адресов будет возможен доступ к NetAgentA.

✱ *.*.*.* означает любой IP адрес, т.е. разрешает доступ с любого адреса.

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The top header is red with the NetAgentA logo. A sidebar on the left contains navigation links: Информация, Конфигурация, Конфигурация ИБП, Расписание Вкл/Выкл ИБП, Сеть, Wireless LAN, SNMP, + Уведомление, Web/Telnet/FTP, ВАСnet, NetFeeler, Система, Логи, and Управление. The main content area has tabs for HTTP/HTTPS, TELNET/SSH (selected), FTP/FTP-SSL, Информация SSL, Настройки RADIUS Сервера, and Настройки LDAP Сервера. The TELNET/SSH tab is active, showing two sections: 'Протокол управления' and 'Учетная запись TELNET/SSH'. In the 'Протокол управления' section, there are checkboxes for 'Включить функцию TELNET' and 'Включить функцию SSH', both of which are checked. Below these are input fields for 'TELNET порт' (set to 23) and 'SSH порт' (set to 22). The 'Учетная запись TELNET/SSH' section has a checkbox for 'Учетная запись и пароль как для HTTP' which is checked. Below this is a table with four columns: 'Имя пользователя', 'Пароль', 'Полномочия', and 'IP-адрес администратора'. The table contains eight rows, each with an empty input field for the username, an empty input field for the password, a dropdown menu for permissions (all set to 'Нет доступа'), and an input field for the IP address (all set to '.*.*.*.*'). At the bottom of the page, there is a red message: '* Система должна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.' and two buttons: 'Применить' and 'Сброс'.

FTP/FTP-SSL

Разрешите или запретите доступ к карте по протоколам FTP и (или) FTP-SSL и укажите желаемые порты для доступа.

Учетная запись FTP/FTP-SSL

Учетная запись и пароль как для HTTP:

Позволяет использовать учётные записи и полномочия пользователей со страницы конфигурации доступа по HTTP.

Имя пользователя:

Введите имя пользователя для доступа к NetAgentA по протоколу FTP / FTP-SSL.

Пароль:

Введите пароль для доступа к NetAgentA по протоколу FTP / FTP-SSL.

Полномочия:

Выберите уровень доступа (полномочия) пользователя из списка: Нет доступа, Чтение, Чтение/Запись.

✱Правило формирования списка пользователей и полномочий: По меньшей мере один пользователь должен иметь уровень Чтение/Запись.

✱ Правило формирования списка пользователей и полномочий: Имя пользователя с уровнем доступа Чтение/Запись не должно быть пустым.

IP-адрес администратора:

Только с указанных IP адресов будет возможен доступ к NetAgentA.

✱ *.*.*.* означает любой IP адрес, т.е. разрешает доступ с любого адреса.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

HTTP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-SSL Информация SSL Настройки RADIUS Сервера Настройки LDAP Сервера

Протокол управления
Протокол сервера FTP: FTP
Неявный FTP-SSL: ☐
Порт сервера: 21

Учетная запись FTP/FTP-SSL
☒ Учетная запись и пароль как для HTTP

Имя пользователя	Пароль	Полномочия
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа
		Нет доступа

Применить Сброс

Информация SSL

Карты NetAgentA поддерживают протокол HTTPS и различные варианты шифрования SSL для организации безопасного соединения.

Пользователи могут загрузить в карту собственные публичные ключи и сертификаты для аутентификации.

HTTPS протокол (HTTPS Protocols)

Выберите поддерживаемую версию шифрования:

- ☐ SSL v2
- ☐ SSL v3
- ☐ TLS v1.0
- ☐ TLS v1.1
- ☐ TLS v1.2
- ☐ TLS v1.3

✱ Нажмите кнопку «Применить», карта NetAgentA перезагрузится.

Информация SSL

Используется для загрузки сертификатов SSL. После загрузки в карту NetAgentA публичного ключа шифрования и сертификата обмен сообщениями между ВЕБ-сервером карты и ПК будет шифроваться с помощью протокола SSL/TLS.

✱ Для нормальной коммуникации по протоколу HTTPS убедитесь, что порт 443 протокола HTTPS разрешён для передачи на всех узлах IP сети.

✱ Для коммуникации по протоколу HTTPS в окне «Конфигурация» - «WEB/Telnet/FTP» - «Информация SSL» загрузите сертификат безопасности формата .pem, ключ формата .key, затем отключите использование протокола HTTP в окне «Конфигурация» - «WEB/Telnet/FTP» - «HTTP/HTTPS».

Пожалуйста, обратитесь к документации на ПО OpenSSL, которая содержится на комплектном CD, за подробной информацией о создании собственного публичного ключа и сертификата.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:08] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

HTTP/HTTPS | TELNET/SSH | FTP/FTP-SSL | **Информация SSL** | Настройки RADIUS Сервера | Настройки LDAP Сервера

HTTPS протокол

- ☐ SSL v2
- ☐ SSL v3
- ☐ TLS v1.0
- ☒ TLS v1.1
- ☒ TLS v1.2
- ☒ TLS v1.3

Применить * Сброс

* : Система будет перезагружена после нажатия кнопки "Применить".

Информация SSL

Ключ коллективного пользования SSL	Выберите файл	Файл не выбран	Загрузить и заменить
Длина ключа коллективного пользования	2048 Бит(ы)		
Сертификат SSL	Выберите файл	Файл не выбран	Загрузить и заменить
Выпущенный для	NetAgent		
Выпущенный	NetAgent		
Действительный с	2022-01-01		
Действительный до	2025-01-01		

← → ↻ <https://192.168.71.3> <https://192.168.71.3> ☆ 🔍 📄 ☰

NetAgentA

Последнее событие
[17:46:33] ИБП выключен
[17:39:38] Адрес сервера не может быть разрешен
[17:39:34] ИБП выключен

Информация
Конфигурация
Конфигурация ИБП
Расписание Вкл/Выкл ИБП
Сеть
Wireless LAN
SNMP
+ Уведомление
Web/Telnet/FTP
BACnet
NetFeeler
Система
Логи
Управление

HTTP/HTTPS | TELNET/SSH | FTP/FTP-SSL | Информация SSL | Настройки RADIUS Сервера | Настройки LDAP Сервера | ?

Протокол управления
Включить функцию HTTP * ☐
HTTP порт * 80
Включить функцию HTTP PROXY * ☐
HTTP PROXY порт * 81
Включить функцию HTTPS * ☒
HTTPS порт * 443
Включить функцию HTTPS PROXY * ☒
HTTPS proxy порт * 444

Учетная запись HTTP/HTTPS

Имя пользователя	Пароль

Нет доступа ▾

Нет доступа ▾

Нет доступа ▾

Нет доступа ▾

Автоматическое отключение после простоя в течение минут (0: Отключить)

* : Система должна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.

Применить Сброс

При установлении связи по протоколу HTTPS, в случаях использования самостоятельно сгенерированного публичного ключа и сертификата, ВЕБ-браузер может выдавать ошибку. Пожалуйста игнорируйте её и продолжайте работу.

Настройки RADIUS Сервера

Карты NetAgentA поддерживают аутентификацию пользователей по протоколу RADIUS. Для использования функции необходимо установить следующие настройки.



Активировать RADIUS под логином ВЕБ / Телнет:

Разрешает или запрещает использование аутентификации по RADIUS.

Адрес сервера RADIUS:

Поле для ввода IP адреса сервера RADIUS.

Аутентификационный порт:

Номер порта, по которому работает протокол RADIUS (порт по умолчанию: 1812).

Ключ коллективного пользования:

Введите коллективный ключ, используемый между сервером RADIUS и его клиентами.

Задержка соединения:

Задаёт временной промежуток (таймаут) в секундах, в течение которого после получения отказа от сервера RADIUS, повторный запрос на аутентификацию (логин) будет невозможен.

Переподключение:

Задаёт число попыток соединения с сервером RADIUS.

Последнее событие

[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...

[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени

[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

HTTP/HTTPS

TELNET/SSH

FTP/FTP-SSL

Информация SSL

Настройки RADIUS Сервера

Настройки LDAP Сервера

?

Активировать RADIUS под логином WEB / Telnet

Нет

Адрес сервера RADIUS

Аутентификационный порт

1812

Ключ коллективного пользования

Задержка соединения

5

секунд(ы)

Переподключение

3

Применить

Сброс

Настройки LDAP Сервера

Легковесный протокол доступа к каталогам (Lightweight directory access protocol - LDAP) позволяет приложениям быстро запрашивать и получать информацию о пользователях.

Включить LDAP при входе в систему WEB/Telnet:

Выберите «Да» для разрешения аутентификации пользователей по протоколу LDAP при доступе через WEB интерфейса или по Telnet.

Адрес сервера LDAP:

Введите IP адрес LDAP сервера.

Порт сервера:

Номер порта, используемый протоколом LDAP (порт по умолчанию: 389).

Выдающееся имя:

Используется для поиска по каталогу (директории) пользователей.

Безопасность подключения:

Флаг, разрешающий использовать безопасное подключение к серверу.

Атрибут пользователя:

Введите пользовательский атрибут для логина.

Атрибут разрешения:

Используется для идентификации атрибута уровня доступа для каждого gidNumber.

Разрешение на чтение/запись:

Введите атрибут gidNumber для уровня Чтение/Запись.

Разрешение только на чтение:

Введите атрибут gidNumber для уровня Чтение.

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

HTTP/HTTPS

TELNET/SSH

FTP/FTP-SSL

Информация SSL

Настройки RADIUS Сервера

Настройки LDAP Сервера

Включить LDAP при входе в систему Web/Telnet

Нет

Адрес сервера LDAP

Подключение к системе безопасности

Порт сервера

389

Выдающееся имя

Атрибут пользователя

uid

Атрибут разрешения

Разрешение Чтение/Запись

Разрешение Только чтение

Применить

Сброс

• Конфигурация > BACnet

Карты NetAgentA поддерживают протокол BACnet/IP (Building Automation and Control/Internet Protocol).

BACnet

BACNet устройство

Используется для конфигурации идентификатора (ID) устройства и номера порта, который используется протоколом BACNet для коммуникации.

Оповещение

Введите IP адреса компьютеров, которые должны получать оповещения по протоколу BACnet при возникновении определённых событий в ИБП.

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

BACnet

БACNet устройство

БACNet ID устройства*

1016

(-1 - Не работает)

БACNet порт (0-65535)

47808

Оповещение

IP-адрес получателя	Принять	Порт (0-65535)	Степень важности	Описание
	НЕТ		Авария	
	НЕТ		Авария	
	НЕТ		Авария	
	НЕТ		Авария	

Применить

Сброс

Последнее событие

[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...

[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени

[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

* : Система должна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.

55

SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

• Конфигурация > NetFeeler

NetFeeler представляет собой внешний, опциональный датчик окружающей среды. Он может определять температуру, влажность и наличие воды. Датчики NetFeeler оборудованы встроенным радиоприёмником для работы с внешними датчиками, такими как: датчики дыма, охранные датчики (кроме NetFeeler 5).

NetFeeler

NetFeeler

Влажность / Температура / Критическое понижение / Критическое повышение:

Позволяет установить верхние и нижние пороговые значения температуры и влажности. В случае выхода температуры/влажности за рамки пороговых значений, NetFeeler вышет соответствующее предупреждение.

Метка безопасности

К датчику NetFeeler, по радиоканалу, можно подключить до 7 внешних охранных датчиков, датчиков задымления. В этом разделе можно присвоить индивидуальные имена или расположения каждому из этих 7 датчиков.

Влажность (%)	Критическое понижение	Критическое повышение
5		90
Температура (°C)	5.0	70.0

Метка безопасности	Датчик безопасности
Метка 1	Датчик безопасности 1
Метка 2	Датчик безопасности 2
Метка 3	Датчик безопасности 3
Метка 4	Датчик безопасности 4
Метка 5	Датчик безопасности 5
Метка 6	Датчик безопасности 6
Метка 7	Датчик безопасности 7

Калибровка

Позволяет ввести поправочные (калибровочные) значения для измеряемых температуры и влажности.

Температура (°C)	Влажность (%)
0.0	0

Метка безопасности	Датчик безопасности
Метка 1	Датчик безопасности 1
Метка 2	Датчик безопасности 2
Метка 3	Датчик безопасности 3
Метка 4	Датчик безопасности 4
Метка 5	Датчик безопасности 5
Метка 6	Датчик безопасности 6
Метка 7	Датчик безопасности 7

• Конфигурация > Система

Этот раздел позволяет установить дату, время, выбрать язык ВЕБ-интерфейса, выполнить дополнительные настройки карты.

Дата/Время

Данная вкладка позволяет сконфигурировать NetAgentA для синхронизации с внешними серверами сетевого времени для использования корректной даты и времени в карте, а также отредактировать список доступных серверов времени.

Системное время

Системное время (ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС):

Отображает текущее время в NetAgentA.

Время между автоматическими обновлениями:

Устанавливает интервал между последовательными синхронизациями с серверами сетевого времени.

Сервер времени:

Выберите сервер из выпадающего списка, добавьте отсутствующей в списке сервер вручную.

Временная зона (по отношению к GMT):

Выберите свою временную зону по отношению к GMT.

Переход на летнее время:

Запрещает или разрешает переход на летнее время.

Перезапуск

Автоматическая перезагрузка системы каждые (0: не проводить):

Позволяет принудительно перегружать карту NetAgentA каждые N часов или минут.

Ручная перезагрузка системы через 30 секунд:

Спустя 30 секунд после нажатия на кнопку «Применить», NetAgentA выполнит однократную перезагрузку.

The screenshot shows the NetAgentA web interface. The top navigation bar includes 'Дата/Время', 'Язык', 'Настройка SysLog', and 'Сохранить/Восстановить'. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Система' (System) selected. The main content area is divided into two sections: 'Системное время' (System Time) and 'Перезапуск' (Restart). The 'Системное время' section contains fields for 'Системное время (ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС)' (2024/08/13 15:31:55), 'Время между автоматическими обновлениями' (1 час), 'Сервер времени' (ntp0.ntp-servers.net), 'Временная зона (по отношению к GMT)' (GMT+3:00), and 'Переход на летнее время' (HET). The 'Перезапуск' section contains fields for 'Автоматическая перезагрузка системы каждые (0: не проводить)' (0) and 'Ручная перезагрузка системы через 30 секунд'. Both sections have 'Применить' (Apply) and 'Сброс' (Reset) buttons. A 'Последнее событие' (Last Event) log is visible in the top right corner.

Язык

Эта вкладка позволяет выбрать язык ВЕБ-интерфейса NetAgentA.

Язык интерфейса

Используется для выбора языка интерфейса. При первом входе в систему, карта NetAgentA определит язык установленной на ПК ОС и переключит интерфейс карты на этот язык.

На данной странице пользователи могут выбрать иной, предпочтительный язык ВЕБ-интерфейса, отличный от языка ОС.


ВНИМАНИЕ! Разрешите cookies для использования данной функции.

Настройка Email

Выберите предпочтительный язык при отсылке e-mail и СМС сообщений.

Карты NetAgentA поддерживают следующие языки:

- | | |
|-------------|-----------|
| ● English | ● 繁體中文 |
| ● Deutsch | ● 簡體中文 |
| ● Português | ● 한글 |
| ● Español | ● 日本語 |
| ● Français | ● Русский |
| ● Italiano | ● ไทย |
| ● Türkçe | ● Polska |

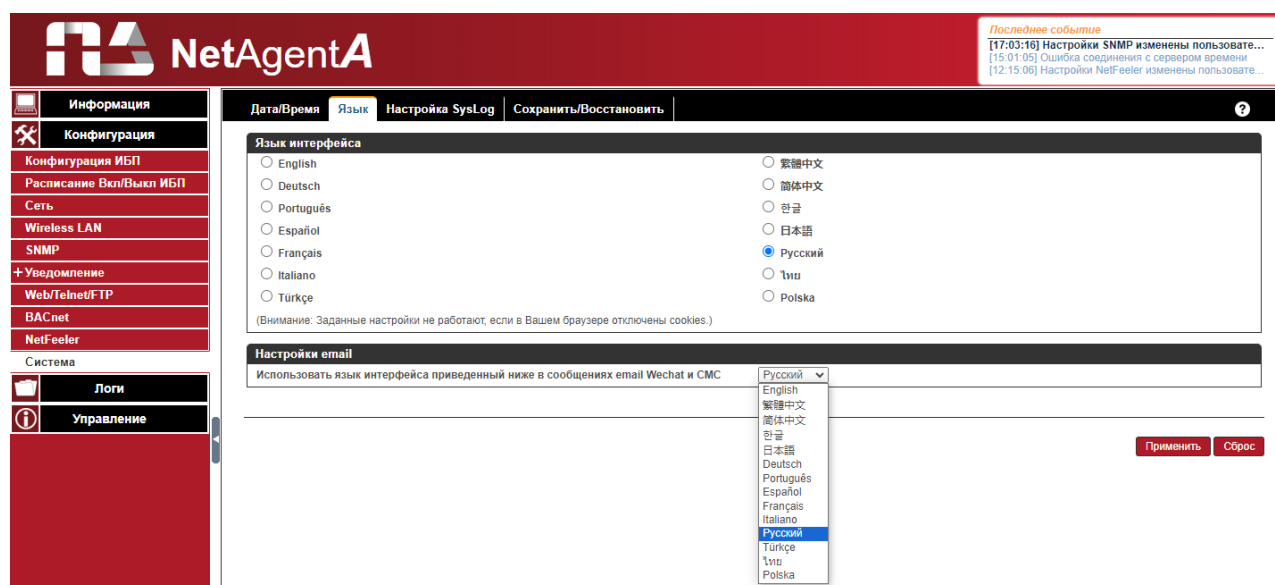

Настройка Syslog

Позволяет включить и использовать протокол SysLog для отправки сообщений SysLog серверу для записи событий, фиксируемых картой NetAgentA. Выберете протокол, подсчет октеков (при необходимости), адрес сервера SysLog, а также порт SysLog.

Последнее событие

[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...

[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени

[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Дата/Время

Язык

Настройка SysLog

Сохранить/Восстановить

Включить сервер SysLog

NET

SysLog протокол

UDP

Подсчет октетов TCP

☒

Адрес сервера SysLog

Порт SysLog

514

Применить

Сброс

Сохранить/Восстановить

Сохранить текущую конфигурацию:

Нажмите на кнопку «Сохранить» для загрузки и сохранения текущей конфигурации на ПК. Текстовый файл с конфигурацией имеет следующий формат имени: YYYY_MMDD_####.cfg. Для выполнения команды необходим административный уровень доступа.

Восстановить предыдущую конфигурацию:

Используйте эту функцию для восстановления предварительно сохранённой конфигурации из файла конфигурации *.cfg. Нажмите кнопку «Выбрать файл», выберите требуемый файл конфигурации и нажмите кнопку «Восстановить».

Восстановить заводские настройки:

Эта функция вернёт все настройки карты к значениям по умолчанию (заводским).

Последнее событие

[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...

[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени

[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация

Конфигурация

Конфигурация ИБП

Расписание Вкл/Выкл ИБП

Сеть

Wireless LAN

SNMP

+ Уведомление

Web/Telnet/FTP

BACnet

NetFeeler

Система

Логи

Управление

Дата/Время

Язык

Настройка SysLog

Сохранить/Восстановить

Сохранить текущую конфигурацию

Зашифровано

Восстановить предыдущую конфигурацию

Выберите файл

Файл не выбран

Восстановить заводские настройки

Сохранить

Восстановить

Сброс

- Логи > Лог событий

Лог событий

Список событий

Показывает записи о всех событиях на выбранную дату с указанием точного времени события и детальным описанием. Выбирая дни в календаре можно просматривать события, произошедшие в интересующую дату.


Учёт событий

Показывает статистику по разным видам событий в выбранную дату.

- Логи > Лог данных

Диаграмма

В лог-файле (журнале) данных записываются: Входное напряжение, Выходное напряжение, Частота, Уровень нагрузки, Ёмкость АКБ, Температура и пр. параметры. На этой вкладке данные отображаются в графической форме. Сверху диаграммы с данными есть ползунки, с помощью которых можно выбрать масштаб представления и отобразить более подробную информацию за интересующий промежуток времени.

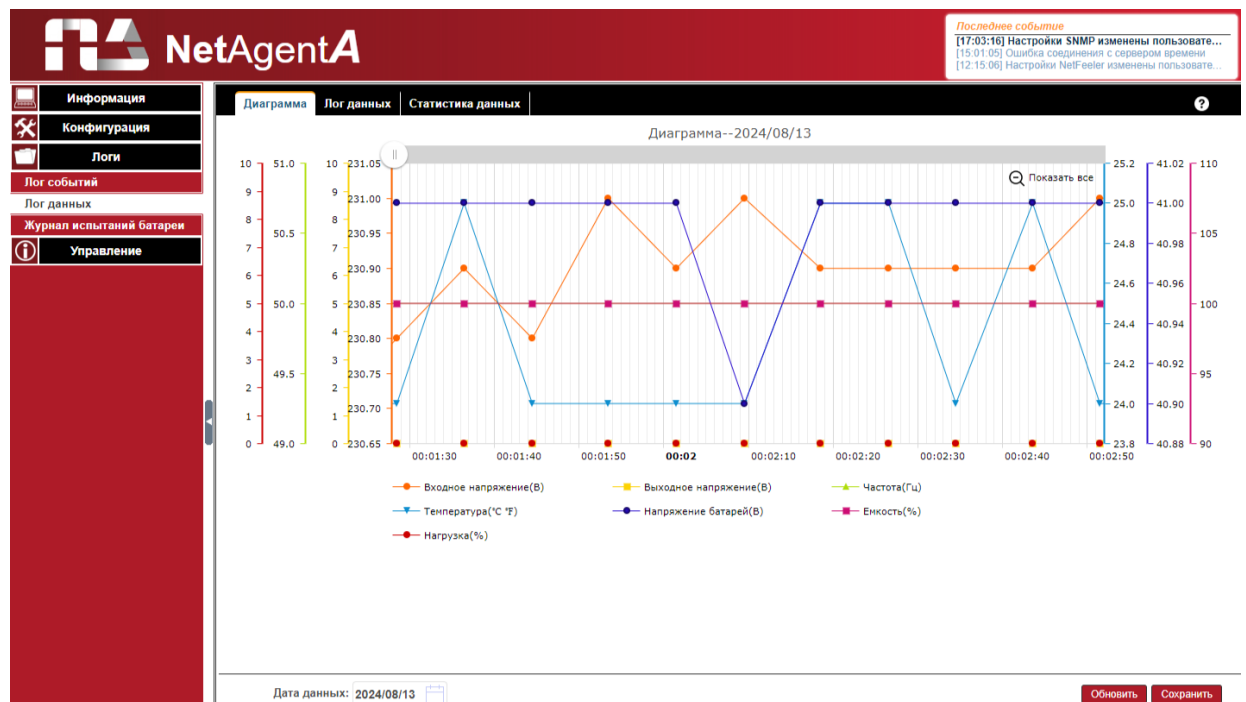

Лог данных

Данная вкладка служит для представления накопленных в лог-файле (журнале) данных в табличной форме. При условии подключения датчика NetFeeler состояние контролируемых им параметров будет также отображаться в журнале.

NetAgent4

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация

Конфигурация

Логи

Лог событий

Лог данных

Журнал испытаний батарей

Управление

Диаграмма

Лог данных

Статистика данных

No	Дата/Время	Входное напряжение(В)	Выходное напряжение(В)	Частота (Гц)	Нагрузка(%)	Емкость(%)	Напряжение батарей(В)	Напр. ячейки(В)	Температура(°C /°F)
1	2024-08-13 15:39:45	238.6	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
2	2024-08-13 15:39:37	238.4	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
3	2024-08-13 15:39:29	238.6	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
4	2024-08-13 15:39:20	238.9	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
5	2024-08-13 15:39:12	239.0	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
6	2024-08-13 15:39:04	238.5	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
7	2024-08-13 15:38:55	238.8	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
8	2024-08-13 15:38:47	238.7	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
9	2024-08-13 15:38:39	238.6	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
10	2024-08-13 15:38:30	238.6	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	24.0/75.2
11	2024-08-13 15:38:22	238.5	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	24.0/75.2
12	2024-08-13 15:38:14	238.5	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
13	2024-08-13 15:38:05	238.4	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	24.0/75.2
14	2024-08-13 15:37:57	238.6	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
15	2024-08-13 15:37:49	238.6	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	24.0/75.2
16	2024-08-13 15:37:40	239.0	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
17	2024-08-13 15:37:32	238.9	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
18	2024-08-13 15:37:24	239.3	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
19	2024-08-13 15:36:59	238.7	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
20	2024-08-13 15:36:51	238.8	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
21	2024-08-13 15:36:42	238.8	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
22	2024-08-13 15:36:34	238.6	0.0	49.8	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
23	2024-08-13 15:36:26	238.5	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
24	2024-08-13 15:36:17	238.5	0.0	49.8	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
25	2024-08-13 15:36:09	238.8	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
26	2024-08-13 15:36:01	239.0	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
27	2024-08-13 15:35:52	238.8	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
28	2024-08-13 15:35:44	238.5	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
29	2024-08-13 15:35:36	238.9	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	25.0/77.0
30	2024-08-13 15:35:27	238.9	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
31	2024-08-13 15:35:19	238.8	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
32	2024-08-13 15:35:11	238.4	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
33	2024-08-13 15:35:02	238.4	0.0	50.0	0	100	40.9	2.27	24.0/75.2
34	2024-08-13 15:34:54	238.7	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	25.0/77.0
35	2024-08-13 15:34:46	238.6	0.0	50.0	0	100	41.0	2.28	24.0/75.2

Дата данных: 2024/08/13

1 2 ... 135

Перейти к: 1

Обновить

Сохранить

Статистика данных

Данная вкладка служит для отображения статистики параметров ИБП за указанную дату. В статистику включаются: общее число записей за указанную дату (кол-во данных), максимальное, минимальное, среднее напряжение, расхождение напряжения и стандартное отклонение напряжения, максимальная, минимальная, средняя частота, расхождение частоты и стандартное отклонение частоты, а также другие параметры, включая напряжение и емкость батарей, а также данные по нагрузке.

NetAgent4

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользовате...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользовате...

Информация

Конфигурация

Логи

Лог событий

Лог данных

Журнал испытаний батарей

Управление

Диаграмма

Лог данных


Статистика данных

No	Название	Кол-во данных	Макс. значение	Мин. значение	Сред. значение	Расхождение	Стандарт отклонение
1	Входное напряжение(В)	6858	240.0	228.8	235.5	13.2	3.6
2	Выходное напряжение(В)	6858	15.56.32	15.56.32	2024-08-13	2024-08-13	2024-08-13
3	Частота(Гц)	6858	50.1	49.8	50.0	0.0	0.1
4	Температура(°C /°F)	6858	26.0/78.8	21.0/69.8	23.7/74.7	0.5/1.6	0.7/1.3
5	Напряжение батарей(В)	6858	15.56.32	15.56.24	2024-08-13	2024-08-13	2024-08-13
6	Напр. ячейки(В)	6858	2.28	2.27	2.28	0.00	0.00
7	Нагрузка(%)	6858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Емкость(%)	6858	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0

- **Логи > Журнал испытаний батареи**

Журнал тестов батарей

Позволяет отображать в графической форме результаты самотестирования батарей ИБП. Различные варианты тестирования батарей доступны через меню Информация > Удалённое управление.

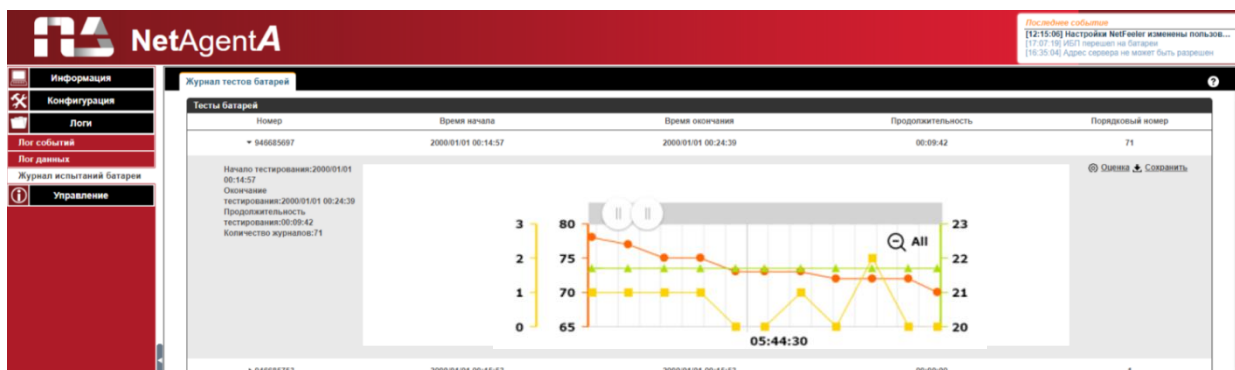

- **Управление > Netility Web**

Отображает все карты NetAgent4, подключенные к локальной сети, с серийными номерами, MAC-адресами, версиями прошивок и аппаратного обеспечения, IP-адресами. Выделите интересующее устройство и нажмите мышью два раза для открытия ВЕБ-страницы данного устройства.

Если доступ к карте осуществляется по публичному IP адресу (WAN IP), то в данном окне всё равно будут отображены все карты NetAgent4 находящиеся в одном LAN сегменте с картой, доступной по WAN IP. (HTTP port 81 должен быть разрешен на карте с WAN IP и доступ осуществляться по <http://xxx.xxx.xx:81>, где xxx.xxx.xx это WAN IP или доменное имя).

Устройство	MAC адрес	Оборудование	Прошивка	IP адрес
3927439630	00:03:EA:17:F9:0E	HDA806	3.10.DA806.Sipower.2	192.168.70.7

- **Управление > Управление файлами**

В данном окне можно управлять файлами журналов, которые создаются картой NetAgentA. Файлы можно выгружать, удалять. После удаления .db файла, все содержащиеся в нём записи будут удалены и не доступны к просмотру в меню Логи.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация
Конфигурация
Логи
Управление
Netlity Web
Управление файлами
Отладочный порт
Справка
Информация

Управление файлами

datalog_20240511.dat
datalog_20240512.dat
datalog_20240513.dat
datalog_20240514.dat
datalog_20240515.dat
datalog_20240516.dat
datalog_20240517.dat
datalog_20240518.dat
datalog_20240519.dat
datalog_20240520.dat
datalog_20240521.dat
datalog_20240522.dat
datalog_20240523.dat
datalog_20240524.dat
datalog_20240525.dat
datalog_20240526.dat
datalog_20240527.dat
datalog_20240528.dat
datalog_20240529.dat
datalog_20240530.dat
datalog_20240531.dat
datalog_20240605.dat
datalog_20240606.dat
datalog_20240607.dat
datalog_20240802.dat
datalog_20240803.dat
datalog_20240804.dat
datalog_20240805.dat
datalog_20240806.dat
datalog_20240807.dat
datalog_20240808.dat
datalog_20240809.dat
datalog_20240810.dat
datalog_20240811.dat
datalog_20240812.dat
datalog_20240813.dat
eventlog
smslog

Текущее положение: /mnt/log/datalog/datalog_20240813.dat

Тип	Имя	Размер	Время изменения	Время доступа
	datalog_20240813.dat	1252808	2024/08/13 16:01:24	2024/08/13 00:00:06

total 1 files, 0 directories.

- **Управление > Отладочный порт**

Используется для контроля коммуникации между картой и ИБП.

Отладочная информация

Можно выбрать отображение в формате ASCII или шестнадцатичном.

Отправленная информация

В этом окне отображаются команды, отсылаемые картой в режиме реального времени.

Полученная информация

В этом окне отображаются ответы NetAgentA, получаемые от ИБП.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация
Конфигурация
Логи
Управление
Netlity Web
Управление файлами
Отладочный порт
Справка
Информация

Отладочная информация Информация о порте

☒ ASCII ☐ Шестнадцатичный

Отправить содержание

Отправленная информация

2024/08/13 16:02:32 BTvr
2024/08/13 16:02:32 Q1vr
2024/08/13 16:02:32 BPvr
2024/08/13 16:02:32 Flvr
2024/08/13 16:02:32 lvr
2024/08/13 16:02:32 BTvr
2024/08/13 16:02:32 Q1vr
2024/08/13 16:02:32 BPvr
2024/08/13 16:02:32 Flvr
2024/08/13 16:02:32 lvr
2024/08/13 16:02:32 BTvr

Полученная информация

2024/08/13 16:02:32 #0060 000.0vr
2024/08/13 16:02:32 (238.3 120.0 000.0 000 50.0 2.28 25.0 00000010vr
2024/08/13 16:02:32 #1000vr
2024/08/13 16:02:32 #220.0 004 36.00 50.0vr
2024/08/13 16:02:32 #Sipower SIPB1KA10 V070B010D0vr
2024/08/13 16:02:32 #0060 000.0vr
2024/08/13 16:02:32 (238.2 120.0 000.0 000 50.1 2.28 25.0 00000010vr
2024/08/13 16:02:32 #1000vr
2024/08/13 16:02:32 #220.0 004 36.00 50.0vr
2024/08/13 16:02:32 #Sipower SIPB1KA10 V070B010D0vr
2024/08/13 16:02:32 #0060 000.0vr

Отправить
Очистить
Очистить

Информация о порте

Используется для конфигурации коммуникационных параметров между картой NetAgentA и ИБП: Режим отладки, порт, скорость (бод), биты данных, чётность, стоповые биты.

NetAgentA

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

Информация
Конфигурация
Логи
Управление
Netlity Web
Управление файлами
Отладочный порт
Справка
Информация

Отладочная информация Информация о порте

Режим отладки: Авто
Порт: UPS
Скорость (бод): 2400
Биты данных: 8
Чётность: Нет
Стоп биты: 1 бит

Применить

- **Управление > Справка**

Предоставляет справочную информацию о конфигурации карты или используемых функциях.

NetAgentA help

Информация

- Статус ИБП
- Состояние системы
- Удаленное управление
- Состояние модема
- Состояние NetSwitch
- NetFeeler

Конфигурация

Логи

Управление

Статус ИБП | Аварийные сообщения

* Наведите курсор мышки на значок для появления подсказки.
Нажмите на значок, появиться таблица для отображения конкретной информации.

Однофазный вход и выход

	Электросеть в норме
	Нагрузка ИБП: 20% ~ 80%
	Перегрузка ИБП: >= 80%
	Нагрузка ИБП: <= 20%

Трёхфазный вход и выход

	Электросеть в норме
	Нагрузка ИБП: 20% ~ 80%
	[слева]: 1 вых [справа]: 3 вых

- **Управление > Информация**

Общая информация

Показывает аппаратную платформу, прошивку и серийный номер карты.

NetAgentA

Информация

- Конфигурация
- Логи
- Управление
- Netility Web
- Управление файлами
- Отладочный порт
- Справка
- Информация

Общая информация | обновления Firmware

Версия Firmware: 3.10 DA806 Sipower 2
Версия Hardware: HDA806
Серийный номер: 3927439630

Последнее событие
[17:03:16] Настройки SNMP изменены пользователем...
[15:01:05] Ошибка соединения с сервером времени
[12:15:06] Настройки NetFeeler изменены пользователем...

ООО «Парус электро»
Tel: +7(495)518-92-92
E-mail: sales@parus-electro.ru
http://www.parus-electro.ru

парус электро R6

Обновление прошивки

Обновление по FTP

По умолчанию в карте установлен FTP сервер <ftp.icv99.com> с именем пользователя и паролем. При нажатии на кнопку «Обновить сейчас», NetAgentA подключится к заданному FTP серверу для обновления прошивки.

Доступна конфигурация для автоматической проверки и обновления через заданные промежутки времени.

Чтобы обновить NetAgentA через FTP сервер, скачайте с сайта необходимую Вам версию прошивки и обновите прошивку через ПО FTP-клиент.

ООО «Парус электро»
Tel: +7(495)518-92-92
E-mail: sales@parus-electro.ru
<http://www.parus-electro.ru>

Обновление через ВЕБ

Вместо использования служебного ПО Netility, можно обновить прошивку с использованием ВЕБ-интерфейса карты.

Нажмите кнопку «Выберите файл», выберите новую прошивку для используемого типа карты и запустите обновление кнопкой «Обновить сейчас».


ООО «Парус электро»
Tel: +7(495)518-92-92
E-mail: sales@parus-electro.ru
<http://www.parus-electro.ru>

Часть 5. ClientMate – ПО для завершения работы Windows.

Утилита ClientMate предназначена для управления электропитанием с NetAgent. При получении сигнала о прерывании электропитания от NetAgent, утилита сохраняет открытые файлы и выполняет корректное завершение работы системы. После завершения установки NetAgent Вы можете установить ClientMate на любую Windows-систему, подключенную к локальной сети. Когда ClientMate получает от NetAgent сигналы о нарушении электропитания, полном разряде аккумуляторов или планируемом отключении, утилита сохраняет файлы и выполняет завершение работы системы. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной далее инструкцией по использованию утилиты.

Раздел 1. Установка ClientMate

- ❶ Утилита доступна для скачивания на сайте компании Парус электро в разделе: Документация и ПО.
- ❷ После завершения установки в меню «Пуск» появится новая папка 'ClientMate'. Нажмите кнопку «Пуск», найдите в списке папку «NetAgent» и запустите ПО ClientMate, нажав на «ClientMate For Windows».

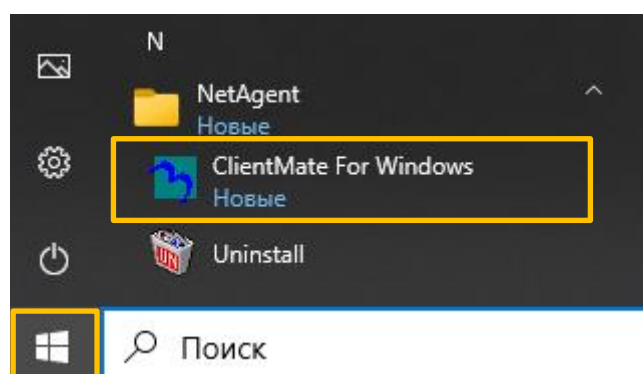


Раздел 2. Работа с ClientMate

Пожалуйста, ознакомьтесь с основным меню ClientMate, приведенным ниже. При нажатии на иконку из левого столбца, открывается дополнительное диалоговое окно. В правой части основного окна программы приведена информация о текущем состоянии ИБП.



2.1 Настройки

При получении от NetAgent сигнала об исчезновении напряжения электросети или низком заряде аккумуляторов, ClientMate выполняет действия по завершению работы в соответствии установленными в этом меню настройками. Более подробно параметры конфигурации описаны ниже.

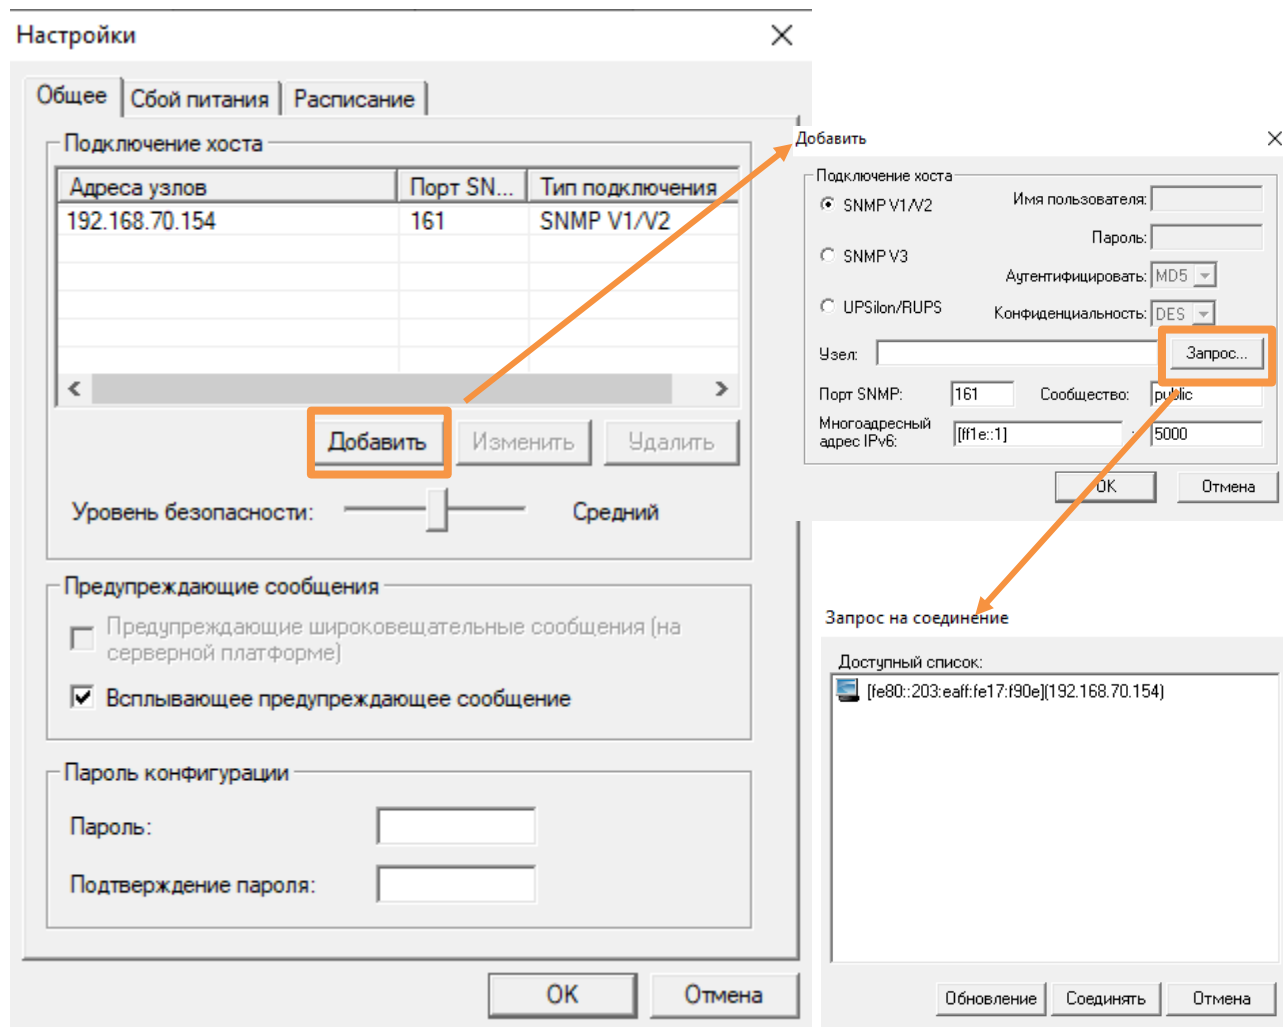

Окно «Общее»

i. Подключение хоста

Предназначено для настройки типа подключения ClientMate к NetAgent; NetAgent 9 или UPSilon / RUPS 2000.

SNMP V1 /V2: Применяется по умолчанию для соединения с NetAgent или NetAgent 9.

SNMP V3: Предназначено для использования только с NetAgent 9 или NetAgent A.

Протокол SNMP V3 может быть использован для подключения к ClientMate. При выборе этого типа подключения необходимо ввести имя пользователя и пароль для обеспечения безопасности.

UPSilon / RUPS: Для соединения с сервером UPSilon или RUPS путем ввода IP-адреса компьютера.

ii. Узел

Нажмите кнопку «Запрос» для автоматического поиска узлов сети в локальной сети. Если узел сети расположен в другом сегменте локальной сети, пожалуйста, введите IP-адрес в поле вручную. В окне «Запрос на соединение» могут отображаться следующие найденные узлы сети:

(N): Узел сети NetAgent

(S): Узел сети UPSilon2000 или RUPS2000

iii. Порт SNMP и Сообщество (только для NetAgent)

Общее для сети имя и SNMP-порт должны соответствовать заданному в настройках NetAgent. SNMP-порт по умолчанию 161.


iv. Предупреждающие сообщения (Широковещательная рассылка сообщений, только для серверных операционных систем)

Для конфигурации рассылки предупреждающих сообщений при нарушении электропитания (только для серверных операционных систем WinNT, Win2000 и XP).

v. Пароль конфигурации

Предназначено для задания пароля на внесение изменений в установки ClientMate. В случае утери пароля, необходимо переустановить ClientMate.

Окно «Сбой питания» (действия при нарушении электропитания)

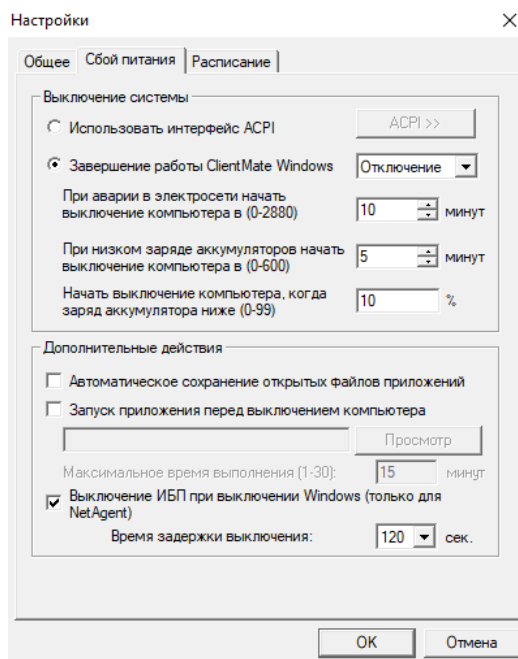

i. Использовать интерфейс ACPI

Для завершения работы сервер используя ACPI

ii. Завершение работы ClientMate Windows

Позволяет выбрать действие при нарушении электропитания - завершение работы (Выключение) или перевод в спящий режим Windows (Гибернация) или ничего не делать.

iii. При аварии в электросети начать выключение компьютера в xxxx минут

Для установки временной задержки между нарушением электропитания и началом завершения работы системы.

iv. При низком заряде аккумуляторов начать выключение компьютера в xxx минут

Для установки временной задержки между полным разрядом аккумуляторов и началом завершения работы системы.

i. Начать выключение компьютера, когда заряд аккумулятора ниже xx %

Для завершения работы, когда заряд аккумуляторов понизиться до xx%.

ii. Автоматическое сохранение открытых файлов приложений

Проверить необходимость и сохранить файлы открытых приложений.


iii. Запуск приложения перед выключением компьютера

Выполнить выбранное приложение перед завершением работы системы.

iv. Выключение ИБП при выключении Windows, только для NetAgent

Для выключения ИБП после завершения работы системы.

Окно «Расписание»

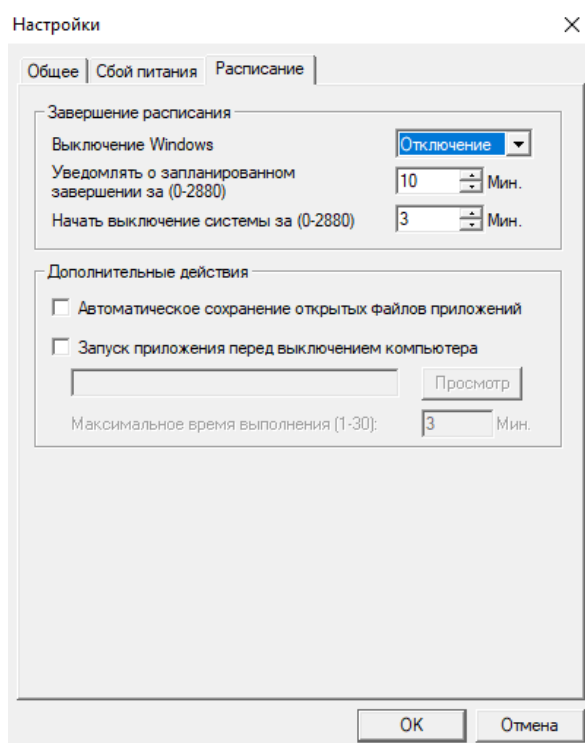

i. **Выключение Windows**

Для завершения работы или перевода в спящий режим (гибернация) Windows или отсутствия действия по Вашему выбору.

ii. **Уведомлять о запланированном завершении за xxxx минут**

Время до запланированного отключения для выполнения информирования.

iii. **Автоматическое сохранение открытых файлов приложений**


Сохранить файлы приложений до завершения работы системы.

iv. **Запуск приложения перед выключением компьютера**

Выполнить приложение до завершения работы системы.


2.2 Закрывать файлы

Пользователь может просмотреть все файлы, закрытые во время выполнения предыдущего завершения работы. Если активирована функция «автоматическое сохранение открытых файлов приложений» в окне настроек можно просматривать детализацию по закрытым приложениям и файлам.

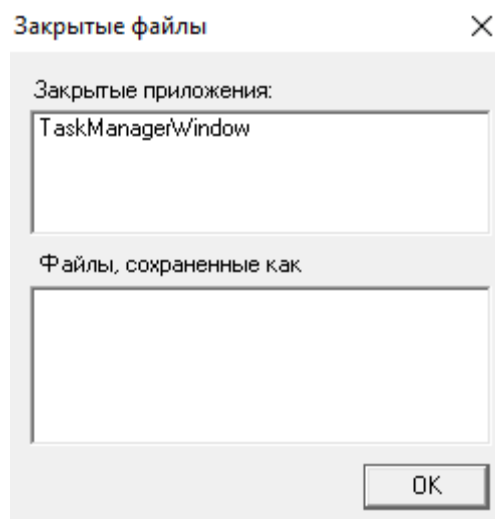


2.3 О программе

При нажатии эту кнопку можно просмотреть информацию о версии программы ClientMate, как показано на рисунке ниже.

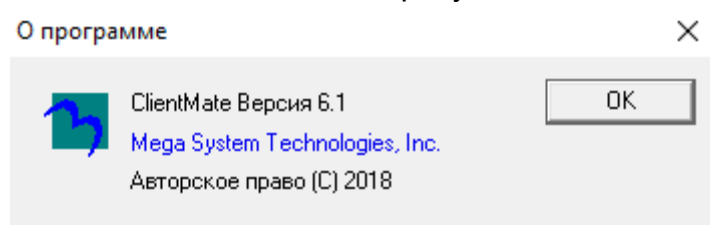


2.4 Логи событий



Нажмите эту кнопку для просмотра журнала истории подключений и событий ИБП как показано на рисунке ниже.

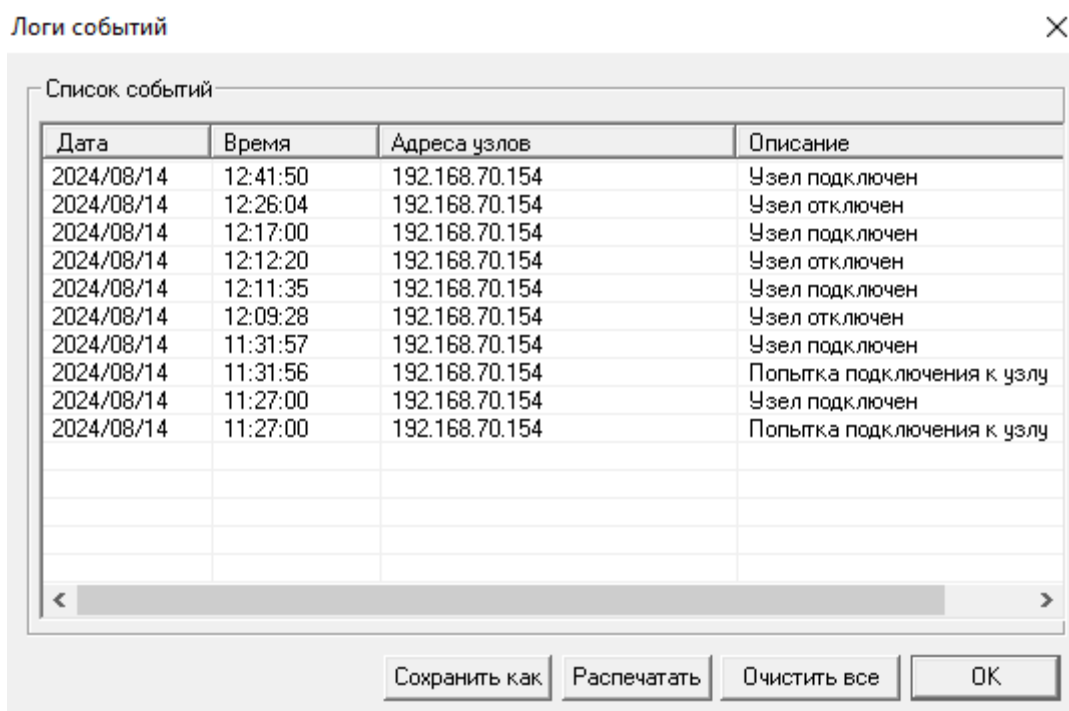



2.5 Состояние соединения и IP-адрес

Символ	Описание
	Соединение ПК с ИБП по IP 192.168.0.162
	Нет соединения ПК с ИБП.

2.6 Состояние электросети


Символ	Описание
	Состояние питания ИБП от электросети - нормальное.
	Нарушено питание ИБП от электросети.

2.7 Состояние аккумуляторов

Символ	Описание
	Аккумуляторы ИБП находятся в нормальном состоянии.
	Аккумуляторы ИБП находятся в разряженном состоянии.

2.8 Текущий лог событий

В основном окне ClientMate отображаются все последние состояния соединения по локальной сети и событий ИБП как показано на рисунке ниже:

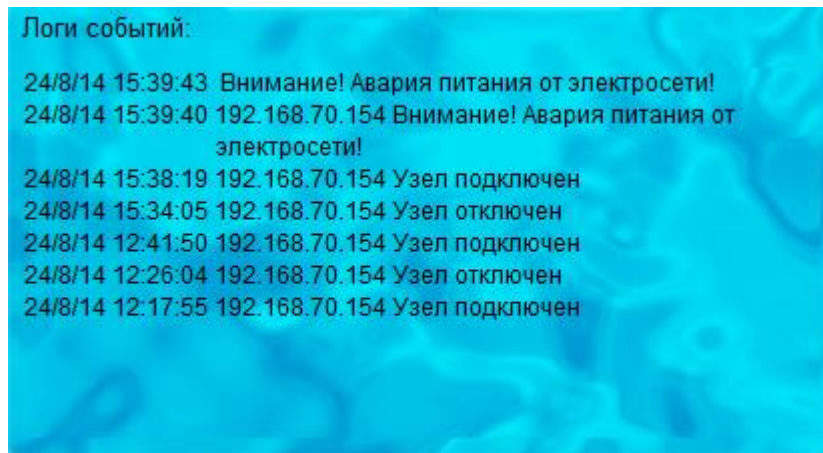

Часть 6. SNMPView – Система управления ИБП для Windows

Раздел1. Введение

SNMPView - программное обеспечение для удаленного мониторинга и контроля нескольких ИБП, подключенных к локальной сети. При возникновении события, SNMPView может отправлять администратору по электронной почте заранее настроенное информационное сообщение. Также программное обеспечение может информировать пользователя о текущем состоянии и конфигурации ИБП, выполнять самотестирование, отправлять файл с историей событий, включать/выключать ИБП и выполнять многие другие действия.

Основные характеристики SNMPView:


- ❶ Простой и удобный для пользователя оконный интерфейс.
- ❷ Автоматический поиск и идентификация любых ИБП с установленным NetAgent, подключенным к локальной сети.
- ❸ Возможность одновременного мониторинга до 1000 ИБП.
- ❹ Удаленный контроль, мониторинг и управление ИБП подключенных к локальной сети (включение/выключение, самотестирование и т.п.)
- ❺ Возможность одновременной поддержки обоих интерфейсов RS-232 (1 или 3 фазных) и ИБП с интерфейсом «сухие» контакты.
- ❻ Состояние ИБП отображается в виде графической или аналоговой диаграммы.
- ❼ Совместимость с ПО SNMP Agent и SNMP картами.
- ❽ Позволяет отправлять информационные сообщения по электронной почте.
- ❾ Позволяет отправлять информационные CMC сообщения.

Раздел2. Системные требования

- ❶ LAN/WAN локальная сеть с поддержкой TCP/IP
- ❷ ИБП с интерфейсом RS-232 или «сухие» контакты
- ❸ Внешний SNMP Agent или внутренняя SNMP-карта
- ❹ Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Me, 2003, 2008, Vista, 7, 10, 11.

Раздел3. Установка ПО SNMPView

- ❶ Утилита доступна для скачивания на сайте компании Парус электро в разделе: Документация и ПО.
- ❷ После завершения установки появится новое приложение в группе NetAgent.
- ❸ Для запуска SNMPView выберите «Пуск» → “NetAgent” → “SNMPView для Windows”.

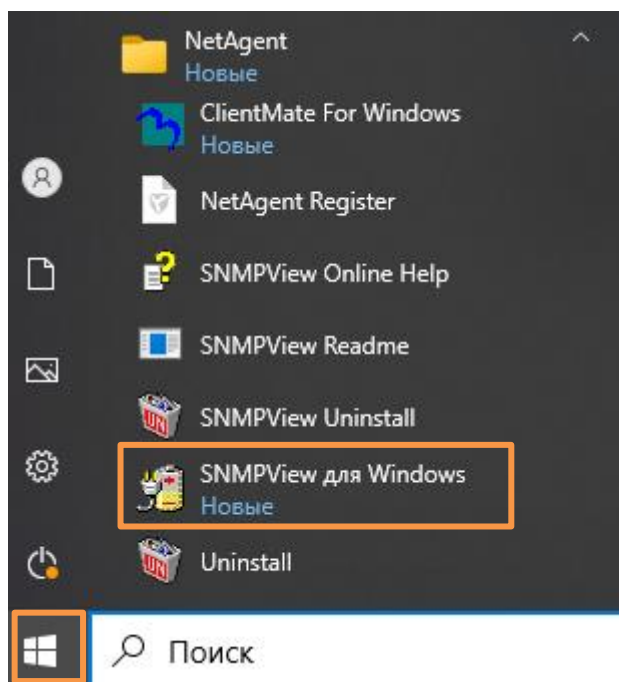



Раздел4. Использование SNMPView

При первом запуске SNMPView, программа предложит ввести имя пользователя и пароль. Для первого запуска SNMPView введите значения по умолчанию, как указано ниже.

Имя пользователя: Admin

Пароль: <оставьте поле пустым> (просто нажмите <Enter> или <Ok>)


После этого программа SNMPView будет запущена и откроется основное окно программы. На левой панели отображается список доступных местоположений (NetAgent, NetProbe), а на правой панели отображается списком ИБП, имя узла, время начала использования, администратор и местоположение ИБП, найденных в каждом из мест.

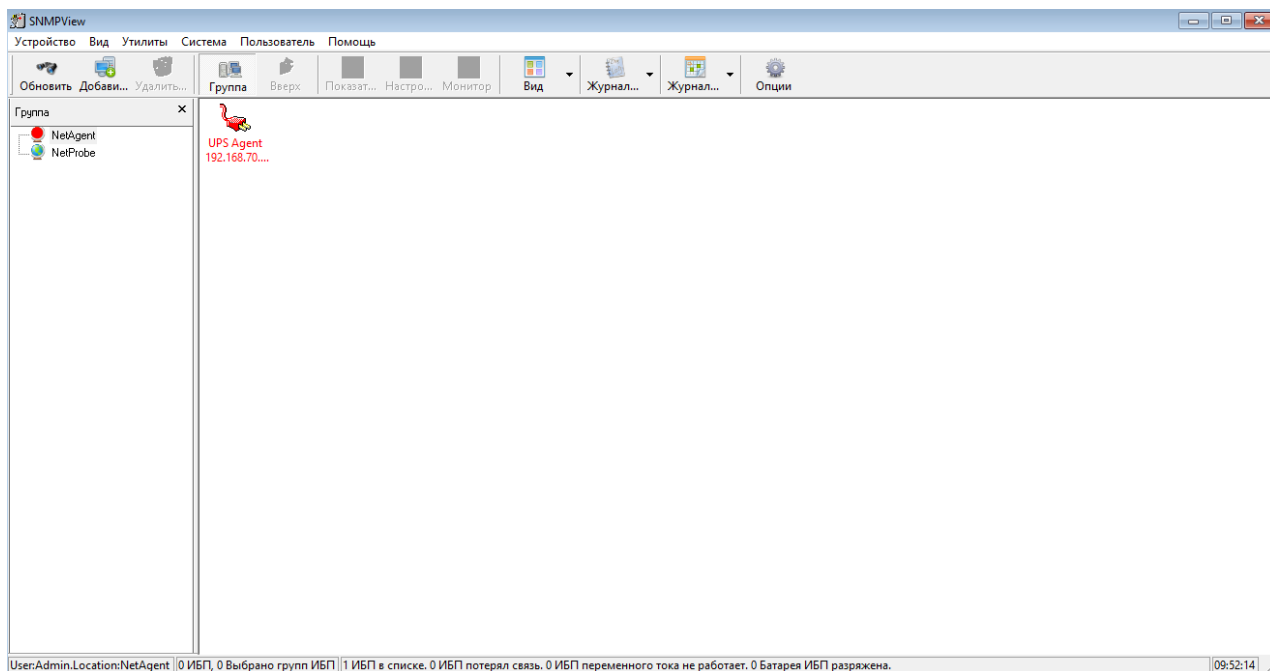


ИБП подключен и функционирует в штатном режиме



ИБП переведен в режим байпас



ИБП отключен



Электросеть отключена или ее параметры вышли из допустимых пределов, ИБП работает от батарей



Низкий заряд аккумуляторов ИБП

Раздел 5. Панель кнопок SNMPView

При использовании SNMPView конфигурация может быть выполнена при помощи функциональных кнопок или нажатием правой кнопки мышки для вызова меню.

Ниже приведено подробное описание каждой из функциональных кнопок:




Обновить	:	Поиск всех SNMP-узлов, которые поддерживают общедоступные группы и отображение их на экране
Добавить ИБП	:	Ручное добавление узла в список
Удалить	:	Ручное удаление узла из списка
Группа	:	Отображение окон основной группы
Вверх	:	Перемещение вверх
Показать	:	Отобразить текущие значения параметров ИБП
Настройки	:	Если узлом является ИБП, достаточно нажать эту кнопку для просмотра и изменений основной информации о ИБП
Монитор	:	Если узлом является ИБП, можно нажать эту кнопку для начала мониторинга ИБП
Вид	:	Отображение в виде: больших значков, малых значков или в виде детализированного списка
Журнал событий	:	Запись событий ИБП с указанием даты и времени
Журнал данных	:	Запись истории данных для всех ИБП в списке
Опции	:	Установка общих параметров SNMP, порта для trap-рассылок и SNMP-порта ИБП

Ниже приведены основные разделы меню и их подразделы.

Основное меню	Список подразделов
5.1 Устройство	• 5.1.1 Обновить • 5.1.2 Добавить группу • 5.1.3 Добавить ИБП • 5.1.4 Удалить ИБП • 5.1.5 Просмотр
	• 5.1.6 Экспорт конфигураций • 5.1.7 Импорт конфигураций
	• 5.1.8 Открыть архив журнала событий • 5.1.9 Открыть архив журнала данных • 5.1.10 Открыть архив журнала NetFeeler
	• 5.1.11 Выход
5.2 Вид	• 5.2.1 Большие значки • 5.2.2 Маленькие значки • 5.2.3 Подробно • 5.2.4 Фоновая карта
5.3 Утилиты	• 5.3.1 Настройки устройства • 5.3.2 Монитор устройства • 5.3.3 Показать панель • 5.3.4 Вверх • 5.3.5 Поиск
	• 5.3.6 SNMP управление • 5.3.7 Изменить адреса
5.4 Система	• 5.4.1 Журнал событий • 5.4.2 Журнал данных • 5.4.3 Опции SNMP • 5.4.4 Автозагрузка
5.5 Пользователь	• 5.5.1 Сменить пользователя • 5.5.2 Сменить пароль • 5.5.3 Управление учетными записями
5.6 Помощь	• 5.6.1 Содержание
	• 5.6.2 О программе

5.1 Обновить (Список устройств)

Запустите SNMPView и нажмите кнопку “Обновить”, после этого SNMPView выполнит поиск всех NetAgent в локальной сети и отобразит их список в основном окне.

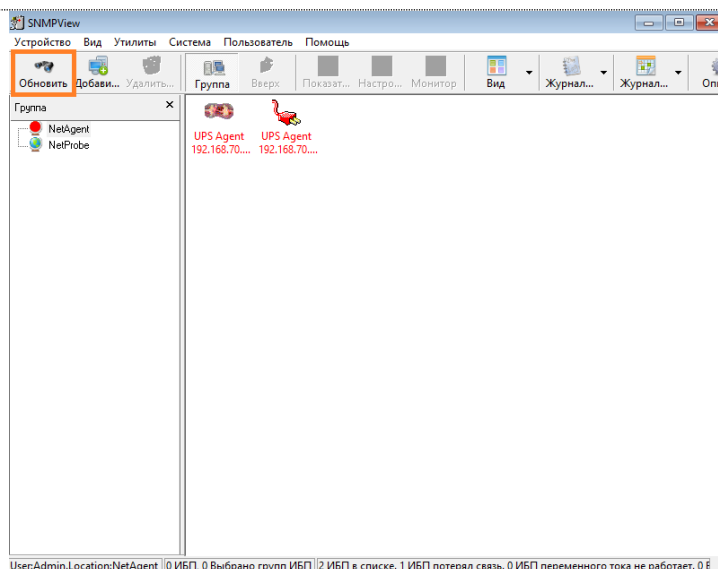


5.1.1 Устройство - Обновить

При выборе этого пункта меню SNMPView выполнит поиск всех NetAgent в локальной сети и отобразит их список в основном окне.


5.1.2 Устройство - Добавить группу

Предназначено для редактирования или отображения всех групп NetAgent в локальной сети.

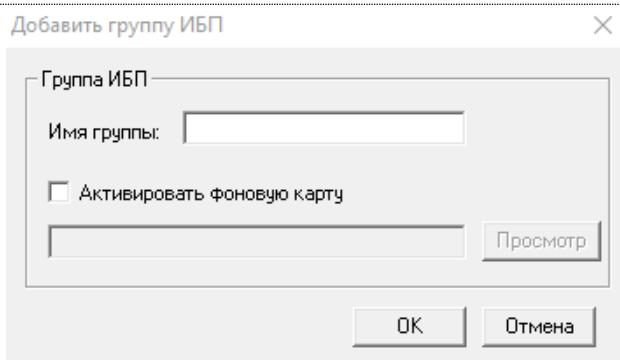

5.1.3 Устройство - Добавить ИБП


Нажмите «Добавить ИБП» для ввода IP-адреса ИБП вручную. Однажды добавленный ИБП будет отображаться в основном списке. Также это меню доступно на панели кнопок.

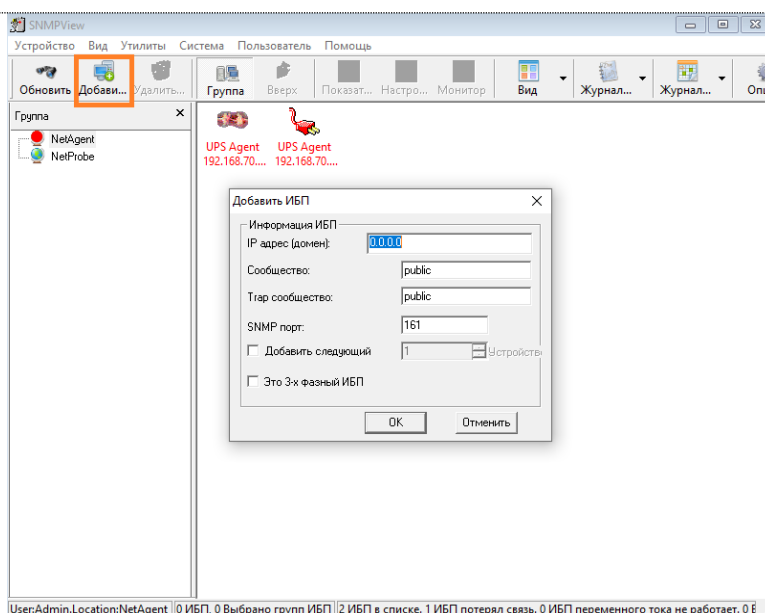

5.1.4 Устройство - Удалить ИБП

Выделите устройство, которое необходимо удалить из основного списка и кликнув по нему правой кнопкой мышки, выберите «Удалить» или нажмите на кнопку «Удалить ИБП» в основном окне.

Удержание кнопки «Shift» позволяет выбрать несколько NetAgent ИБП. Также эта функция доступна на панели кнопок.

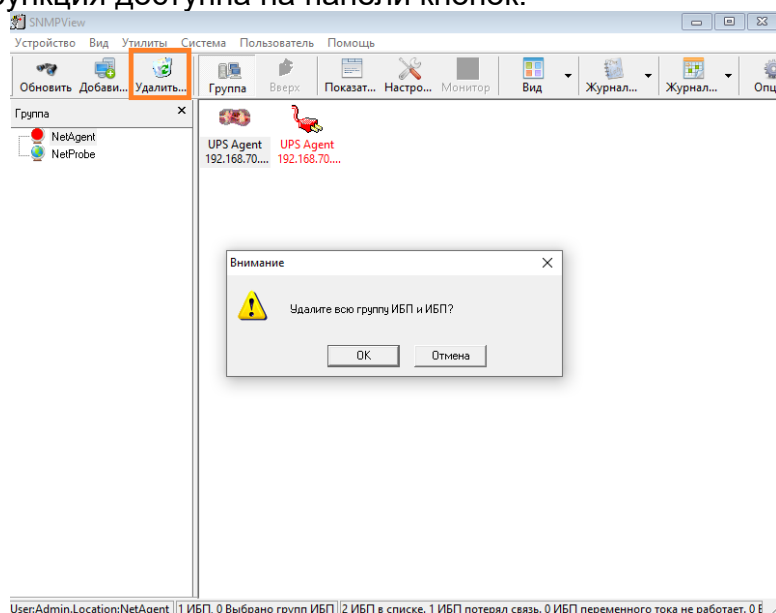


5.1.5 Устройство - Просмотр

Выберете необходимый ИБП в основном окне, кликнув по нему левой кнопкой мыши, войдите в «Устройство», нажмите «Просмотр» для загрузки ВЕБ интерфейса.


5.1.6 Устройство – Экспорт конфигураций

Предназначено для сохранения файла конфигурации NetAgent ИБП

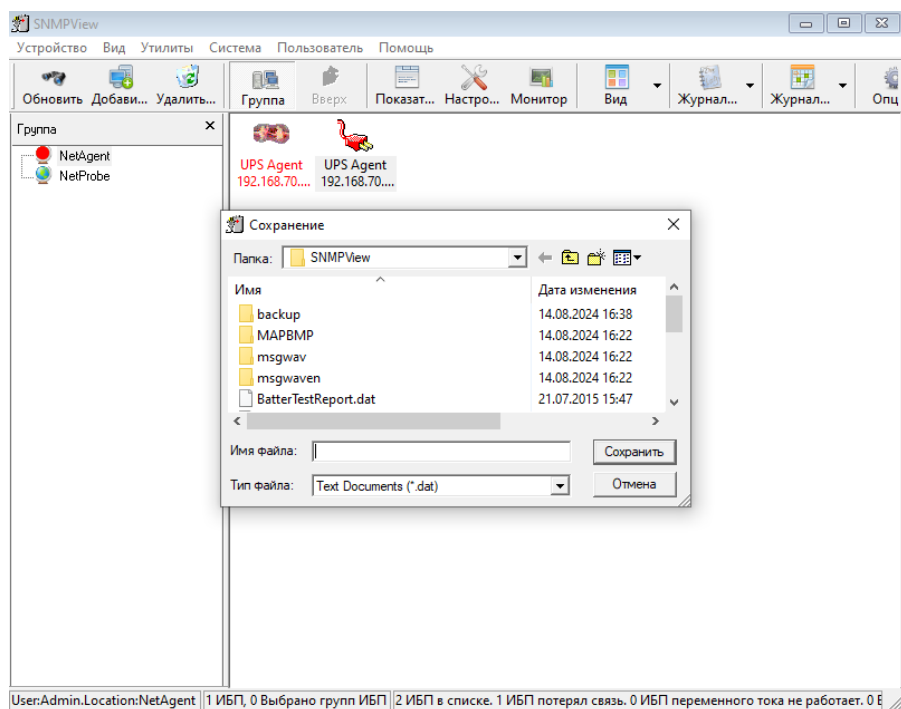


5.1.7 Устройство – Импорт конфигураций

Предназначено для импорта сохраненной ранее конфигурации NetAgent ИБП

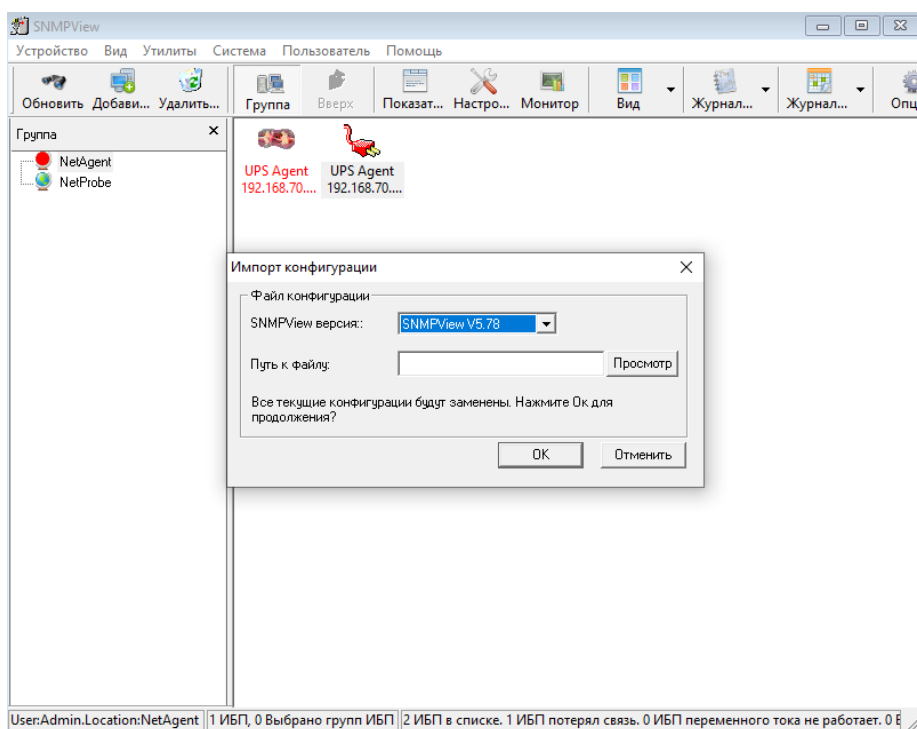


5.1.8 Устройство – Открыть архив журнала событий

При открытии “SnmpElog.dat”, SNMPView может отобразить архив журнала событий для всех NetAgent ИБП:

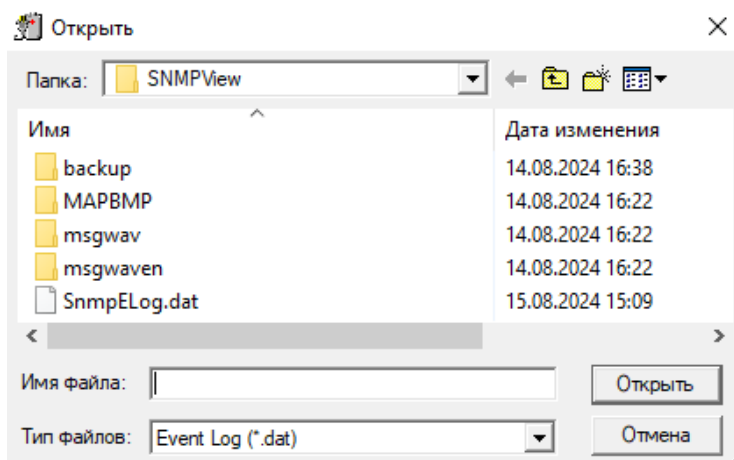


При открытии “SnmpELog.dat” журнал событий будет отображаться как приведено ниже:

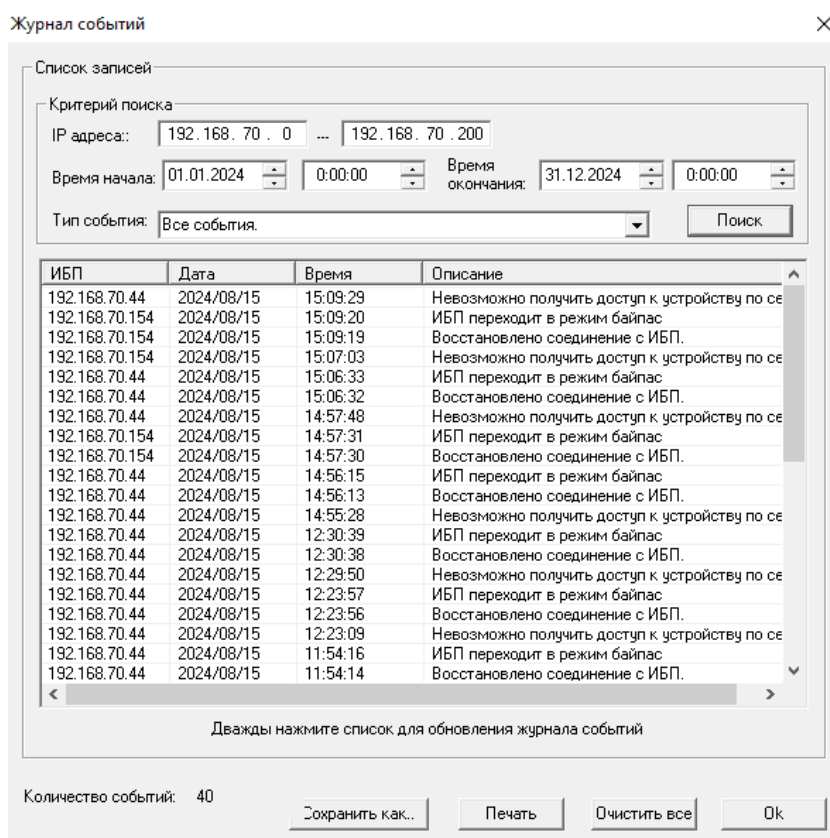


5.1.9 Устройство – Открыть архив журнала данных

При открытии “SnmpDlog.dat” SNMPView может отобразить архив журнала данных для всех NetAgent ИБП:

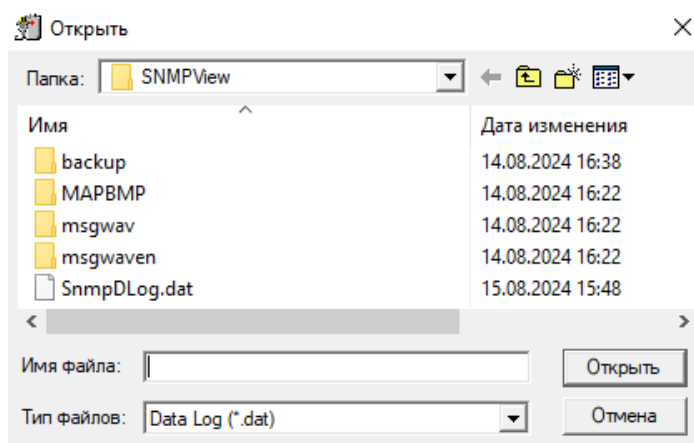

При открытии “SnmpDlog.dat” журнал данных будет отображаться как приведено ниже:

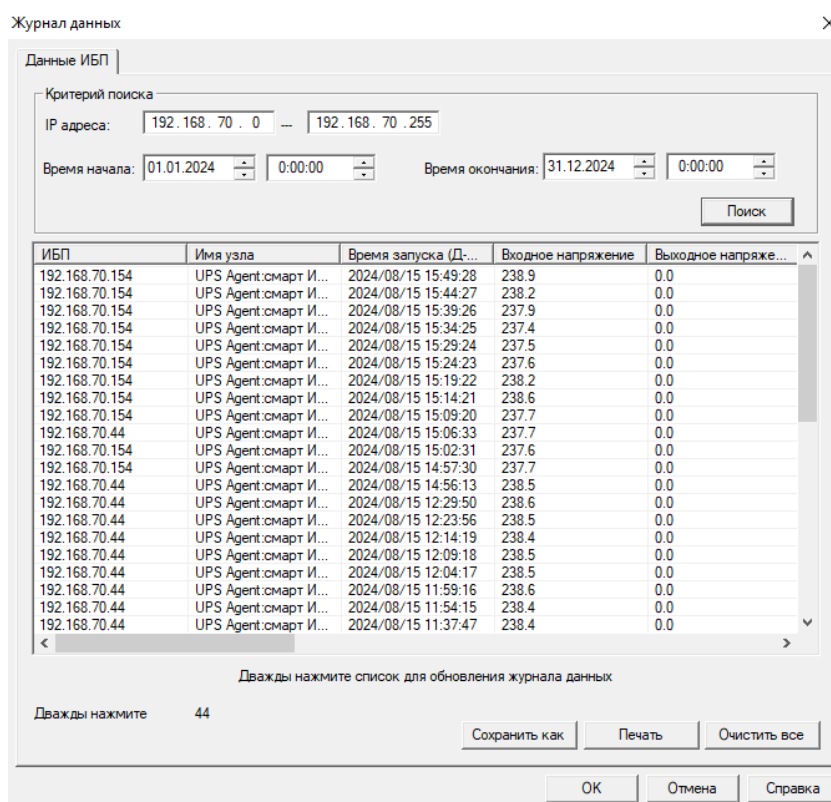

5.1.10 Устройство - Выход


Выход из программы SNMPView

5.2 Вид

Предназначено для выбора формата представления NetAgent ИБП.


5.2.1 Вид - Большие значки

Представление в виде больших значков с указанием IP-адресов и местоположения.

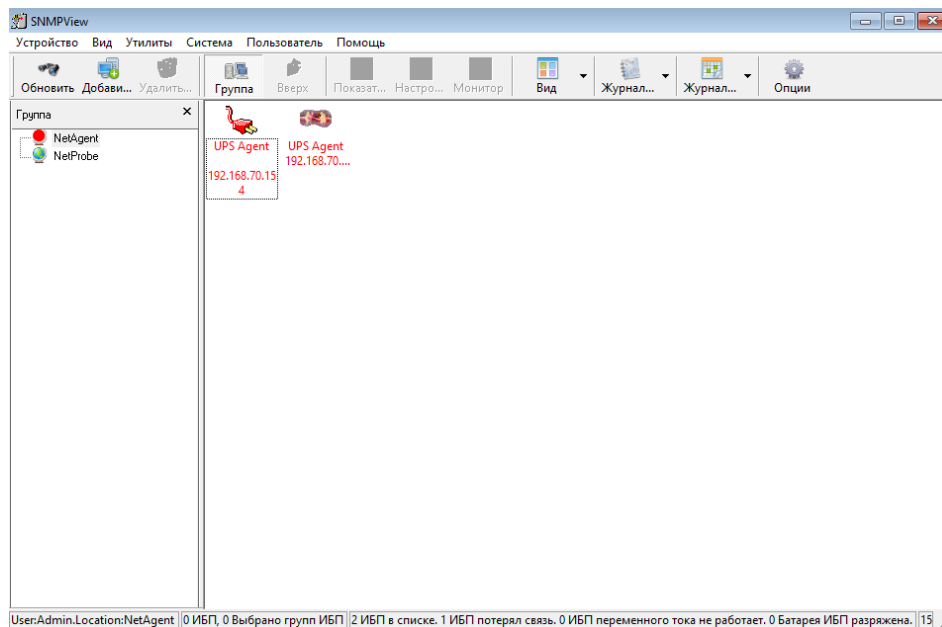


5.2.2 Вид - Малые значки

Представление в виде малых значков с указанием IP-адресов, названия, местоположения и т.п.

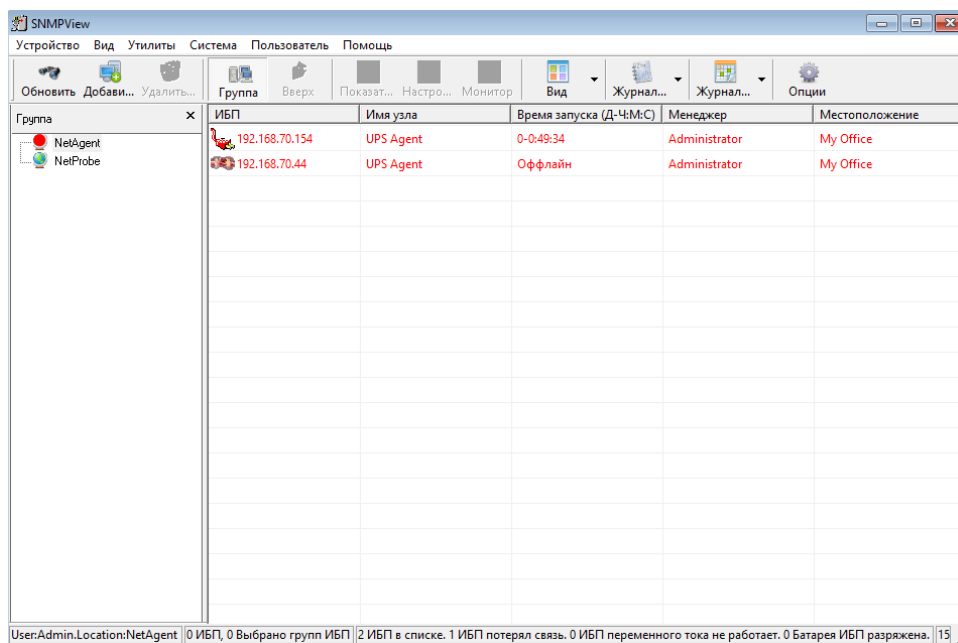

5.2.3 Вид - Подробно

Детализированная информация о NetAgent ИБП с отображением IP-адресов, названия, входного напряжения, выходного напряжения, частоты, заряда аккумуляторов, уровня нагрузки и т.п.

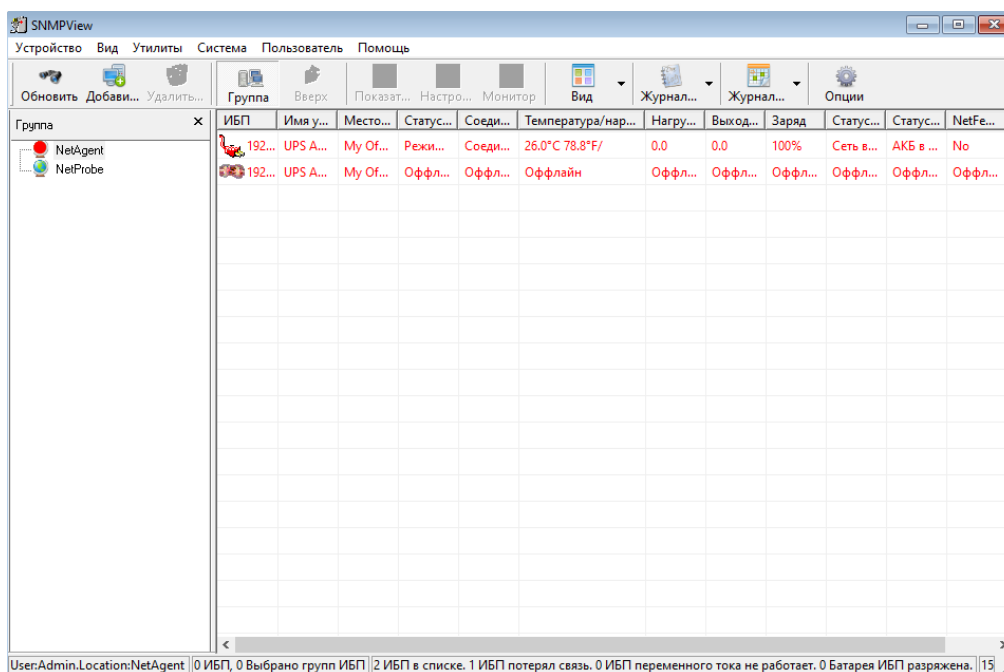


Группа	ИБП	Имя у...	Место...	Статус...	Соеди...	Температура/нар...	Нагру...	Выход...	Заряд	Статус...	Статус...	NetFe...
NetAgent	192...	UPS A...	Му Of...	Режи...	Соеди...	26.0°C 78.8°F	0.0	0.0	100%	Сеть в...	АКБ в ...	No
	192...	UPS A...	Му Of...	Оффл...	Оффл...	Оффлайн	Оффл...	Оффл...	Оффл...	Оффл...	Оффл...	Оффл...

User:Admin.Location:NetAgent | 0 ИБП, 0 Выбрано групп ИБП | 2 ИБП в списке. 1 ИБП потерял связь. 0 ИБП переменного тока не работает. 0 Батарея ИБП разряжена. | 15

5.2.4 Вид - Фоновая карта

При нажатии правой кнопкой мышки на основном окне можно выбрать пункт контекстного меню Change Map, который позволяет импортировать рисунок (JPG) и расположить на нем значки NetAgent ИБП в соответствии с реальным местоположением.

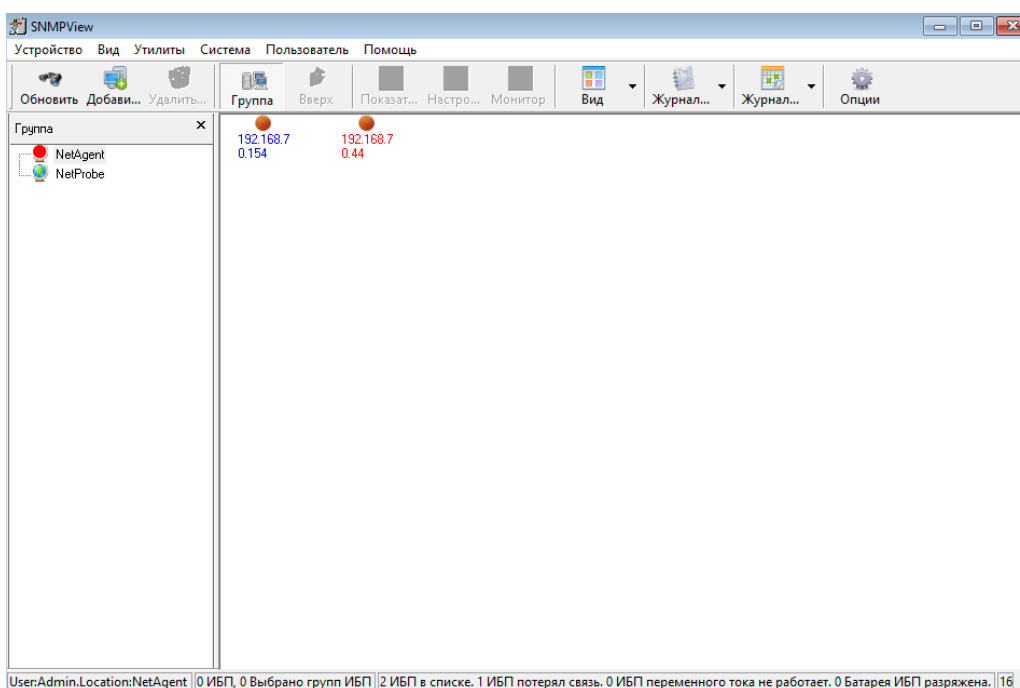

5.3 Утилиты

Выберите NetAgent ИБП и задайте его конфигурацию при помощи меню

5.3.1 Утилиты – Настройки устройства

Настройки устройства - Общие

Предназначено для настройки информации о ИБП, записи событий ИБП, включения отправки trap-сообщений и т.п.

Настройки(192.168.70.154)

Общие | E-Mail | Список Trap | Уведомления СМС | Нагрузка ИБП | Примечание

Название ИБП:

Расположение:

Менеджер:

Сообщество:

Трап сообщество:

SNMP порт:

Интервал опроса: Сек (по умолчанию 10)

☒ Записывать события ИБП: Мин (по умолчанию 10)

☒ Записывать события ИБП

☐ Включить аварийные сообщения

☐ Включить широковещательную рассылку сообщений (только для NT/2000/XP)

☐ Трехфазный ИБП

Выбор события

OK Отмена

Настройки устройства - E-mail

Отправка информационных сообщений о событиях по электронной почте

- ♦ Имя отправителя: Пожалуйста, введите имя отправителя.
- ♦ E-mail адрес отправителя: Пожалуйста, введите адрес электронной почты отправителя.
- ♦ Адрес SMTP сервера: Введите адрес SMTP-сервера, IP-адрес или имя домена.
- ♦ Порт SMTP: Введите номер порта для подключения
- ♦ Сервер требует аутентификации: Нажмите кнопку «Настройки», затем введите имя учетной записи и пароль.
- ♦ Адреса E-mail для уведомлений: Нажмите кнопку «Добавить» и введите новый адрес электронной почты получателя сообщений.

Настройки(192.168.70.154)

Общие | E-Mail | Список Тrap | Уведомления СМС | Нагрузка ИБП | Примечание

Информация об отправителе сообщений

☒ Включить E-Mail Отправить тестовое сообщение

Имя отправителя:

E-Mail адрес отправителя:

Адрес SMTP сервера:

Порт SMTP

☐ Сервер требует аутентифик Настройки

Адреса E-Mail для уведомлений

Добавить...
Изменить...
Удалить

OK Отмена

Настройки устройства - Список Тrap

Дважды нажмите на trap-сообщение из списка и задайте его конфигурацию

Настройки(192.168.70.154)

Общие | E-Mail | Список Тrap | Уведомления СМС | Нагрузка ИБП | Примечание

TRAP ин...	IP получателя	Сообщество	Важность	Включить
1	0.0.0.0	public	Информация	нет
2	0.0.0.0	public	Информация	нет
3	0.0.0.0	public	Информация	нет
4	0.0.0.0	public	Информация	нет
5	0.0.0.0	public	Информация	нет
6	0.0.0.0	public	Информация	нет
7	0.0.0.0	public	Информация	нет
8	0.0.0.0	public	Информация	нет

В списке до 8 получателей Тrap-сообщений. Нажмите дважды для

OK Отмена

Настройки Тrap

Получателей Тrap

TRAP индекс:

IP получателя:

Сообщество:

Важность:

Включить:

OK Отмена

Настройки устройства - Уведомления СМС

Отправка информационных СМС сообщений о событиях

Настройки(192.168.70.154)

Общие | E-Mail | Список Тар | Уведомления СМС | Нагрузка ИБП | Примечание

☒ Включить уведомления СМС

Номер телефона 1:

Номер телефона 2:

Номер телефона 3:

Номер телефона 4:

Номер телефона 5:

Номер телефона 6:

Номер телефона 7:

Номер телефона 8:

Настройки устройства - Нагрузка ИБП

Для конфигурации всех прочих устройств и их нагрузки, которые подключены к NetAgent ИБП. Дважды нажмите на устройство из списка и задайте его конфигурацию.

Настройки(192.168.70.154)

Общие | E-Mail | Список Тар | Уведомления СМС | Нагрузка ИБП | Примечание

Index	Название ИБП	Номинал ...	Включить уст...
1		0	нет
2		0	нет
3		0	нет
4		0	нет

В списке до 4 устройств. Нажмите дважды для изменения.

Нагрузка ИБП

устройств

Индекс:

Имя ИБП:

Номинал Ватт:

Включить устройство:

Настройки устройства - Примечание:


Для записи примечаний.

5.3.2 Утилиты – Монитор устройства

Выделите NetAgent ИБП и задайте его конфигурацию. Также этот пункт можно выбрать из контекстного меню при нажатии правой кнопки мышки.

Монитор устройства - Измерение

Отображает информацию о NetAgent ИБП как входное напряжение, выходное напряжение, температуру, заряд аккумуляторов и т.п. в графической форме.

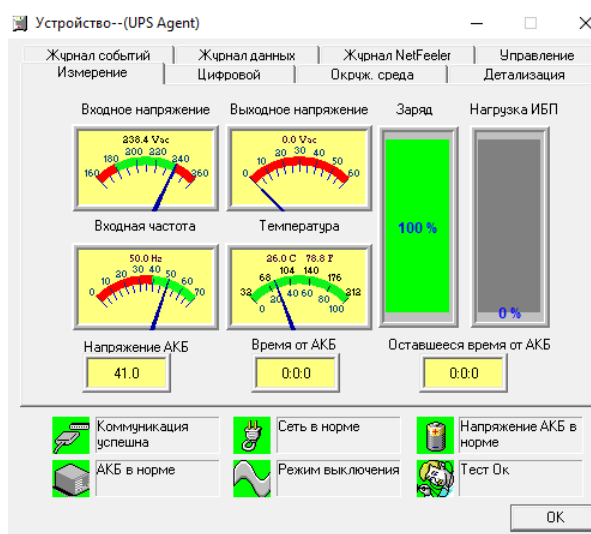


Монитор устройства - Цифровой

Отображает информацию о NetAgent ИБП как входное напряжение, выходное напряжение, температуру, заряд аккумуляторов и т.п. в цифровой форме.



Монитор устройства - Окружающая среда

Отображает показания внешних датчиков, подключенных к NetAgent.

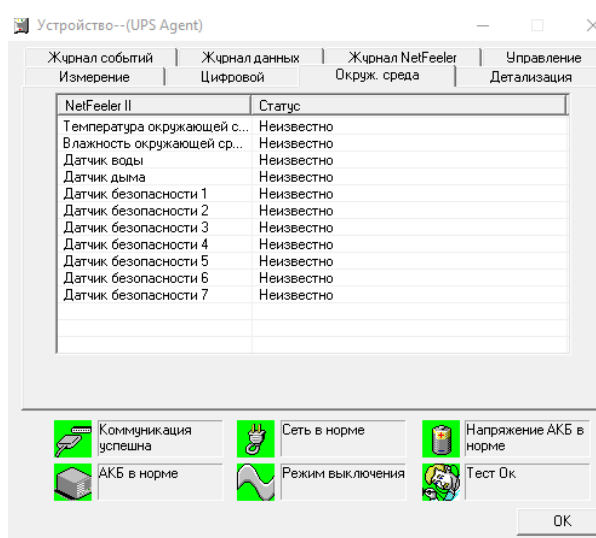

Отображает информацию о NetAgent ИБП как IP-адрес, местоположение, имя пользователя, производителя и прочую подробную информацию.



Отображает произошедшие события с их описанием, а также дату и время.




Отображает записанные
данные, а также дату и время.



Монитор устройства - Журнал NetFeeler


Отображает записанные данные с внешнего датчика окружающей среды, а также дату и время

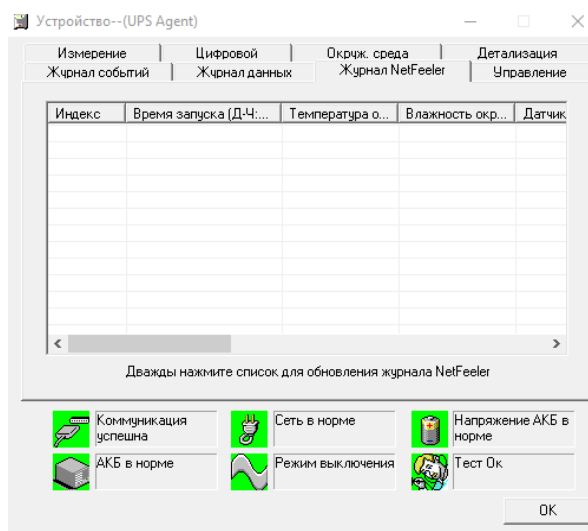

Монитор устройства – Управление

Управление ИБП:

- Выключение ИБП: Незамедлительно выключить ИБП.
- Перезагрузка ИБП: Незамедлительно перезагрузить ИБП.
- Световая сигнализация: Включение световой сигнализации (ИБП должен поддерживать эту функцию).
- Перезагрузка нагрузки: Отключить и заново подключить нагрузку ИБП.
- Имитация аварии электросети: Выполнить имитацию аварии электроснабжения.
- Спящий режим ИБП: Перевести ИБП в спящий режим.
- Пробуждение ИБП: Незамедлительно вывести ИБП из спящего режима.
- Экономия заряда батареи: Отключение нагрузки ИБП для экономии заряда АКБ (ИБП должен поддерживать эту функцию).

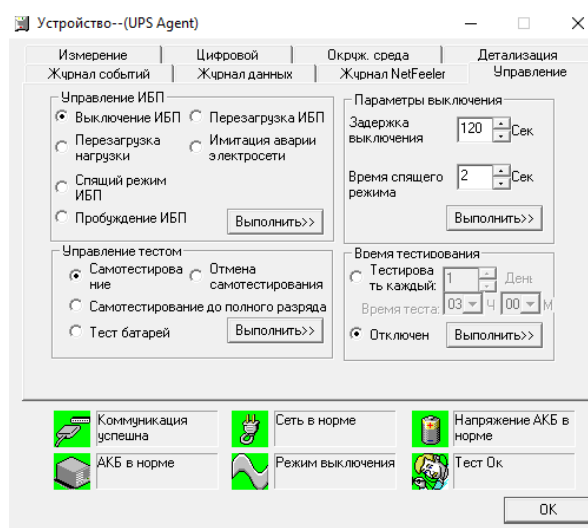

Выберите функцию, которую Вы хотите выполнить и нажмите кнопку “Выполнить”.

Внимание: для выполнения перечисленных функций они должны поддерживаться ИБП.

Управление тестом:

- Самотестирование: Выполнить самотестирование ИБП
- Отмена самотестирования: Прекратить самотестирование
- Самотестирование до полного разряда: Тест до полного разряда батарей
- Тест батарей: Тест батарей

Параметры выключения:

- Задержка выключения (секунды): Установите время задержки до отключения ИБП. Максимальное время задержки – 600 с.
- Время спящего режима (минуты): Установка времени, на которое ИБП переводится в спящий режим. Максимальное время – 9999 мин.

Время тестирования (Периодичность тестирования):

- Тестировать каждый X день: Выбрать периодичность тестирования по дням
- Время теста: Время запуска тестирования чч:мм
- Отключен: Для отключения функции

Выберите функцию, которую Вы хотите выполнить и нажмите кнопку “Выполнить”.

Внимание: для выполнения перечисленных функций они должны поддерживаться ИБП.

5.3.3 Утилиты - SNMP управление ИБП

Предназначено для конфигурации параметров SNMP для NetAgent ИБП.

Управление ИБП

Информация об устройстве

Имя устройства: UPS Agent

IP адрес: 192.168.70.154

Модель: Smart UPS

MIB управление

MIB переменные

- UPS
 - [UPSIdent]
 - [UPSBattery]
 - [UPSInput]
 - [UPSOutput]
 - [UPSThreePhase]

Выбранные MIB переменные

Добавить

Удалить

Описание переменной MIB

iso.org.dod.internet.private.enterprises.ppc.products.hardware.ups.upsIdent - 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1

Управление OK

5.4 Система

Для просмотра журнала событий, журнала данных и конфигурации

5.4.1 Система - Журнал событий

Отображает журнал истории событий с их описанием и указанием даты и времени для всех NetAgent ИБП

Журнал событий

Список записей

Критерий поиска

IP адреса: 192.168.70.154 ... 192.168.70.154

Время начала: 01.01.2024 0:00:00

Время окончания: 31.12.2024 0:00:00

Тип события: Все события

Поиск

ИБП	Дата	Время	Описание
192.168.70.154	2024/08/16	09:50:58	Коммуникация успешна
192.168.70.154	2024/08/16	09:50:58	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/16	09:50:56	NetAgent не может подключиться к ИБП.
192.168.70.154	2024/08/16	09:50:52	Восстановлено соединение с ИБП.
192.168.70.154	2024/08/15	15:09:20	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/15	15:09:19	Восстановлено соединение с ИБП.
192.168.70.154	2024/08/15	15:07:03	Невозможно получить доступ к устройству по се
192.168.70.154	2024/08/15	14:57:31	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/15	14:57:30	Восстановлено соединение с ИБП.
192.168.70.154	2024/08/15	10:51:38	Невозможно получить доступ к устройству по се
192.168.70.154	2024/08/15	10:47:48	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/15	10:21:26	Невозможно получить доступ к устройству по се
192.168.70.154	2024/08/15	10:18:30	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/15	10:18:29	Восстановлено соединение с ИБП.
192.168.70.154	2024/08/15	10:06:23	Невозможно получить доступ к устройству по се
192.168.70.154	2024/08/15	09:59:26	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/15	09:59:26	Восстановлено соединение с ИБП.
192.168.70.154	2024/08/15	09:58:56	Невозможно получить доступ к устройству по се
192.168.70.154	2024/08/15	09:41:10	ИБП переходит в режим байпас
192.168.70.154	2024/08/14	17:18:12	ИБП переходит в режим байпас

Дважды нажмите список для обновления журнала событий

Количество событий: 24

Сохранить как...

Печать

Очистить все

OK

5.4.2 Система - Журнал данных

Отображает входное напряжение, выходное напряжение, частоту, уровень нагрузки и т.п. для всех NetAgent ИБП

Журнал данных

Данные ИБП | Журнал NetFeeler

Критерий поиска

IP адреса: 192.168.70.154 ... 192.168.70.154

Время начала: 01.01.2000 0:00:00

Время окончания: 31.12.2020 0:00:00

Поиск

ИБП	Имя узла	Время запуска (Д-Ч-М-С)	Входное напряжение	Выходное напряж
-----	----------	-------------------------	--------------------	-----------------

Дважды нажмите список для обновления журнала данных

Дважды нажмите 0

Сохранить как

Печать

Очистить все

OK

Отмена

5.4.3 Система - Опции SNMP

Предназначено для установки параметров NetAgent ИБП. Данное окно включает вкладки: «Опции SNMP», «Звук системы», «Настройки СМС», «Общие».

Опции

Опции SNMP | Звук системы | Настройки СМС | Общие

Сообщество: public

SNMP Порт ИБП: 161

SNMP Тrap порт: 162

Состояние локальной сети: Очень хорошо

Интервал опроса по умолчанию: 10 Сек

Время без отклика для установления соединения (3-20 интервалов опроса): 5 Интервал опроса

OK Отмена

5.5 Пользователь

Для управления и контроля NetAgent ИБП может быть создано до 8 учетных записей.

5.5.1 Пользователь – Сменить пользователя

Нажмите для смены пользователя, введите логин и пароль, нажмите «ОК» для входа.

Скриншот диалогового окна «Сменить пользователя» с заголовком и кнопкой закрытия. В центре находится группа «Учетная запись» с полями «Имя» и «Пароль». В нижней части окна расположены кнопки «ОК» и «Отмена».

5.5.2 Сменить пароль

Для изменения пароля к существующей учетной записи.

Скриншот диалогового окна «Сменить пароль» с заголовком и кнопкой закрытия. В центре находится группа «Информация об учетной записи» с полями «Старый пароль:», «Новый пароль:» и «Подтвердите новый пароль:». В нижней части окна расположены кнопки «ОК» и «Отмена».

5.5.3 Управление учетными записями

Предназначено только для Администратора, для добавления, редактирования или удаления информации о пользователе.

Скриншот окна «Управление учетными записями» с заголовком. В центре находится таблица «Список учетных записей» с двумя столбцами: «Учетная запись» и «Роль». В таблице присутствует одна запись: «Admin» с ролью «Менеджер». В нижней части окна расположены кнопки «Удалить», «Сменить пароль», «Добавить пользователя...» и «ОК».


Учетная запись	Роль
Admin	Менеджер

5.6 Помощь

Отображает текущую версию SNMPView и прочую информацию


5.6.1 Содержание

Справочная информация по использованию SNMPView.

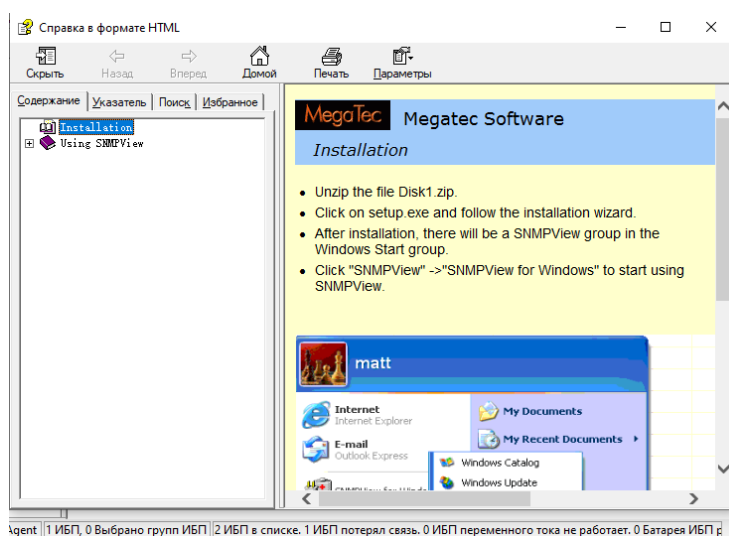

5.6.2 О программе


Отображает текущую версию SNMPView, информацию об авторских правах и контакт по сервисной поддержке продукта.

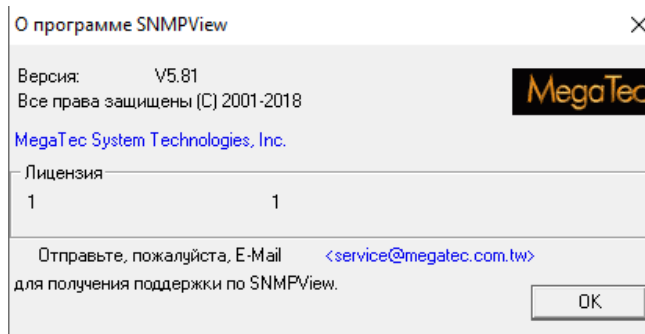

Часть 7. Приложение

На обратной стороне карты SNMP наклеен стикер с паролем администратора, который может использоваться для сброса пользовательских настроек согласно инструкции ниже. Данная операция полезна, если Вы потеряли имя пользователя и/или пароль Netility и NetAgent.

1. Подключите компьютер к локальной сети, в которой находится карта SNMP.
2. Откройте ВЕБ-браузер и введите адрес `http://xxx.xxx.xxx.xxx/password.cgi`, где xxx.xxx.xxx.xxx IP-адрес карты.

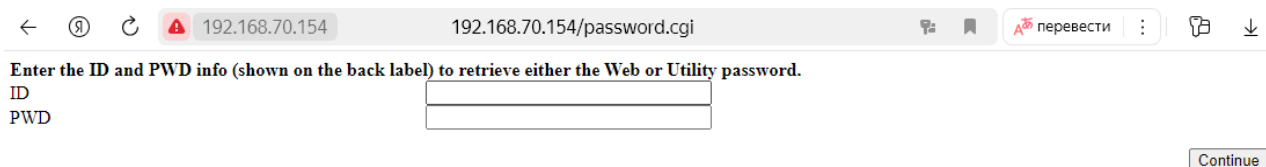

← 192.168.70.154 192.168.70.154/password.cgi

Enter the ID and PWD info (shown on the back label) to retrieve either the Web or Utility password.

ID


PWD

Continue

3. Введите логин admin и пароль, напечатанный на стикере.



4. Нажмите кнопку Clear All для сброса всех учетных записей.

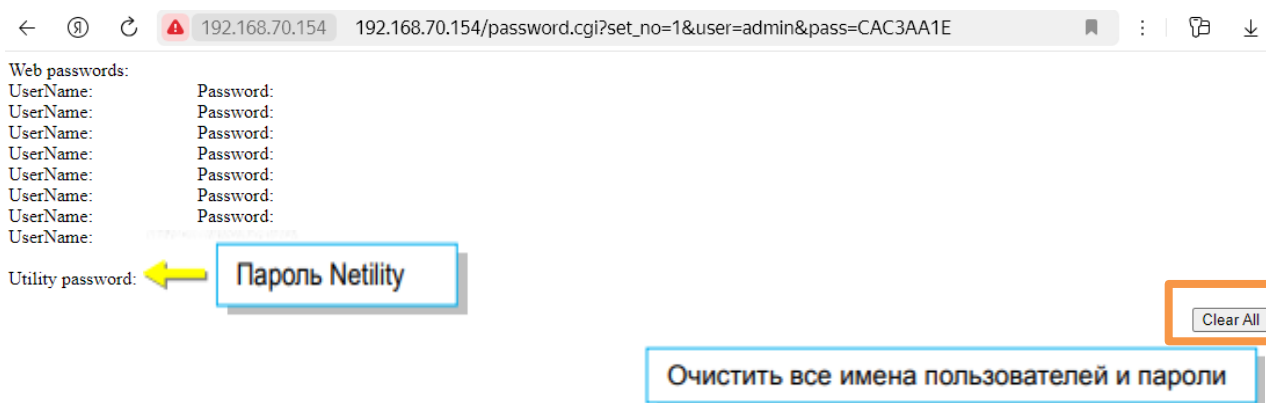

← 192.168.70.154 192.168.70.154/password.cgi?set_no=1&user=admin&pass=CAC3AA1E

Web passwords:

UserName:	Password:
UserName:	Password:
UserName:	Password:
UserName:	Password:
UserName:	Password:
UserName:	Password:
UserName:	Password:
UserName:	Password:

Utility password: Пароль Netility

Clear All

Очистить все имена пользователей и пароли