

ЛКД-ИОИ-Д1

обогреватель для извещателей ЛКД серии ЛКД-ИОИ

Паспорт

ЛКД-ИОИ-Д1 – обогреватель для расширения диапазона рабочих температур инфракрасных извещателей. Обогреватель включается автоматически при достижении окружающей температуры +5°C и выключается при достижении температуры +10°C (при условии подключения к контактам, предусмотренных для обогревателя).

В стандартной комплектации ЛКД-ИОИ-Д1 два обогревателя, для передатчика и приемника.

Совместимые модели извещателей: ЛКД-ИОИ-204-01, ЛКД-ИОИ-206-01, ЛКД-ИОИ-210-01.


Установка обогревателя осуществляется в специально отведенное место в корпусе передатчика и приемника.

Технические параметры


Модель	ЛКД-ИОИ-Д1	
Питание	12В (AC/DC)	24В (AC/DC)
Потребляемый ток	1,7А	0,83А
Рабочая температура	-60°C+55°C	
Влажность	10% – 90%	
Размеры	50 x 20 x 5 мм	




Габаритные размеры

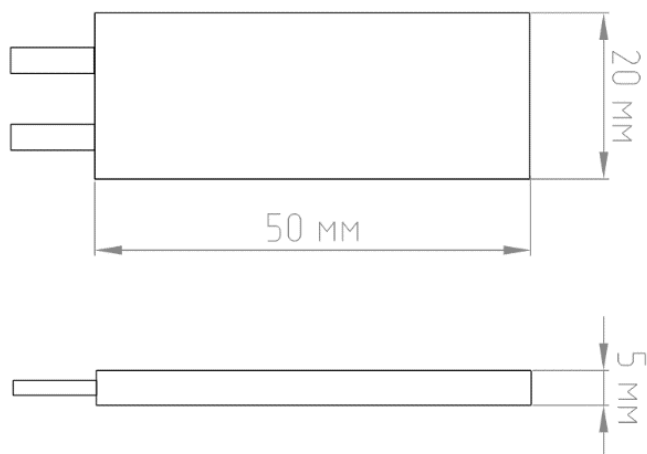

Установка обогревателя

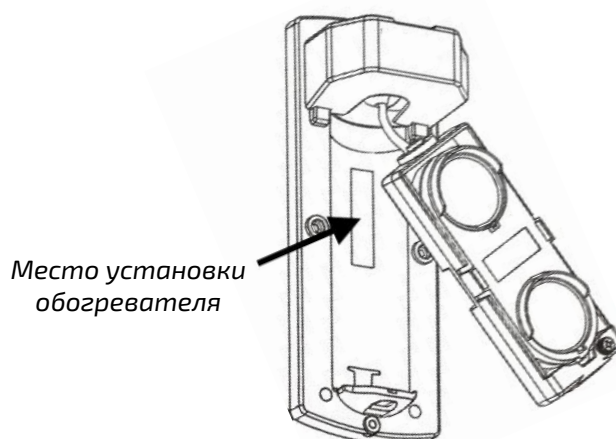

Подключение обогревателя

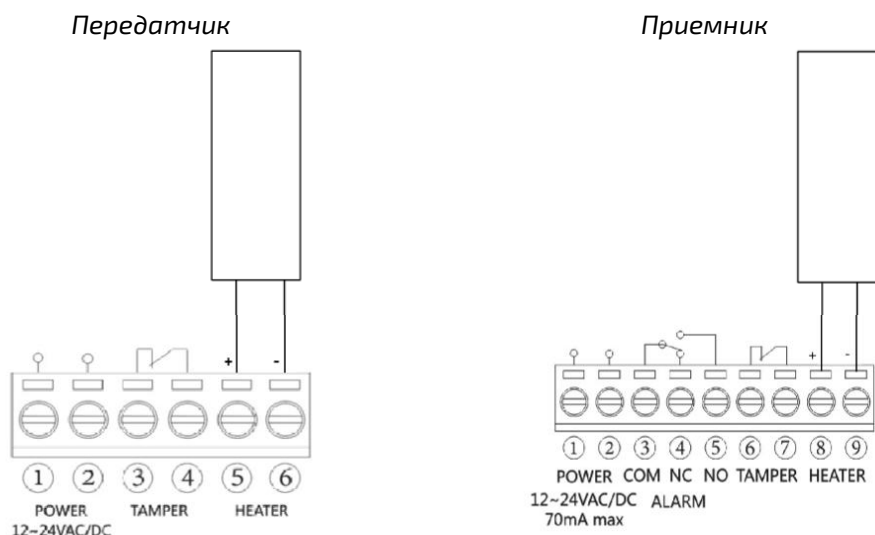

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции оборудования или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>ЛКД-ИОИ-Д1, Обогреватель для извещателей ЛКД серии ЛКД-ИОИ</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	