

ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ АДРЕСНЫЕ
ОПОП Т1-XXX-R3, ОПОП Т2-XXX-R3

Руководство по эксплуатации
ТШВГ.425542.013 РЭ
Редакция 3

1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатели пожарные световые адресные ОПОП Т1-XXX-R3, ОПОП Т2-XXX-R3 (далее – оповещатели или ОПОП Т1-R3 или ОПОП Т2-R3) предназначены для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения, включаемого по сигналам прибора приемно-контрольного и управления пожарного адресного (далее – прибор) интегрированной системы безопасности ИСБ RUBEZH R3.

XXX – условное обозначение надписи, символа, пиктограммы, рисунка на рабочей области оповещателей. Условное обозначение указывается при заказе оповещателей.

- 1.2 Оповещатели маркированы товарным знаком по свидетельству № 921050.
- 1.3 Питание и сигналы управления оповещатели получают от прибора по двухпроводной адресной линии связи (далее – АЛС).
- 1.4 В системе каждый оповещатель занимает один адрес.
- 1.5 Оповещатели рассчитаны на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

- 2.1 Оповещатели сохраняют работоспособное состояние при питании от АЛС напряжением от 24 до 36 В.
- 2.2 Ток потребления в режиме выключенной подсветки оповещения – не более 0,4 мА.
- 2.3 Ток потребления в режиме включенной подсветки оповещения:
 - не более 4,4 мА для ОПОП Т1-R3,
 - не более 8,8 мА для ОПОП Т2-R3.
- 2.4 Оповещатели устойчивы к синусоидальной вибрации частотой (10 – 150) Гц с амплитудой ускорения 1g.
- 2.5 По устойчивости к электромагнитным помехам оповещатели соответствуют требованиям 2 степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в приложении А ГОСТ 34699-2020.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ИХ УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 2.6 Оповещатели удовлетворяют нормам излучаемых промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013.
- 2.7 Гарантированное расстояние распознавания информационных знаков, отображаемых оповещателями:
 - при одностороннем расположении надписи, символа, пиктограммы, рисунка – не менее 4 м;
 - при двухстороннем расположении надписи – не менее 2 м.
- 2.8 Геометрическая форма, сигнальный цвет и размеры надписи, символа, пиктограммы, рисунка на рабочей области оповещателей соответствуют ГОСТ 12.4.026-2015.
- 2.9 Масса оповещателей – не более 0,25 кг.
- 2.10 Габаритные размеры оповещателей (В × Ш × Г):
 - не более (102 × 204 × 38) мм для ОПОП Т1-R3;
 - не более (102 × 204 × 62) мм для ОПОП Т2-R3.
- 2.11 Сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателей, – (0,35 – 1,5) мм².
- 2.12 Оповещатели допускают подключение к АЛС без учета полярности.
- 2.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателей, по ГОСТ 14254-2015 – IP40.
- 2.14 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
- 2.15 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
- 2.16 Максимальный срок службы – 10 лет.

3 Указания мер безопасности

- 3.1 По способу защиты от поражения электрическим током оповещатели соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.2 Конструкция оповещателей удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- 3.3 Оповещатели соответствуют общим требованиям безопасности согласно ГОСТ ИЕС 60065-2024.

4 Устройство и принцип работы

- 4.1 Оповещатели выполнены в пластмассовом корпусе с прозрачным экраном. Внутри корпуса размещена светодиодная подсветка. На экран нанесена надпись, например, «ВЫХОД». Индивидуальное содержание надписей (символов) согласовывается с заказчиком.

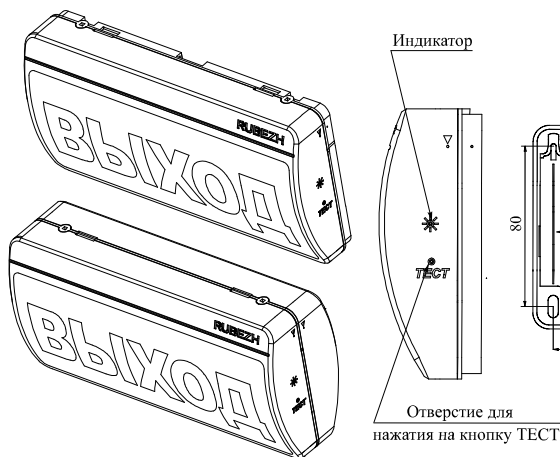


Рисунок 1

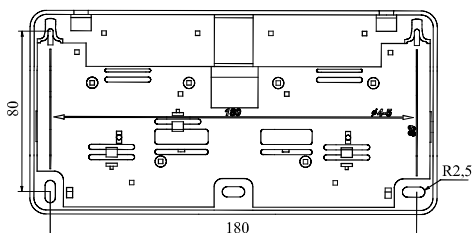


Рисунок 2

При двухстороннем исполнении оповещатель ОПОП Т2-Р3 обеспечивает свечение на две стороны.

Внешний вид оповещателей и вид сбоку приведен на рисунке 1, вид сзади – на рисунке 2.

4.2 Для информации о состоянии оповещателей предусмотрен оптический индикатор на боковой поверхности корпуса (рисунок 1). Режимы индикации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состояние оповещателя	Индикация
Дежурное	Мигает один раз в (4 – 5) с
Тестирование	Часто мигает в течение (2 – 3) с после нажатия на кнопку ТЕСТ

4.3 Контроль работоспособности оповещателей осуществляется нажатием на встроенную кнопку ТЕСТ (рисунок 1) при помощи тонкого цилиндрического предмета, например, канцелярской скрепки. При контроле оповещатели переходят в состояние «Тестирование»: индикатор мигает в соответствии с таблицей 1 и на прибор выдается сообщение «ТЕСТ: Кнопка» с указанием типа и адреса устройства.

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации оповещателей необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 При получении упаковки с оповещателями необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;

– произвести внешний осмотр оповещателей, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.3 Если оповещатели находились в условиях отрицательных температур, то перед включением их необходимо выдерживать в упаковке не менее четырех часов при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.4 Оповещатели следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

5.5 Для подключения оповещателей необходимо:

1) открыть крышку оповещателя (рисунок 3);

2) подключить провода АЛС, соблюдая последовательность (рисунок 4). Остатки провода допускается укладывать внутри основания корпуса (рисунок 5);

3) определить место установки и закрепить ОПОП Т1-Р3 с помощью двух шурупов диаметром 4 мм согласно рисунку 2. Для монтажа ОПОП Т2-Р3 необходимо круговыми движениями завернуть шурупы-полукольца в крепежные отверстия корпуса. Для ввода/вывода провода внутрь оповещателей необходимо удалить лишний пластик в корпусе в местах, указанных на рисунке 6. Размеры шурупа-полукольца приведены на рисунке 7.

5.6 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует проверить работоспособность оповещателей согласно 4.3.

5.7 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены оповещатели, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.



Рисунок 3

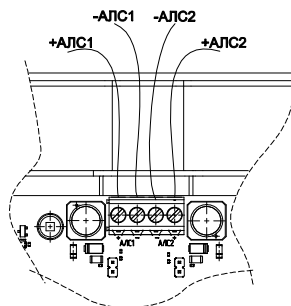


Рисунок 4

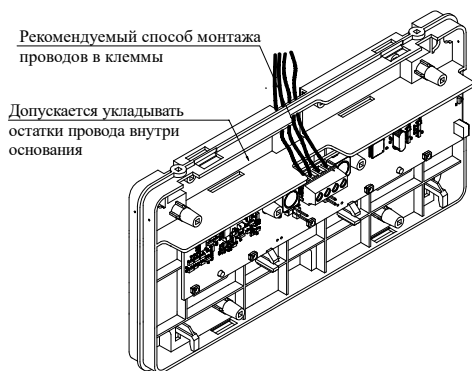


Рисунок 5

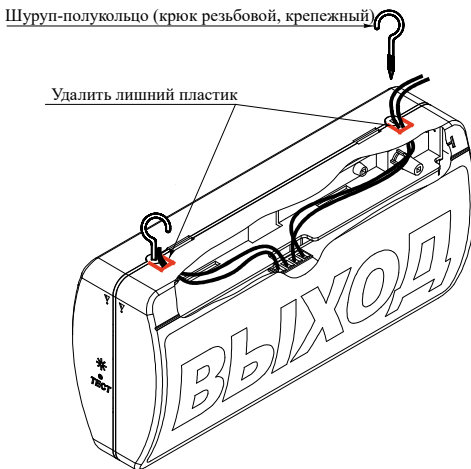


Рисунок 6

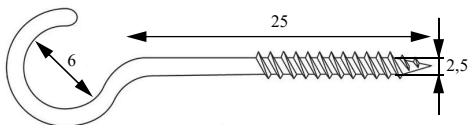


Рисунок 7

6 Настройка

6.1 Для идентификации оповещателя в системе ему необходимо присвоить начальный адрес. Начальный адрес оповещателей задается программатором адресных устройств ПКУ-1-R3 (далее – ПКУ) либо с помощью прибора по АЛС1, АЛС2 или технологической адресной линии связи (АЛСТ).

Адресация оповещателя с помощью ПКУ описана в руководстве по эксплуатации на ПКУ.

Адресация оповещателя с помощью прибора описана в эксплуатационных документах на прибор.

Присваиваемые адреса хранятся в энергонезависимой памяти оповещателей.

6.2 При подключении оповещателя к системе прибор идентифицирует его по присвоенному адресу и автоматически записывает параметры настройки, содержащиеся в конфигурации, в память оповещателя.

6.3 Настраиваемым параметром оповещателей при конфигурировании является «Начальное состояние». Частота мигания подсветки настраивается в диапазоне (0,5 – 2) Гц.

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания оповещателей, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

7.2 С целью поддержания исправности оповещателей в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой (без вскрытия корпуса), и контроль работоспособности по 4.3.

7.3 При выявлении нарушений в работе оповещателей их направляют в ремонт.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Оповещатели в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с оповещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4 Хранение оповещателей в упаковке должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

9 Утилизация

9.1 Оповещатели не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 Оповещатели являются устройствами, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

**8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран**