



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01266/26

Серия RU № 0587276

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД", место нахождения: 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76, КВ. 18, адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, обл Самарская, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А, строение 307, ОГРН: 1076320027960, Номер телефона: +7 8482616940, Адрес электронной почты: smd@inbox.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД", место нахождения: 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76, КВ. 18, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, РОССИЯ, обл Самарская, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А, строение 307.

### ПРОДУКЦИЯ

Оповещатели пожарные взрывозащищенные, общепромышленные серии – СФЕРА, ОРБИТА марки согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 1280310), выпускаемые по ТУ 26.30.50-106-81888935-2019 «Оповещатели пожарные взрывозащищенные, общепромышленные серии - СФЕРА, ОРБИТА» с изм. № 2 от 16.03.2026 г.  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-497/08-2026, выданного 31.08.2026 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; Протокола № НМ93-266/07-2026, выданного 20.07.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 103-СС/05-2026, выданного 08.05.2026 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Галимуллина Алина Ринатовна, Антоненко Анна Сергеевна.  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34699-2020 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний" пункты требований согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 1280310). Условия хранения: Оповещатели за исключением СФЕРА ВЗ (комп.4), СФЕРА РИП (уличное исполнение) должны храниться в диапазоне температур от плюс 70°С до минус 60°С, относительной влажности воздуха 93% при 40°С, оповещатели с резервным источником питания должны храниться в диапазоне температур от плюс 55°С до минус 25°С, относительной влажности воздуха 93% при 40°С. Срок хранения оповещателей без резервного источника питания 10 лет. Срок хранения оповещателей с резервным источником питания 5 лет. Максимальный срок службы оповещателя без резервного источника питания не менее 10 лет. Максимальный срок службы оповещателя с резервным источником питания 5 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 20.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

31.08.2026

ПО

30.08.2031



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Зилкина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

Лебедева Мария Николаевна

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ74.В.01266/26


Серия RU № 1280310

Свободной формы

| Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) | Обозначение стандарта<br>Наименование стандарта<br>Подтверждаемые требования<br>национального стандарта                                                                                                                                                  | Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оповещатели пожарные взрывозащищенные, общепромышленные серии – СФЕРА, ОРБИТА марки:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | ТУ 26.30.50-106-81888935-2019<br>«Оповещатели пожарные взрывозащищенные, общепромышленные серии - СФЕРА, ОРБИТА» с изм. № 2 от 16.03.2026 г. |
| Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные; ОРБИТА ВЗ С, напряжение питания 24В, 220В;                                                                                                                                            | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний<br>п. 5.1.1, 5.1.9, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2                                      |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные световые общепромышленные; ОРБИТА ОП С, напряжение питания 24В, 220В                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные (табло): СФЕРА ВЗ (компл. 1), напряжение питания 24В, СФЕРА ВЗ (компл. 2), напряжение питания 220В;                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные с резервным источником питания (табло): СФЕРА ВЗ (компл. 4), напряжение питания 24В, 220В;                                                                                             | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний<br>п. 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2                               |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные световые общепромышленные (табло): СФЕРА 12-24В (уличное исполнение), напряжение питания 24В, СФЕРА 220В (уличное исполнение), напряжение питания 220В;                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные световые общепромышленные с резервным источником питания (табло): СФЕРА РИП (уличное исполнение), напряжение питания 24В, 220В                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные; ОРБИТА ВЗ З, напряжение питания 24В, 220В;                                                                                                                                            | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний<br>п. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.11, 5.1.6, 5.1.12, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2               |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные звуковые общепромышленные; ОРБИТА ОП З, напряжение питания 24В, 220В                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые взрывозащищенные; ОРБИТА ВЗ СЗ, напряжение питания 24В, 220В;                                                                                                                      | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний<br>п. 5.1.1, 5.1.9, 5.1.5, 5.1.11, 5.1.6, 5.1.12, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2        |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые общепромышленные; ОРБИТА ОП СЗ, напряжение питания 24В, 220В                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые взрывозащищенные (табло): СФЕРА ВЗ (компл. 3), напряжение питания 24В, 220В;                                                                                                       | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний<br>п. 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.5, 5.1.11, 5.1.6, 5.1.12, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2 |                                                                                                                                              |
| Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые общепромышленные (табло): СФЕРА ЗУ (уличное исполнение), напряжение питания 24В, 220В.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

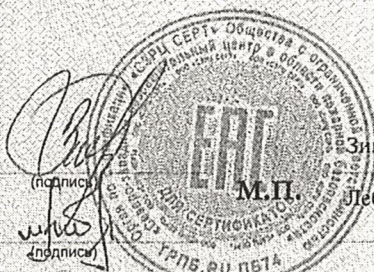

Зинина Александра Константиновна

М.П. Лебедева Мария Николаевна

(Ф.И.О.)

1