

Модуль Приток-А-ВС-03

Этикетка

ЛИПГ.465410.028 ЭТ

1. Модуль Приток-А-ВС-03 предназначен для подключения приборов версий Приток-А-КОП-02.4, -04, -05 к сети Wi-Fi. Модуль устанавливается на плату прибора в соответствии со схемой подключения, приведенной в документе «Контроллеры охранно-пожарные Приток-А-КОП Руководство по эксплуатации».

Габаритные размеры – не более 40x22x8 мм.

Масса – не более 0,01 кг.

2. Комплект поставки: Модуль Приток-А-ВС-03; винт М3×6 – 1 шт.; гайка М3 – 1 шт.; шайба – 1 шт.; втулка – 1 шт.

3. Схема монтажа модуля приведена на рисунке №1.

4. Модуль Приток-А-ВС-03 соответствует конструкторской документации ЛИПГ.465410.028 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Заводской номер _____

Упаковку произвёл _____

Принят ОТК _____

5. Срок гарантии – 3 год.

МП

1. Закрепить втулку на плате Приток-А-ВС-03 винтом;
2. Подложив шайбу вставьте втулку в крепёжное отверстие платы прибора так, чтобы контактные выводы модуля Приток-А-ВС-03 попали в разъёмы прибора КОП;
3. Закрутите гайку до упора.

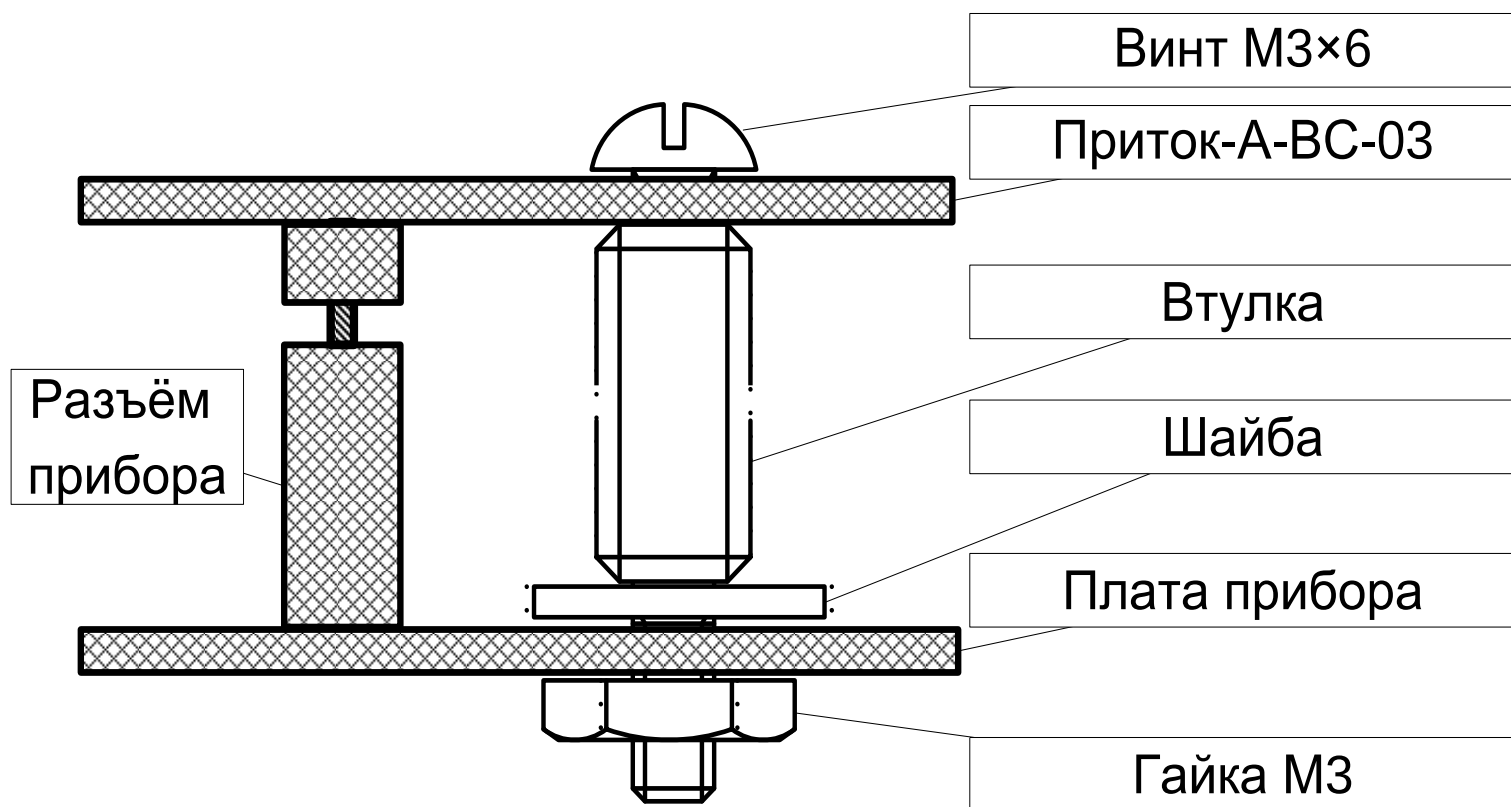


Рис. 1. Схема монтажа модуля

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 5444 ред. 00 IN 8649