


Структура обозначения клапанов КЛОП®-2 при заказе и в документации

КЛОП-2(...)-...-...-...Х...-...-...-...

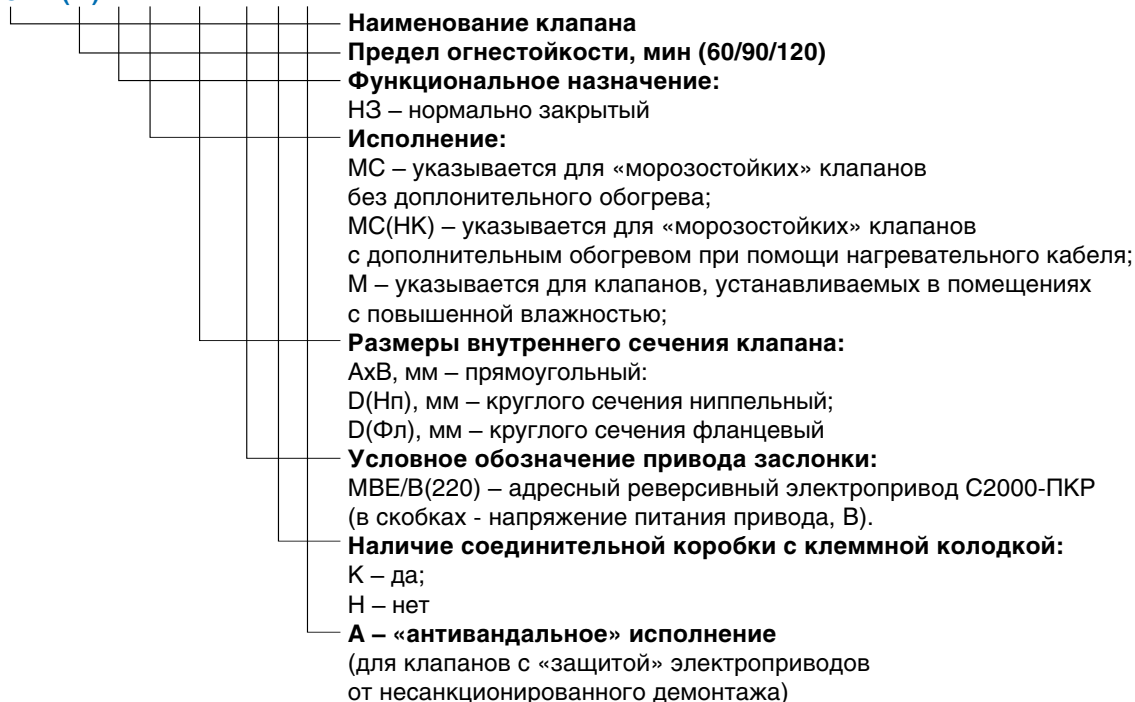

Примечания.

1. В структуре обозначения кассет из клапанов указываются размеры внутреннего сечения кассеты А_кхВ_к. В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А).
2. Сборка кассет из 2-х клапанов с размером В_к>300 мм осуществляется на производстве. Кассеты из 2-х клапанов с размером В_к≤300 мм и все кассеты с количеством клапанов более 2-х поставляются в разобранном виде с приложением необходимых для сборки комплектующих и схем сборки.
3. Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).

Примеры заказов:

КЛОП-2(120)-НЗ-700х300-МВЕ/В(220)-Н – клапан КЛОП®-2 с пределом огнестойкости 120 мин., нормально закрытый, с размерами внутреннего сечения 700х300 мм, с реверсивным электроприводом С2000-ПКР, без соединительной коробки и клеммной колодки

КЛОП-2(120)-НЗ-315(Нп)-МВЕ/В(220)-К – клапан КЛОП®-2 с пределом огнестойкости 120 мин., нормально закрытый, с диаметром внутреннего сечения 315 мм, под ниппельное соединение, с реверсивным электроприводом С2000-ПКР, с соединительной коробкой и клеммной колодкой