

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Замок сдвиговый электромагнитный **RG-Lock 210** предназначен для использования в качестве запорного устройства точки доступа. Устанавливается на внутренние и наружные полые или цельные двери. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка замка.


Внимание! При вертикальной установке замка необходимо заменить компенсирующие пружины в якорю на пружины из монтажного комплекта.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Значение
Напряжение питания	(12-24)В DC
Ток потребления максимальный / удержания: - при питании 12В - при питании 24В	- 900 мА / 220 мА - 900 мА / 190 мА
Датчик состояния двери (встроенный геркон)	НЗ
Усилие на сдвиг	1200 кг
Индикация открытия/закрытия	да
Время задержки	(0,5 - 25) сек
Класс устойчивости по ГОСТР 52582-2006	U4
Длина кабеля	0,8 м
Масса замка нетто/брутто (не более):	1,2 кг./1,4 кг.
Габаритные размеры - корпусная часть - якорная часть	182x30x25 мм. 182x30x23,6 мм.
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +50°C (без образования льда на рабочих поверхностях)
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации
При закрывании двери по сигналу встроенного геркона выполняется включение обмоток замка повышенным током намагничивания. Реализуется режим активного притягивания («подброс») якоря, после чего происходит переключение в режим «удержание», при котором замок находится в заблокированном положении с пониженным током потребления	

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Корпусная часть замка (монтаж в дверную коробку)

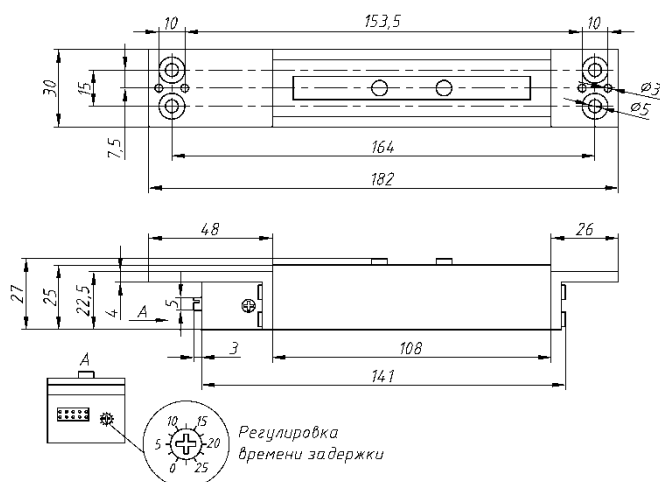

Якорная часть замка (монтаж в дверное полотно)

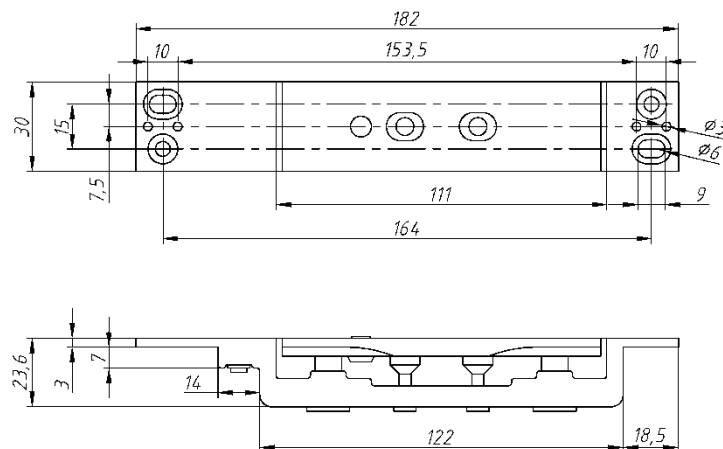

Внимание! Расположение корпусной и якорной частей замка друг относительно друга вдоль длинной стороны должно обеспечивать точность совпадения удерживающих штырей на корпусной части и гнезд якорной части в пределах ± 3 мм при DC 12В и ± 5 мм при DC 24В.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- перед установкой убедитесь, что ширина/глубина двери и дверной коробки достаточны для установки замка;



- для уменьшения коммутационных помех используйте защитный диод марки 1N4007 (в комплект не входит), или аналогичный;
- при монтаже в цельную дверь для крепежа используйте отверстия в корпусе замка Ø10 мм., а при монтаже в полую дверь используйте крепежные пластины и отверстия в корпусе Ø3 мм.

5 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Цвет провода	Назначение	Примечание
Чёрный	0V	Питание замка
Красный	(12-24)V DC	
Зелёный	Индикация (к + светодиода)	Подключение светодиода для отображения состояния замка.
Синий	Индикация (к – светодиода)	Цвет свечения зелёный – замок закрыт Цвет свечения красный – замок открыт.
Жёлтый	NC	Датчик состояния двери
Коричневый	NO	
Белый	COM	

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замок нуждается в обязательном техническом обслуживании минимум 1 раз в год. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль целостности замка;
- при необходимости – чистку корпуса замка и контактных соединений от грязи и пыли;
- при деформации или провисании дверного полотна необходимо периодически контролировать и корректировать эксплуатационный зазор.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении замка в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ГАРВ.498110.005	Замок сдвиговый электромагнитный RG-Lock 210	1 шт.
ГАРВ.498110.005 ПС	Замок сдвиговый электромагнитный RG-Lock 210. Паспорт	1 экз.
	Кабель монтажный	0,8 м.
	Светодиод с коммутацией	1 шт.
	Крепежная пластина	4 шт.
	Комплект монтажный	1 шт.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу замка в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании <http://rgsec.ru> в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».



10 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. ПК.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: <http://RgSec.ru>

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

11.1 Замок сдвиговый электромагнитный «RG-Lock 210», имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД.03.001855.

11.2 Производство имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 № РОСС RU.ИСМ001.СМ03209.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Замок сдвиговый электромагнитный «RG-Lock 210», ГАРВ.498110.005 (заводской номер см. на корпусе замка), изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____

число, месяц, год



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru