БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ШТИЛЬ S-01-1

ЭТИКЕТКА

1 Основные сведения об изделии

Комплектность изделия представлена в таблице 1 и продублирована на рисунке 1.

Таблица 1 – Комплектность изделия

	Наименование	Кол-во, шт.
1	Батарейный комплект штиль S-01-1, в составе:	1
	- кабель «О» М6 – «О» М6 S=6 мм2, L= 0,1 м (черный);	2
	- кабель «О» М6 – «О» М6 S=6 мм2, L= 0,6 м (черный);	2
	- кабель Т – «О» М6 S=6 мм2, L= 1,0 м (красный);	1
	- кабель Т – «О» М6 S=6 мм2, L= 1,0 м (черный)	1
2	Упаковка	1
	Документация:	
3	Батарейный комплект штиль S-01-1. Этикетка	1


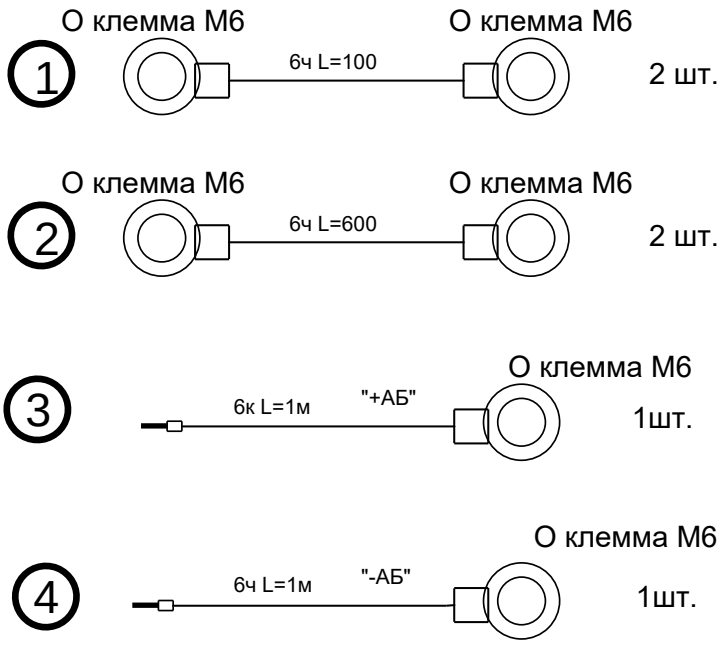


Рисунок 1


Пример типового расположения АБ и использования батарейного комплекта для соединений аккумуляторных батарей различной емкости в батарейном стеллаже BS-01 приведен на рисунке 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Стеллаж BS-01 для 33 Ач

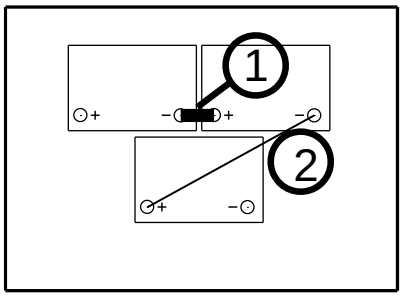


Стеллаж BS-01 для 40 Ач

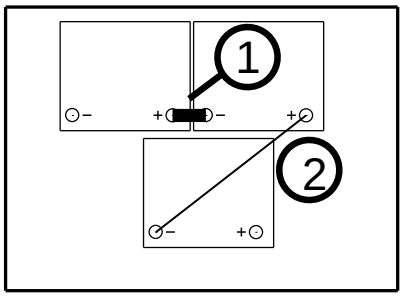

Стеллаж BS-01 для 55 Ач

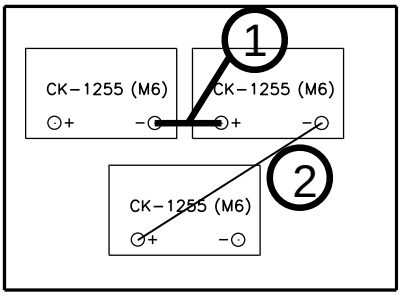

Стеллаж BS-01 для 65 Ач

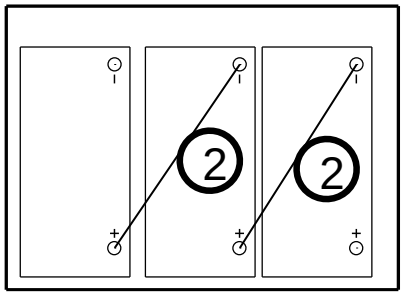

Стеллаж BS-01 для 75 Ач



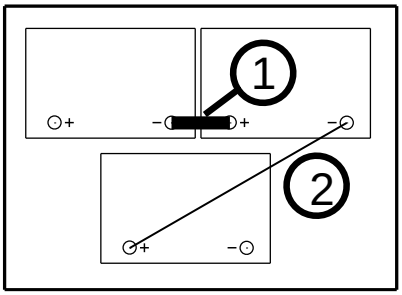


Рисунок 2

ВНИМАНИЕ! Короткие перемычки поставляются вместе с АБ типа ВОСТОК СК. В противном случае использовать перемычки №1.

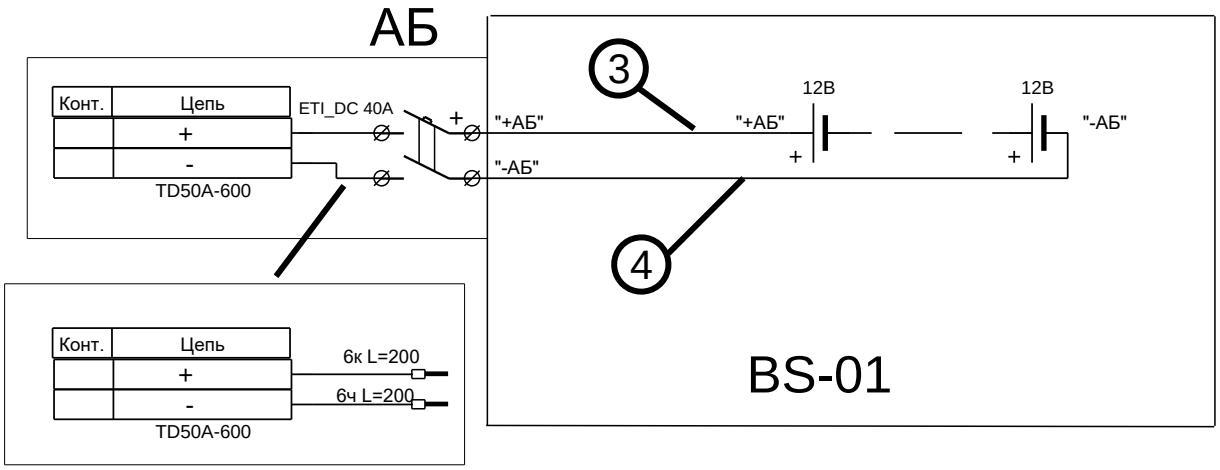

Внешний кабель АБ-6-1

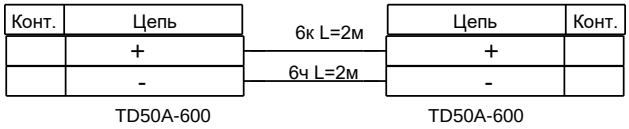

ВНИМАНИЕ! Внешний кабель АБ входит в состав BS-01

Рисунок 3 – Схема соединений для BS-01

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть, в пределах срока хранения. Срок хранения изделия – 18 месяцев

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделий по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, а также при отсутствии в этикетке отметки о дате продажи и штампа торгующей организации.

3 Свидетельство о приемке и продаже

Батарейный комплект штиль S-01-1 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « » 20 г.

Подпись _____

М.П.

4 Изготовитель

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д. 39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru