# БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ШТИЛЬ S-20-2
## Этикетка

### 1 Основные сведения об изделии

Комплектность изделия представлена в таблице 1 и продублирована на рисунке 1.

Таблица 1 – Комплектность изделия

| | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Батарейный комплект Штиль 20-2, в составе: | 1 |
| | - кабель «О» 6 – «О» 6 S=10 мм$^2$, L= 0,15 м (черный); | 10 |
| | - кабель TD120A-«О» 6 (+) - S=16 мм$^2$, L= 1,5 м (красный), -«О» 6 (-) - S=16 мм$^2$, L= 1,5 м (черный); | 1 |
| | - кабель «О» 6 – «О» 6 S=16 мм$^2$, L= 0,55 м (черный); | 8 |
| | - кабель «О» 6 – «О» 6 S=16 мм$^2$, L= 1,5 м (черный) | 1 |
| 2 | Упаковка | 1 |
| 3 | Батарейный комплект штиль S-20-2. Этикетка | 1 |

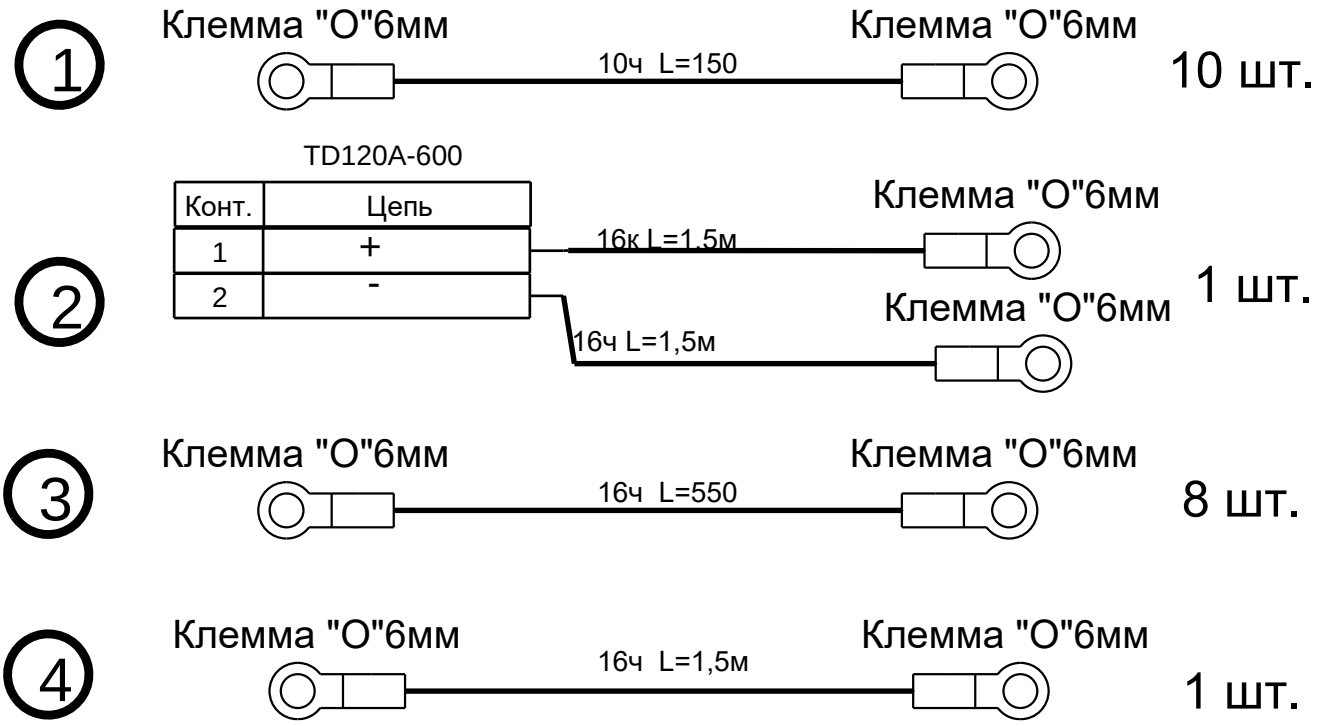



Рисунок 1

Пример использования батарейного комплекта для соединений аккумуляторных батарей в батарейном стеллаже Штиль MBS-04 приведен на рисунке 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Типовое расположение АБ для 33,40,55,75 Ач
в стеллаже типа MBS-04

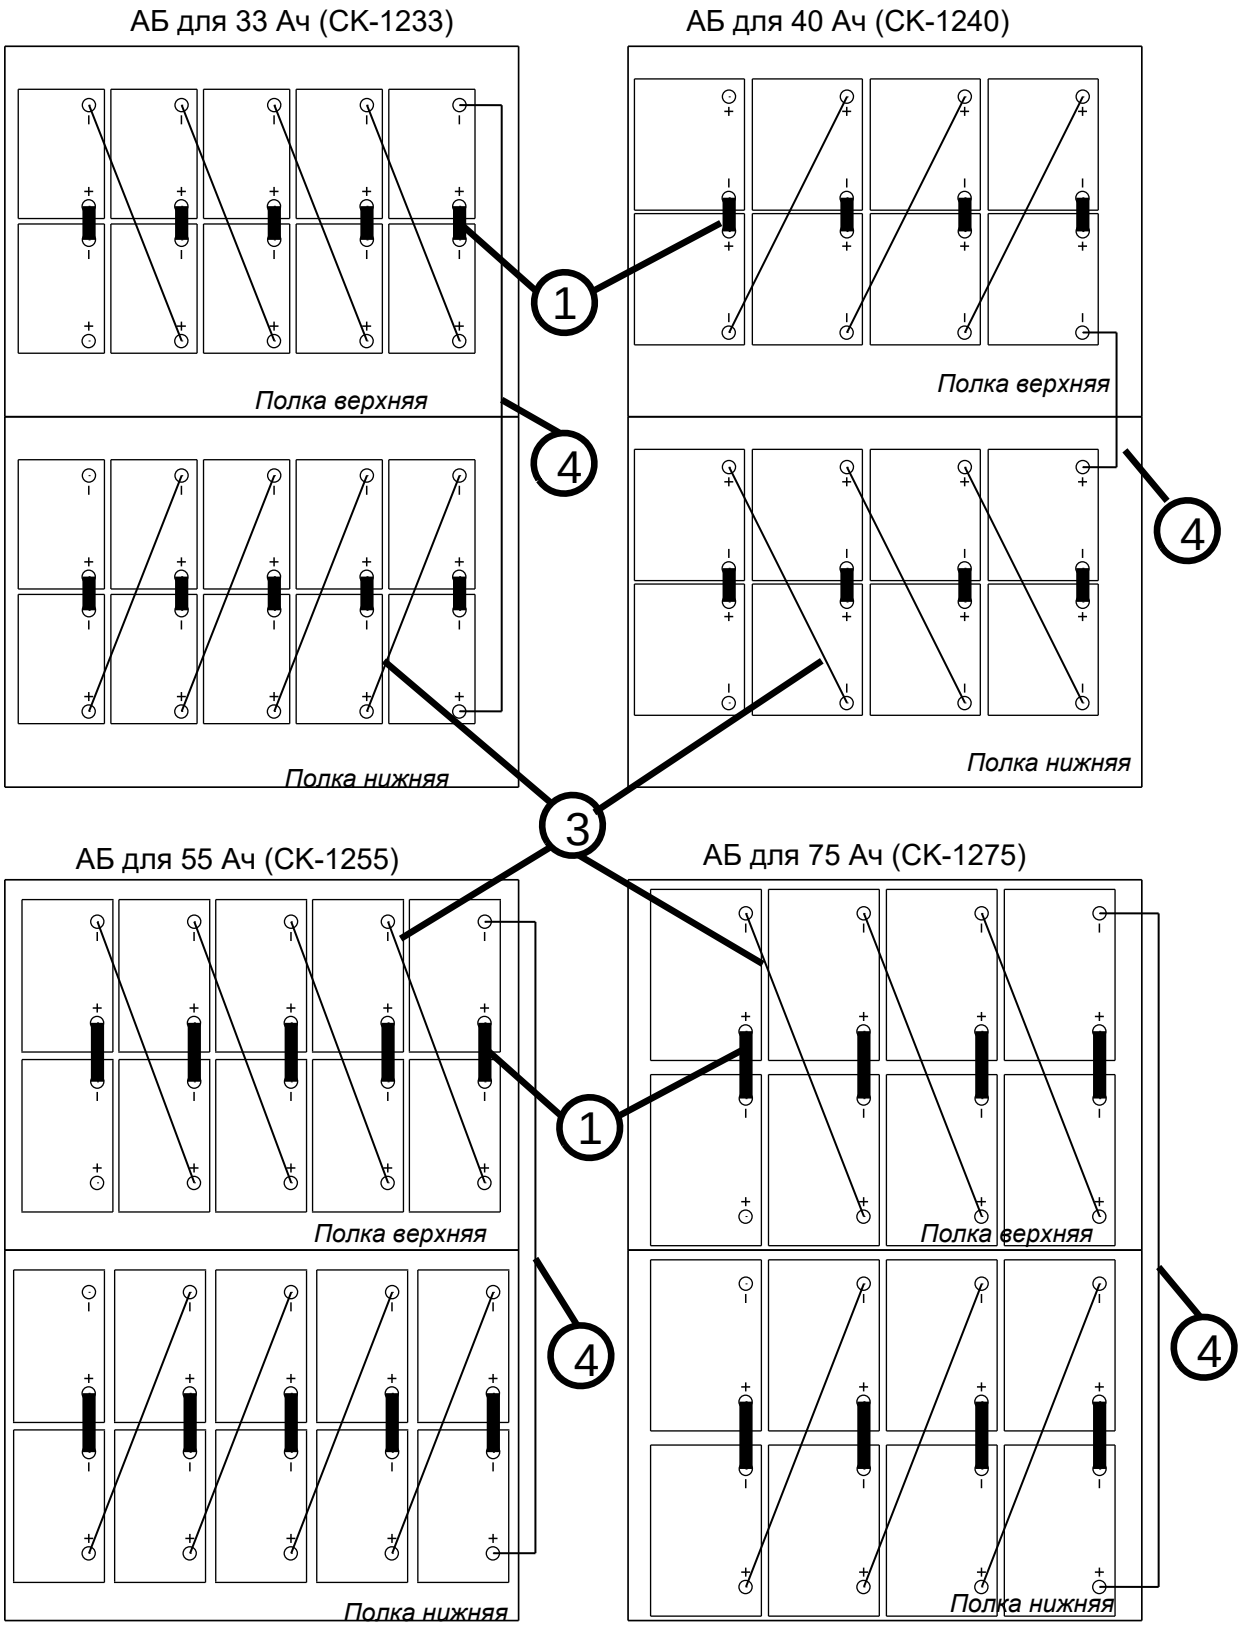



Рисунок 2

ВНИМАНИЕ! короткие перемычки поставляются вместе с АБ типа ВОСТОК СК
В противном случае применить кабель N1.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

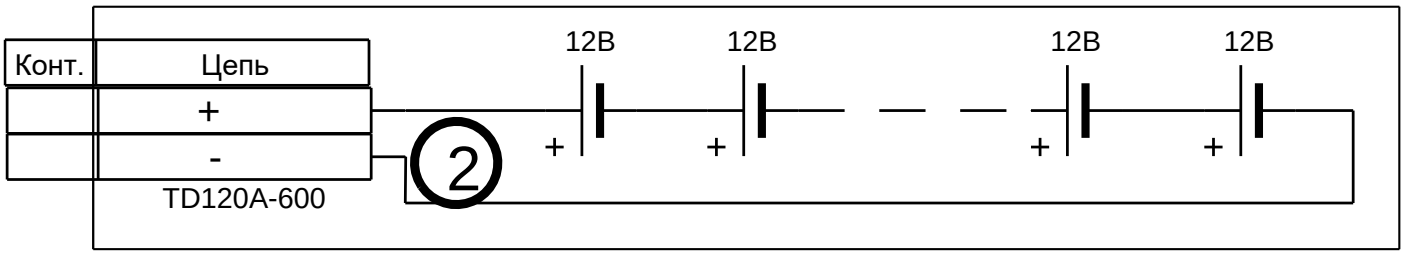



Рисунок 3 – Стеллаж. Схема электрическая соединений

## 2 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть, в пределах срока хранения. Срок хранения изделия – 18 месяцев

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделий по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, а также при отсутствии в этикетке отметки о дате продажи и штампа торгующей организации.

## 3 Свидетельство о приемке и продаже

**Батарейный комплект Штиль S-20-2** соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «  »  20  г.

Подпись _____

М.П.

## 4 Изготовитель

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д. 39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
**E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru