

Стойка (опора) пожарная СП-01 АЯКС АТФЕ.687434.174ТУ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Стойка (опора) пожарная СП-01 АЯКС предназначена для установки извещателей пожарных ручных, устройств дистанционного пуска и оповещателей, типа ИП535Ех «СЕВЕР» 0Ех ia ПС Т6 Ga, ИП535/В «Север» 0Ех ia ПС Т6 Ga, УДП 535-50 «СЕВЕР» 0Ех ia ПС Т6 Ga X, ИП 535-50, ИП 535-26, УДП 535-50, ОС-12/В» АЯКС при отсутствии стен или других строительных конструкций. Стойка может комплектоваться защитным козырьком К-04 и двумя кабельными вводами с установочной резьбой М20х1,5.

Варианты исполнения

исп. 00	для монтажа на асфальт
исп. 01	под бетонирование
исп. 02	в землю

2. Основные параметры и характеристики

Высота стойки	1638 мм
Температура эксплуатации	от -80 до +250°C
Масса	не более 3,7 кг
Срок службы	не менее 8 лет

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1

3 Комплект поставки

стойка	1 шт
закладная пластина для бетонирования (для исп. 01)	1 шт
комплект оцинкованного крепежа для бетонирования (шпилька М10х170 – 4 шт, гайка М10 – 8 шт, шайба М10 – 4 шт, сальник D15 – 2 шт) (для исп. 01)	1 шт
паспорт	1 шт

4. Монтаж стойки.

4.1 Монтаж стойки на объекте производится на отверстия крепления основания стойки к поверхности.

4.2 Кабель прокладывается из закладных в фундаменте, предназначенном для установки стойки, в полости стойки до кабельных вводов. Через кабельные вводы кабель выводится из полости стойки и заводится в вводы установленного извещателя или оповещателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Стойка (опора) пожарная СП-01 АЯКС соответствует требованиям технической документации признана годной для эксплуатации

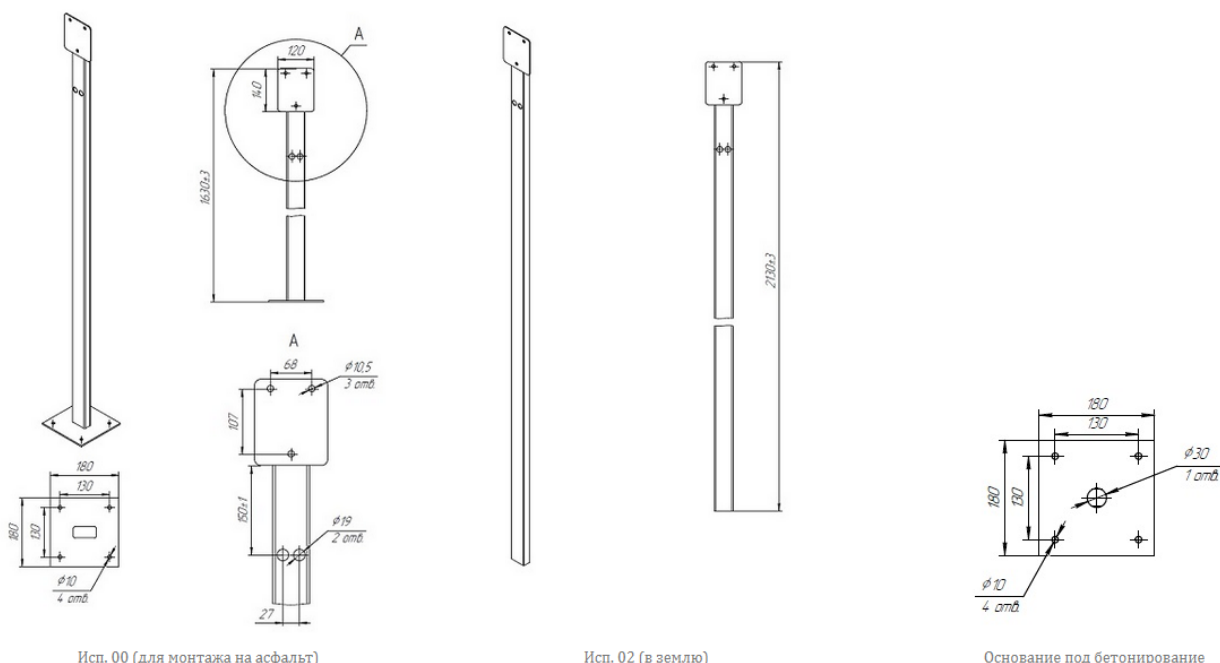


Рис.1

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88
e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>



SECURITY
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ