

## Оповещатель пожарный речевой настенный

«Глагол НЗ-50У»

Паспорт

ДВТР.425542.019ПС

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол НЗ-50У» (далее - Оповещатель) предназначен для:

- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

### 2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – настенное-навесное;

Предназначен для крепления на плоскую вертикальную поверхность;

Материал корпуса – пластик.

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Выходная мощность, Вт                                   | 50/25/12,5/6,25/3,1 |
| Звуковое давление (1м), дБ                              | 108                 |
| Чувствительность (1Вт, 1м), дБ                          | 92+/-1              |
| Номинальное напряжение, В                               | 100                 |
| Входное сопротивление в низкоомном режиме, Ом           | 8                   |
| Частотный диапазон, Гц                                  | 70...18000          |
| Класс защиты                                            | IP 66               |
| Габаритные размеры (ДхШхГ), мм                          | 295x210x185         |
| Сечение одного провода (два на клемму) не более, мм.кв. | 1,5                 |
| Материал кронштейна                                     | сталь               |
| Вес, кг                                                 | 5,0                 |

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -50°C до +70°C;

3.2 Крепление кронштейна два отверстия диаметром 6,5 мм, расстояние между центрами отверстий 75 мм;

3.3 Габариты представлены на рис. 1.


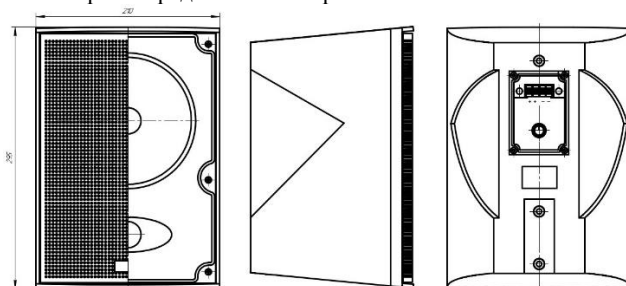


Рис.1


### 4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

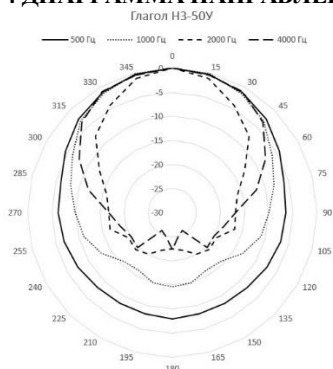

## 5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол НЗ-50У» 1 шт.  
Паспорт 1 экз.  
Комплект крепежных принадлежностей 1 шт.  
Упаковка 1 шт.

## 6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

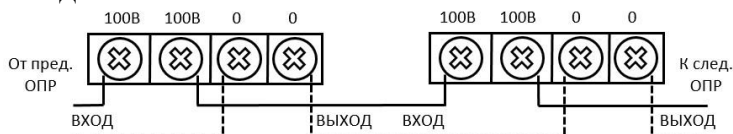

- 6.1 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании;  
6.2 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя;  
6.3 При установке на одном объекте двух и более Оповещателей соблюдайте полярность их подключения.

## 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.);  
7.2 После установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии со схемой пункта 5.

## 8 ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол НЗ-50У» соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ 53325-2012 и следующим требованиям:

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.  
По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22;

9.2 Сертификаты соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.\_\_\_\_/\_\_, ТБ №С-RU.01ГО.В.00047, СО при УСТА № РОСС RU.31621.04ППН4.ОС.05.С00563;

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления;

9.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя;

9.5 Гарантия не распространяется в случаях:

- использование устройства не по назначению;
- наличие механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа, и эксплуатации;
- нарушение указанных условий эксплуатации и хранения;
- попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов;
- самостоятельный ремонт, или попытки изменения конструкции.

## 10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 220.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

## 12 ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации