

## Оповещатель пожарный речевой потолочный

«Глагол П-5У»

Паспорт

ДВТР.425542.033ПС

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой потолочный «Глагол П-5У» (далее - Оповещатель) предназначен для:

- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

### 2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – потолочный;

Предназначен для крепления в отверстие в подвесном потолке;

Материал корпуса – пластик/металл.

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

|                                                         |             |      |    |
|---------------------------------------------------------|-------------|------|----|
| Выходная мощность, Вт                                   | 5           | 3    | 1  |
| Звуковое давление (1м), дБ                              | 98          | 95,5 | 90 |
| Чувствительность (1Вт, 1м), дБ                          | 91+/-1      |      |    |
| Номинальное напряжение, В                               | 100         |      |    |
| Частотный диапазон, Гц                                  | 100...15000 |      |    |
| Класс защиты                                            | IP 40       |      |    |
| Габаритные размеры (ДхВ), мм                            | 175x54      |      |    |
| Диаметр установочного отверстия, мм                     | 145         |      |    |
| Сечение одного провода (два на клемму) не более, мм.кв. | 2,0         |      |    |
| Вес, кг                                                 | 0,45        |      |    |

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 10°С до плюс 55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении при температуре плюс 40°С без конденсации влаги;

3.2 Габариты представлены на рис. 1.


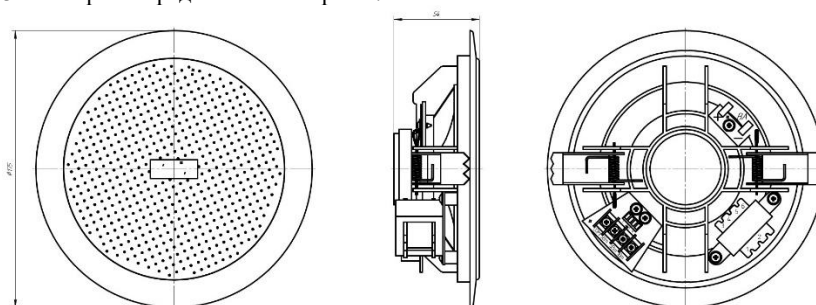


Рис. 1


### 4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

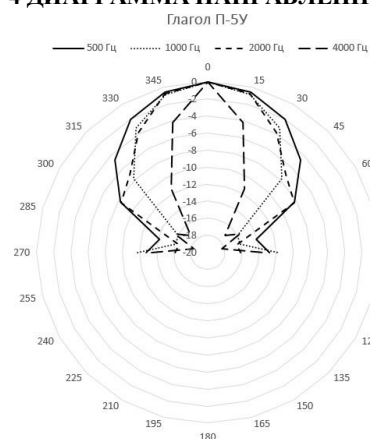

## 5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой потолочный «Глагол П-5У» 1 шт.  
Паспорт 1 экз.  
Упаковка 1 шт.

## 6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

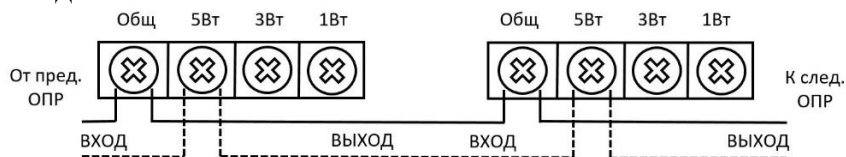

- 6.1 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании;  
6.2 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя;  
6.3 При установке на одном объекте двух и более Оповещателей соблюдайте полярность их подключения.

## 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.);  
7.2 До установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии со схемой пункта 6.

## 8 ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Оповещатель пожарный речевой потолочный «Глагол П-5У» соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ 53325-2012 и следующим требованиям:

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22;

9.2 Сертификаты соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01259/22, ТБ №С-RU.01ГО.В.00047, СО при УСТА № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00563;

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления;

9.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя;

9.5 Гарантия не распространяется в случаях:

- использование устройства не по назначению;
- наличие механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа, и эксплуатации;
- нарушение указанных условий эксплуатации и хранения;
- попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов;
- самостоятельный ремонт, или попытки изменения конструкции.

## 10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 220.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

12 ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации