


**УСТРОЙСТВО ПУСКА СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

ТУ 4371-001-71153670-2005

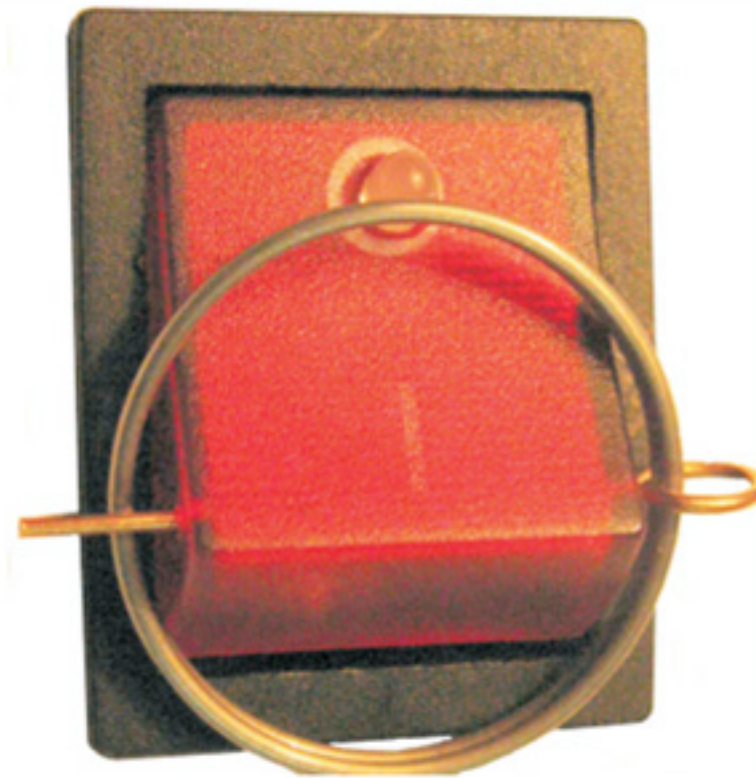

УПСР[®] 24.02

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**




ОП002

Н.НОВГОРОД 2005

Рис.1

Вид разъема УПСП со стороны ответной части с изображением предполагаемых соединений.

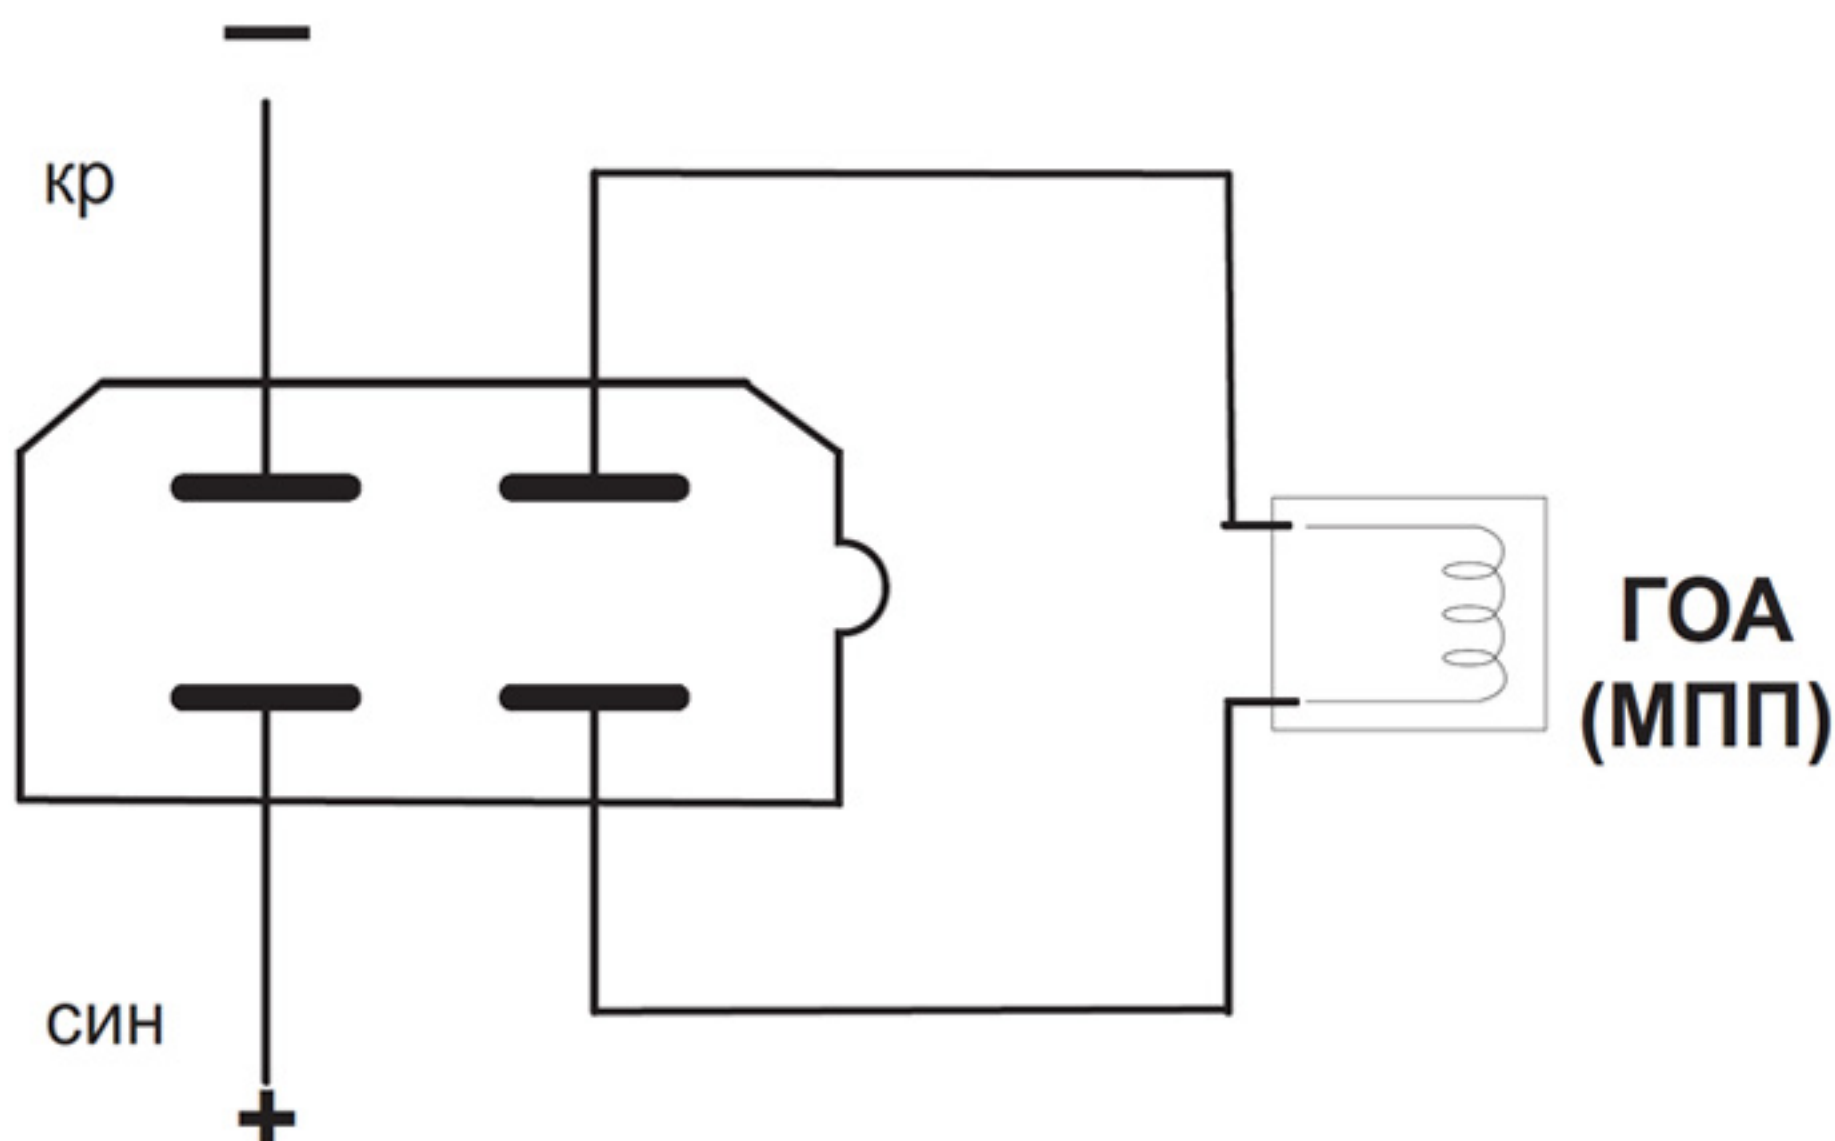

4.Транспортирование и хранение.

УПСП транспортируют в диапазоне температур от -60 до +60 °С в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки.

УПСП хранят в упакованном виде в сухих проветриваемых помещениях.

5.Свидетельство о приемке.

Партия УПСП № _____ изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ-4371-001-711153670-2005, соответствует им и признана годной к эксплуатации.

Назначенный срок эксплуатации УПСП - 10лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента установки на объекте или продажи через торговую сеть.

Дата выпуска _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "ЭПОТОС ПФО"
г.Н.НОВГОРОД , ул.ШЕКСПИРА 106
Тел.(831)4104123
Fax (831)2610017
e -mail: boss@epotosnn.ru,
www.epotosnn.ru