


**УСТРОЙСТВО ПУСКА СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

ТУ 4371-001-71153670-2005

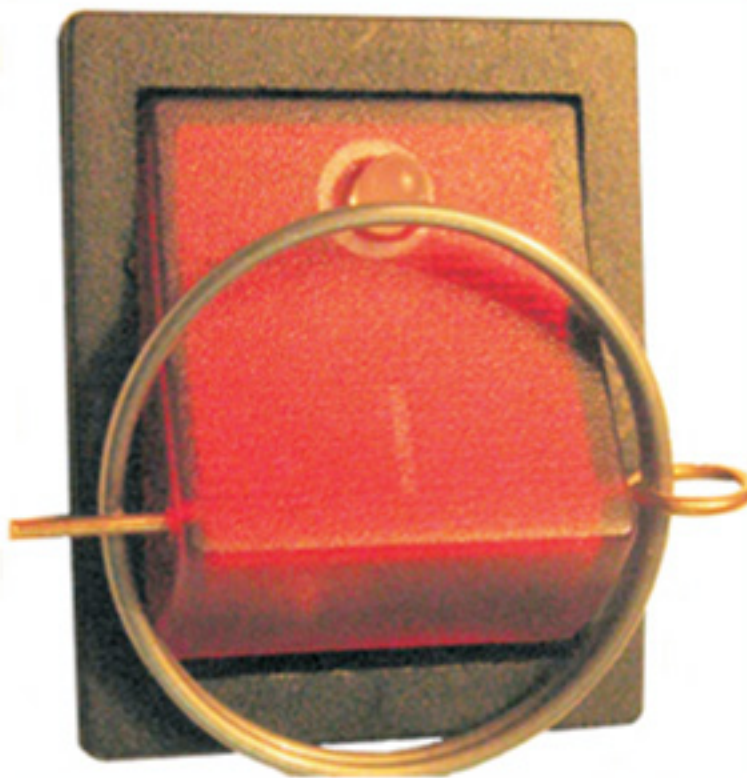

УПСР[®] 12.02

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**




ОП002

Н.НОВГОРОД 2005

Рис.1

Вид разъема УПСП со стороны ответной части с изображением предполагаемых соединений.

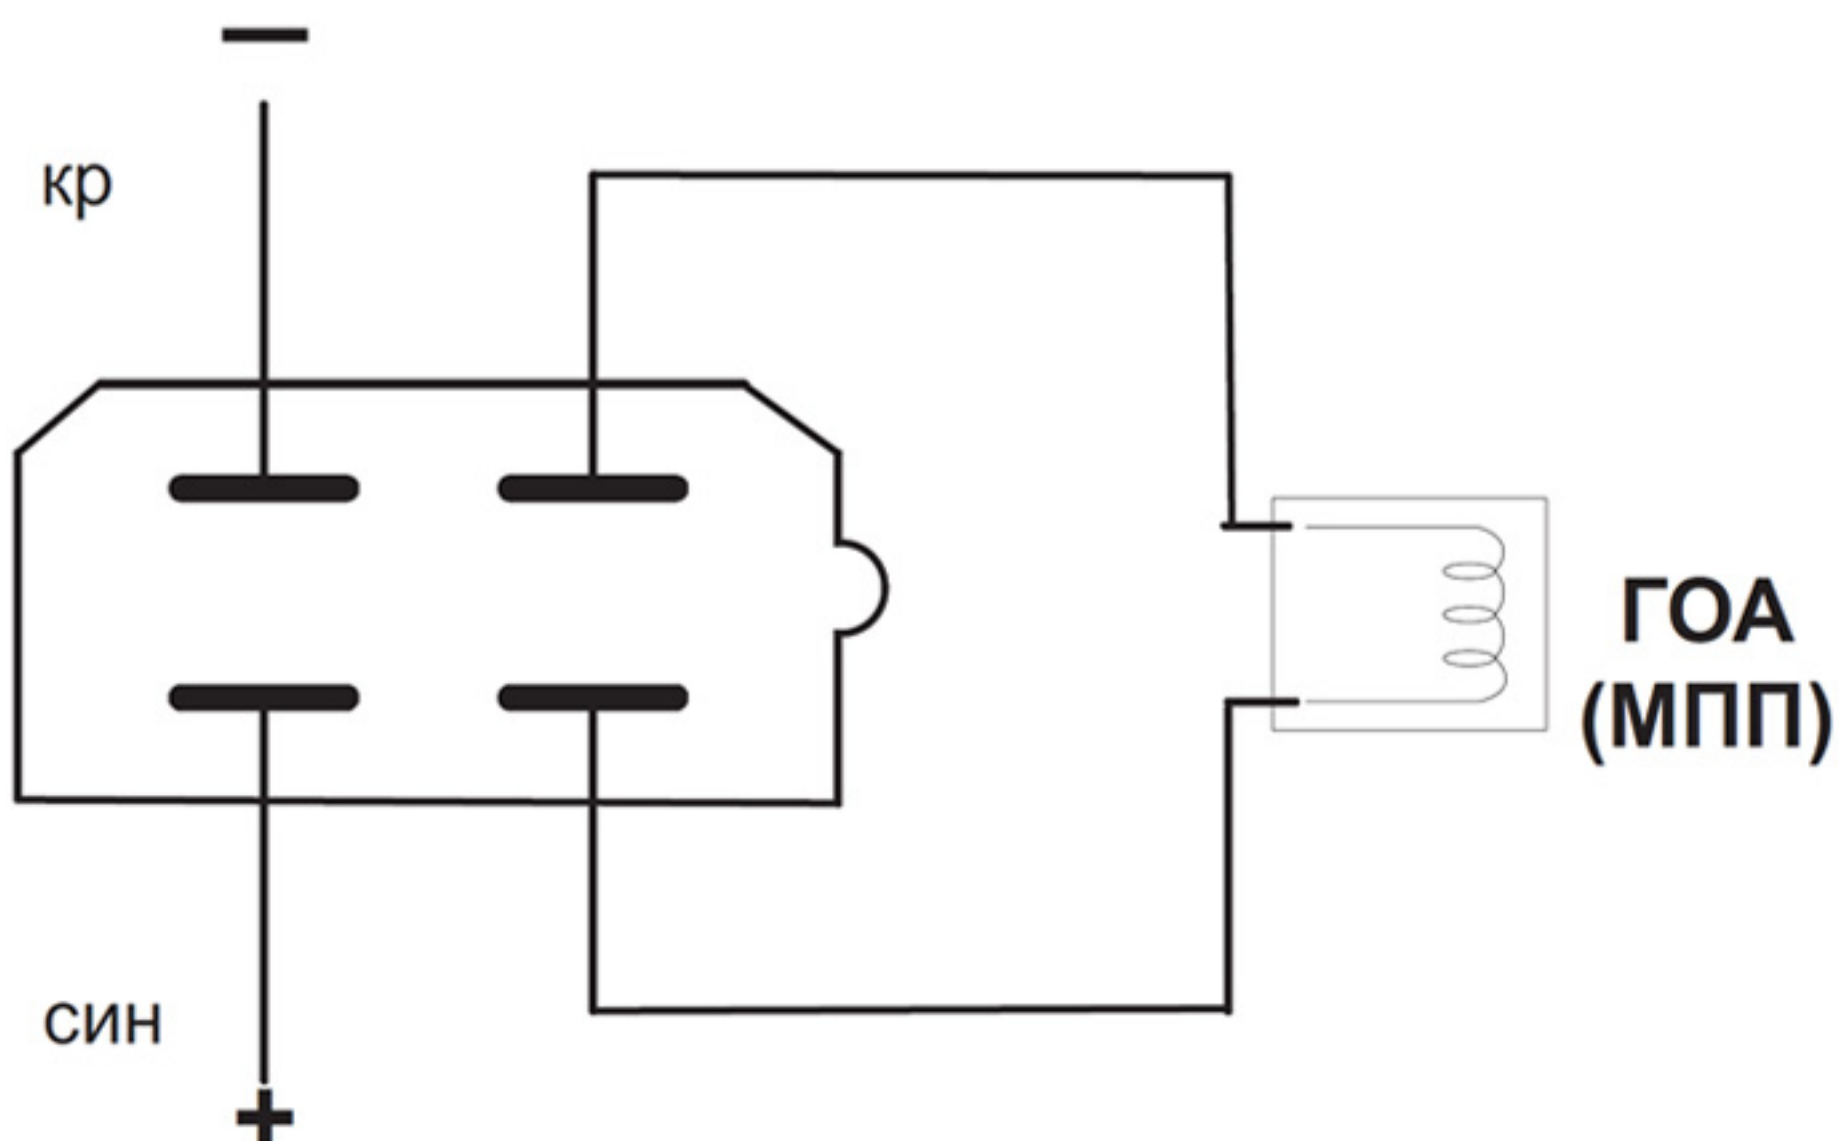

4.Транспортирование и хранение.

УПСП транспортируют в диапазоне температур от -60 до +60 °С в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки.

УПСП хранят в упакованном виде в сухих проветриваемых помещениях.

5.Свидетельство о приемке.

Партия УПСП № _____ изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ-4371-001-711153670-2005, соответствует им и признана годной к эксплуатации.

Назначенный срок эксплуатации УПСП - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента установки на объекте или продажи через торговую сеть.

Дата выпуска _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "ЭПОТОС ПФО"
г.Н.НОВГОРОД , ул.ШЕКСПИРА 106
Тел.(831)4104123
Fax (831)2610017
e -mail: boss@epotosnn.ru,
www.epotosnn.ru

**УСТРОЙСТВО ПУСКА СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

ТУ 4371-001-71153670-2005



УПСР[®] 12-24.01

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ОП002

Н.НОВГОРОД 2005

1. Общие сведения

Устройство пуска системы пожаротушения (УПСП) предназначено для контроля исправности и запуска генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) и модулей порошкового пожаротушения (МПП).

УПСР работает следующим образом:

После сборки системы пожаротушения и подключения питания на панели УПСР загорается светодиод Н 1 зеленого цвета , что свидетельствует об исправности предохранителя Пр1, активатора ГОА (МПП) и соединительных линий запуска. Контролирующий ток составляет 5мА. В таком положении система пожаротушения может находиться неограниченное количество времени . При нарушении целостности эл.цепи светодиод Н1 гаснет и загорается светодиод Н2 красного цвета предупреждая водителя о неисправности в системе пожаротушения. Предохранитель Пр1 предназначен для защиты бортовой системы эл.питания автомобиля от короткого замыкания после срабатывания ГОА (МПП).

2. Технические характеристики.

- количество подсоединяемых ГОА , шт	-----	2*
- вид тока	-----	постоянный
- напряжение , В	-----	от 12 до 24
- ток контроля , мА	-----	5
- габаритные размеры , мм : ширина	-----	52
высота	-----	86
глубина	-----	28
- температурные условия эксплуатации , °С	-----	от- 60 до + 60

* количество подсоединяемых ГОА (МПП) можно увеличить до 3 на каждый канал и соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО


3. Монтаж и експлуатация.

На защищаемом автомобиле УПСР монтируется на панели приборов в месте, выбор которого индивидуален для каждой модели автомобиля. Через разъем производится подключение к ГОА(МПП) и бортовому питанию автомобиля (рис.1).

При возникновении пожара необходимо дернуть за кольцо и включить тумблер.

Рис.1

Вид разъема УПСП со стороны ответной части с изображением предполагаемых соединений.

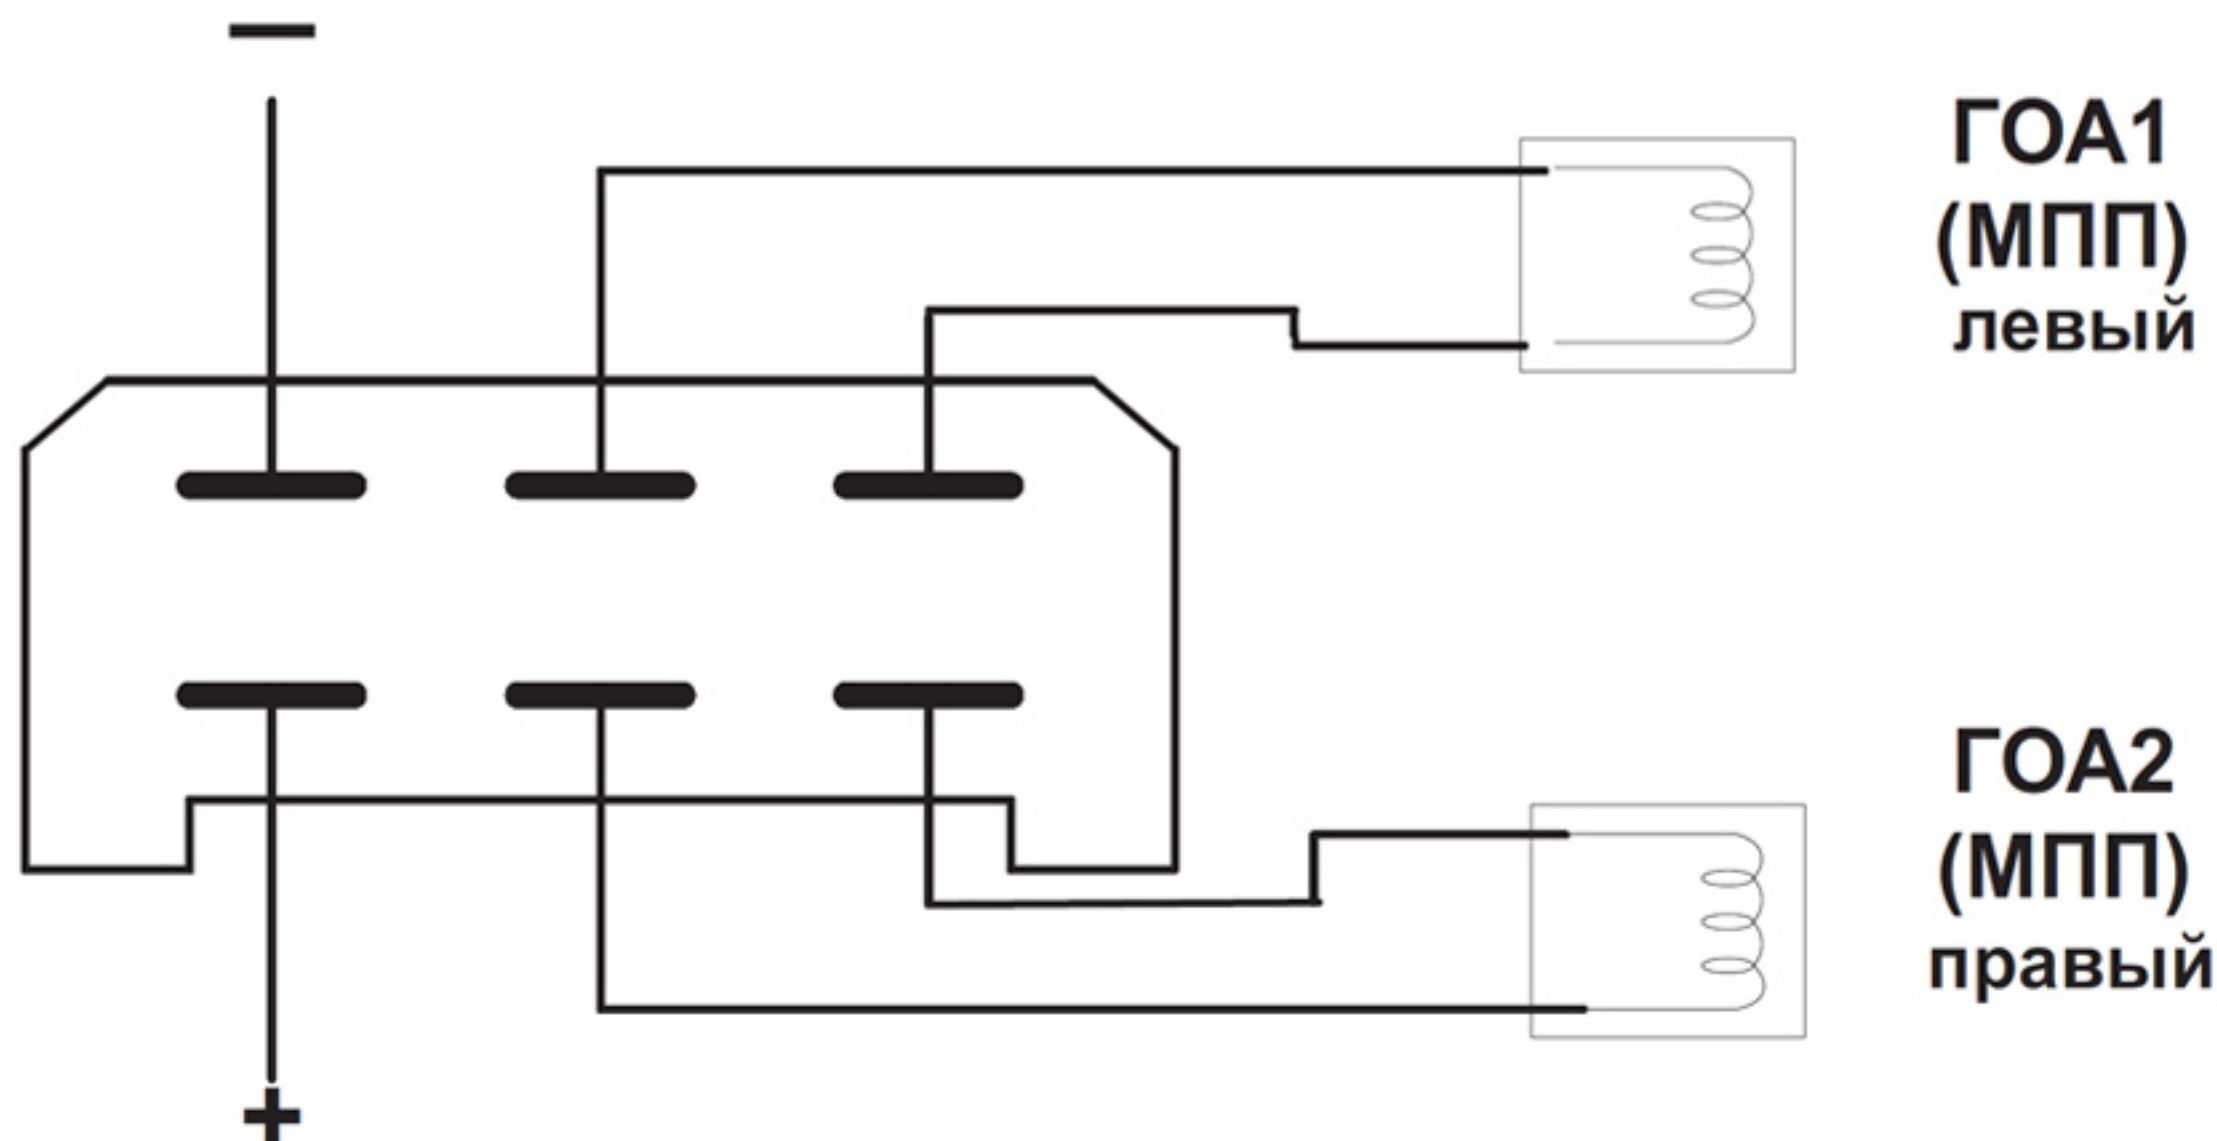

4.Транспортирование и хранение.

УПСП транспортируют в диапазоне температур от -60 до +60 °С в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки.

УПСП хранят в упакованном виде в сухих проветриваемых помещениях.

5.Свидетельство о приемке.

Партия УПСП № _____ изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ-4371-001-711153670-2005, соответствует им и признана годной к эксплуатации.

Назначенный срок эксплуатации УПСП - 10лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента установки на объекте или продажи через торговую сеть.


Дата выпуска

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "ЭПОТОС-ПФО"
г.Н.НОВГОРОД , ул.ШЕКСПИРА 106
Тел.(831)4104123
Факс (831)2610017
e -mail: boss@epotosnn.ru,
www.epotosnn.ru

**УСТРОЙСТВО ПУСКА СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

ТУ 4371-001-71153670-2005

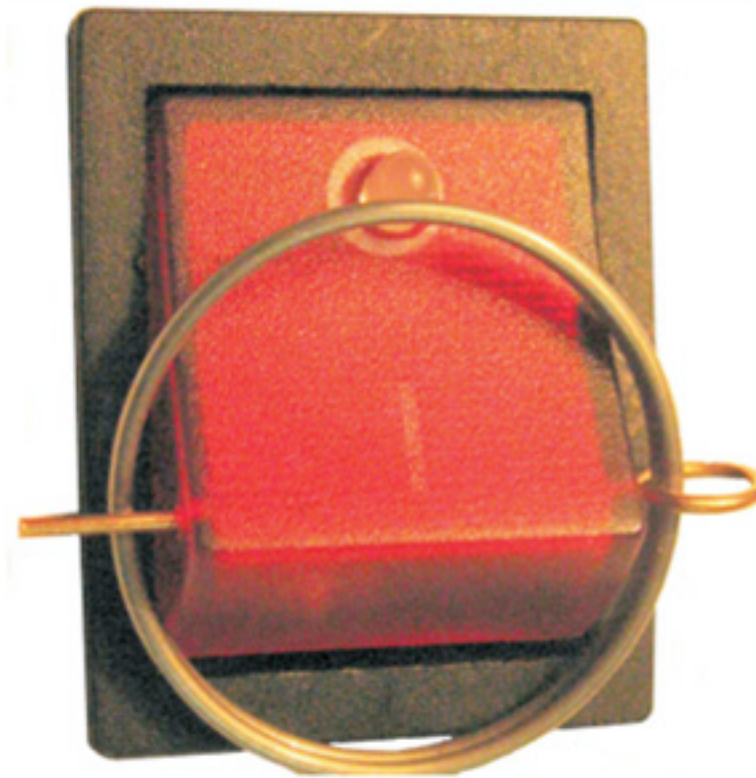

УПСР[®] 24.02

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**




ОП002

Н.НОВГОРОД 2005

Рис.1

Вид разъема УПСП со стороны ответной части с изображением предполагаемых соединений.

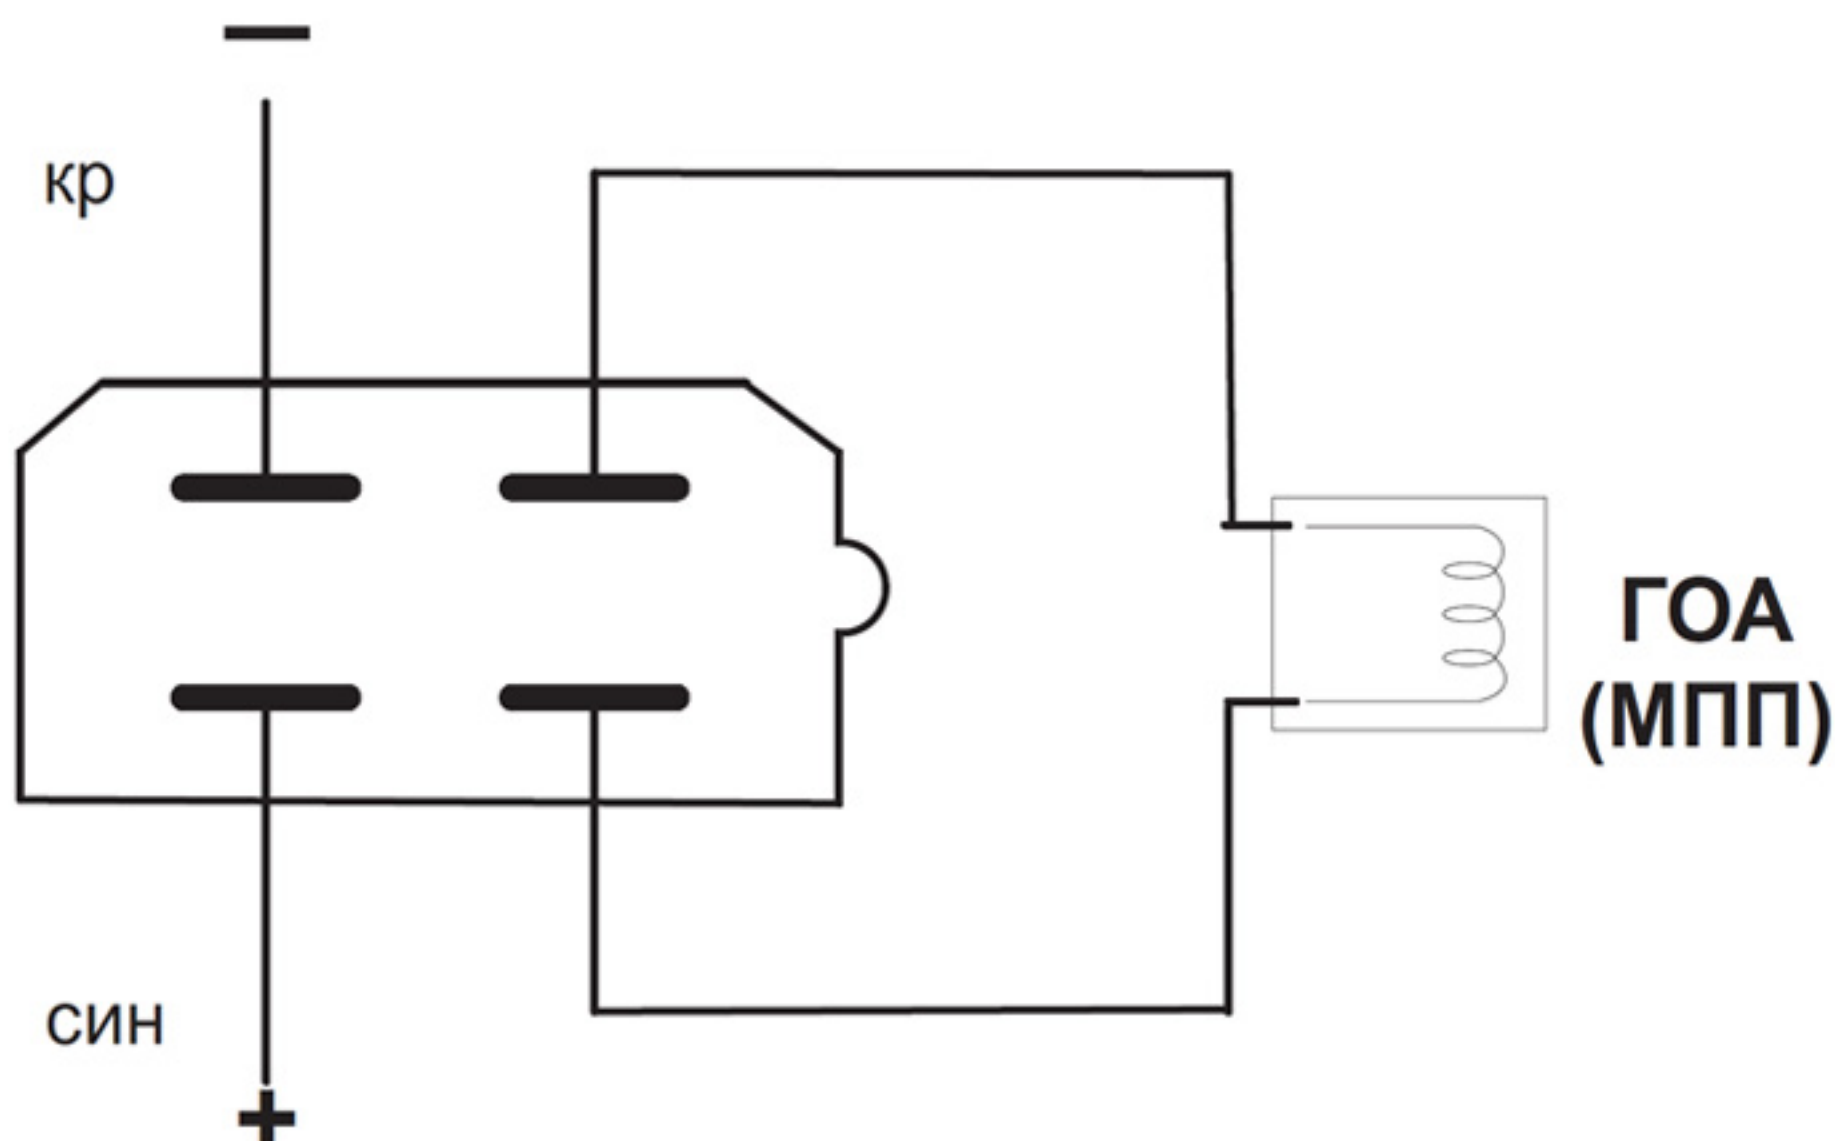

4.Транспортирование и хранение.

УПСП транспортируют в диапазоне температур от -60 до +60 °С в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки.

УПСП хранят в упакованном виде в сухих проветриваемых помещениях.

5.Свидетельство о приемке.

Партия УПСП № _____ изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ-4371-001-711153670-2005, соответствует им и признана годной к эксплуатации.

Назначенный срок эксплуатации УПСП - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента установки на объекте или продажи через торговую сеть.

Дата выпуска _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "ЭПОТОС ПФО"
г.Н.НОВГОРОД , ул.ШЕКСПИРА 106
Тел.(831)4104123
Fax (831)2610017
e -mail: boss@epotosnn.ru,
www.epotosnn.ru