

ПАСПОРТ
Устройство защиты электропитания 230 В AC
УЗП-220 исп.1
ИМПФ.468243.033.01 ПС

Назначение

Устройство защиты электропитания УЗП-220 исп.1 предназначено для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

УЗП-220 исп.1 – однофазное устройство защиты класса III, по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям ГОСТ IEC 61643, ГОСТ Р 50571.4.44.

УЗП-220 исп.1 применяется в сетях с системой заземления TN-S и устанавливается в пределах 2–3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

Сигнал о выходе из строя защитного элемента УЗП-220 исп.1 во внешнюю цепь сигнализации, может быть снят с контактов 4, 5 (H3), при размыкании которых устройство необходимо заметить.

Степень защиты IP66 в соответствии с ГОСТ 14254. Конструктивно изделие выполнено в пластиковом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Климатическое исполнение соответствует УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Основные технические характеристики

№ п/п	Характеристика	Значение		
1	Номинальное рабочее напряжение	230 В AC		
2	Максимальное рабочее напряжение	275 В AC		
3	Номинальный рабочий ток	16 А		
		фаза/нейтраль	фаза/земля	нейтраль/земля
4	Номинальный разрядный ток при $t_{имп.}$ 8/20мкс	3 кА	3 кА	5 кА
5	Напряжение испытательного импульса U_{oc}	6 кВ	6 кВ	10 кВ
6	Уровень напряжения защиты при U_{oc}	850 В	850 В	700 В
7	Время срабатывания, менее	25 нс	100 нс	100 нс
8	Контакты дистанционной сигнализации: - максимальный коммутируемый ток - максимальное коммутируемое напряжение	3 А 250 В AC		
9	Сечение подключаемых проводов, не более	2,5 мм ²		
10	Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации	-55°C ... +80°C		
11	Габаритные размеры	см. рисунок 1		
12	Кабельные вводы	PG11, Ø кабеля 6–10 мм (2 шт.); PG9, Ø кабеля 4,5–8 мм (1 шт.)		
13	Масса с упаковкой, не более	290 г		

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
Тел: 8 (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Комплект поставки

1. УЗП-220 исп.1.....1 шт.
2. Паспорт.....1 шт.
3. Упаковочная тара (160x125x60мм – ДхШхВ) ... 1 шт.

Подключение

Габаритные и установочные размеры см. рисунок 1.

Схемы подключения см. рисунки 2 и 3.

УЗП-220 исп.1 должно быть **ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНО** и установлено в непосредственной близости от защищаемого оборудования.

ВНИМАНИЕ

При подключении необходимо убедиться, что в фазном проводе на распределительном щите имеется токовый предохранитель класса gG с номиналом не более 25 А (F1). Если $F1 > 25$ А, необходимо установить токовый предохранитель класса gG $F2 \leq 25$ А.

Контакты 4, 5 (H3) предназначены для снятия информации о выходе из строя устройства в результате воздействия молнии или других импульсных перенапряжений.

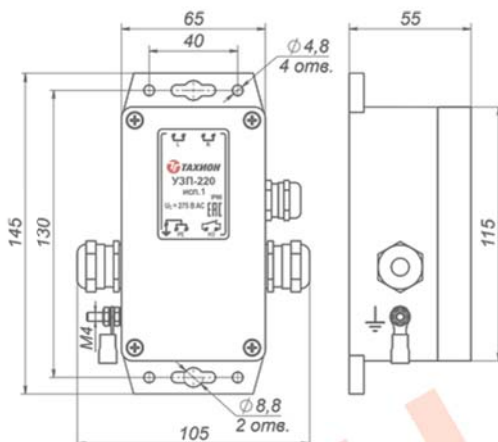


Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры

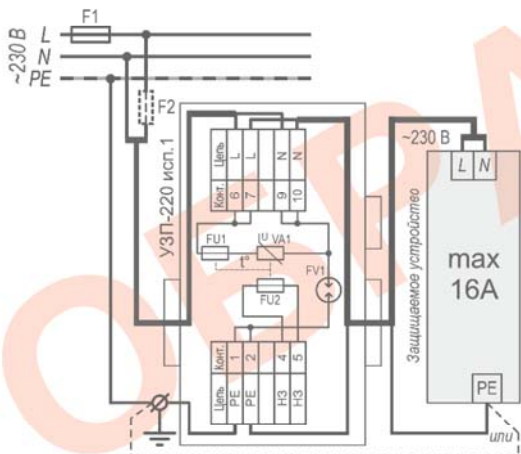


Рисунок 2 – Схема подключения устройства 16 А max

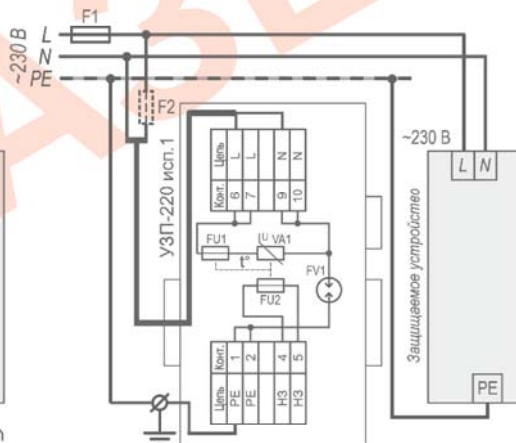


Рисунок 3 – Схема подключения устройства более 16 А

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ **июнь 2023**

Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____

Отметка торгующей организации _____

ИМПФ.468243.033.01 ПС (var.3)