

Видеокамера сетевая серии ТВК

в термокожухе ТГБ-9



ПАСПОРТ

EAC

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»

Тел: (812) 401-60-88, 8-800-222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Структура условного обозначения видеокамеры

ТВК – X₁ – IP – 9 – X₄ – X₅

Порядковый номер видеокамеры	Тип термокожуха: 9 – ТГБ-9	Объектив и фокусное расстояние: V2812 – 2,8-12 мм V550 – 5-50 мм V410 – 4-10 мм Z18 – 18xZoom (4,7-84,6 мм) Z30 – 30xZoom (4,3-129 мм) Z33 – 33xZoom (4,5-152 мм)	Питание: 24VDC/AC 220VAC 12VDC PoE+ PoE++
------------------------------------	----------------------------------	--	--

Пример записи: **Видеокамера ТВК-80-IP-9-V2812-24VDC/AC**

Назначение

Видеокамера сетевая наружной установки серии **ТВК** (далее – изделие) предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. Материал изделия – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь.

Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор);
- две ступени мощности обогрева (в видеокамерах с питанием 24VDC/AC, 220VAC, 12VDC), что позволяет оптимизировать электропотребление и использовать видеокамеры в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;
- в видеокамерах PoE++ питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 17 Вт.

Модуль IP-видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Изделие соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
 - требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
 - требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
 - степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0:
- видеокамеры с питанием 24VDC/AC, 12VDC, PoE+, PoE++ – III классу; видеокамеры с питанием 220VAC – I классу;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
 - степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Общие указания

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки

- | | |
|---|-------|
| 1. Видеокамера серии ТВК..... | 1 шт. |
| 2. Кронштейн | 1 шт. |
| 3. Солнцезащитный козырёк | 1 шт. |
| 4. Ключ шестигранный Г-образный 3мм | 1 шт. |
| 5. Паспорт..... | 1 шт. |
| 6. Силикагель | 1 шт. |
| 7. Упаковочная тара (424x222x153 мм – ДхШхВ)..... | 1 шт. |

Приобретается по отдельной заявке:

8. Кронштейн КС-4 для крепления видеокамеры на квадратные и круглые опоры

- ☐ 90 ÷ 106 мм, Ø 115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ) (рисунок 8)..... 1 шт.

Модели видеокамер

Таблица 1

№ п/п	Обозначение видеокамеры	Встроенная видеокамера	
		Модель	Технические характеристики
1	ТБК-80-IP-9-V2812-X ₅ *	Evidence Apix Box/E4 (III)	Разрешение 2592x1520 (4 Мр); чувствительность 0,03 лк (цвет)/ 0,003 лк (ч/б); объектив 2,8-12 мм
2	ТБК-80-IP-9-V550-X ₅ *		Разрешение 2592x1520 (4 Мр); чувствительность 0,03 лк (цвет)/ 0,003 лк (ч/б); объектив 5-50 мм
3	ТБК-81-IP-9-V410-X ₅ *	Evidence Apix Box/S2 Expert (III)	Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,001 лк (цвет)/ 0,0001 лк (ч/б); объектив 4-10 мм
4	ТБК-83-IP-9-V2812-X ₅ *	Evidence APIX Box/M5 Expert	Разрешение 2720x1976 (5 Мр); чувствительность 0,01 лк (цвет)/ 0,02 лк (ч/б); объектив 2,8-12 мм
5	ТБК-83-IP-9-V550-X ₅ *		Разрешение 2592x1520 (4 Мр); чувствительность 0,01 лк (цвет)/ 0,002 лк (ч/б); объектив 5-50 мм
6	ТБК-90-IP-9-V2812-X ₅ *	LTV-2CNS50	Разрешение 2592x1944 (5 Мр); чувствительность 0,006 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)/ 0,009 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.)/ 0,005 лк (ч/б, F1.4, АРУ вкл.); объектив 2,8-12 мм
7	ТБК-91-IP-9-V2812-X ₅ *	LTV-3CNS40	Разрешение 2688x1520 (4 Мр); чувствительность 0,0005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)/ 0,0001 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.); объектив 2,8-12 мм
8	ТБК-100-IP-9-V2812-X ₅ *	Hanwha Techwin XNB-6000	Разрешение 1945x1097 (2 Мр); чувствительность 0,01 лк (цвет)/ 0,001 лк (ч/б); объектив 2,8-12 мм
9	ТБК-101-IP-9-V410-X ₅ *	Hanwha Techwin XNB-8000	Разрешение 2616x1976 (5 Мр); чувствительность 0,9 лк (цвет)/ 0,009 лк (ч/б); объектив 4-10 мм
10	ТБК-120-IP-9-Z30-X ₅ **	BHZ-1030V2-LAN	Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,1 лк (цвет)/ 0,01 лк (ч/б); объектив 30xZoom (4,3-129 мм), автофокусировка
11	ТБК-130-IP-9-V2812-X ₅ **	Hikvision DS-2CD2821G0	Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,005 лк (F1.6, AGC вкл.); объектив 2,8-12 мм
12	ТБК-130-IP-9-V550-X ₅ **		Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,005 лк (F1.6, AGC вкл.); объектив 5-50 мм

* X₅ – напряжение питания: 24VDC/AC; 220VAC; 12VDC; PoE+; PoE++.

** X₅ – напряжение питания: 24VDC/AC; 220VAC; 12VDC; PoE+.

Основные технические характеристики видеокамер с питанием 24VDC/AC, 220VAC, 12VDC

Таблица 2

№ п/п	Характеристика	Видеокамера серии ТВК с питанием					
		24VDC/AC		220VAC		12VDC	
1	Напряжение питания	24 В ±10% DC/AC		230 В ±10% AC		12 В ±10% DC	
2	Напряжение/ток внутреннего источника питания	12 В ±10% DC / 1,4 А					-
3	Температура вкл./откл. обогрева	+20°C±3°C / +25°C±3°C					
4	Мощность обогрева *	25 Вт	17 Вт	25 Вт	17 Вт	12 Вт	8 Вт
5	Потребляемая мощность, не более						
	ТВК-80	30 Вт	22 Вт	30 Вт	22 Вт	16 Вт	12 Вт
	ТВК-81	34 Вт	26 Вт	34 Вт	26 Вт	20 Вт	16 Вт
	ТВК-83	39 Вт	31 Вт	39 Вт	31 Вт	26 Вт	22 Вт
	ТВК-90	33 Вт	25 Вт	33 Вт	25 Вт	19 Вт	15 Вт
	ТВК-91	33 Вт	25 Вт	33 Вт	25 Вт	19 Вт	15 Вт
	ТВК-100	32 Вт	24 Вт	32 Вт	24 Вт	19 Вт	15 Вт
	ТВК-101	33 Вт	25 Вт	33 Вт	25 Вт	20 Вт	16 Вт
	ТВК-120	32 Вт	24 Вт	32 Вт	24 Вт	18 Вт	14 Вт
	ТВК-130	33 Вт	25 Вт	33 Вт	25 Вт	20 Вт	16 Вт
6	Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации	-60°C ... +50°C				-40°C ... +50°C	
7	Температура окружающей среды, при которой гарантирован холодный запуск видеокамеры	-60°C	-40°C	-60°C	-40°C	-25°C	-15°C
8	Влажность воздуха	до 100% при +25°C					
9	Температура вкл./откл. холодного запуска	-10°C±3°C / -15°C±3°C					
10	Устойчивость к несанкционированным действиям (НСД)	II (средняя) по ГОСТ Р 51558					
11	Устойчивость к низким температурам	III (высокая) по ГОСТ Р 51558					
12	Устойчивость к внешним воздействиям	III (высокая) по ГОСТ Р 51558					
13	Степень защиты оболочки	IP66/IP68 по ГОСТ 14254					
14	Материал корпуса	нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь					
15	Габаритные размеры	см. рисунок 1					
16	Масса с упаковкой, не более	8 кг					
17	Режим работы	круглосуточный					

* Предприятием-изготовителем в видеокамере с питанием 24VDC/AC, 220VAC джампер Х4 (Х7) установлен в положение «25» – мощность обогрева 25 Вт, для изменения мощности на 17 Вт джампер необходимо переставить в положение «17» (см. рисунки 2, 3), в видеокамере с питанием 12VDC джампер Х3 установлен в положение «12» – мощность обогрева 12 Вт, для изменения мощности на 8 Вт джампер необходимо переставить в положение «8» (см. рисунок 4).

Основные технические характеристики видеокamer с питанием PoE+, PoE++

Таблица 3

№ п/п	Характеристика	Видеокamera серии ТВК с питанием	
		PoE+	PoE++
1	Питание термокожуха	IEEE 802.3at (PoE+) (см. таблицу 4)	IEEE 802.3bt, PoE++, PoH, UPOE
		Passive PoE 48...56 В (см. таблицу 4)	Passive PoE 48...56 В
2	Стандарты IP-видеокamerы	Ethernet 10/100BASE-TX	
		IEEE 802.3af	IEEE 802.3af, at
3	Напряжение / ток внутреннего источника питания для доп. устройства	-	12 В DC $\pm 10\%$ / 1,4 А
4	Температура вкл./откл. обогрева	$+20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ / $+25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$	
5	Температура вкл./откл. холодного запуска	$-10^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ / $-15^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$	
6	Максимальная рабочая дальность	100 м (см. таблицу 4)	100 м
7	Максимальная потребляемая мощность, не более	25 Вт	25 Вт / 42 Вт*
8	Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации	$-60^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$	
9	Влажность воздуха	до 100% при $+25^{\circ}\text{C}$	
10	Устойчивость к несанкционированным действиям (НСД)	II (средняя) по ГОСТ Р 51558	
11	Устойчивость к низким температурам	III (высокая) по ГОСТ Р 51558	
12	Устойчивость к внешним воздействиям	III (высокая) по ГОСТ Р 51558	
13	Степень защиты оболочки	IP66/IP68 по ГОСТ 14254	
14	Устойчивость к импульсным помехам по цепям Ethernet	класс 2 по ГОСТ Р 51317.4.5	
15	Материал корпуса	нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь	
16	Габаритные размеры	см. рисунок 1	
17	Масса с упаковкой, не более	8 кг	
18	Режим работы	круглосуточный	

* Максимальная потребляемая мощность 42 Вт при подключении доп. устройства 1,4 А (см. п.3 таблицы 3).

Таблица 4 – Температура окружающей среды, при которой гарантирован холодный запуск видеокamerы в зависимости от длины линии и напряжения на выходе источника питания

Напряжение Длина линии	48 В	50 В	56 В
50 м	-55°C	-60°C	-60°C
100 м	-50°C	-55°C	-60°C

Состав изделия

В состав изделия входят (см. рисунок 1):

1. Видеокамера серии ТВК
2. Кронштейн
3. Солнцезащитный козырёк
4. Кабельные вводы – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку):
 - видеокамеры с питанием 24VDC/AC, 220VAC, 12VDC: PG11, $\varnothing$ кабеля 7–12* мм;
 - видеокамеры с питанием PoE+, PoE++: PG16-RJ45, $\varnothing$ кабеля 4–5* мм
5. Шарнир
 - 5.1 Болты фиксации шарнира М6 – 4 шт.
 - 5.2 Винты фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3 мм – 2 шт.
 - 5.3 Болт и гайка фиксации шарнира
6. Клемма заземления

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

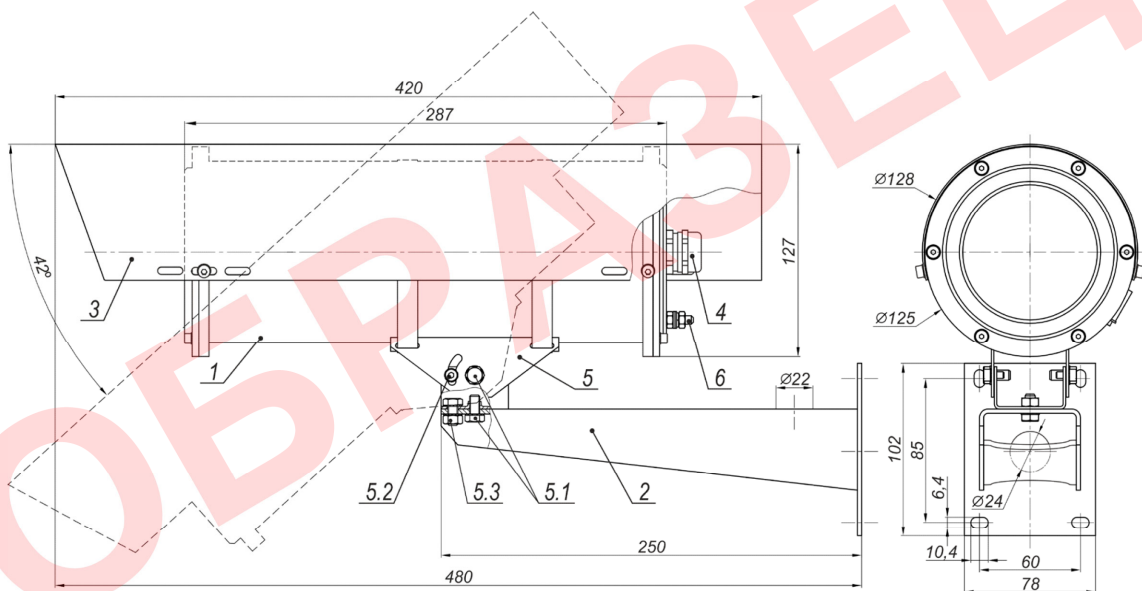


Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры

Подготовка к работе

1. Выкрутить 6 винтов крепления задней крышки термокожуха и выдвинуть модуль видеокамеры из кожуха.

2. В видеокамере с питанием PoE++ установить требуемую конфигурацию джамперами «Main/Uproe» и «25w/51w» согласно таблице 5 и рисунку 7.

При использовании прожектора или другого внешнего оборудования ввести через кабельный ввод кабель от прожектора и, соблюдая полярность, подключить его к разъему «12 В» на плате DC/DC (см. рисунок 4).

4. В видеокамере с питанием PoE+ и PoE++ ввести через кабельный ввод внешний кабель UTP кат.5е и подключить его к разъёму X1 платы коммутации / сплиттера (рисунки 5, 7).

Примечание – Конструкция кабельного ввода PG16-RJ45 позволяет вводить в термокожух внешний кабель UTP кат.5е с обжатой вилкой RJ45.

6. Установить кронштейн 2 (рисунок 1) на штатное место, закрепить на нём видеокамеру 1.

8. Ослабив болты и винты фиксации шарнира 5.1, 5.2, 5.3 (рисунок 1), установить видеокамеру на нужное направление обзора, после чего надежно зафиксировать шарнир, затянув болты и винты.

10. При необходимости настройки объектива, выкрутить 6 винтов крепления задней крышки термокожуха, выдвинуть модуль видекамеры из кожуха, настроить фокус. По окончании настройки объектива установить модуль видекамеры обратно в кожух, убедившись, что резиновое кольцо задней крышки не повреждено. Винты закрутить с усилием $5 \pm 0,5 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

Примечание – Открывать термокожух и подключать/настраивать видеокамеру рекомендуется в сухую погоду. При работах в условиях повышенной влажности перед закрытием термокожуха его внутренний объем необходимо просушить феном с температурой воздуха +50...+60 °С.

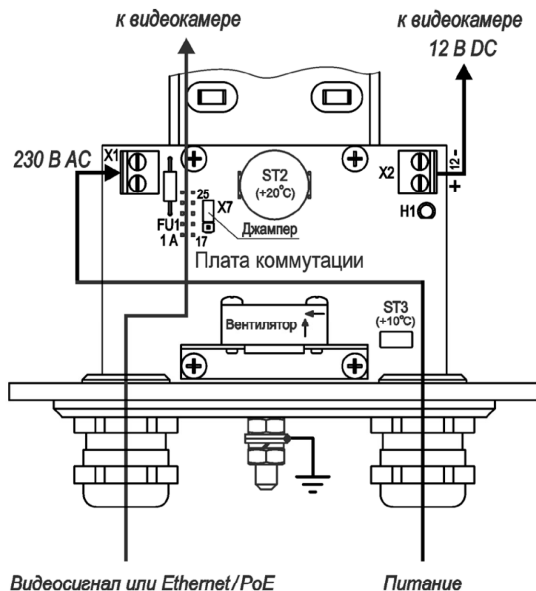


Рисунок 3 – Схема подключения
IP-видеокамеры (220VAC)

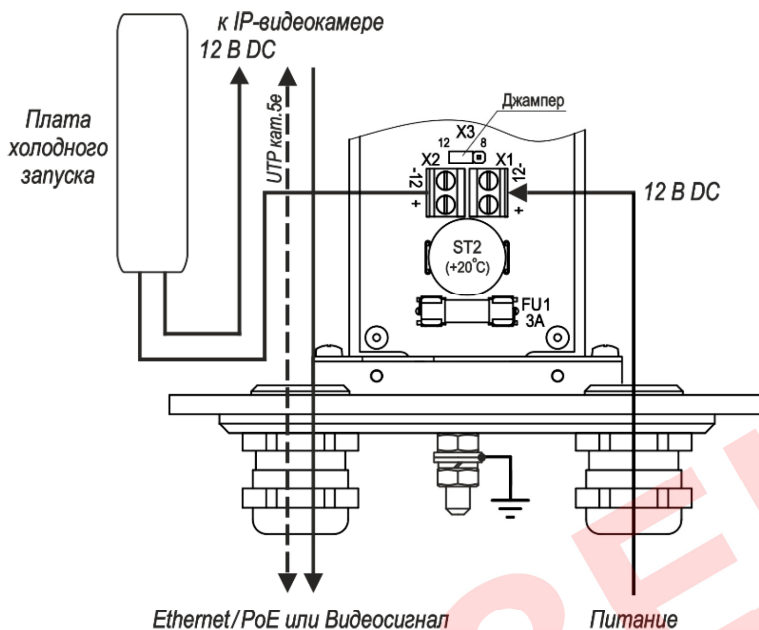


Рисунок 4 – Схема подключения IP-видеокамеры (12VDC)

При подключении к инжектору или коммутатору PoE на плате коммутации включаются светодиод «Power» и при температуре выше минус 10 °С светодиод «Камера».

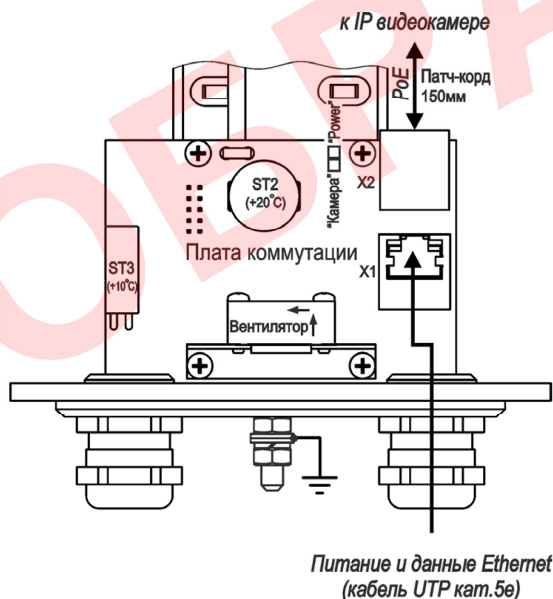


Рисунок 5 – Схема подключения IP-видеокамеры (PoE+)




Рисунок 6 – Обжимка вилки RJ45 на кабель кат.5е

Стандарт TIA/EIA 568B	
Конт.	Цепь (цвет)
1	+Tx (Б-Ор)
2	-Tx (Ор)
3	+Rx (Б-Зел)
4	+P2 (С)
5	+P2 (Б-С)
6	-Rx (Зел)
7	-P2 (Б-Кор)
8	-P2 (Кор)

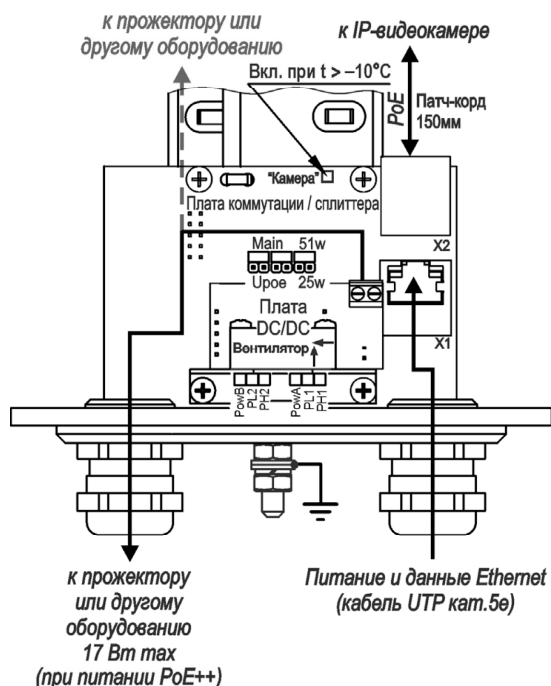


Рисунок 7 – Схема подключения TBK-...-PoE++

TBK-...-PoE++ имеет две конфигурации 4-х парного соединения с инжектором или коммутатором PoE (PSE – power sourcing equipment).

Конфигурация 1 с одинарной сигнатурой («Main») – используется при питании от PSE стандартов IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, PoE++, PoH, Passive PoE 48...56 В.

Конфигурация 2 с двойной сигнатурой («UPoE») – используется при питании от PSE стандарта UPoE.

Требуемая конфигурация устанавливается джамперами «Main/Upoe» и «25w/51w» на плате коммутации / сплиттера (см. рисунок 7 и таблицу 5).

Примечание к таблице 6 – Индикация на светодиодах PL1, PH1 и PL2 может не соответствовать мощности PSE, указанной в таблице, если PSE не полностью соответствуют указанным стандартам, а только поддерживают их, но при наличии соединения TBK-...-PoE++ с PSE светодиоды PowA (в конфигурациях 1 и 2) и PowB (только в конфигурации 2) всегда переходят в состояние «Включен».

Таблица 5 – Соответствие положения джамперов на плате коммутации / сплиттера TBK-...-PoE++ стандартам питания PSE

№ конфигурации	Стандарт PSE	Конфигурация			P _{PDin} min, Вт
		Джамперы Main/Upoe		Джампер 25w/51w	
1	802.3at	Main	Main	25w	25,5
	802.3bt	Main	Main	51w	51
	PoE++	Main	Main	51w	51
	PoH	Main	Main	25w	51
	Passive PoE	Main	Main	25w или 51w	-
2	UPoE	Upoe	Upoe	25w	51

После подключения TBK-...-PoE++ к инжектору PoE по состоянию светодиодов на плате коммутации / сплиттера (см. рисунок 7, таблицу 6 и примечание к таблице 6) можно определить максимальную мощность, выдаваемую инжектором.

Таблица 6 – Светодиодная индикация в TBK-...-PoE++ (светодиод вкл. - ☀ / выкл. - ●)


№ конфигурации	Стандарт PSE	Канал А				Канал В			
		PowA	PL1	PH1	P _{PSEmax} , Вт	PowB	PL2	PH2	P _{PSEmax} , Вт
1	802.3at 802.3bt PoE++ PoH	☀	☀	●	30	●	●	●	-
		☀	●	☀	60	●	●	●	-
		☀	☀	☀	90	●	●	●	-
		☀	●	●	-	●	●	●	-
2	UPoE	☀	☀	●	30	☀	☀	●	30

Примеры подключения видеокamer с питанием PoE+, PoE++

Коммутатор стандарта IEEE 802.3at

Инжектор PoE-21-I

или аналогичные

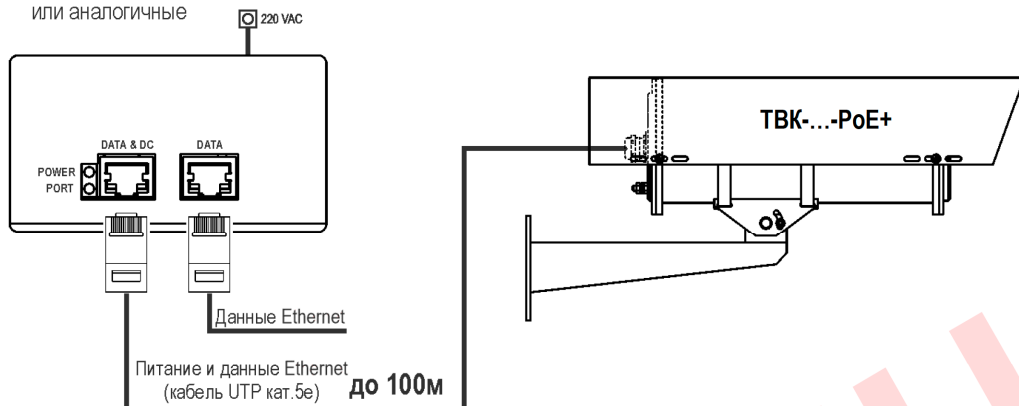


Коммутатор стандартов IEEE 802.3at,

IEEE 802.3bt, UPOE, PoE++, PoH


Инжектор PoE-21-I (только для режима IEEE 802.3at/PoE+)


или аналогичные

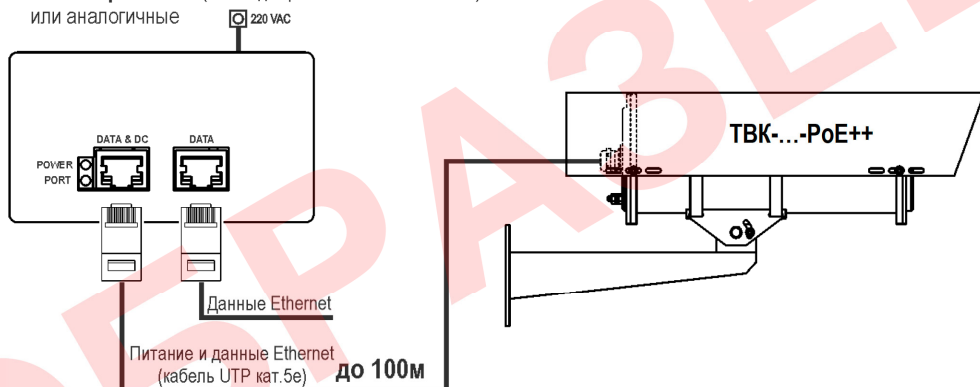

Инжектор PoE-12-I

или аналогичный

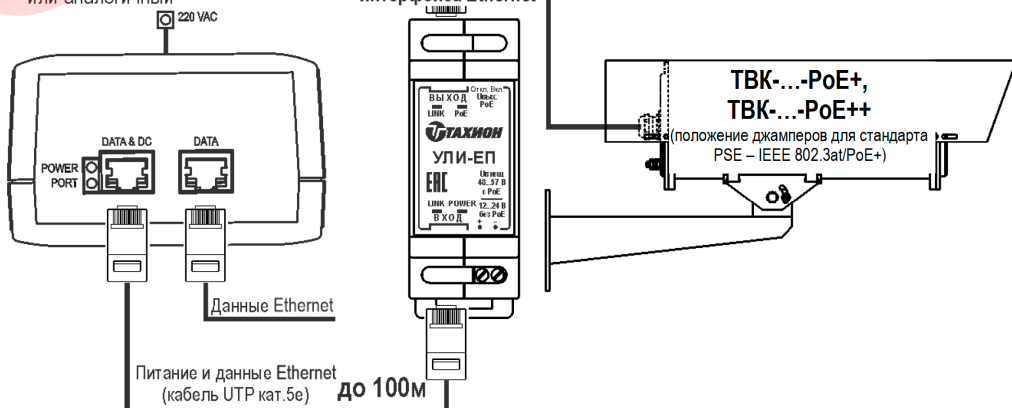


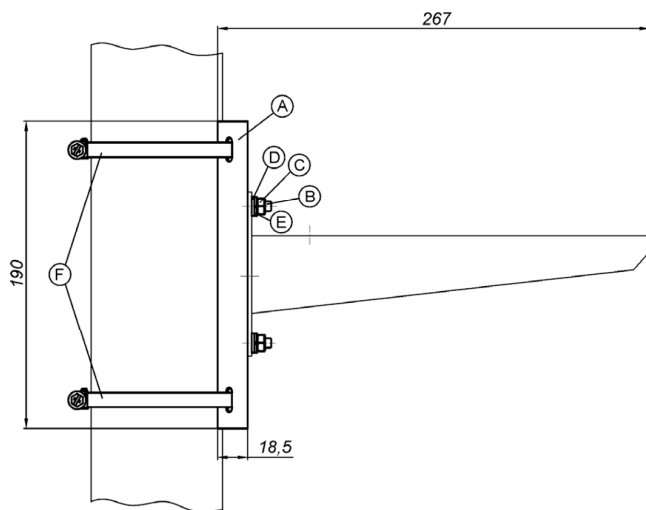

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		4
C		4
D		4
E		4
F		2

Крепление (вид спереди)

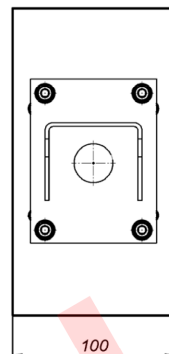

* Другой размер - под заказ.

Рисунок 8 – Монтаж кронштейна КС-4 на опору (круглую или квадратную)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование

Напряжение питания

Зав.№ и дата выпуска

Комплект модификации _____

Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Отметка торгующей организации _____

Дата продажи _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»

Тел: (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62, с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru